

令和7年度

管路更新(耐震化)事業

八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事

仕様書


工事場所

東広島市八本松飯田一丁目

令和7年度 管路更新(耐震化)事業
八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事
位置図



拡大図

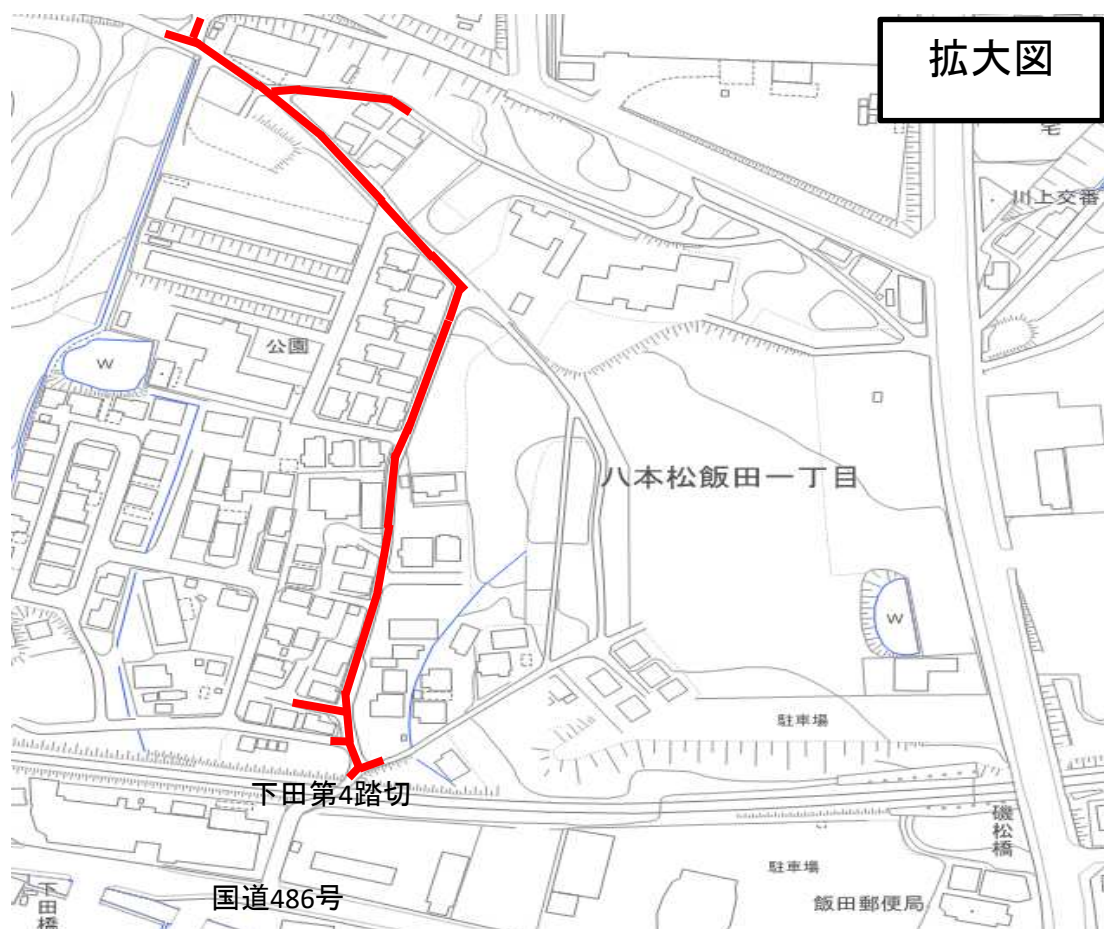

特 記 仕 様 書

(八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事)

第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 債務負担
4. 現場代理人の兼務
5. 現場作業終期日
6. 履行報告
7. 官公庁等への手続き等
8. 工事中情報共有システム（受注者希望型）
9. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
10. 主任（監理）技術者及び現場代理人の配置について
11. 法定外の労災保険の付保
12. 週休2日適用工事等
13. 建設副産物の取り扱いについて
14. 配管従事者の条件等

第2章 工事材料

1. 溶融スラグを利用した資材の使用
2. 使用材料

第3章 施工条件

1. 安全対策
 - (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
 - (2) 架空線の防護管に要する費用について
2. 仮設備
 - (1) 土留工
3. 盛土・埋戻土
 - (1) 購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）
 - (2) 購入土（搬入）（新材料）
4. 建設副産物
 - (1) 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地
 - (2) コンクリート殻（無筋）（搬出）
 - (3) アスファルト殻（搬出）
 - (4) 建設汚泥（搬出）
5. その他
 - (1) 支給・貸与品
 - (2) 部分使用
 - (3) 工事中の安全確保
 - (4) 水圧試験
 - (5) 工事の施工について【配水管】
 - (6) 工事の施工について【給水管（水道用ポリエチレン二層管）】
 - (7) 耐震補強金具の施工について
 - (8) 水道技術管理補助者検査について

第4章 施工管理

1. 出来形管理
 - (1) 出来形管理報告
2. 品質管理
 - (1) 品質管理報告

第5章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 疑義の解決等
4. 提出書類

特記仕様書

第1章 総則

1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 水道編については広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める「請負工事における施工管理基準」及び「広島県水道広域連合企業団東広島事務所出来形・品質管理基準及び規格値」に基づき施工管理するものとする。
- (2) 「広島県」とあるのは「広島県水道広域連合企業団東広島事務所」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (3) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (4) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (5) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (6) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (7) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (8) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (9) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (10) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (11) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。
- (12) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (13) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(14) その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施	(4) [2]から[7]まで	適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。

3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	5	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	6	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

2. 前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあつては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

- ・建設工事請負代金前金払実施要領
- ・建設工事請負代金中間前金払実施要領
- ・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

3. 債務負担

各会計年度における請負代金の支払い限度額は次のとおりとする。

令和7年度 請負代金額の40%

令和8年度 残額

出来高予定額

令和7年度 0円

令和8年度 残額

発注者は、予算の都合その他の必要があるときは、支払い限度額及び出来高予定額を変更することができる。

支払い方法について、次のとおりとする。

前金払い 請求可

ただし、請求する場合は、契約会計年度は請負契約金額の40%以内を請求することとする。

なお、余裕期間制度適用工事においては「契約会計年度」を「工期の始期の属する年度」とする。

中間前金払・部分払い

契約約款特約事項22項により、契約締結時にいずれかを選択するものとする。ただし、契約年度においての部分払いはできない。

4. 現場代理人の兼務

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
- 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
- 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
 - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
 - (2) 兼務を承認した日から起算して14日（東広島市の休日定める条例（平成元年東広島市条例第6号）第1条第1項に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
 - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき

(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき

(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき

- 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。

※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。

5. 現場作業終期日

本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、下記の作業を終了しなければならない。

なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版」第1編1-1-1-23第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

6. 履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図（施工済み箇所を着色）又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

7. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面（写し）を提出するものとし、更新手続き（許可内容が同じもの）の場合は、届出等の鑑のみとする。

8. 工事中情報共有システム（受注者希望型）

(1) 本工事は、工事中情報共有システムの対象（受注者希望型）である。

(2) 工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。

(3) 本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム（一般社団法人 広島県土木協会）

<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyoushouhisutemu2.html>

(4) 工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。

(5) 利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領」に基づくこと。

(6) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

1) 「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定（広島県）」および「土木工事監督実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。

2) 「CAD製図基準（国土交通省）」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。

3) 「4.検査」は適用しない。

4) 検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。

5) 受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

9. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

(2) 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。）、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まな

い。) 期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

- (3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。

ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。

- (4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。
- (5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
- (6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
- (7) 積算方法は次のとおりとする。

1) 補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

ウ 補正値(%)＝真夏日率×1.2

2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

- (8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
- (9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

10. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について

広島県水道広域連合企業団東広島事務所発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

11. 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

12. 週休2日適用工事等

本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(最新版)」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「休日取得計画表」は「検査課HP>施工関連資料>週休2日適用工事等の実施について」に掲載している。

13. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計

画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m³以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地

(2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名

- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
 - (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
 - (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）
- 14. 配管従事者の条件等
 - 1 GX形ダクタイル鋳鉄管の配管従事者は、(公社)日本水道協会（以下「日水協」という。）の小口径管講習会（講習会Ⅰ）を2014年(平成26年)4月1日以降に修了して「配水管技能者登録証（一般継手・耐震継手）」を取得した者、又は（一社）日本ダクタイル鉄管協会（以下「JDPA」という。）のJDPA継手接合研修会（耐震管φ450以下）を受講して、「JDPA継手接合研修会受講証（耐震管φ450以下）」を取得した者とし、上記の登録証又は受講証の写しを提出すること。
 - 2 S50形・NS形ダクタイル鋳鉄管の配管従事者は、(公社)日本水道協会（以下「日水協」という。）の配水管技能者（一般継手・耐震継手）として登録されている者、又は日本ダクタイル鉄管協会（以下「JDPA」という。）による「JDPA継手接合研修会受講証（耐震管φ450以下またはNS形φ450以下）」を有する者とし、上記の登録証の写し、又は受講証の写しを提出すること。
 - 3 水道配水用ポリエチレン管の配管従事者は、配水用ポリエチレンパイプシステム協会（以下「POLITEC」という。）による「水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証」を有する者とし、POLITECによる「水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講証」の写しを提出すること。
 - 4 耐震補強金具取付従事者は、(公社)日本水道協会（以下「日水協」という。）の小口径管講習会（講習会Ⅰ）を2014年(平成26年)4月1日以降に修了して「配水管技能者登録証（一般継手・耐震継手）」を取得した者、又は（一社）日本ダクタイル鉄管協会（以下「JDPA」という。）のJDPA継手接合研修会（耐震管φ450以下）を受講して、「JDPA継手接合研修会受講証（耐震管φ450以下）」を取得した者とし、上記の登録証又は受講証の写しを提出すること。ただし、フランジ耐震補強金具の取付工についてはこの限りではない。

第2章 工事材料

- 1. 熔融スラグを利用した資材の使用
- 1. 熔融スラグを利用した資材の使用

再生加熱アスファルト混合物、プレキャストコンクリート製品、再生路盤材等については、広島中央環境衛生組合が製造する熔融スラグ（以下「熔融スラグ」という。）を利用した資材を使用するよう努めるものとする。熔融スラグ利用及び使用する資材にあたっては「熔融スラグの

効利用促進等に関する方針」「熔融スラグ有効利用ガイドライン【品質編】、【運用編】」に準拠するものとする。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議すること。

2. 品質管理及び確認

1. で示したもののほか、熔融スラグを利用した資材の使用における品質の管理及び確認は、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」及び広島版「施工管理基準(令和7年8月)」によるものとする。ただし、書類により品質が確保できる項目においても、監督職員が必要と認めるものは現場検収を実施できるものとする。

3. 再生加熱アスファルト混合物への使用

熔融スラグを再生加熱アスファルト混合物に使用する場合、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」の「1-1-2-16 環境対策」に示す登録リサイクル製品の使用は適用しないものとする。

4. 適合規格

熔融スラグの適合規格については、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」に記載の適合規格(「2-2-3-1 一般事項 1.」)ではなく、「JIS A 5031 一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を熔融固化したコンクリート用熔融スラグ骨材」を適用するものとする。

2. 使用材料

(1) 一般土木資材及び配管材料等の使用材料の有効年月は下表のとおりとし監督職員の承認及び材料確認を受けたものを使用すること。なお、滑剤及び切管用補修剤についても提出すること。

種別	材料名	有効年月	備考
一般土木資材	塗料その他	同上	
配管材料	ダクトイル鋳鉄管	同上	
	ポリエチレン管	同上	
	塩化ビニル管	同上	
	弁・栓類	同上	
	接合材	同上	ボルト・ナット・パッキン
	管付属品	同上	ボリスリーブ・ロケティングワイヤー・管明示テープ
	ボックス類	同上	

※ 管明示テープについては、当該年度または、当該施工年度とし、統一して使用すること。

なお、上記により難しい場合に、(公社)日本水道協会の検査合格後3年以内で保管状況の良好な材料であれば、監督職員の承認及び確認を受けて使用できるものとする。

(2) ダクトイル鋳鉄管の直管、異形管及び鋳鉄継手は、内面エポキシ樹脂粉体塗装品とすること。

なお鋳鉄継手は、離脱防止金具付きとすること。

(3) φ400以下の仕切弁は、ソフトシール仕切弁とし、φ450以上の仕切弁については、軽トルク・内面粉体塗装のバタフライ弁とする。

(4) 消火栓は、FCD・内外面粉体塗装・軽トルク・グランドレス・ロ金ステンレス製とし、キーキャップの高さは道路天より11～20cm下がりとなるようにフランジ短管等により調整すること。

(5) 空気弁付消火栓は、FCD・内外面粉体塗装・軽トルク・グランドレス・ロ金ステンレス製・急速空気弁付(ボールコック付き)とし、キーキャップ又は空気弁カバーのいずれか高い方の高さが道路天より11～20cm下がりとなるようにフランジ短管等により調整すること。

なお、空気弁付消火栓は水平(許容傾斜角度2°以内)に据え付けること。

やむを得ない現場条件により許容傾斜角度を超える場合は、製造会社の保証する傾斜角度以内で据え付けることができるものとする。なお、保証傾斜角度が確認できる傾斜作動試験等の成績証明書を提出すること。

(6) 空気弁は、急速空気弁(φ20またはφ25)・FCD・内外面粉体塗装とし、空気弁のカバーの高さは道路天より11～20cm下がりとなるようにフランジ短管等により調整すること。

なお、空気弁は水平(許容傾斜角度2°以内)に据え付けること。

やむを得ない現場条件により許容傾斜角度を超える場合は、製造会社の保証する傾斜角度以内で据え付けることができるものとする。なお、保証傾斜角度が確認できる傾斜作動試験等の成績証明書を提出すること。

(7) 補修弁は、FCD・内外面粉体塗装・RF-GF形・ボール式・右開・面間寸法を100mm又は150mmとする。

(8) 仕切弁・消火栓・空気弁・空気弁付消火栓のボックスについては、広島県水道広域連合企業団東

広島事務所認定の「東広島市型」とし、型式は広島県水道広域連合企業団東広島事務所に問い合わせること。

調整リングの材質については、レジンコンクリート製（日水協検査品）を標準としているが、樹脂製又は鋳鉄製によるものの使用についても承諾する。

(9) 消火栓及び空気弁付消火栓のボックスまわりには、区画線（W=15cm・黄色ライン）を施工すること。なお、消火栓鉄蓋枠と区画線との離隔は、3cmする。

(10) フランジ継手工は、緩み防止のため、ボルト、ナットにワッシャ（平座金）を取り付けること。なお、フランジ継手材の材質については、以下のとおりとするが、原則RF-GF形とする。

- ・フランジ用パッキン(RF-RF)は、凸部付きパッキン(日水協検査品)とする。
- ・フランジ用パッキン(RF-GF)は、GF形ガスケット1号(JIS G 5527)とする。
- ・フランジ用ボルト、ナット及びワッシャは、SUS製とする。なお、ボルト又はナットのねじ部に焼き付き防止処理を施したものを使用しなければならない。

(11) 仕切弁は原則、右回り開とするが黒瀬町内に設置する仕切弁についてのみ左回り開とする。

(12) 不断水割T字管のI寸法の長さは、下記表の寸法を参考値として用いている。

品質基準に合格するものであれば、これによらなくてもよいものとする。

製品規格	I寸法(mm)	製品規格	I寸法(mm)
φ250×φ250(DIP用)K形挿し口 ソフトシール仕切弁付	970	φ300×φ50(DIP用)PE挿し口 ソフトシール仕切弁付	856
φ100×φ75 (DIP用) F型	180	φ75×φ75 (DIP用) F型	146

(13) ポリエチレンスリーブについては、本工事では日本水道協会認定品で設計しており、実際の使用材料がこれによらない場合は事前に監督職員と協議を行うこと。

第3章 施工条件

1. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員 ・交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から133日間(4人/日)を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

(2) 架空線の防護管に要する費用について

工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。

架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社（以下、「架空線管理者等」という）との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督職員と協議し、設計変更の対象とする。

設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。

2. 仮設備

(1) 土留工

本工事における矢板工は掘削深さが1.5mを超える場所に下記矢板建込工法を見込んでいるが、土留の種類及び施工方法については受注者の任意とし、契約変更の対象としない。

ただし、現場条件に変更が生じた場合は、監督職員と協議すること。

・木矢板

3. 盛土・埋戻土

(1) 購入土(搬入) (建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土)

本工事では、432m³(ほぐし) の土砂購入を見込んでいる。

① 当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費(工場渡し)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用(単価)は変更しない。

② ①により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督職員と協議すること。

③ 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及び

セメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

(2) 購入土(搬入)(真砂土)

本工事では、270m³(ほぐし)の真砂土購入を見込んでいる。

4. 建設副産物

(1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

(名称) 黒瀬資源再利用センター株式会社

(所在地) 東広島市黒瀬町大多田字大十田302-52

(運搬距離) 13.4 km

(2) コンクリート殻(無筋)(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻(無筋)は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 12.6 km を見込んでいる。

(3) アスファルト殻(搬出)

当該工事により発生するアスファルト殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 12.6 km を見込んでいる。

(4) 建設汚泥(搬出)

- ・舗装の切断作業時に発生する排水(汚泥)は、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適正に処理しなければならない。

- ・舗装の切断作業時に発生する排水 3m³ は、建設汚泥として、汚泥の産業廃棄物処分業の中間処理の許可を受けている産業廃棄物中間処理施設に搬出するものとする。なお、搬出先は、運搬費と受入費の合計が最も安価になる施設を見込んでおり、設計変更の対象としない。

また、運搬距離は 12.6 km を見込んでいる。

- ・受注者は、舗装の切断作業時に発生した排水の委託処理に関する契約書の写しを提出すること。また、工事完成後、速やかに本工事の工事名を記載して交付したマニフェストの写しを監督員に提出すること。ただし、アスファルトコア採取の排水については、受注者において適正に管理するものとし、提出は求めない。

- ・実施数量は、次の計算式又はマニフェストの実績の少ない方で契約変更するものとする。

計算式 排水量 $V=0.023 \times t \times L$ (t : 舗装厚(m)、 L : 切断延長(m))

※舗装版の種類は、アスファルト及びコンクリートを問わない。

なお、適正な処理の実施に際して、排水を脱水処理することができる場合等は、協議の上、当該排水の運搬処理費の削除等について契約変更できるものとする。

5. その他

(1) 支給・貸与品

次のとおり支給品を使用すること。

品名	①GX形S種φ300（直管）	②GX形曲管φ300×22° 1/2
	③NS形曲管φ300×45°	④NS形伸縮可とう管φ300（U×S偏心量H=200mm）タイロッド付
数量	①1本②1個③1個④1基	
品質	現場発生品	
引渡し場所	高屋ポンプ所	
引渡し時期	監督員と協議の上決定する。	

(2) 部分使用

本工事においては、通水試験（水圧試験）及び水道技術管理補助者の検査に合格後、部分的に使用したいので使用できる状態とすること。

(3) 工事中の安全確保

地下埋設物等の調査結果、必要であれば監督職員と協議の上、試掘を行い、地下埋設物の位置等を確認すること。試掘調査の結果、地下埋設物件等が支障となる場合は、対応方法について監督職員と協議すること。

(4) 水圧試験

本工事において、監督職員が指示する期日までに以下の通水試験（水圧試験）を行い合格すること。

・水道配水用ポリエチレン管

管路の水圧を0.75MPaに上昇させ、5分間放置する。

5分間放置後、水圧を0.75MPaまで再加圧する。

再加圧後、すぐに水圧を0.50MPaまで減圧し、そのまま放置する。

放置してから、24時間後の水圧が0.30MPa以上であること（PEPの場合）

・ダグタイル鋳鉄管

管路の水圧を設計水圧1.18MPaまで上昇させ、そのまま放置し24時間後の水圧が95%以上あること。

・水道用ポリエチレン二層管（1種）

予圧として、管路の水圧を0.75MPaに上昇して、3分間以上保持する。次に、管路の水圧を0.75MPaに上昇させ、10分間放置する。放置してから10分後の水圧が0.60MPa以上（圧力低下率20%以内）であること。

(5) 工事の施工について【配水管】

- ①工事着手前に近隣住民に工事の通知を行うこと。また、施工にあたっては道路使用の許可条件を遵守し、工事看板等の安全施設を設置すること。
- ②配水管と他の構造物との離隔は、布設の管種・口径に関わらず、管外面から地下埋設物外面間の離隔を交差・並列ともに、離隔を30cm以上確保することとし、離隔を30cm以上確保できない場合には、監督職員と協議すること。
- ③施工時に現場と設計に相違があることが判明した場合は、監督職員に報告し、指示を仰ぐこと。また、設計変更が生じる場合は、監督職員と協議すること。
- ④床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は床付面より10cm以上取り除き、砂等に置き換えること。
- ⑤仮復旧は管布設後、当日中に施工すること。
- ⑥工事の施工範囲内に境界標等が設置されていないか事前調査を行い、その結果を現地調査報告書に合わせて監督職員へ報告すること。また、工事の施工により境界標等へ影響が生じる場合は、その復元方法等を監督職員と協議すること。
- ⑦現場発生品は清掃及び切管部及び損傷部の補修をした後、監督職員の指示する場所に納品すること。
- ⑧管理設シートは、極力切断せずに埋設すること。やむを得ず切断した場合は、1m以上重ね合わせること。
- ⑨ポリエチレンスリーブは土中でのダグタイル鋳鉄管の腐食に対するものであるため、接続部については継手部の凹凸等になじむようにたるませて確実に重ね合わせること。

(6) 工事の施工について【給水管（水道用ポリエチレン二層管）】

- ①給水管分岐替工は広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定を受けている者で施工す

ること。

- ②受注者は、広島県水道広域連合企業団東広島事務所が貸与する給水装置工事竣工図等により、現地で既設止水栓の位置を確認、分岐替位置について検討し工事を行うこと。
- ③受注者は給水管分岐替工事施工前に、水道使用者へ対し、施工予定日、断水時間等を説明すること。また、施工後においても水道使用者へ工事完了の通知を行うこと。
- ④受注者は、家屋、塀、立木、工作物等に影響を及ぼす可能性がある場合や既設構造物にクラックや破損等の異変がある場合は、着手前の状況を記録し、写真撮影等を行い記録しておくこと。
- ⑤受注者は、家屋、塀、立木、工作物等に影響を及ぼさないよう細心の注意をして施工すること。
- ⑥受注者は、現場状況により、家屋、塀、立木、工作物等に影響を及ぼす可能性がある場合や既設構造物にクラックや破損等の異変がある場合は、着手前の状況を記録し、写真撮影等を行い記録しておくこと。
- ⑦給水管分岐替工の写真管理（給水管布設完了、本管分岐位置、水圧試験、切片確認、コア挿入前後（DIPの場合）、防食フィルム取付完了）については全箇所行うこと。また、給水管布設状況、穿孔状況、土工事一連写真については10箇所1箇所の割合で撮影すること。
- ⑧給水管洗管状況は5箇所に1箇所の割合で写真撮影を行い、その他は広島県水道広域連合企業団東広島事務所が定める「給水管分岐替工チェックリスト」により確認を行うこと。
- ⑨給水管分岐替工の水圧試験は、給水装置の分岐位置から新設する給水管を含めて行うこと。
- ⑩給水管分岐替において、分岐替え作業後、量水器を取外して十分洗管し、濁り・切粉・ゴミが無いことを確認すること。また出水不足等の苦情があった場合は、受注者の責により速やかに対応すること。

(7) 耐震補強金具の施工について

①既設管準備

取り付け前には、ケレン工具及びエアタガネ等を用いて、取り付け部分の砂・錆を落とし清掃を行い、既設管受口部及びフランジ部が健全であることを確認すること。健全であることを確認した上、塗装の剥がれや傷が付いた箇所にはダクタイル鑄鉄管外面補修用塗料をムラなく吹き付けること。著しく腐食している場合は速やかに監督職員に報告し、指示を仰ぐこと。

②取り付け

既設管準備におけるダクタイル鑄鉄管外面補修用塗料が乾いたことを確認した上で取り付けること。取付方法については、施工手順や締付トルク等について施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得てから施工すること。

③T頭ボルトナットの交換

耐震補強金具取付作業に先立ち、著しく腐食している既設のT頭ボルトナットを確認した場合は、速やかにT頭ボルトナットの交換を行うものとする。なお、施工手順や締付トルク等について施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得てから施工すること。

④ボルトナットの交換

フランジ耐震補強金具を設置する場合は、既設のボルトナットは交換を行うものとする。なお、施工手順や締付トルク等について施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得てから施工を行うこと。

⑤チェックシートによる品質管理

受注者は、耐震補強金具・フランジ耐震補強金具取付にあたり、チェックシートを作成し、施工管理すること。チェックシート（チェック項目）については、監督職員の承諾を得ること。

⑥既設管の漏水等

既設管が漏水、又は漏水の恐れがあることを発見した場合は、速やかに監督職員に報告し、その対応について指示を仰ぐこと。

(8) 水道技術管理補助者検査について

- ①給水管分岐替工等で、管路の部分使用（配水開始）をする場合、原則として事前に通水試験（水圧試験）及び水道技術管理補助者検査に合格すること。
- ②設計図書以外の給水分岐工事に着手する際は、原則として事前に通水試験（水圧試験）及び水道技術管理補助者検査に合格すること。
- ③工事が完成した時は、水道技術管理補助者による検査を受検すること。

第4章 施工管理

1. 出来形管理

(1) 出来形管理報告

広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める「請負工事における施工管理基準」及び「広島県水道広域連合企業団東広島事務所出来形・品質管理基準及び規格値」に基づき、出来形管理を行い、現場作業の完了後、速やかに出来形管理図表、出来形数量対比図表を提出すること。

2. 品質管理

(1) 品質管理報告

広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める「請負工事における施工管理基準」及び「広島県水道広域連合企業団東広島事務所出来形・品質管理基準及び規格値」に基づき、品質管理を行い、現場作業の完了後、速やかに品質管理図表、各種試験成績図表を提出すること。

第5章 その他

1. 工事関係書類

- (1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領「土木工事編」によるものとする。
- (2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準(令和7年8月)」によるものとし、工事写真の提出部数は、1部とする。

耐震補強継手工の写真管理に関する工種・撮影項目・撮影頻度等は次のとおりとする。

(区分)	(工種)	(撮影項目・頻度)
耐震補強金具取付工	既設管取付前清掃状況	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	既設管取付前清掃完了	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	ダクタイル鉄管外面補修用塗料塗布状況	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	ダクタイル鉄管外面補修用塗料塗布完了	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	耐震補強金具取付状況	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	トルクレンチ締付状況	・・・10箇所に1箇所
耐震補強金具取付工	ボルトナット交換状況	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	耐震補強金具取付完了	・・・全箇所
耐震補強金具取付工	ポリスリーブ被覆工	・・・全箇所
フランジ耐震補強金具取付工	フランジ耐震補強金具取付状況	・・・全箇所
フランジ耐震補強金具取付工	トルクレンチ締付状況	・・・10箇所に1箇所
フランジ耐震補強金具取付工	ボルトナット交換状況	・・・全箇所
フランジ耐震補強金具取付工	フランジ耐震補強金具取付完了	・・・全箇所
フランジ耐震補強金具取付工	ポリスリーブ被覆工	・・・全箇所
補修弁用フランジ耐震補強金具取付工	補修弁用フランジ耐震補強金具取付状況	・・・全箇所
補修弁用フランジ耐震補強金具取付工	トルクレンチ締付状況	・・・10箇所に1箇所
補修弁用フランジ耐震補強金具取付工	ボルトナット交換状況	・・・全箇所
補修弁用フランジ耐震補強金具取付工	補修弁用フランジ耐震補強金具取付完了	・・・全箇所

※全ての継手について、構造物からの離れ及び深さ等が明確となるように継手位置を撮影すること。
※土工一連写真の撮影頻度は、10箇所に1箇所の割合で撮影すること。また、土工の出来形については、全箇所撮影すること。

なお、土工関連写真と本管布設位置及び、耐震補強金具取付関連写真は分冊し、現場作業が完了後、速やかに提出すること。

3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。

4. 提出書類

- (1) 第1編 1-1-1-2 第15～21項については、工事打合せ簿で行うものとする。
- (2) 工事日報は広島県水道広域連合企業団東広島事務所仕様とし、週ごとに施工した部分を翌週に提出すること。
工事日報の提出にあたっては、施工部分の継手チェックシートを添付すること。
なお、工事日報及び継手チェックシートには任意のNoを設け相互にリンクさせること。
- (3) 最初の測点で撮影した土工及び管布設工の写真を仮工事写真として施工後、速やかに提出し、監督職員の確認を受けること。
- (4) 納品書（写し）又は出荷証明書（原本）は集計表を添付して提出すること。
- (5) 広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める「請負工事における施工管理基準」に基づき、出来形管理並びに品質管理を行い、現場作業の完了後、速やかに出来形管理図表、出来形数量対比図表、品質管理図表、各種試験成績図表を提出すること。また、横断図には占用位置として、官民境界又は構造物からの離隔を記入すること。
- (6) 竣工図は工事日報とあわせて、順次作成を行い現場作業が完了後、速やかに提出すること。なお、横断図は測点ごとに作成し、延長が50m未満の場合は、監督職員が指示する箇所において作成すること。
- (7) 工事写真は広島県水道広域連合企業団東広島事務所の定める「請負工事における施工管理基準」に基づいて写真管理を行い、現場作業が完了後、速やかに提出すること。なお、土工関連写真と本管布設位置及び管布設関連写真は分冊として提出すること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
管路（水道）		式		1	レベル1
φ 300管布設工（ D I P ）		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		750	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		270	レベル4
管路掘削	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		272	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		272	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホ 排出対策型 AS	m3		15	レベル4
発生土処理	バックホ 排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
伏越工及び土留工		式		1	レベル3
伏越工		式		1	レベル4
矢板工	矢板長 L=1.80m	式		1	レベル4
矢板工	矢板長 L=2.10m	式		1	レベル4
		式		1	

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
矢板工	矢板長 L=2.40m	式		1	レベル4
支保工	床掘深さ 2.0m未満	式		1	レベル4
支保工	床掘深さ 2.0m以上	式		1	レベル4
舗装本復旧工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		380	レベル4
舗装本復旧工【仮復旧部】	再生密粒AS、t=5cm AS(2.35)	m2		729	レベル4
舗装本復旧【影響部】	再生密粒AS、t=5cm AS(2.35)	m2		234	レベル4
区画線設置(溶融式)	実線_白色W = 15cm	m		3	レベル4
区画線設置(溶融式)	実線_白色W = 45cm	m		1	レベル4
φ 300管布設工(DIP)		式		1	レベル3
ダクタイル鋳鉄管(直管)	GX S種 φ 300 × 6000 内面粉体塗装	本		39	レベル4
ダクタイル鋳鉄管(直管)	GX 1種 φ 300 × 6000 内面 粉体塗装	本		20	レベル4
ダクタイル鋳鉄管(直管)	NS形 1種 φ 300 × 6000 内面粉体塗装	本		1	レベル4
DCIP曲管	GX形 φ 300 × 45 °	個		10	レベル4
DCIP曲管	GX形 φ 300 × 22 ° 1/2	個		5	レベル4
DCIP曲管	GX形 φ 300 × 11 ° 1/4	個		5	レベル4
DCIP曲管	GX形 φ 300 × 5 ° 5/8	個		8	レベル4
DCIP両受曲管	GX形 φ 300 × 45 °	個		9	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
DCIP両受曲管	GX形 φ 300 × 22 ° 1/2	個		6	レベル4
DCIP曲管	NS形 φ 300 × 22 ° 1/2 内面粉体塗装; 接合セット含む	個		1	レベル4
DCIP二受T字管	GX形 φ 300 × φ 300	個		1	レベル4
DCIP二受T字管	GX形 φ 300 × φ 100	個		3	レベル4
DCIP二受T字管	NS形 φ 300 × φ 100 内面粉体塗装; 接合セット含む	個		1	レベル4
DCIP排水T字管	GX形 φ 300 × φ 100	個		1	レベル4
DCIP継ぎ輪	GX形 φ 300	個		1	レベル4
DCIP両受短管	GX形 φ 300	個		1	レベル4
ライナ	GX形 φ 300	個		31	レベル4
ライナ	NS形 φ 300 ライク心出し用ゴム含む	個		1	レベル4
切管用挿し口リング	GX形 φ 300 タッピンねじタイプ	個		42	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ 300	個		69	レベル4
鋳鉄管据付工	呼び径 300mm	m		373.7	レベル4
G X 形継手工	直管 呼び径300mm	口		60	レベル4
N S 形継手工	直管 呼び径300mm	口		1	レベル4
G X 形継手工	異形管 呼び径300mm	口		69	レベル4
N S 形継手工	異形管 (継輪以外) 呼び径300mm	口		4	レベル4
鋳鉄管切断溝切り加工 (G X 形)	切断・溝切り 2 工程 呼び径: φ 300mm	口		39	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
鋳鉄管溝切り加工 (G X 形)	溝切りのみ 呼び径: φ 300mm	□		3	レベル4
鋳鉄管挿し口加工 (GX形)	タッピンねじ式 呼び径300mm	□		42	レベル4
伸縮可とう管設置工	φ 300 伸縮量200mm U × S	基		1	レベル4
仕切弁設置工	300-GX受挿-1.13 東広島市型	箇所		1	レベル4
空気弁設置工	300-GX-0.62 (耐震補強金具含む) 東広島市型	箇所		1	レベル4
空気弁設置工	300-GX-0.7 (耐震補強金具含む) 東広島市型	箇所		1	レベル4
空気弁設置工	300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型	箇所		2	レベル4
メカ帽取外し工	NS形 φ 300	□		1	レベル4
ホリフレックスリブ 被覆工	φ 300 【材工共】	m		375.9	レベル4
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径 φ 4.4mm 【材工共】	m		375.9	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式 【材工共】	m		373.4	レベル4
支給品運搬	材料置き場 ~ 現場	回		1	レベル4
消火栓設置工	φ 300	式		1	レベル2
消火栓設置工	φ 300	式		1	レベル3
空気弁付消火栓設置工	300-GX-0.8 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	箇所		1	レベル4
消火栓設置工	300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	箇所		1	レベル4
φ 250管布設工 (D I P)		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		45	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		20	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路掘削	人力	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		20	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		20	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2.35 t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
土留工		式		1	レベル3
矢板工	矢板長 L=2.10m	式		1	レベル4
支保工	床堀深さ 2.0m未満	式		1	レベル4
φ 250管布設工(DIP)		式		1	レベル3
ダクタイル鋳鉄管(直管)	GX 1種 φ 250 × 5000 内面粉体塗装	本		1	レベル4
DCIP曲管	GX形 φ 250 × 45 °	個		3	レベル4
DCIP両受曲管	GX形 φ 250 × 45 °	個		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
DCIP受挿し受片落管	GX形 φ 300 × φ 250	個		1	レベル4
DCIP挿し受片落管	GX形 φ 300 × φ 250	個		1	レベル4
DCIP継ぎ輪	GX形 φ 250	個		1	レベル4
ライナ	GX形 φ 250	個		1	レベル4
G-Link	GX形 φ 250	個		4	レベル4
継ぎ足しキー	H = 500	本		2	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ 300	個		1	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ 250	個		4	レベル4
鋳鉄管据付工	呼び径 250mm	m		4.9	レベル4
G X 形継手工	直管 呼び径250mm	口		1	レベル4
G X 形継手工	異形管 呼び径250mm	口		4	レベル4
G X 形継手工	異形管 (G-Link) 呼び径250mm	口		4	レベル4
鋳鉄管切断工	呼び径: φ 250mm	口		2	レベル4
耐震形不断水割T字管設置工【材工共】	φ 250 × φ 250 (DIP用) K形挿し口 ソフトシール仕切弁付	箇所		2	レベル4
不断水仕切弁設置工【材工共】	φ 250 7.5K (DIP用)	箇所		1	レベル4
仕切弁BOX設置工	H = 0.50 (材工共)	箇所		1	レベル4
仕切弁BOX設置工	H = 0.90 (材工共)	箇所		2	レベル4
耐震補強金具取付工【材工共】	φ 250 K形	箇所		3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ポリエチレン被覆工	φ250【材工共】	m		4.9	レベル4
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径φ4.4mm【材工共】	m		6.8	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		6.8	レベル4
φ75管布設工（PEP）		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		27	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		8	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		8	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	m2		8	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		0.4	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
φ75管布設工（PEP）		式		1	レベル3
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	PEP φ75×5000	本		2	レベル4
EF片受バンド	PEP φ75×45°	個		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
EF片受バンド	PEP φ75×22°1/2	個		1	レベル4
EF両受バンド	PEP φ75×45°	個		3	レベル4
EF両受チーズ	PEP φ75×75°	個		1	レベル4
EFソケット	PEP φ75	個		3	レベル4
ダクティル鉄管異種管継手	NS-PEP型 φ100×φ75	個		1	レベル4
ダクティル鉄管異種管継手	GX-PEP型 φ100×φ75	個		1	レベル4
メカニカルソケット	PEP×DIP φ75 コアあり	個		2	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ100	個		1	レベル4
管明示粘着テープ	巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	m		11.1	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ75	m		8.7	レベル4
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ75	□		18	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ75	□		6	レベル4
鉄管据付工	呼び径 300mm	m		2.2	レベル4
G X 形継手工	異形管 呼び径100mm	□		1	レベル4
N S 形継手工	異形管(継輪以外) 呼び径100mm	□		1	レベル4
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ75	□		2	レベル4
鉄管メカニカル継手工	φ75	□		2	レベル4
仕切弁設置工【材工共】	75-PE両挿-1.2 東広島市型	箇所		3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ポリエチレン被覆工	φ75【材工共】	m		7.2	レベル4
カーテックワイヤ設置工	被覆外径φ4.4mm【材工共】	m		13.3	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		13.3	レベル4
φ50管布設工（PEP）		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		150	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		44	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		44	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	m2		44	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		2	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
伏越工		式		1	レベル3
伏越工		式		1	レベル4
φ50管布設工（PEP）		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0010

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	PEP φ50×5000	本		14	レベル4
EF片受バンド	PEP φ50×45°	個		6	レベル4
EF片受バンド	PEP φ50×22 1/2°	個		3	レベル4
EF片受バンド	PEP φ50×11 1/4°	個		1	レベル4
EF両受バンド	PEP φ50×45°	個		13	レベル4
EF両受バンド	PEP φ50×22 1/2°	個		2	レベル4
EFソケット	PEP φ50°	個		1	レベル4
ダクティル鋳鉄管異種管継手	GX-PEP型 φ100×φ50	個		2	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ100	個		2	レベル4
管明示粘着テープ	巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	m		72.4	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ50	m		69.6	レベル4
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ50	口		56	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ50	口		18	レベル4
鋳鉄管据付工	呼び径 100mm	m		2.1	レベル4
G X 形継手工	異形管 呼び径100mm	口		2	レベル4
仕切弁設置工【材工共】	50-PE両挿-0.8 東広島市型	箇所		3	レベル4
仕切弁設置工【材工共】	50-PE両挿-0.84 東広島市型	箇所		1	レベル4
ポリエチレン管被覆工	φ50【材工共】	m		8.1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0011

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径φ4.4mm【材工共】	m		74.5	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		73.2	レベル4
φ100排水管設置工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		7	レベル4
舗装版破砕	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		2	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		2	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	m2		2	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		0.1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
排水管設置工 (HIVP)		式		1	レベル3
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ100	m		3.5	レベル4
ダクタイル鋳鉄管(直管)	GX 1種φ100×4000 内面粉体塗装	本		1	レベル4
エルボ	HIVP φ100	個		3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0012

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
メカニカルソケット	DIP×VP φ100	個		1	レベル4
DCIP接合材料	GX形 φ100	個		1	レベル4
管明示粘着テープ	巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	m		3.5	レベル4
硬質塩化ビニル管据付工	φ100	m		3.5	レベル4
硬質塩化ビニル管(T S) 継手工	φ100	□		5	レベル4
硬質塩化ビニル管切断工	φ100	□		3	レベル4
鋳鉄管据付工	呼び径 100mm	m		1.3	レベル4
G X 形継手工	異形管 呼び径100mm	□		1	レベル4
鋳鉄管切断工	呼び径: φ100mm	□		1	レベル4
鋳鉄管メカニカル継手工	φ100	□		2	レベル4
仕切弁設置工	100-GX両挿-0.8 東広島市型	箇所		1	レベル4
ホリシリンダ被覆工	φ100【材工共】	m		2.8	レベル4
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径φ4.4mm【材工共】	m		5.2	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		4.4	レベル4
コンクリート等取り壊し復旧工		箇所		1	レベル4
φ50排水管設置工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		6	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0013

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		2	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		2	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		2	レベル4
仮復旧	t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		0.1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
φ 50排水管設置工（HIVP）		式		1	レベル3
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ 50	m		5.3	レベル4
エルボ	HIVP φ 50	個		8	レベル4
メカニカルソケット	PEP×VP インナーコア無し φ 50	個		2	レベル4
管明示粘着テープ	巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	m		5.3	レベル4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 50	m		5.3	レベル4
硬質塩化ビニル管（TS）継手工	φ 50	口		14	レベル4
硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口		8	レベル4
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ 50	口		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0014

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
鋳鉄管メカニカル継手工	φ 50	口		2	レベル4
ポリエチレン被覆工	φ 50【材工共】	m		2	レベル4
カーテンワイヤ設置工	被覆外径 φ 4.4mm【材工共】	m		5.3	レベル4
管埋設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		4	レベル4
コンクリート等取り壊し復旧工		箇所		2	レベル4
給水管分岐替工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		190	レベル4
舗装版切断	コンクリート舗装版	m		15	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		56	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 コンクリート舗装版	m2		5	レベル4
管路掘削	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クシャラン	m2		53	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		53	レベル4
路盤	仕上り厚10cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		3	レベル4
路盤	仕上り厚10cm, 施工幅 1.8m未満 再生切込碎石	m2		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0015

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮復旧	t=3cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	式		1	レベル4
アスファルト舗装工	t=5cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄあり 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	m2		3	レベル4
コンクリート舗装工	t=10 c m	m2		5	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		3	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 CO	m3		1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
給水管分岐替工		式		1	レベル3
水道用ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ二層管	PE50 1 種 φ 25	m		116.1	レベル4
水道用ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ二層管	PE50 1 種 φ 40	m		7.6	レベル4
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管)	PEP φ 50 × 5000	本		3	レベル4
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ 25	m		7.2	レベル4
水道用ポリエチレン管金属継手	PEILﾎﾟ φ 25 JWWA B116 WSA規格	個		50	レベル4
水道用ポリエチレン管金属継手	PEILﾎﾟ φ 40 JWWA B116 WSA規格	個		2	レベル4
EF片受バンド	PEP φ 50 × 90 °	個		2	レベル4
EF両受バンド	PEP φ 50 × 90 °	個		6	レベル4
HIソケット	φ 25	個		24	レベル4
ﾎｰﾙ式ﾎﾞﾙﾄ分水栓	DIP用 (鋳鉄製、分止水栓用ｼｬｯﾄ付) φ 300 × φ 25 JWWA B116 WSA規格	組		19	レベル4
ﾎｰﾙ式ﾎﾞﾙﾄ分水栓	DIP用 (鋳鉄製、分止水栓用ｼｬｯﾄ付) φ 300 × φ 40 JWWA B116 WSA規格	組		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0016

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ボール式外分水栓	PEP用（ 鋳鉄製、分止水栓用ソケット付 ） φ 50 × φ 25 JWWA B116 WSA規格	組		5	レベル4
TSキャップ	φ 25	個		2	レベル4
継ぎ足しキー	L = 500	本		2	レベル4
異種管継手	φ 25 × φ 25 塩ビ × 塩ビ 離脱防止付	個		24	レベル4
メカニカルソケット	φ 50 PEP × VP コア有り	個		3	レベル4
管明示粘着テープ	巾5cm × 20m t=0.20mm程度 地色：青色，文字色：白色，施工年度明示	m		25.8	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ 25	m		116.1	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ 25	□		124	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ 75	□		74	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ 40	m		7.6	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ 40	□		5	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ 40	□		3	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		15.7	レベル4
ポリエチレン管（融着接合）継手工	φ 50	□		17	レベル4
ポリエチレン管切断	φ 50	□		9	レベル4
硬質塩化ビニル管据付工	φ 25	m		7.2	レベル4
硬質塩化ビニル管（ T S ）継手工	φ 25	□		50	レベル4
硬質塩化ビニル管切断工	φ 25	□		24	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0017

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
サドル分水栓設置工	铸铁管 φ300 給水管 φ25	箇所		19	レベル4
サドル分水栓設置工	铸铁管 φ300 給水管 φ40	箇所		1	レベル4
サドル分水栓設置工	ポリエチレン管 φ50 給水管 φ25	箇所		5	レベル4
耐震形不断水割T字管設置工【材工共】	φ300×φ50（DIP用） PE挿し口 ソフトシール弁付	箇所		3	レベル4
止水栓設置工【材工共】	φ25 止水栓ボックス含む 1次側：分止水栓用ソケット、2次側：GN・HIシフト	箇所		24	レベル4
青銅仕切弁設置工【材工共】	φ40 ボックス含む 1次・2次側：分止水栓用ソケット	箇所		1	レベル4
仕切弁BOX設置工【材工共】	H=0.70	箇所		3	レベル4
異種管継手工	VP×VP 離脱防止付 φ25	箇所		24	レベル4
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ50	□		3	レベル4
铸铁管メカニカル継手工	φ50	□		3	レベル4
ポリエチレン被覆工	φ50【材工共】	m		1	レベル4
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径φ4.4mm【材工共】	m		149.2	レベル4
管理設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		99.4	レベル4
給水管洗管工	φ25～φ13	箇所		27	レベル4
既設給水管撤去工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		19	レベル4
舗装版切断	コンクリート舗装版	m		15	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0018

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		6	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 コンクリート舗装版	m2		5	レベル4
管路掘削	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		4	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		4	レベル4
路盤	仕上り厚10cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		2	レベル4
路盤	仕上り厚10cm, 施工幅 1.8m未満 再生切込碎石	m2		5	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライコートなし 締固め後密度 2.35 t/m3	式		1	レベル4
アスファルト舗装工	t=5cm, フライコートあり 締固め後密度 2.35 t/m3	m2		2	レベル4
コンクリート舗装工	t=10 c m	m2		5	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		0.3	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 CO	m3		1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
既設給水管撤去工		式		1	レベル3
既設給水管撤去工	VP φ 25	m		35.8	レベル4
既設給水管撤去工	PE φ 25	m		60.2	レベル4
既設給水管撤去工	PE φ 40	m		7.2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0019

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
既設給水管撤去工	VP φ 50	m		9.5	レベル4
既設給水管撤去工	PEP (EF) φ 50	m		1	レベル4
既設管切断工	VP φ 25	□		8	レベル4
既設管切断工	PE φ 25	□		14	レベル4
既設管切断工	PE φ 40	□		3	レベル4
既設管切断工	VP φ 50	□		4	レベル4
既設管切断工	PEP (EF) φ 50	□		1	レベル4
既設止水栓撤去工	φ 25	箇所		24	レベル4
既設仕切弁撤去工	φ 40	箇所		1	レベル4
既設仕切弁撤去工	φ 50	箇所		2	レベル4
既設仕切弁BOX撤去工	H = 0.65	箇所		1	レベル4
既設仕切弁BOX撤去工	H = 1.05	箇所		2	レベル4
現場発生品運搬	既設管	m3		0.1	レベル4
現場発生品運搬	仕切弁BOX コンクリート殻	m3		0.3	レベル4
既設管撤去・閉栓工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		170	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		53	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0020

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		53	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		53	レベル4
仮復旧	t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		3	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
土留工		式		1	レベル3
矢板工	矢板長 L=2.10m	式		1	レベル4
矢板工	矢板長 L=2.40m	式		1	レベル4
支保工	床掘深さ 2.0m未満	式		1	レベル4
支保工	床掘深さ 2.0m以上	式		1	レベル4
既設管撤去・閉栓工		式		1	レベル3
メカ帽	φ 250 K形特殊押輪付（DIP用）	個		1	レベル4
TSキャップ	φ 50	個		1	レベル4
フランジ蓋	φ 250 7.5 k	個		1	レベル4
メカニカル継手工	φ 250 K形	口		1	レベル4
塩化ビニル管（T S）継手工	φ 50	口		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0021

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
フランジ継手工	φ 250 7.5K	□		1	レベル4
ポリエチレン被覆工【材工共】	φ 250	m		2	レベル4
既設管撤去工	DIP φ 250	m		23.5	レベル4
既設管撤去工	DIP φ 100	m		13.7	レベル4
既設管撤去工	DIP φ 75	m		349.4	レベル4
既設管撤去工	VP φ 50	m		28	レベル4
撤去管切断工	DIP φ 250	□		9	レベル4
撤去管切断工	DIP φ 100	□		5	レベル4
既設管切断工	DIP φ 75	□		118	レベル4
既設管切断工	VP φ 50	□		10	レベル4
現場発生品運搬	スクラップ	t		7	レベル4
現場発生品運搬	既設管	m3		0.02	レベル4
既設ボックス撤去工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		8	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		2	レベル4
管路掘削	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0022

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		2	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	m2		2	レベル4
仮復旧	t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2.35 t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		0.1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
既設ボックス撤去工		式		1	レベル3
仕切弁BOX撤去工	H = 0.90	箇所		1	レベル4
仕切弁BOX撤去工	H = 1.05	箇所		8	レベル4
消火栓BOX撤去工	H = 0.65	箇所		2	レベル4
空気弁BOX撤去工	H = 0.65	箇所		1	レベル4
現場発生品運搬	仕切弁BOX コンクリート殻	m3		1	レベル4
仮設配管工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		870	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		520	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路掘削	人力	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0023

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		518	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2		518	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2.35 t/m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		22	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
仮設管		式		1	レベル3
仮設管 直管	80A×4.000	本		67	レベル4
仮設管 直管	80A×2.000	本		17	レベル4
仮設管 直管	80A×1.000	本		25	レベル4
仮設管 直管	50A×1.000	本		1	レベル4
仮設管 直管	80A×0.500	本		21	レベル4
仮設管 直管	80A×0.300	本		16	レベル4
仮設管 フレキ管	80A×1.000	個		17	レベル4
仮設管 90°エルブ	80A	個		31	レベル4
仮設管 90°エルブ	50A	個		3	レベル4
仮設管 45°エルブ	80A	個		5	レベル4
仮設管 チーズ	80A×80A	個		5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0024

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
仮設管 チーズ	80A × 50A	個	3	レベル4
仮設管 レデュ-サ	80A × 50A	個	1	レベル4
仮設管 取出短管	80A × 25A	個	11	レベル4
仮設管 接続短管	80A 受け × 受け	個	3	レベル4
仮設管 接続短管	50A 受け × 受け	個	1	レベル4
仮設管 接続短管	80A 挿し × 挿し	個	1	レベル4
仮設管 接続短管	80A フランジ	個	4	レベル4
仮設管 接続短管	50A ネジ	個	4	レベル4
仮設管 ボールバルブ	80A	基	1	レベル4
仮設管 ボールバルブ	50A	基	4	レベル4
仮設管 仮設消火栓	65A	基	2	レベル4
仮設管 バルブボックス	ヘッド φ125	個	6	レベル4
仮設管 消火栓ボックス	450 × 350 × 320H	個	2	レベル4
仮設管 マルチジョイント	80A	個	1	レベル4
水道用ホリソ二層管	PE50 1種 φ50	m	48.5	レベル4
水道用ホリソ管金属継手	PEILホリ φ50	個	9	レベル4
PEメネジ付ソケット	φ50	個	2	レベル4
異種管継手	φ50 × φ50 PE × VP 離脱防止付	個	1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0025

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
継ぎ足しキー	L = 700	本		3	レベル4
フランジ蓋	φ 75 RF形 7.5K	個		1	レベル4
仮設管布設工	80A SUS	m		373.5	レベル4
仮設管布設工	50A SUS	m		2.9	レベル4
仮設管継手工	80A SUS	□		227	レベル4
仮設管継手工	50A SUS	□		13	レベル4
仮設管 取出短管設置工	80A SUS	基		11	レベル4
仮設管 マルチジョイント継手工	80A SUS	箇所		1	レベル4
仮設管 ボールバルブ設置工	80A SUS ボックス設置含む	基		1	レベル4
仮設管 ボールバルブ設置工	50A SUS ボックス設置含む	基		4	レベル4
仮設管 消火栓設置工	80A SUS ボックス設置含む	基		2	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ 50	m		48.5	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ 50	□		20	レベル4
ポリエチレン管切断	φ 50	□		11	レベル4
異種管継手工	PE × VP 離脱防止付 φ 50	箇所		1	レベル4
フランジ継手工	φ 75(7.5K)	□		6	レベル4
青銅仕切弁設置工【材工共】	φ 50 ボックス含む 1次・2次側:分止水栓用ソケット	箇所		1	レベル4
不断水割T字管設置工【材工共】	φ 100 × φ 75 F型 (DIP用) ソフトシール仕切弁 ボックス含む	箇所		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0026

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
不断水割T字管設置工【材工共】	φ75×φ75 F型(DIP用) ソフトシール仕切弁 ボックス含む	箇所		1	レベル4
不断水仕切弁設置工【材工共】	φ75 7.5K(DIP用) ボックス含む	箇所		1	レベル4
耐震補強金具取付工【材工共】	φ75 T形	箇所		2	レベル4
仮設管撤去工		式		1	レベル3
仮設管撤去工	80A SUS	m		373.5	レベル4
仮設管撤去工	50A SUS	m		2.9	レベル4
仮設管取外工	80A SUS	口		227	レベル4
仮設管取外し工	50A SUS	口		13	レベル4
仮設管 取出短管取外し工	80A SUS	基		11	レベル4
仮設管 マルチジョイント取外し工	80A SUS	箇所		1	レベル4
仮設管 ボールバルブ撤去工	80A SUS ボックス設置含む	基		1	レベル4
仮設管 ボールバルブ撤去工	50A SUS ボックス設置含む	基		4	レベル4
仮設管 消火栓撤去工	80A SUS ボックス設置含む	基		2	レベル4
仮設管撤去工	PEφ50	m		48.5	レベル4
フランジ継手取外し工	φ75	口		4	レベル4
青銅仕切弁撤去工	φ50	箇所		1	レベル4
仕切弁BOX撤去工	H=0.3m	箇所		1	レベル4
フランジ継手工【材工共】	φ75(7.5K)_パッキンあり	口		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0027

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仕切弁BOX撤去工	H = 1.05m	箇所		2	レベル4
仮設管切断工	PE φ 50	口		17	レベル4
現場発生品運搬	仮設管	m3		0.04	レベル4
仮設給水管切替工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		48	レベル4
舗装版破砕	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		29	レベル4
管路掘削	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホウ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホウ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm, 施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		29	レベル4
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	m2		29	レベル4
仮復旧	t=3cm, フライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	式		1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3		1	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式		1	レベル4
仮設給水管分岐替工		式		1	レベル3
水道用ポリレン二層管	PE50 1 種 φ 25	m		18.6	レベル4
水道用ポリレン二層管	PE50 1 種 φ 50	m		8.7	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0028

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
給水・配水分止水栓等材料	ホース式サドル分水栓 PE用 φ50×φ25	組		3	レベル4
PEメネジ付ソケット	φ25	個		11	レベル4
PEメネジ付ソケット	φ50	個		2	レベル4
PEエルボ	φ25	個		28	レベル4
PEエルボ	φ50	個		6	レベル4
PEソケット	φ50×φ40	個		1	レベル4
PE分止水栓用継手	φ25	個		3	レベル4
異種管継手	φ25×φ25 PE×VP 離脱防止付	個		8	レベル4
異種管継手	φ50×φ50 PE×VP 離脱防止付	個		1	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ25	m		18.6	レベル4
ポリエチレン管据付工	φ50	m		8.7	レベル4
サドル分水栓設置工	PEφ50 給水管φ25	箇所		3	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ25	口		70	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ40	口		1	レベル4
ポリエチレン管継手工	φ50	口		15	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ25	口		36	レベル4
ポリエチレン管切断工	φ50	口		8	レベル4
異種管継手工	PE×VP 離脱防止付 φ25	箇所		8	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0029

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
異種管継手工	PE×VP 離脱防止付 φ50	箇所		1	レベル4
給水管洗管工	φ25～φ13	箇所		15	レベル4
仮設給水管撤去工		式		1	レベル3
仮設給水管撤去工	φ25	m		18.6	レベル4
仮設給水管撤去工	φ50	m		8.7	レベル4
既設管切断工	PEφ50	□		1	レベル4
既設管切断工	PEφ25	□		6	レベル4
既設管切断工	VPφ25	□		8	レベル4
既設管切断工	PEφ40	□		1	レベル4
現場発生品運搬	既設管	m3		0.01	レベル4
φ50仮排水管設置工（HIVP）		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版	m		1	レベル4
舗装版破碎	舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	m2		0.3	レベル4
管路掘削	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
真砂詰工	バックホ 排出対策型	式		1	レベル4
管路埋戻	バックホ 排出対策型 購入土	式		1	レベル4
下層路盤	仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	m2		0.3	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0030

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
上層路盤	仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調碎石	m2	0.3	レベル4
仮復旧	t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2.35 t/m3	式	1	レベル4
殻運搬処理	バックホウ排出対策型 AS	m3	0.02	レベル4
発生土処理	バックホウ排出対策型 建設発生土	式	1	レベル4
φ50仮設排水管設置工 (HIVP)		式	1	レベル3
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ50	m	1.5	レベル4
エルボ	HIVP φ50	個	1	レベル4
HITSキャップ	φ50	個	1	レベル4
HIバルブソケット	メタル入り φ50	個	1	レベル4
メカニカルキャップ	PEP インナーコア無し φ75	個	1	レベル4
塩化ビニル管据付工	φ50	m	1.5	レベル4
塩化ビニル管 (TS) 継手工	φ50	口	3	レベル4
硬質塩化ビニル管切断工	φ50	口	2	レベル4
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ75	口	1	レベル4
鋼管ねじ込み接合工	φ50	口	1	レベル4
仕切弁BOX設置工 (材料支給)	N = 0.45	箇所	1	レベル4
ポリエンスリーブ被覆工	φ75【材工共】	m	1	レベル4
ケーシングワイヤ設置工	被覆外径 φ4.4mm【材工共】	m	1.5	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0031

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
管理設シート工	巾15cm 2倍折込式【材工共】	m		0.5	レベル4
舗装版切断排水		式		1	レベル2
舗装版切断排水		式		1	レベル3
舗装版切断排水処理	舗装版切断排水	m3		3	レベル4
交通管理工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		532	レベル4
直接工事費					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		式		1	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
通水試験工	φ 300 給水車不要	式		1	レベル4
通水試験工	φ 250 給水車不要	式		1	レベル4
通水試験工	φ 75 給水車不要	式		1	レベル4


工事数量総括表

頁0 -0032

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
通水試験工	φ 50 給水車不要	式		1	レベル4
通水試験工	仮設管 給水車不要	式		1	レベル4
通水試験工	給水管 給水車不要	式		1	レベル4
通水試験工	仮設給水管 給水車不要	式		1	レベル4
共通仮設費率分額					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格計 * *					
* * 消費税相当額計 * *					
* * 請負工事費計 * *					

位置図 S=1/2500

(1工区)

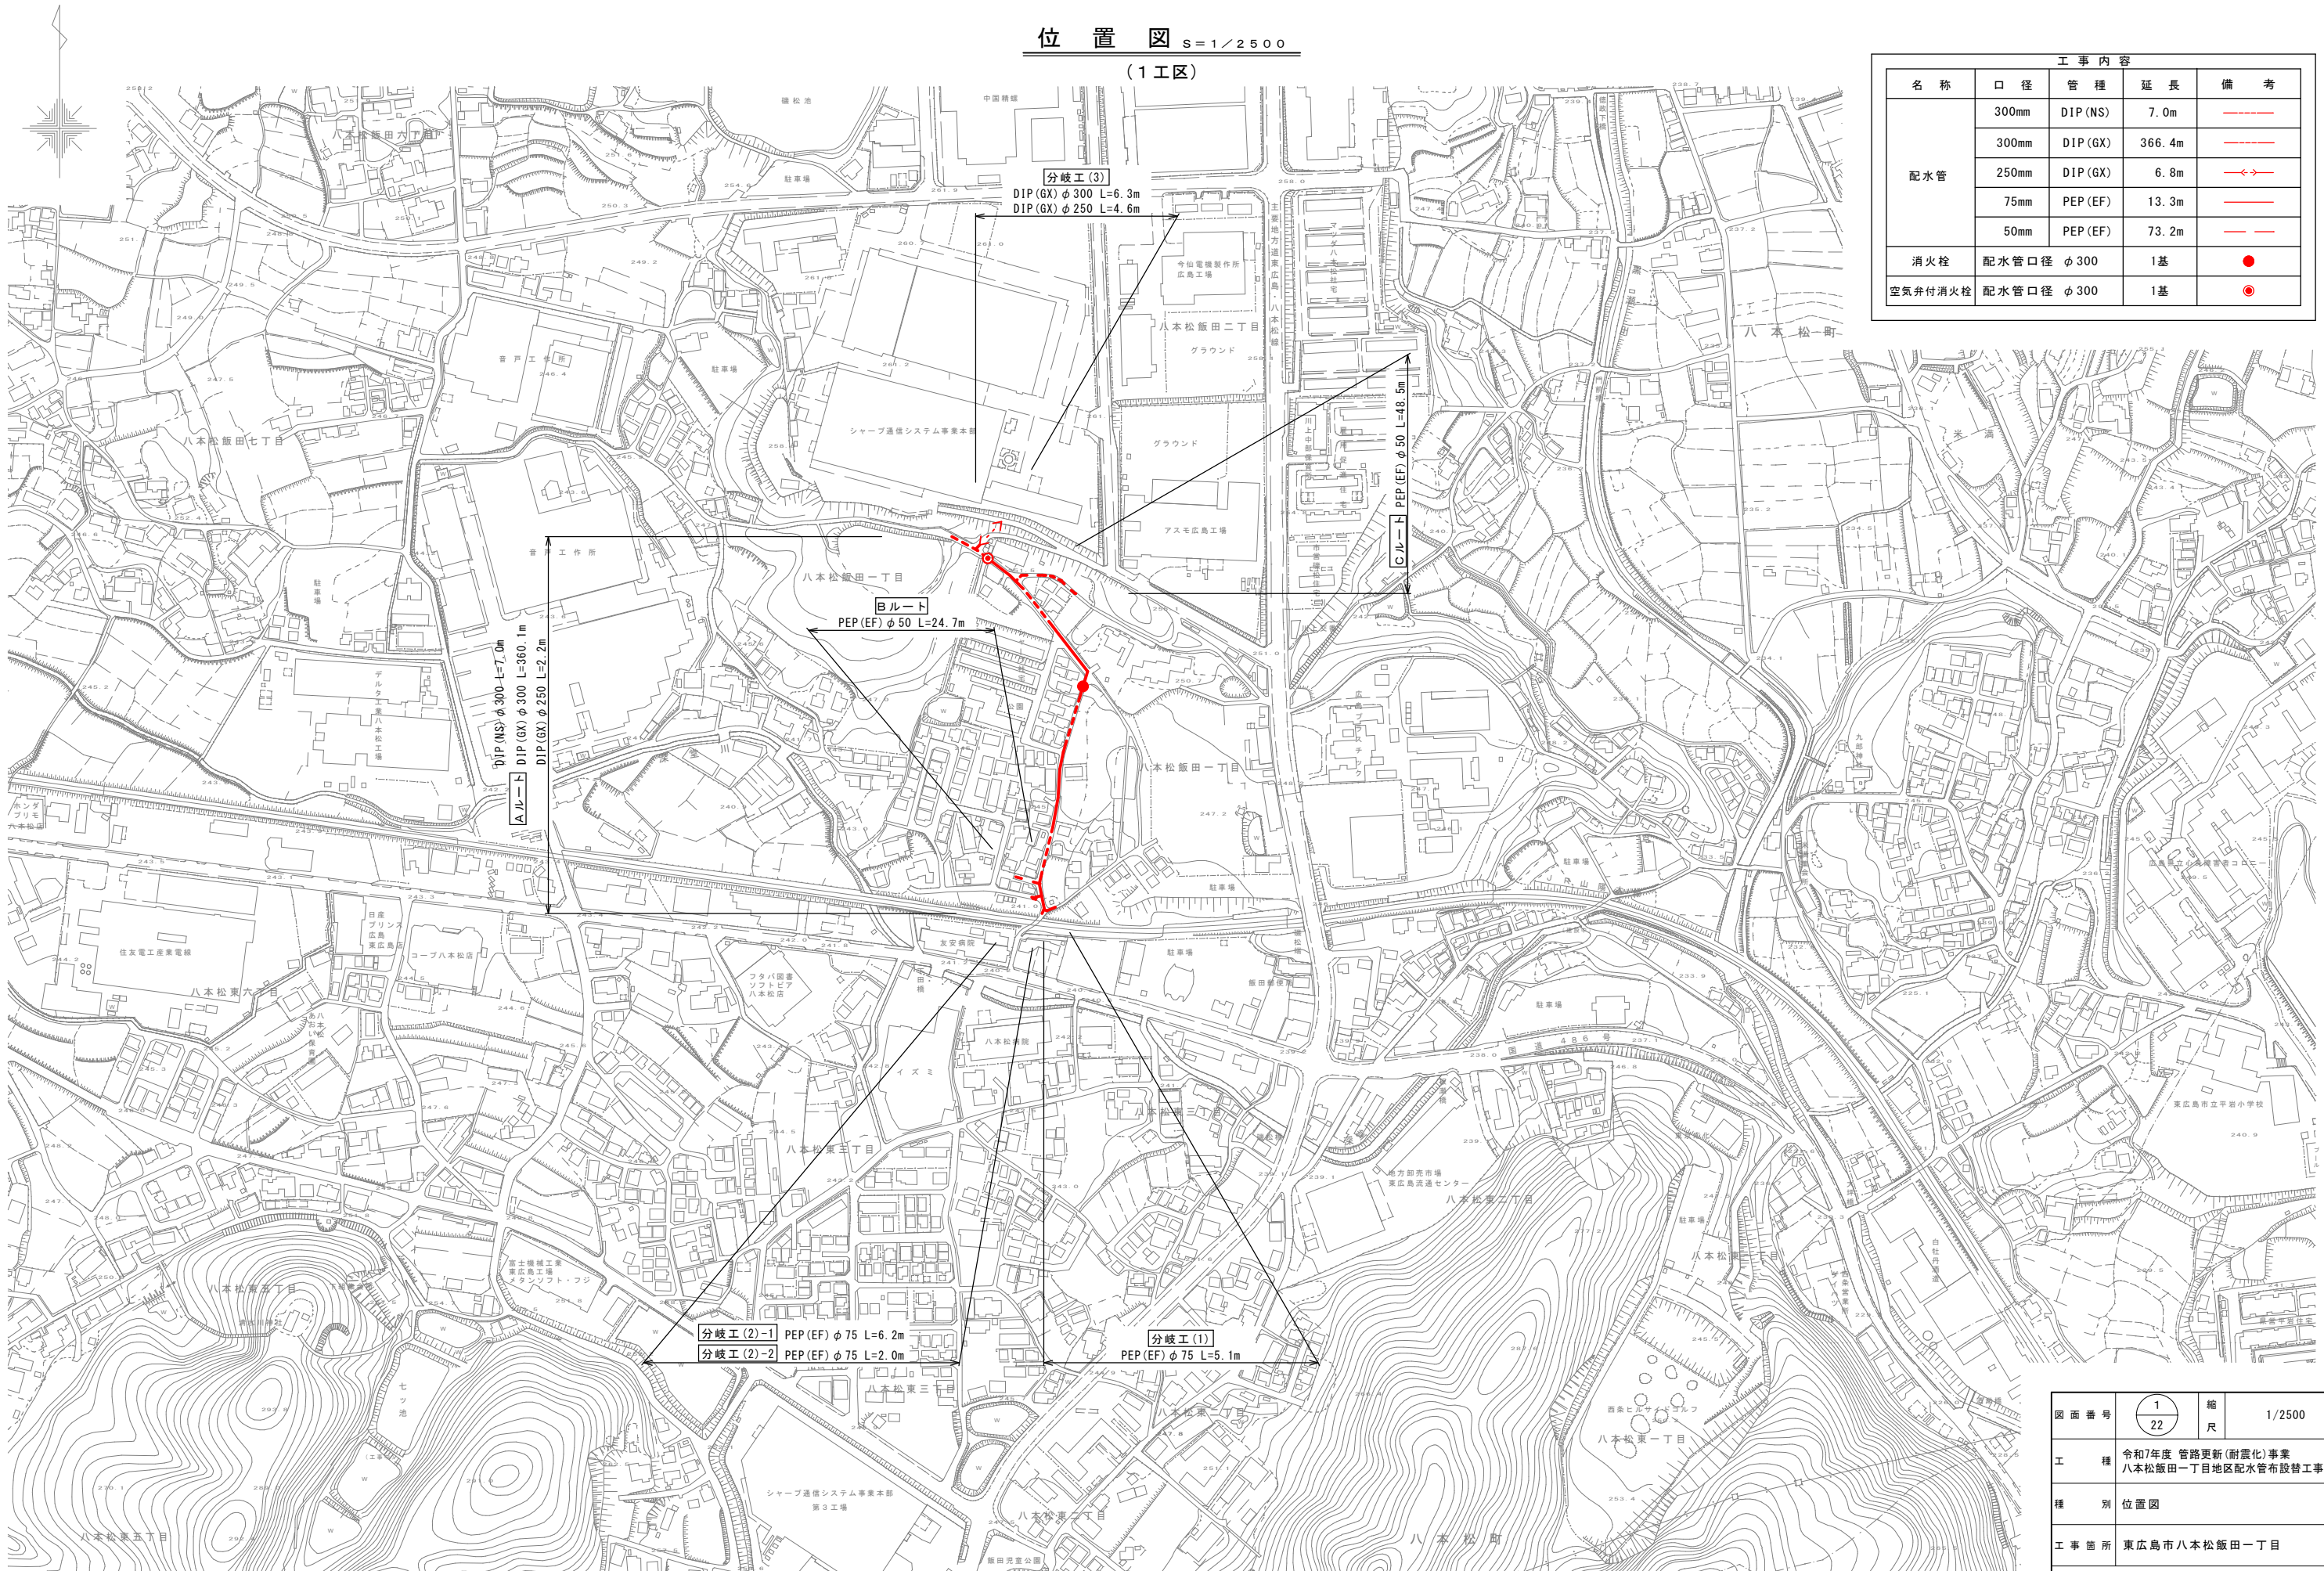


工事内容				
名称	口径	管種	延長	備考
配水管	300mm	DIP (NS)	7.0m	-----
	300mm	DIP (GX)	366.4m	-----
	250mm	DIP (GX)	6.8m	-----
	75mm	PEP (EF)	13.3m	-----
消火栓	配水管口径 φ300		1基	●
	空気弁付消火栓		1基	●

図面番号	1 22	縮尺	1/2500
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	位置図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


平面図(1) S=1/250
(Aルート)




横断図 S=1/100

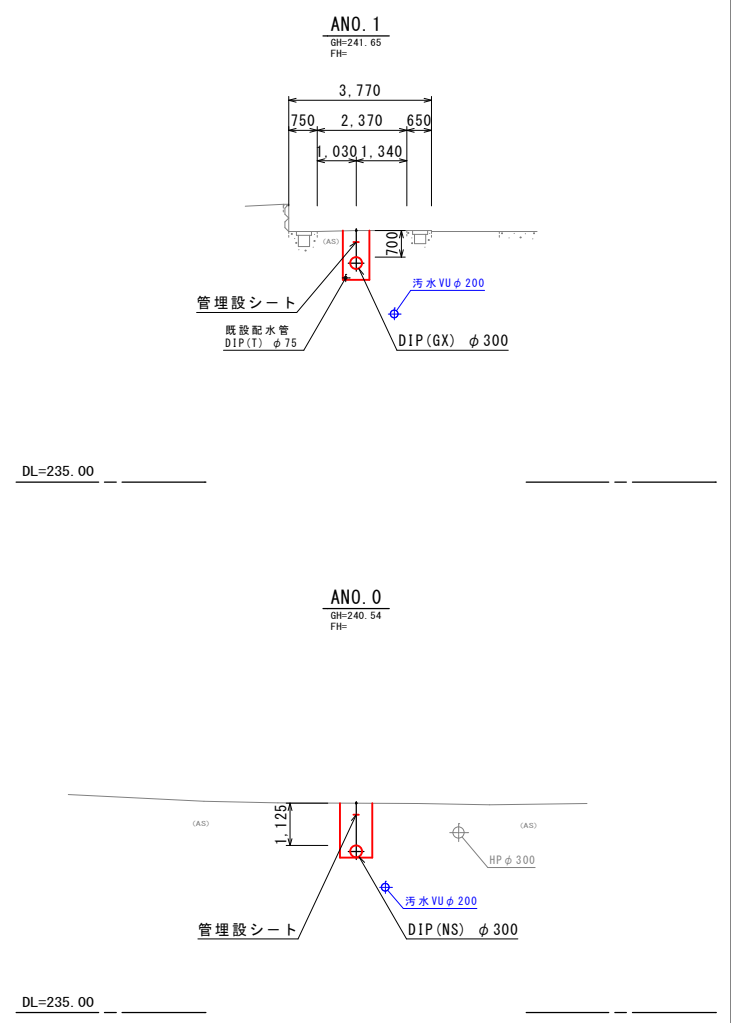


A-1詳細図 S=1/100

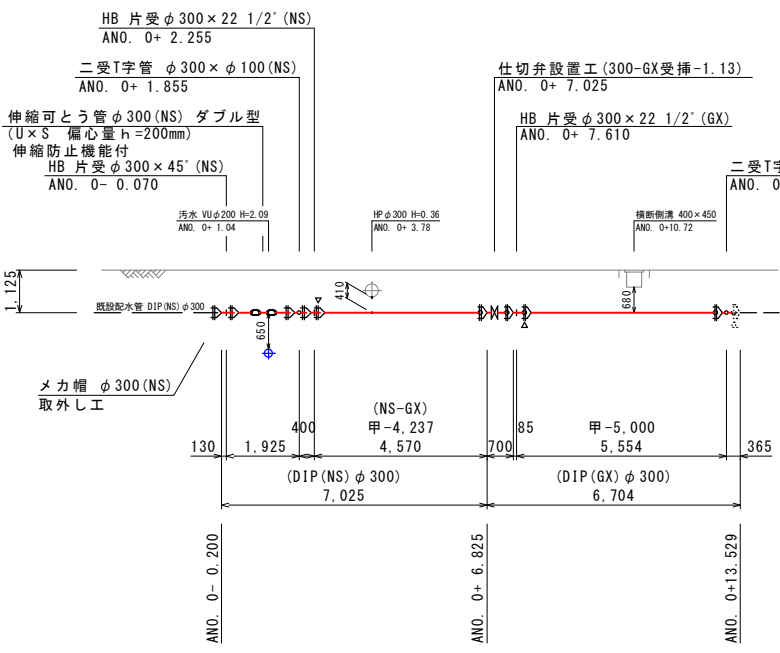

A-2詳細図 S=1/100

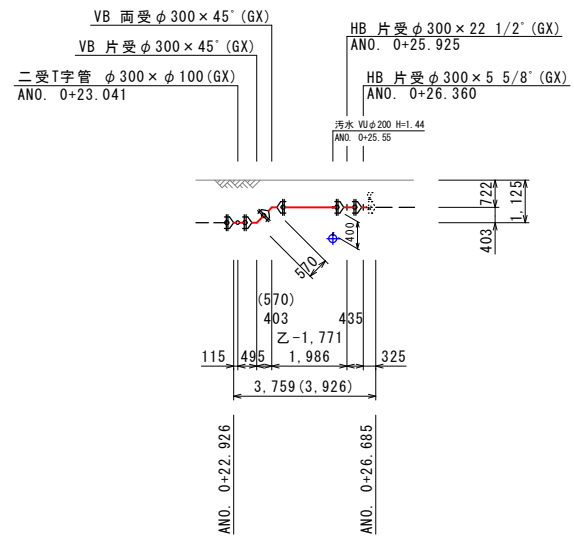

A-3詳細図 S=1/100

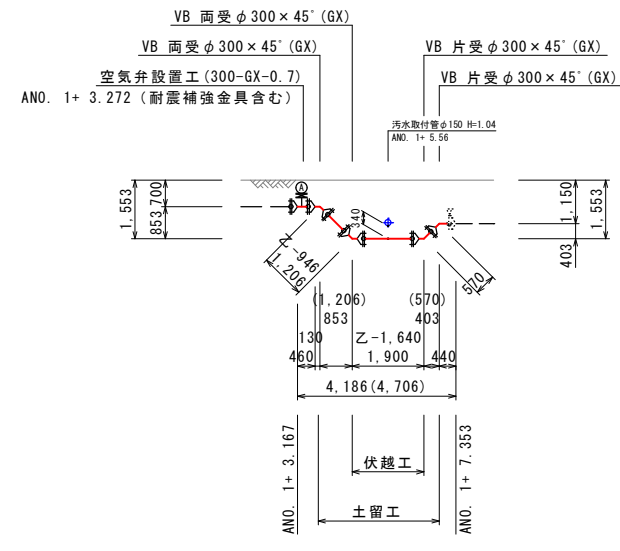


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管にサンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様



凡例
--- : NS形 ライナ
--- : GX形 ライナ

図面番号	2 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(1)・横断図・詳細図 A&B		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			






平面図(2) S=1/250
(Aルート)

横断図 S=1/100

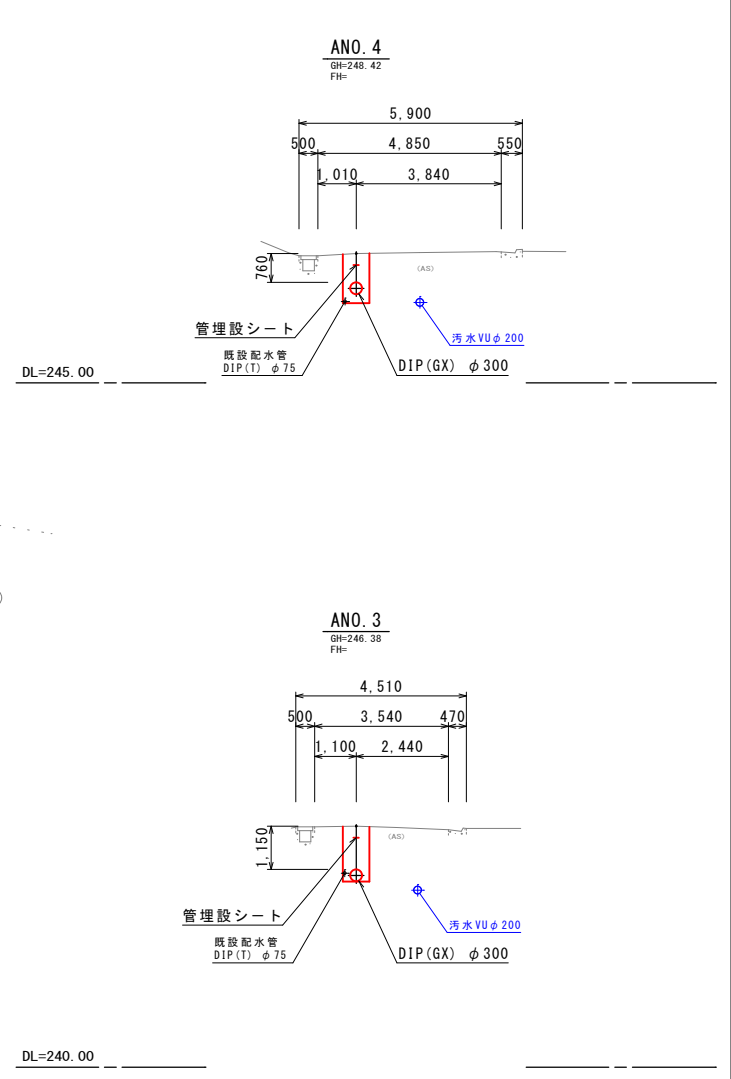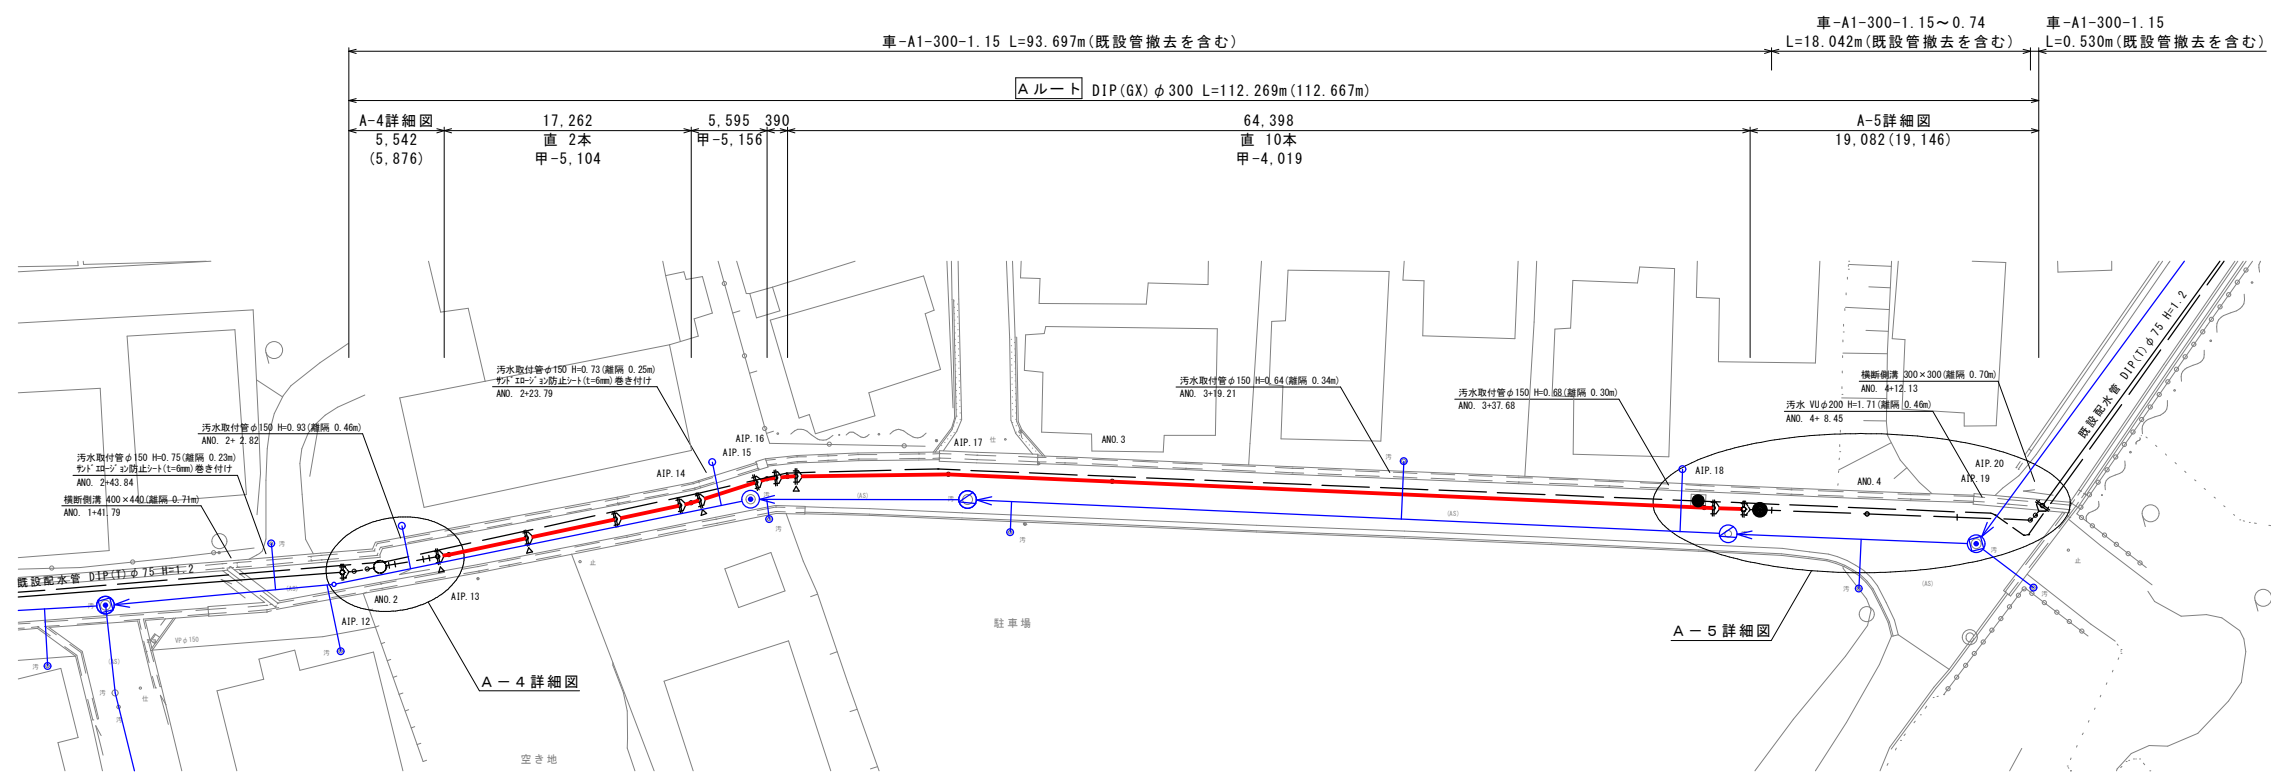

A-4詳細図 S=1/100

A-5詳細図 S=1/100

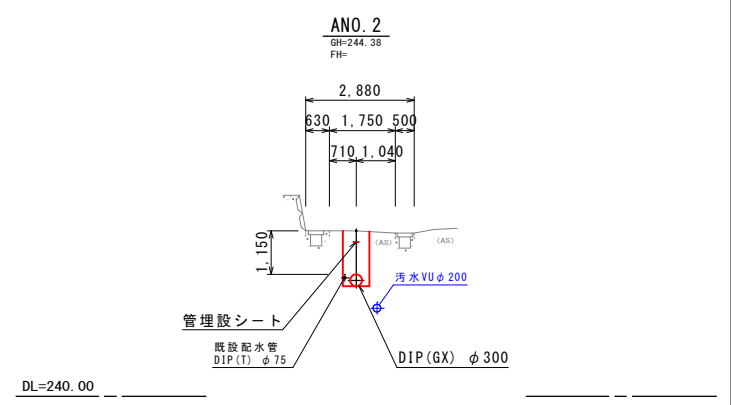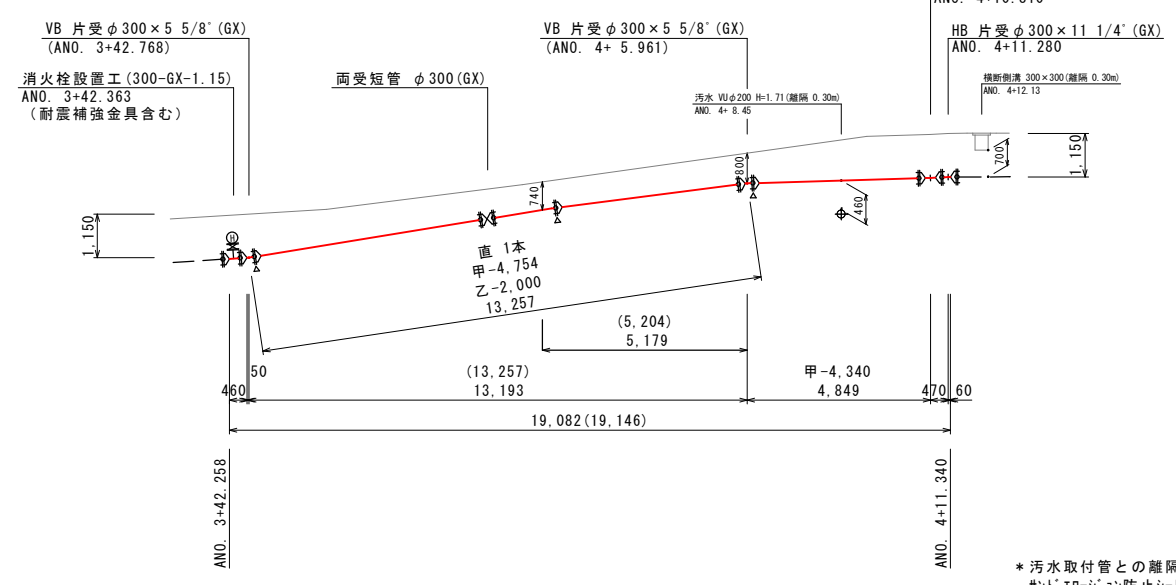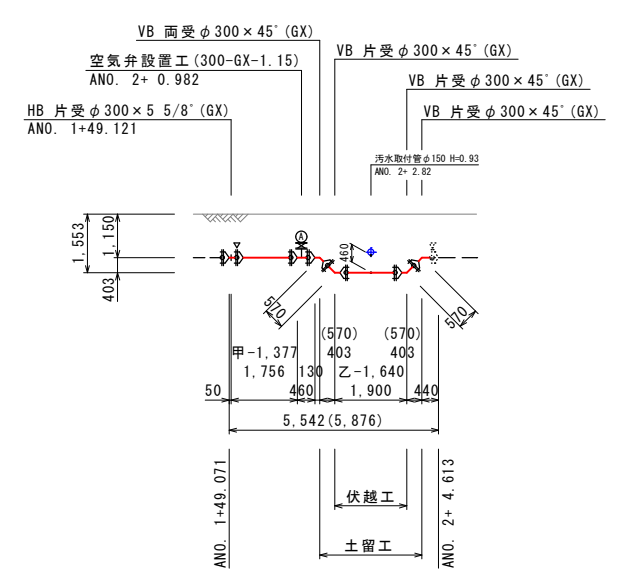


設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様

凡例
GX形ライナ






* 汚水取付管との距離が300mm以上確保できない箇所は配水管に
「サット・エロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)」を巻き付けること。

図面番号	3 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(2)・横断図・詳細図 A&B		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

平面図(3) S=1/250
(Aルート)

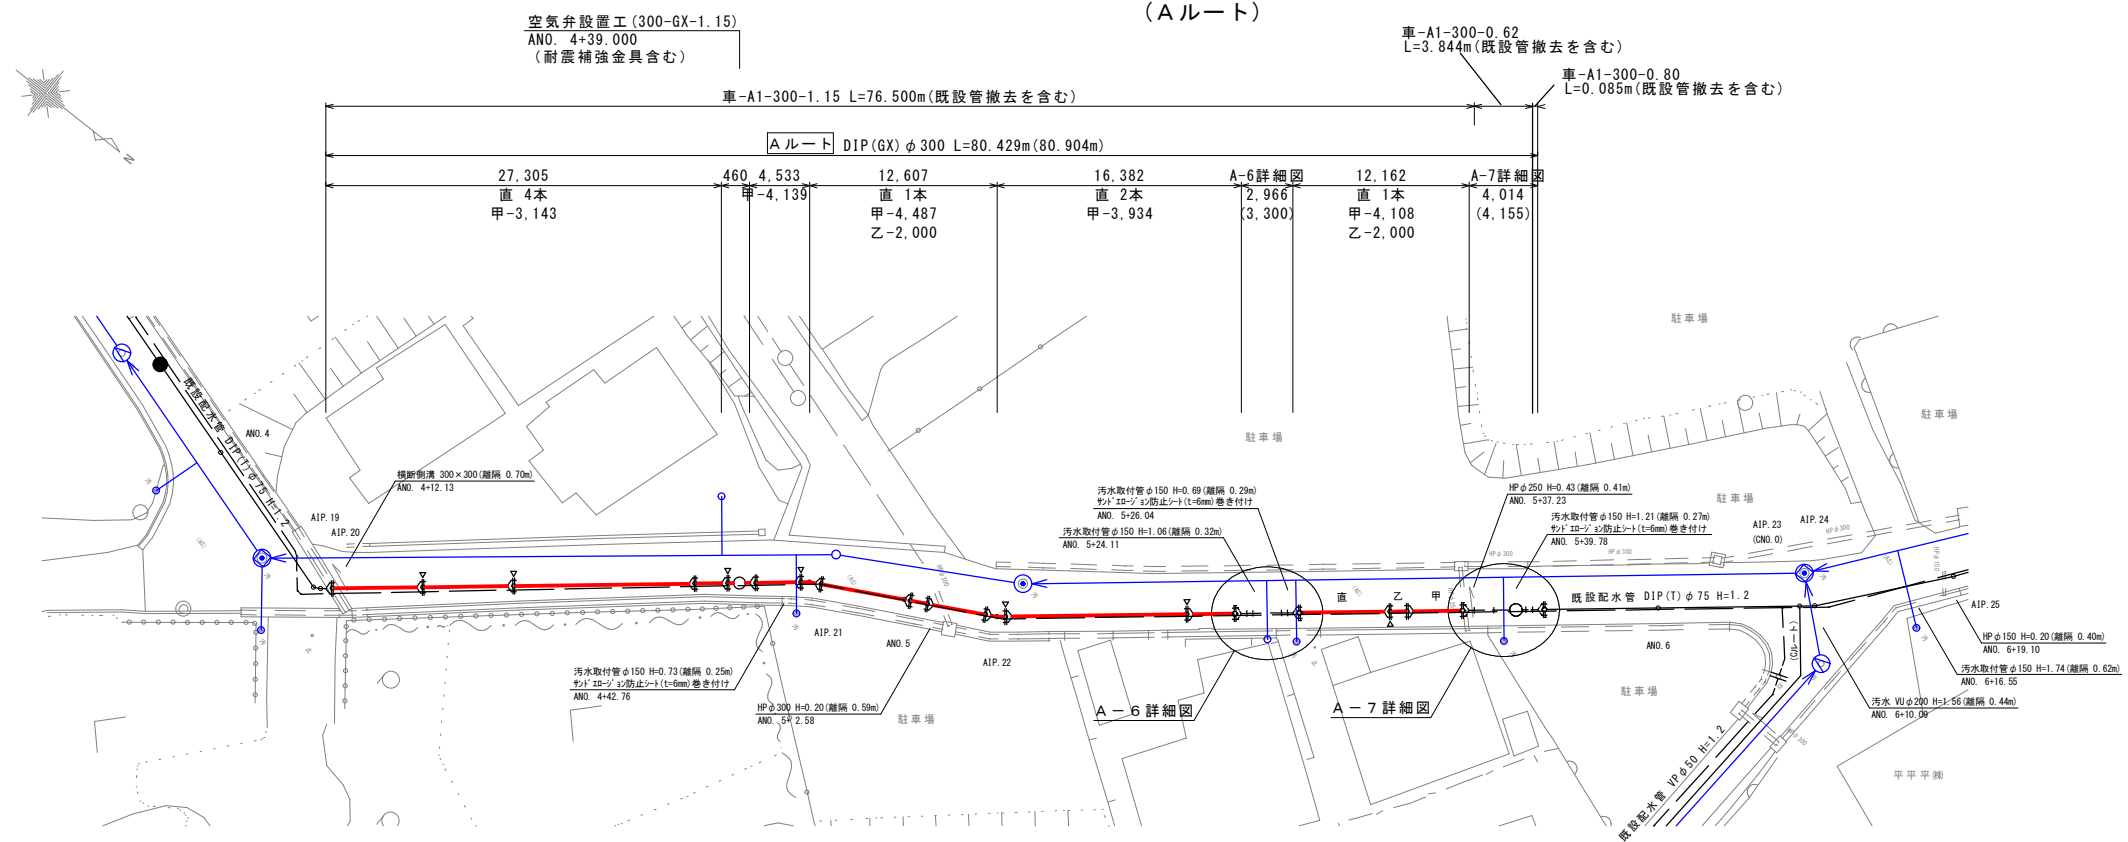

横断図 S=1/100

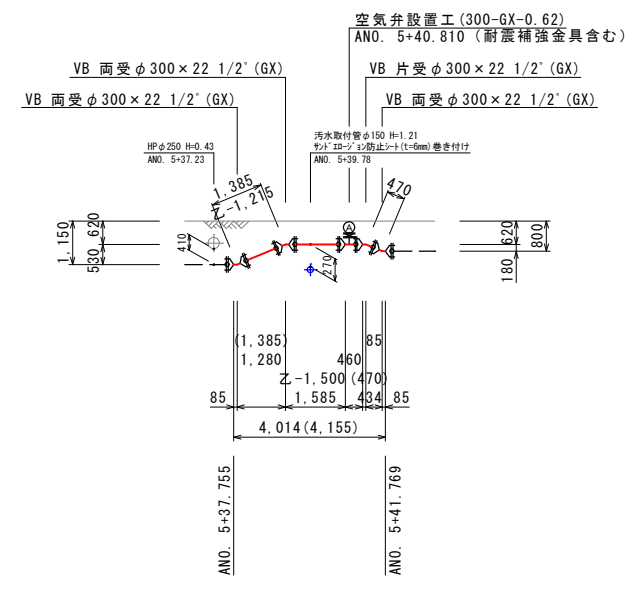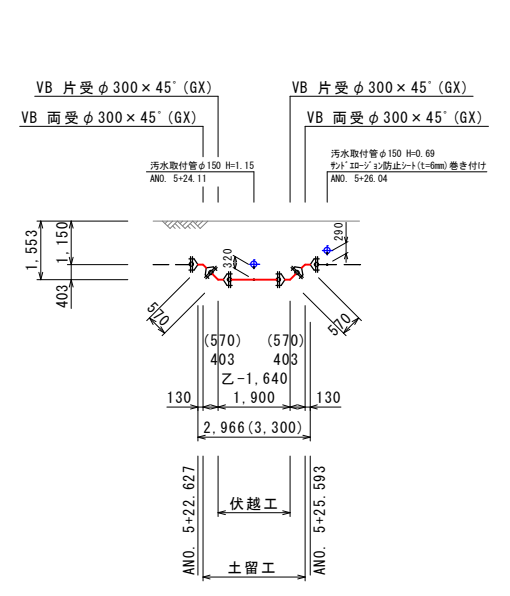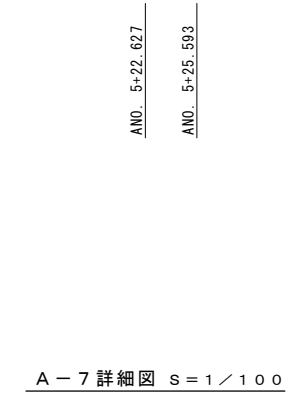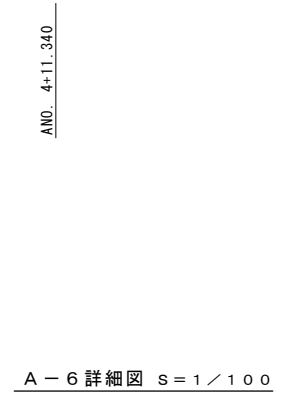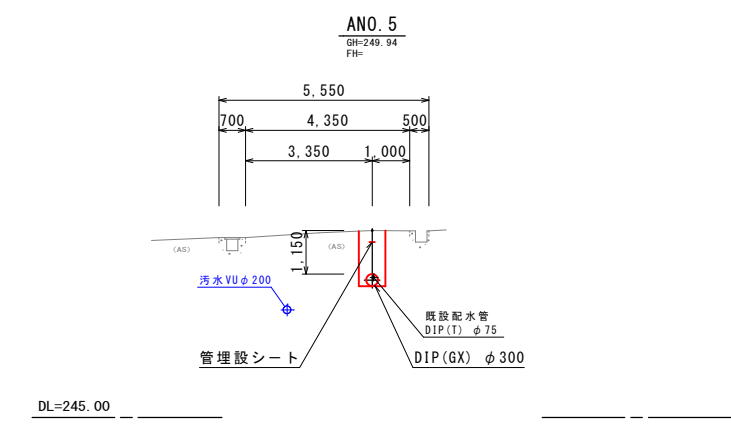

* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管に
サンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。


設計水圧

DIP	1.18MPa
PEP	0.88MPa
フランジ	7.5K仕様


凡例
GX形ライナ

図面番号	4 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(3)・横断図・詳細図 A#-ト		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


平面図(4) S=1/250
(Aルート)

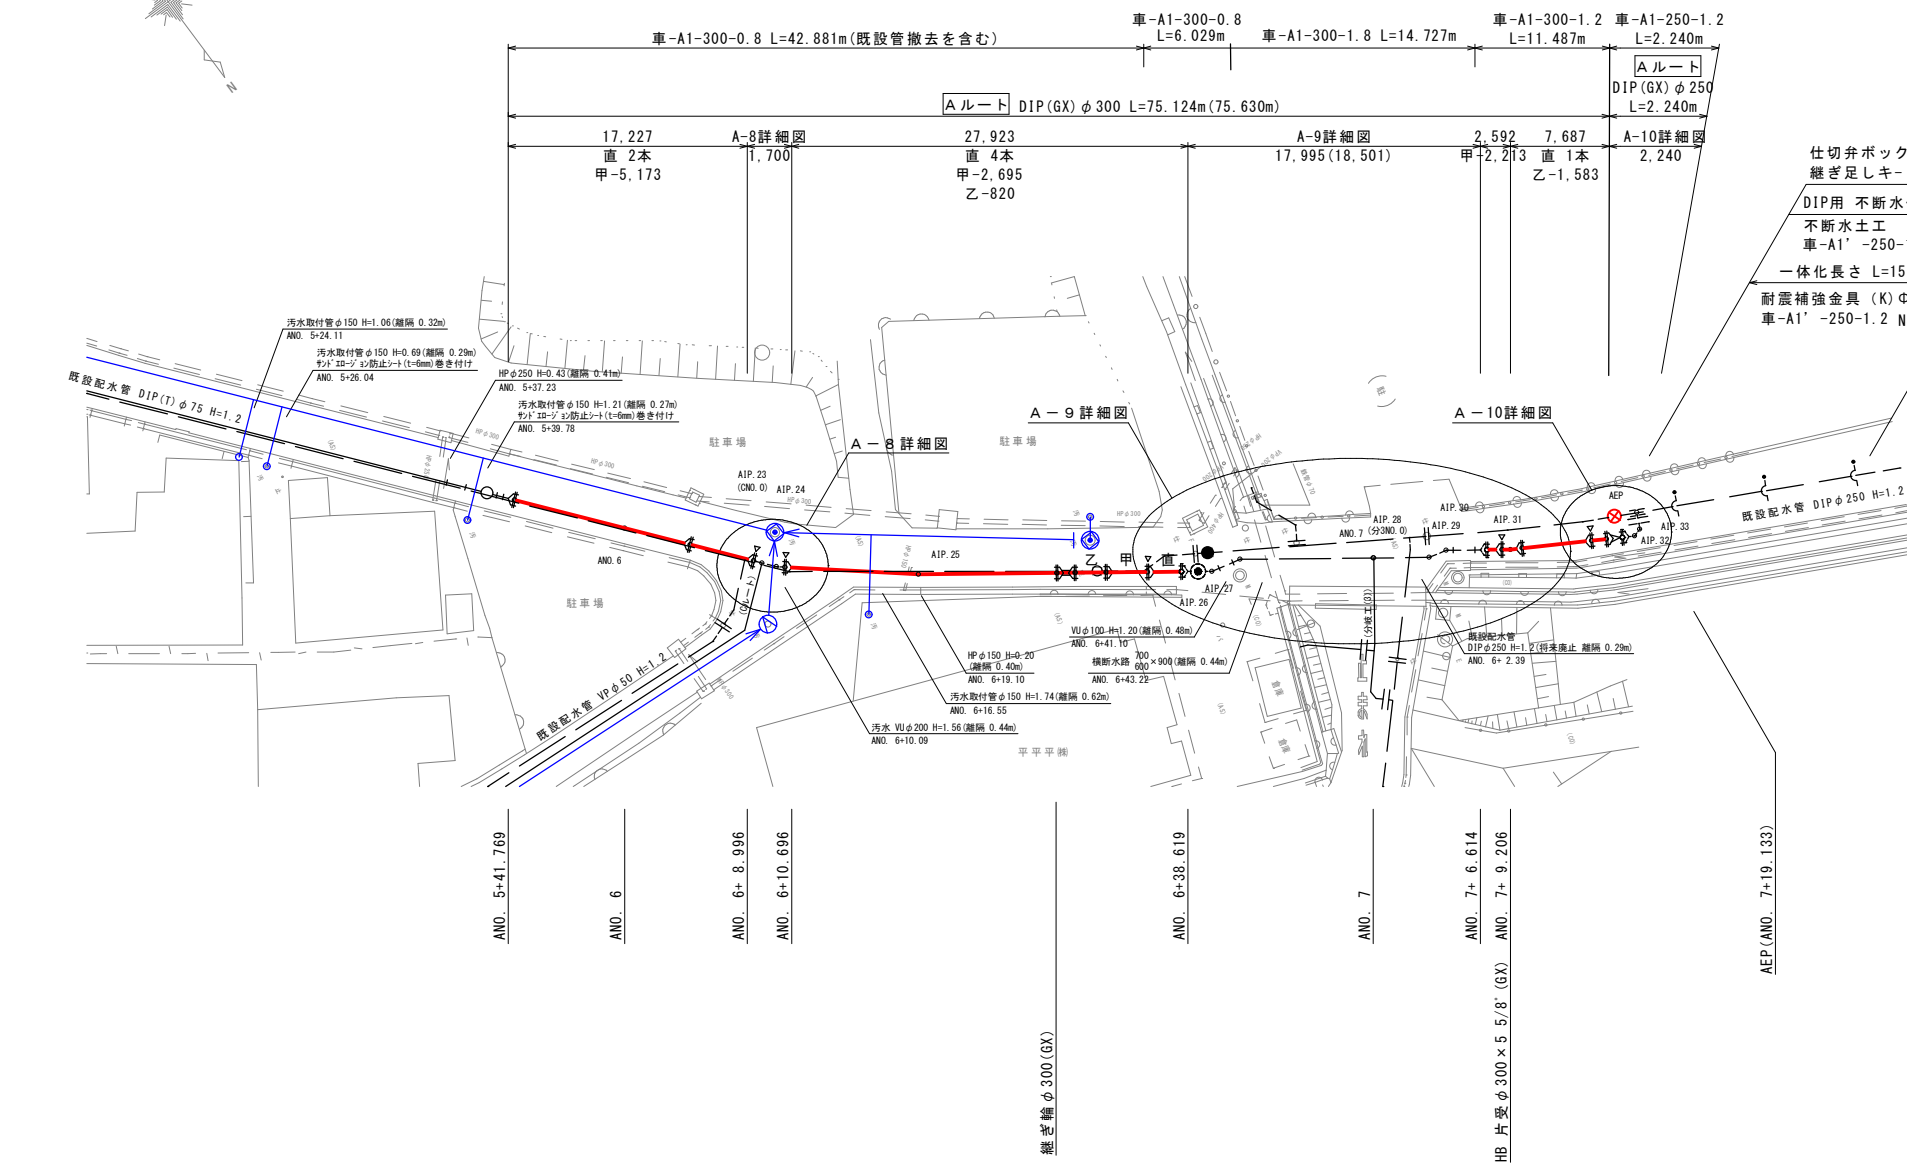


横断図 S=1/100

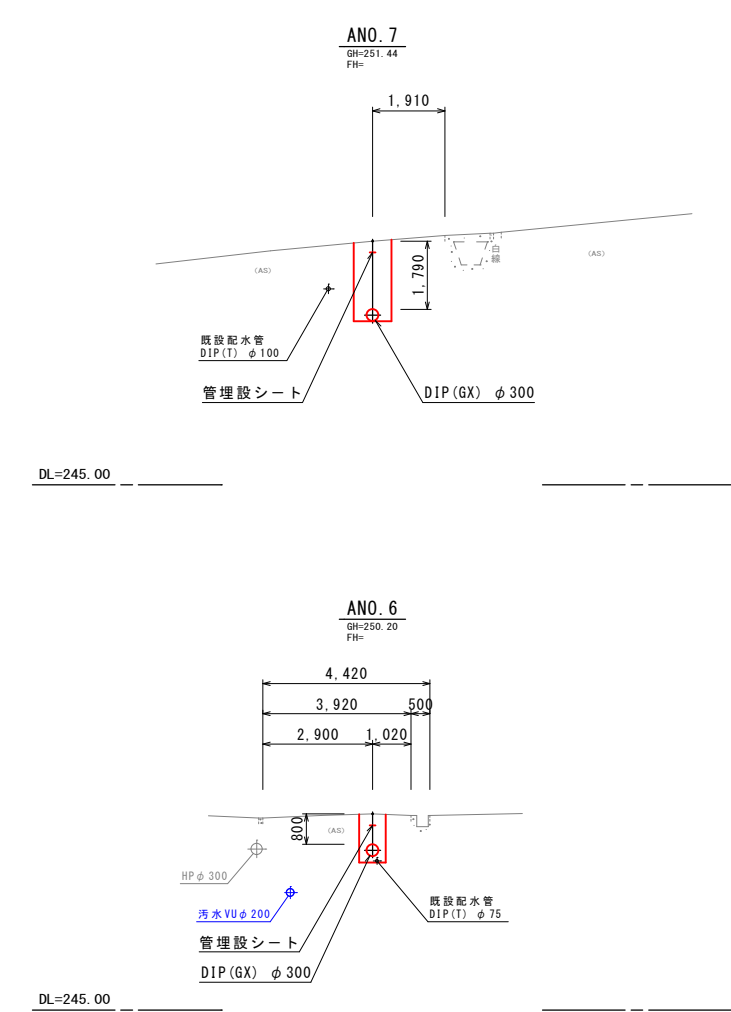


A-8詳細図 S=1/100

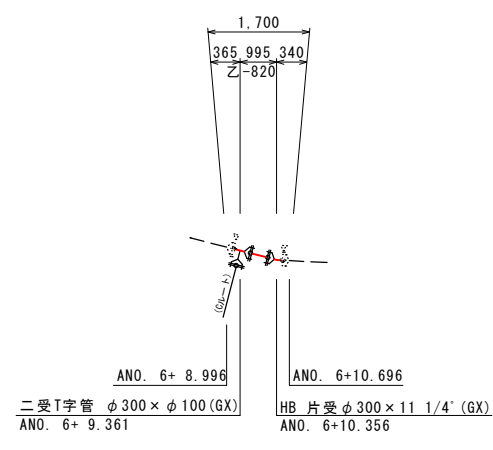

A-9詳細図 S=1/100

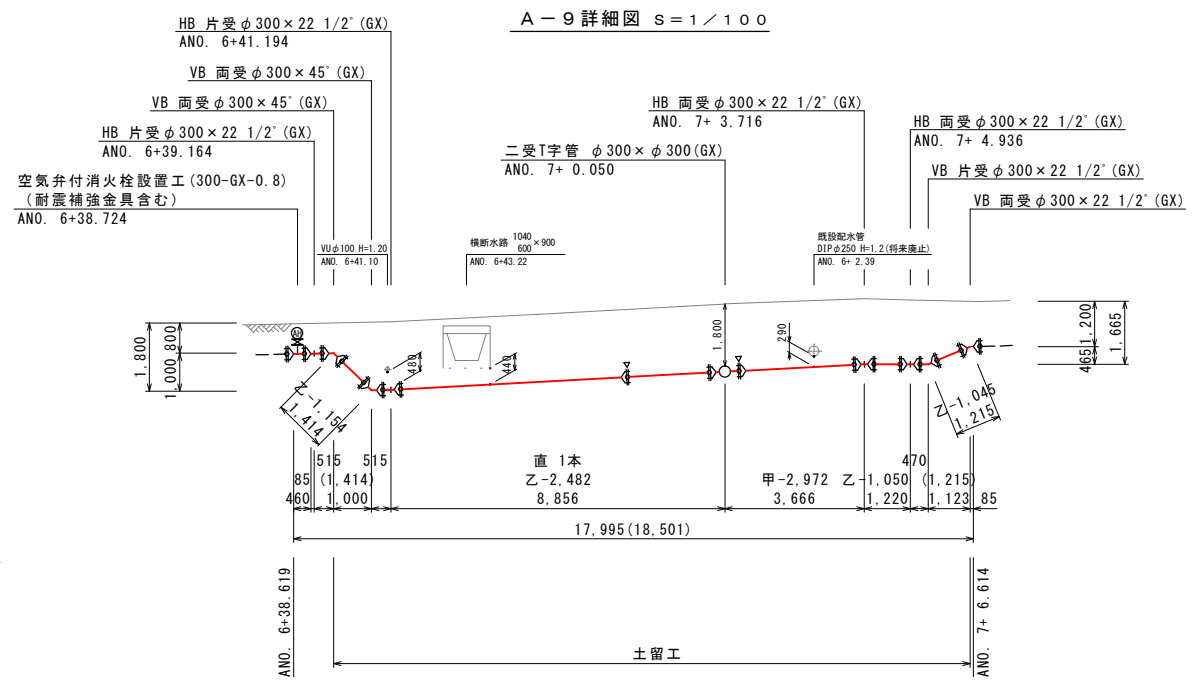

A-10詳細図 S=1/100

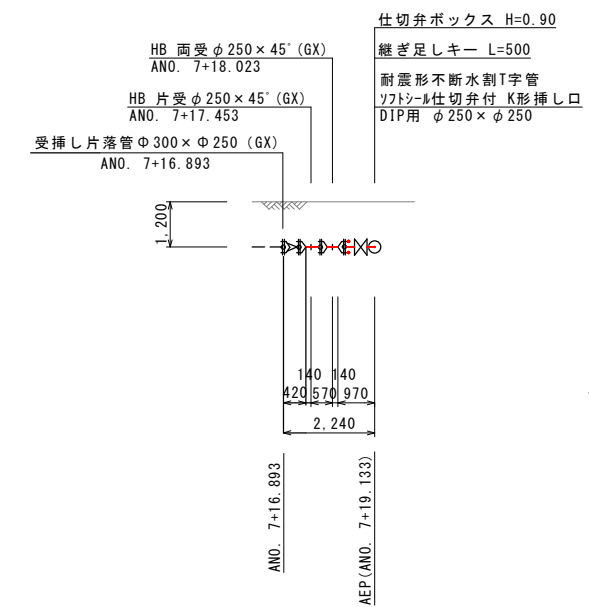


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管に
サンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様


凡例
● : GX形 ライナ
● : GX形 G-Link
● : K形 耐震補強金具

図面番号	5 22	縮尺		図示	
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八木松飯田一丁目地区配水管布設替工事				
種別	平面図(4)・横断図・詳細図 Aルート				
工事箇所	東広島市八木松飯田一丁目				
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所					


平面図(5) S=1/250
(Bルート)

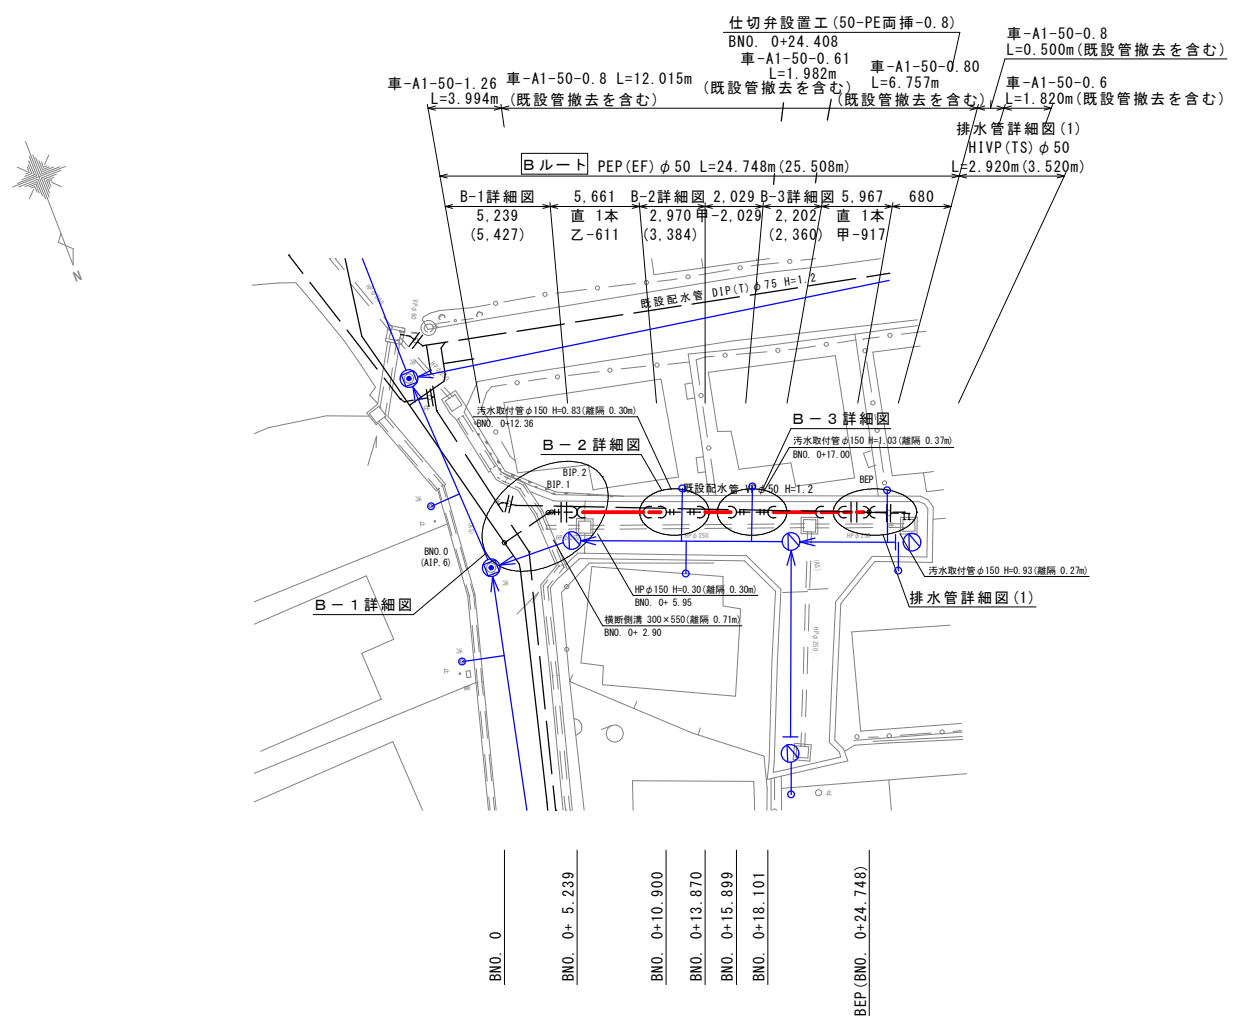


横断図 S=1/100

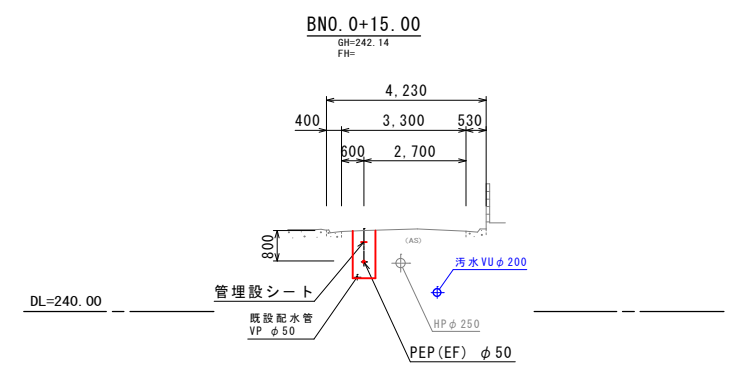


B-1 詳細図 S=1/100

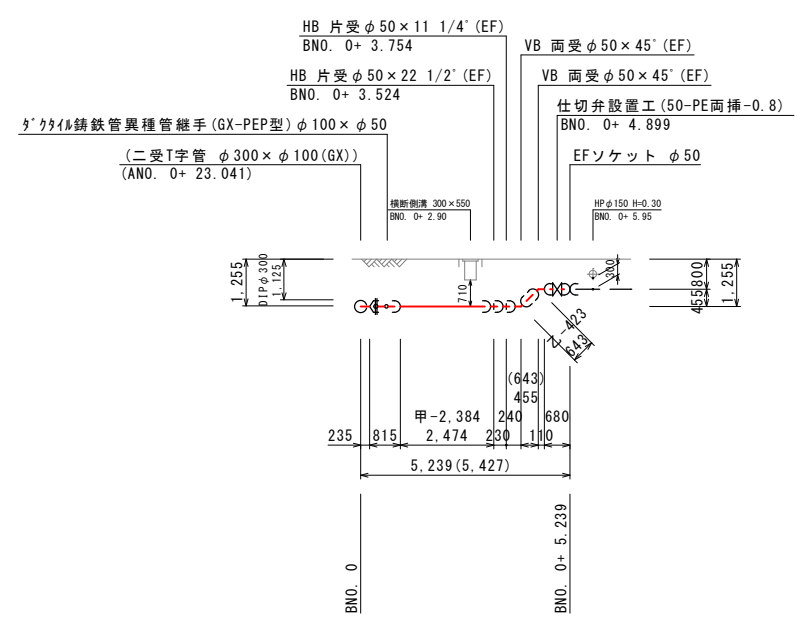


B-2 詳細図 S=1/100

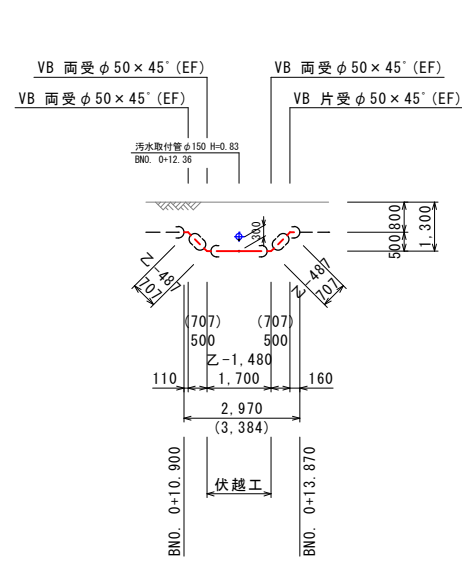

B-3 詳細図 S=1/100

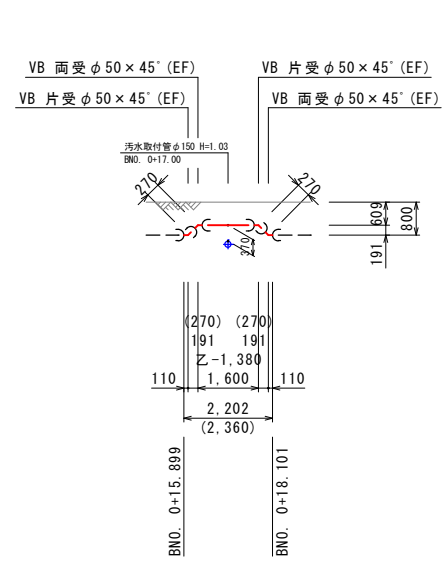

排水管詳細図(1) S=1/100

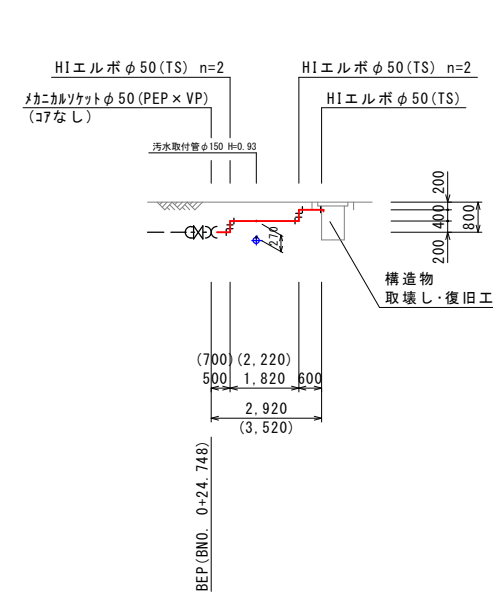


設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管にサンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

図面番号	6 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(5)・横断図・詳細図 B#-ト		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

平面図(6) S=1/250
(Cルート)

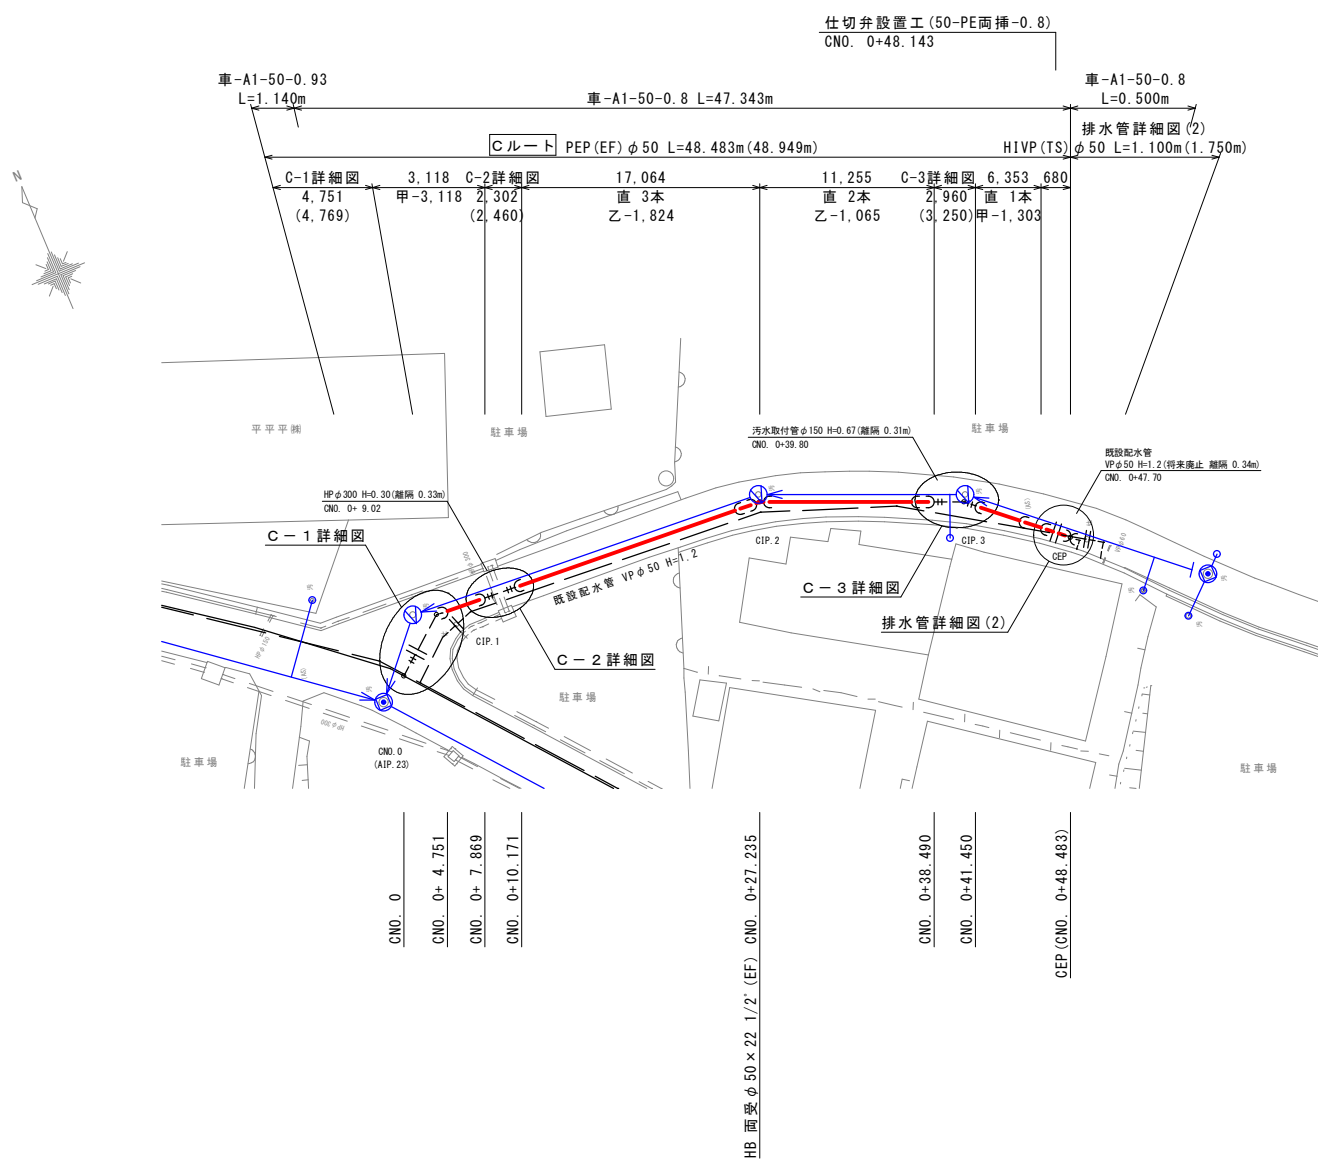

横断図 S=1/100

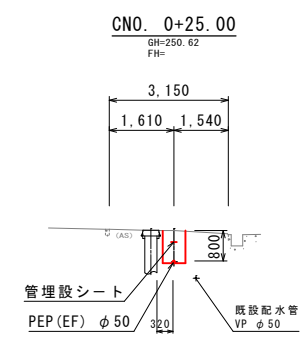





DL=245.00

C-1詳細図 S=1/100

C-2詳細図 S=1/100

C-3詳細図 S=1/100

排水管詳細図(2) S=1/100

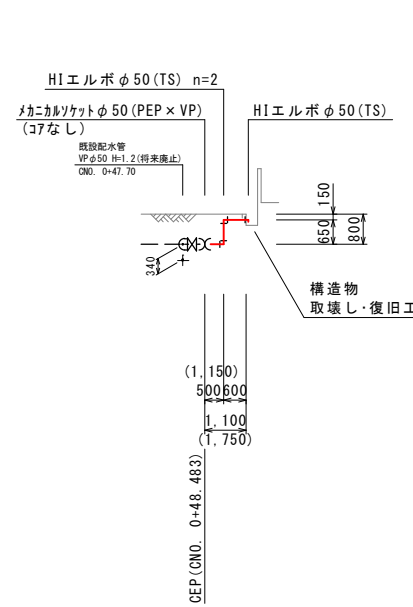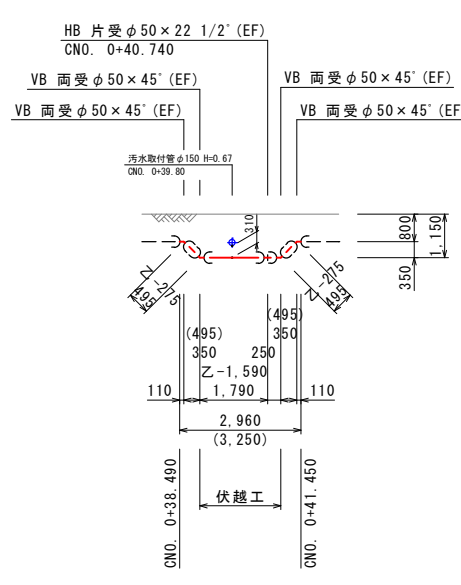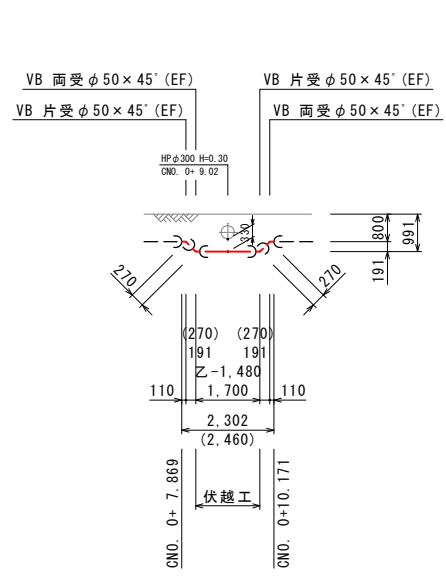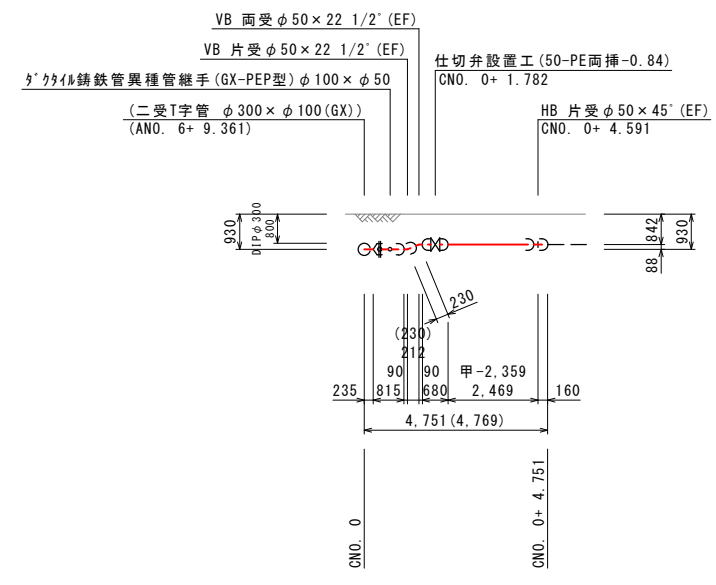


設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様

* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管に
サンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

図面番号	7 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(6)・横断図・詳細図 C&D		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


分岐工詳細図 S=1/100

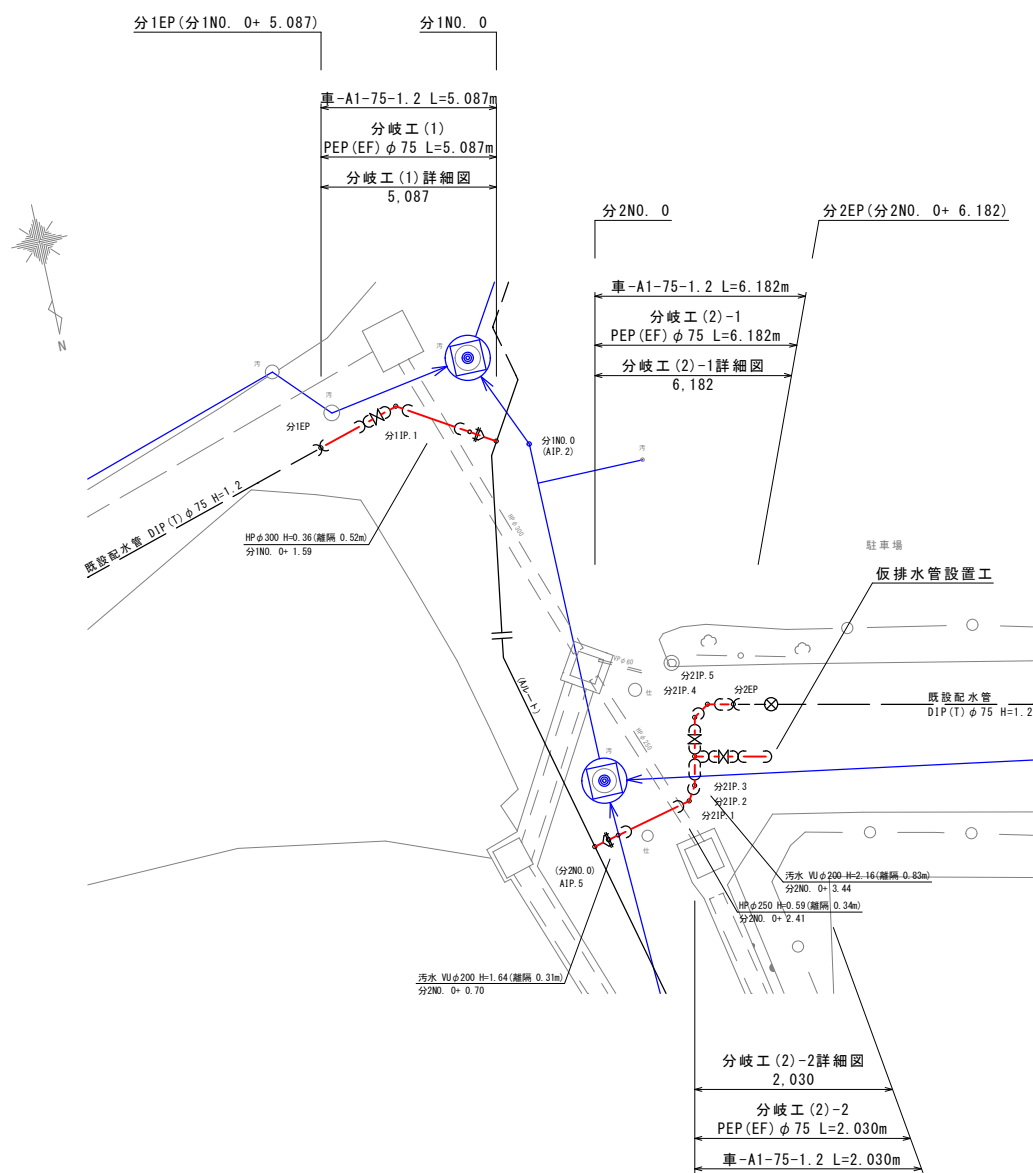

分岐工 (1) 詳細図 S=1/100


分2NO. 0+3.992

分岐工 (2)-1 詳細図 S=1/100

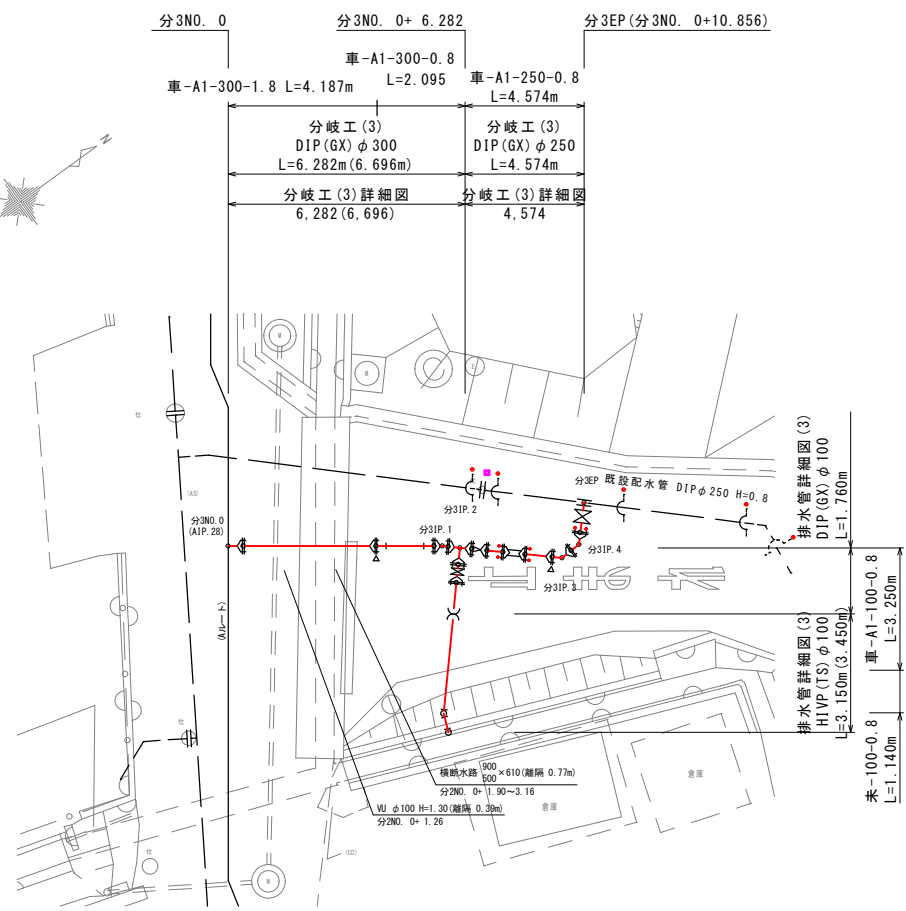


分岐工 (2)-2 詳細図 S=1/100




仮排水管設置工 S=FREE
(分岐工 (2)-2)

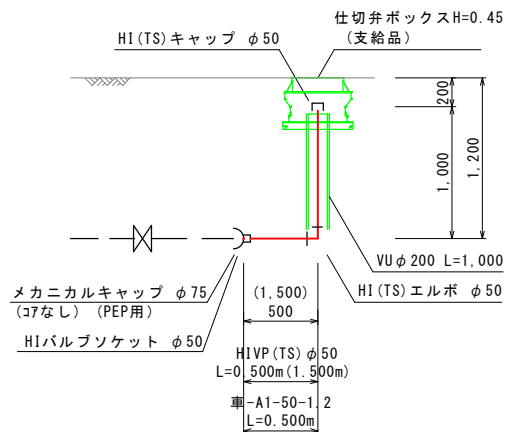

排水管詳細図 (3) S=1/100

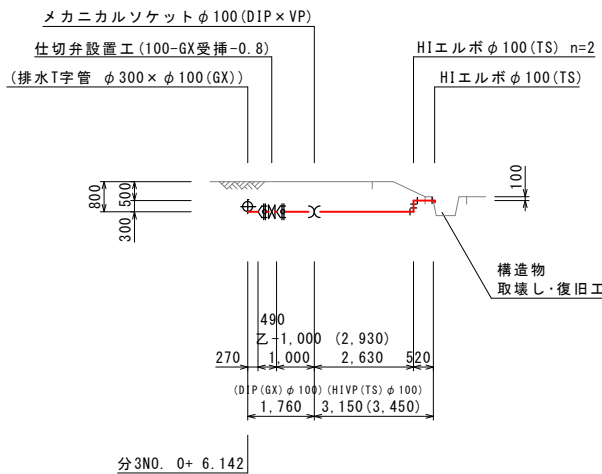

分岐工 (3) 詳細図 S=1/100

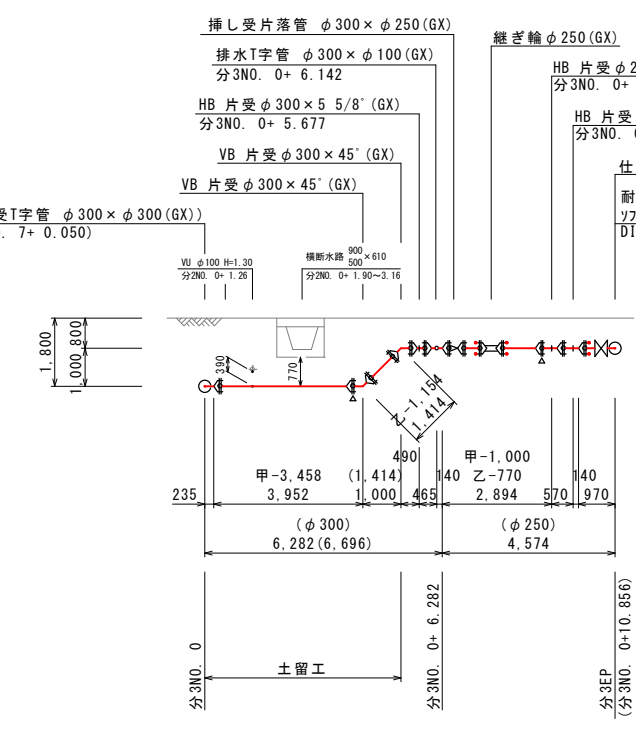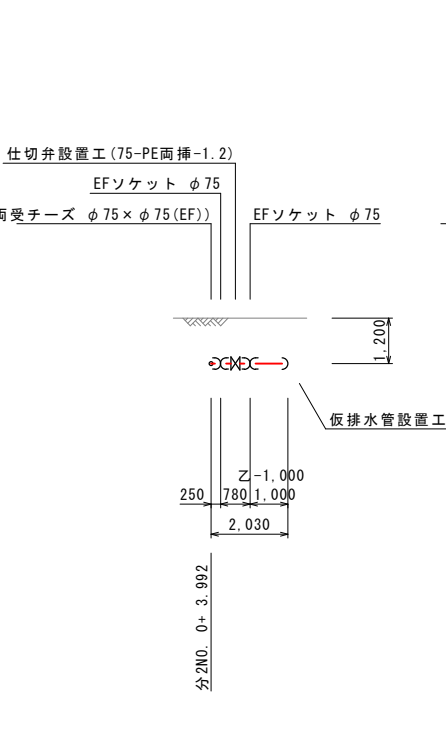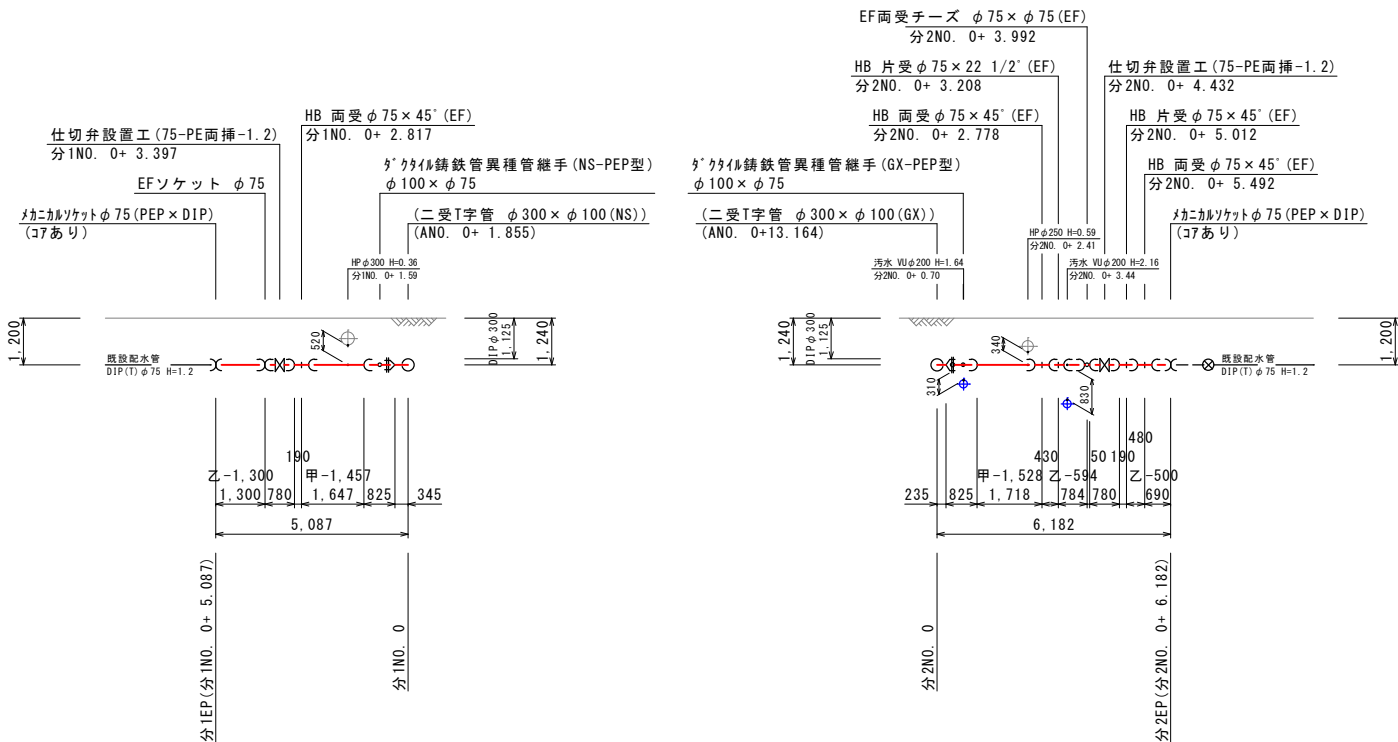

凡 例


- : GX形 ライナ
- : GX形 G-Link
- : K形 耐震補強金具
- : フランジ補強金具

設計水圧


DIP	1.18MPa
PEP	0.88MPa
フランジ	7.5K仕様

図面番号	8 22	縮 尺	図示
工 種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八木松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種 別	分岐工詳細図		
工事箇所	東広島市八木松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			




標準床掘断面図 S = 1 / 2 0

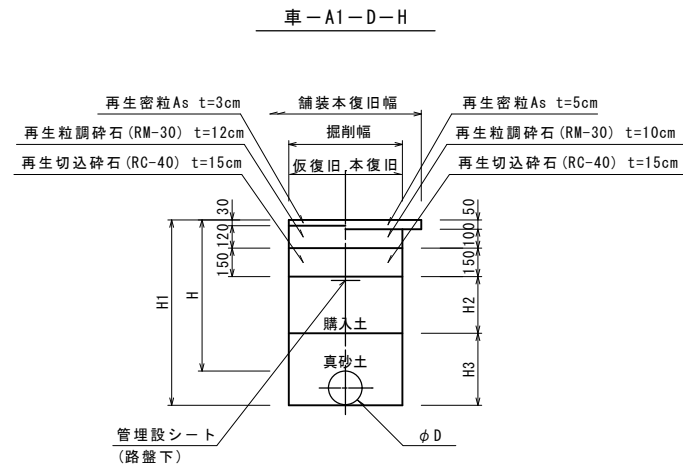

記 号	D	H	H1	H2	H3	備 考
車-A1-300-1.13	300	1130	1450	630	520	DIP(NS)
車-A1-300-0.7	300	700	1020	200	520	
車-A1-300-0.8	300	800	1120	300	520	
車-A1-300-1.13	300	1130	1450	630	520	
車-A1-250-0.8	250	800	1070	300	470	
車-A1-250-1.2	250	1200	1470	700	470	
車-A1-100-0.8	100	800	920	300	320	
車-A1- 75-1.2	75	1200	1290	700	290	
車-A1- 50-0.8	50	800	860	300	260	
車-A1- 50-0.93	50	930	990	430	260	
車-A1- 50-1.26	50	1260	1320	760	260	

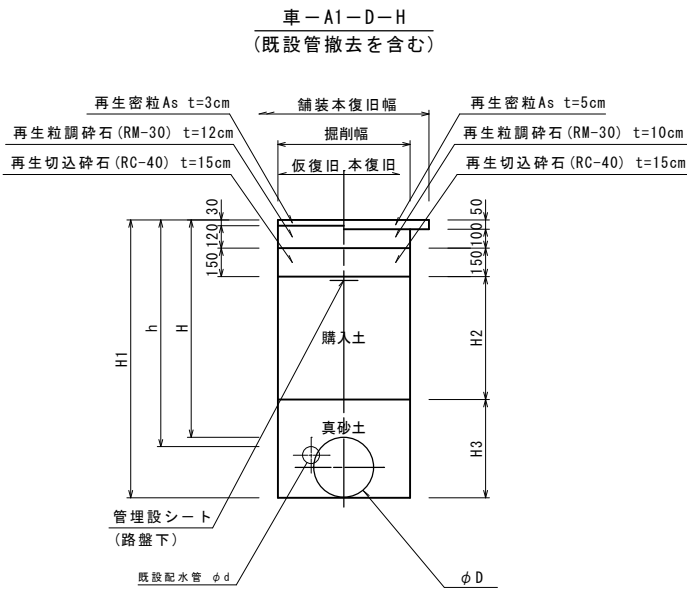


記 号	D	d	H	h	H1	H2	H3	備 考
車-A1-300-0.62	300	75	620	1200	1290	120	870	
車-A1-300-0.7	300	75	700	1200	1290	200	790	
車-A1-300-0.8	300	75	800	1200	1290	300	690	
車-A1-300-1.15~0.74	300	75	950	1200	1290	450	540	(平均H=0.95)
車-A1-300-1.15	300	75	1150	1200	1470	650	520	
車-A1-50-0.6	50	50	600	1200	1260	100	860	
車-A1-50-0.61	50	50	610	1200	1260	110	850	
車-A1-50-0.8	50	50	800	1200	1260	300	660	

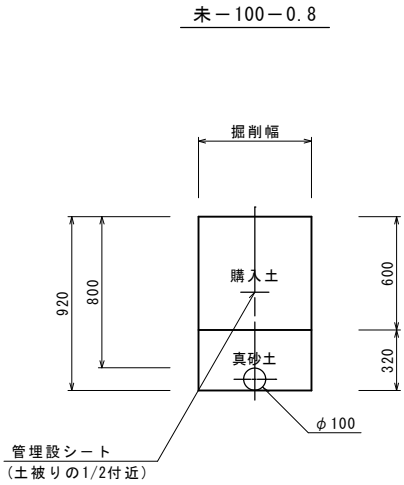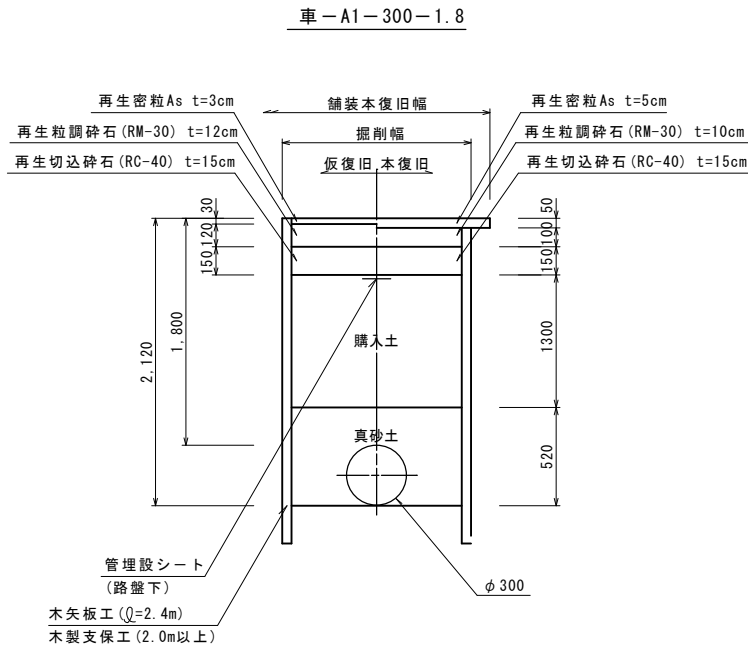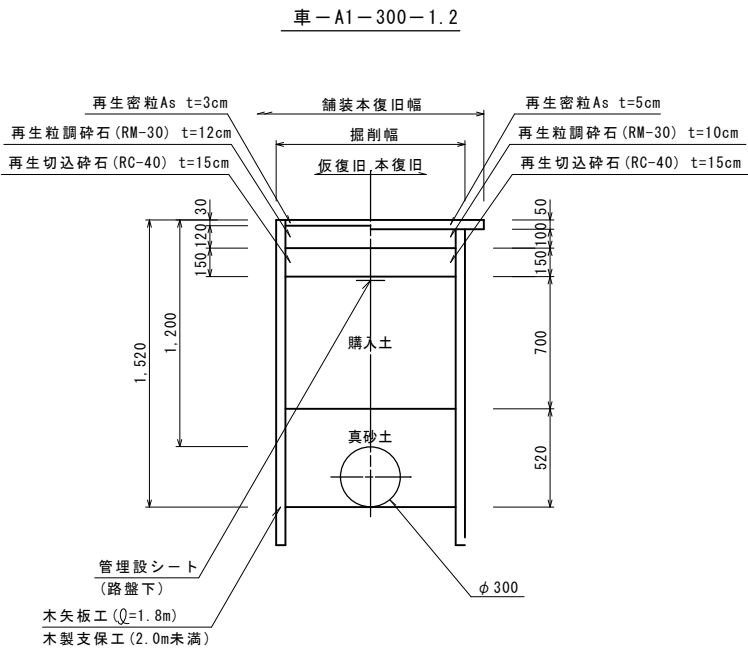

図面番号	9 22	縮尺	1/20
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	標準床掘断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


給水管平面図 S=1/500




図面番号	10 22	縮尺	1/500
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	給水管平面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

給水管分岐替工参考図(1) S=FREE


CASE. 1

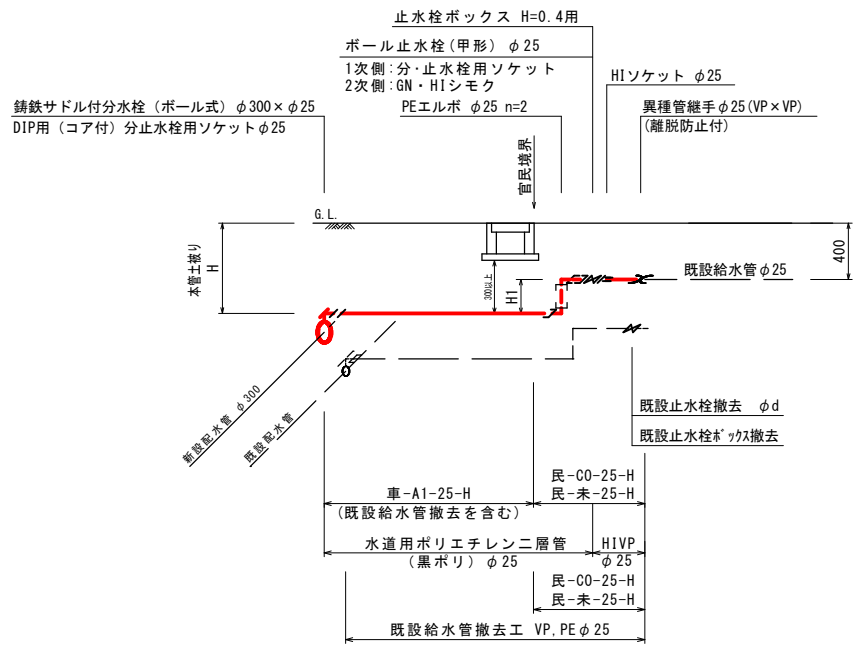


CASE. 2

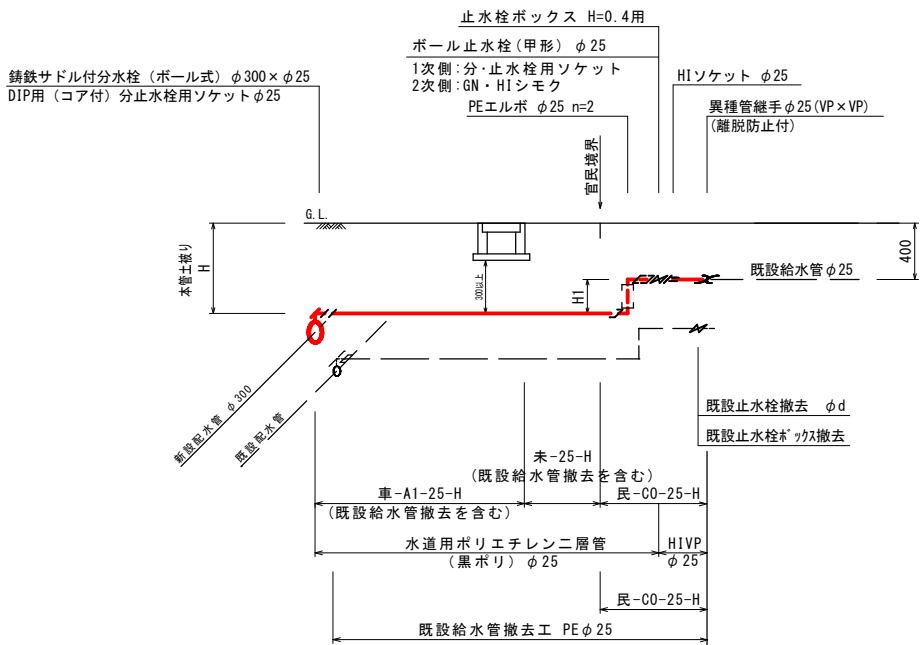


CASE. 3

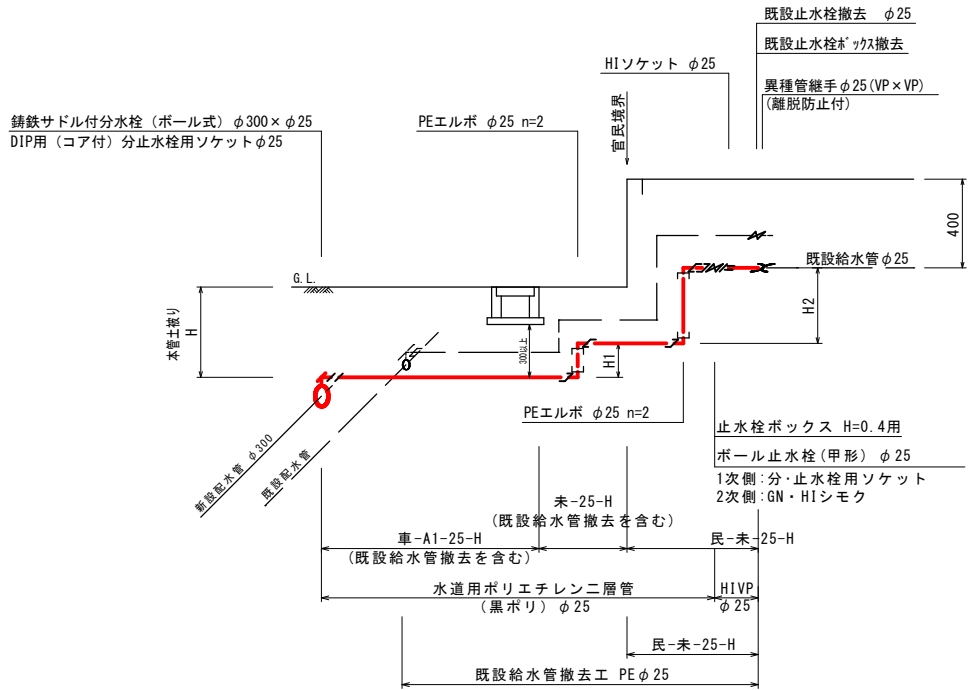


CASE. 4

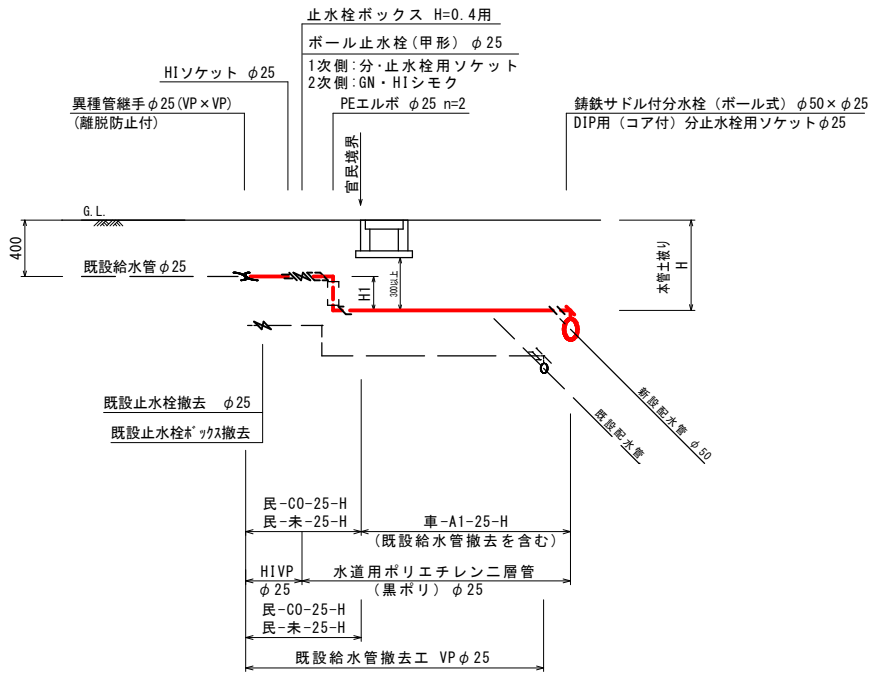

CASE. 5

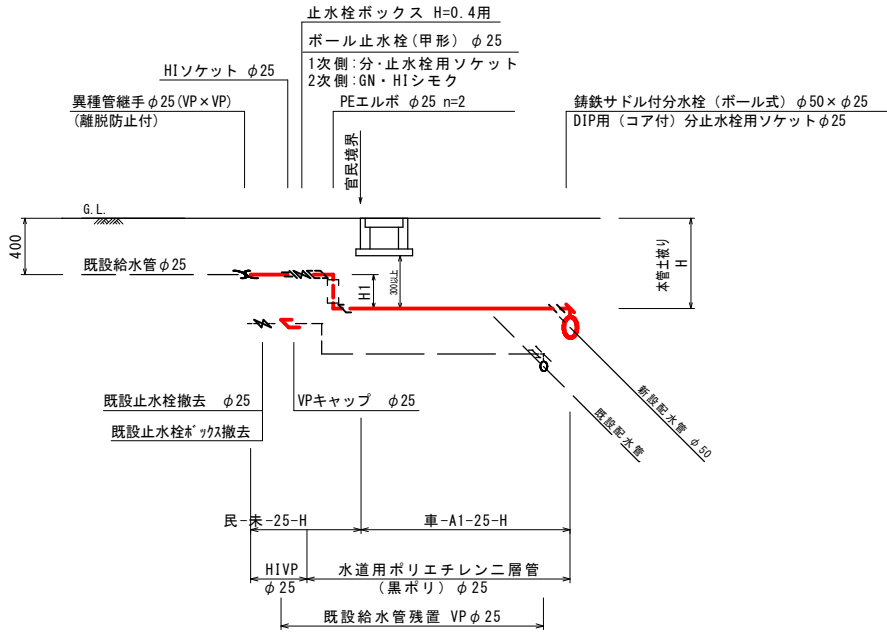


CASE. 6

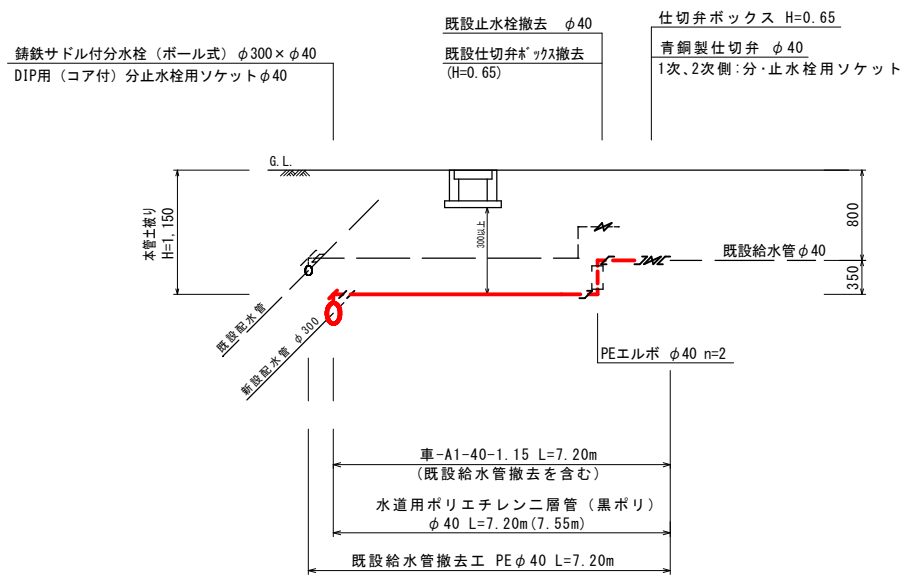

50%縮小			
図面番号	11 22	縮尺	FREE
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	給水管分岐替工参考図(1)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

給水管分岐替工参考図(2) S=FREE


CASE. 7

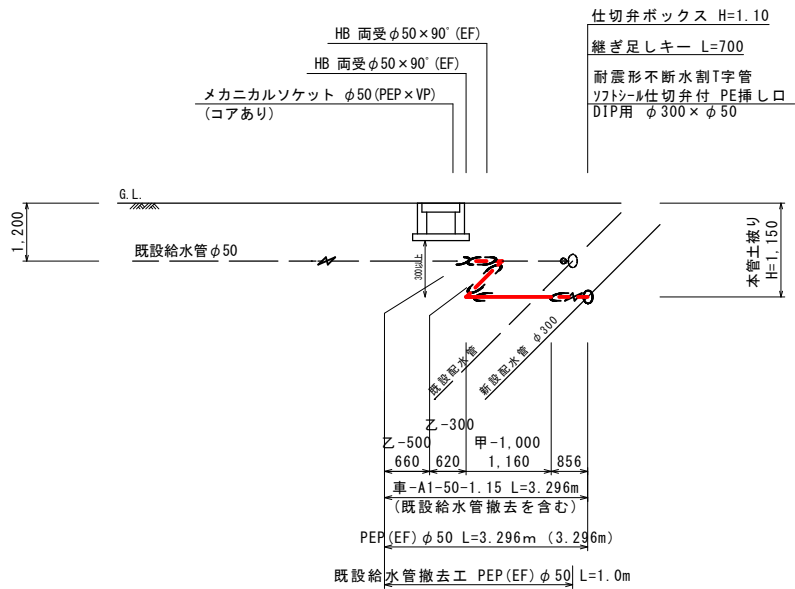

CASE. 8




CASE. 9

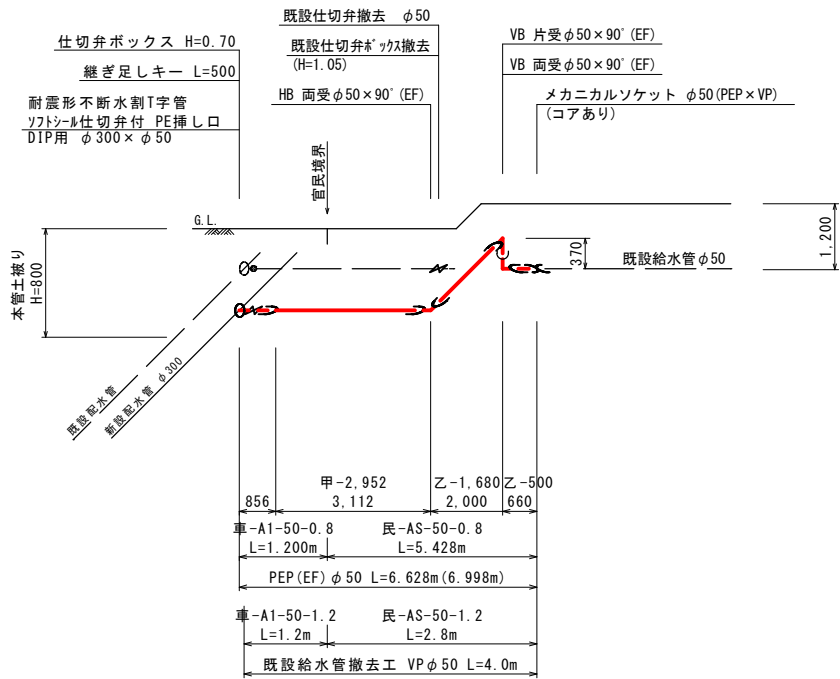


図面番号	12 22	縮尺	FREE
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	給水管分岐替工参考図(2)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

給水管床掘標準断面図 S = 1 / 2 0

車-A1-D-H
(既設給水管撤去を含む)

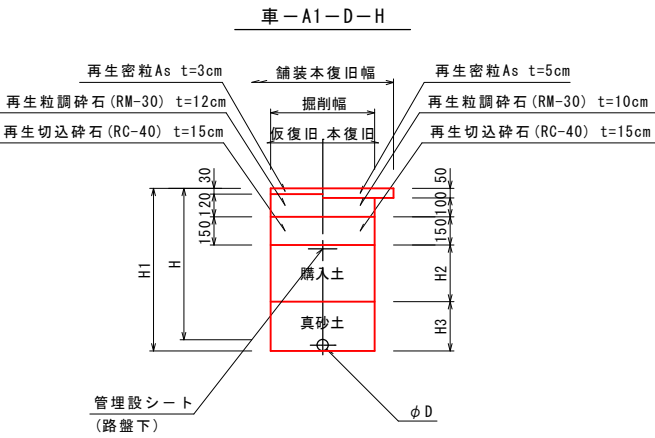


記 号	D	H	H1	H2	H3	備 考
車-A1-25-0.8	25	800	830	300	230	
車-A1-50-0.8	50	800	860	300	260	

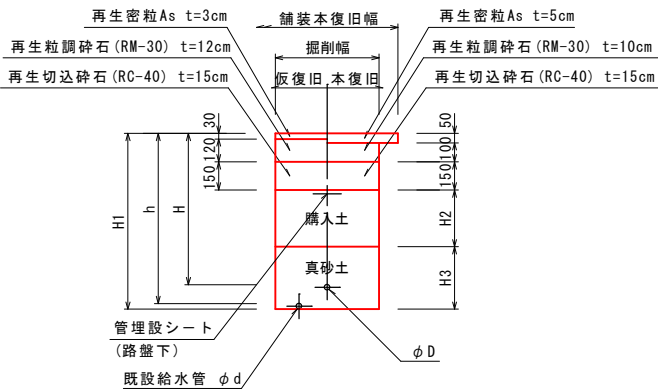

記 号	D	d	H	h	H1	H2	H3	備 考
車-A1-25-0.7(0.8)	25	25	700	800	830	200	330	
車-A1-25-0.7(1.2)	25	25	700	1200	1230	200	730	
車-A1-25-0.8(1.2)	25	25	800	1200	1230	300	630	
車-A1-25-1.13(0.8)	25	25	1130	800	1160	630	230	
車-A1-25-1.15(0.8)	25	25	1150	800	1180	650	230	
車-A1-25-1.15(1.0)	25	25	1150	1000	1180	650	230	
車-A1-25-1.15(1.2)	25	25	1150	1200	1230	650	280	
車-A1-40-1.15(0.8)	40	40	1150	800	1200	650	250	
車-A1-50-1.15(1.2)	50	50	1150	1200	1260	650	310	

* () 内は既設給水管土被りを示す


未-D-H
(既設給水管撤去を含む)

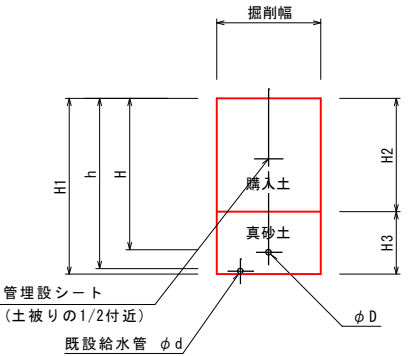


記 号	D	d	H	h	H1	H2	H3	備 考
未-25-0.6(0.6)	25	25	600	600	630	400	230	
未-25-0.7(0.8)	25	25	700	800	830	500	330	
未-25-1.15(0.8)	25	25	1150	800	1180	950	230	

* () 内は既設給水管土被りを示す


民-AS-50-0.8

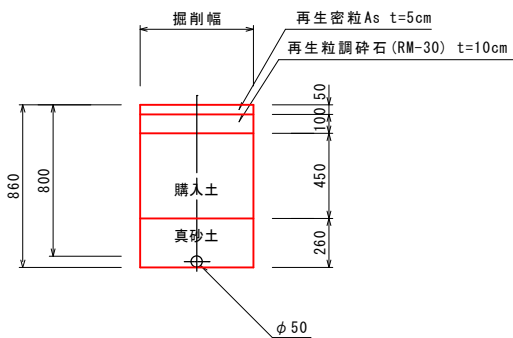

民-C0-25-0.4

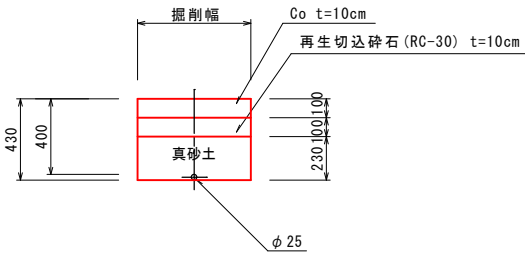

民-未-25-0.4

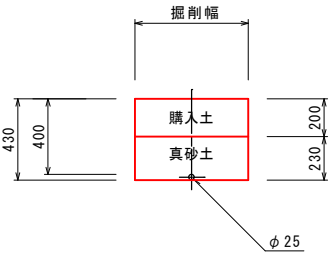


図面番号	14 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	給水管床掘標準断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

既設給水管撤去工数量表


ルート	本管口径	宅地NO.	既設給水管撤去工					残置管	既設止水栓撤去	既設仕切弁撤去		既設止水栓の撤去		既設仕切弁の撤去		撤去土工延長				備考
			VPφ25	PEφ25	PEφ40	VPφ50	PEP(E)φ50			φ25	φ40	φ50	H=0.4用	材料H=0.65	材料H=1.05	車-A1-50-1.2	民-AS-50-1.2	民-C0-25-0.4	民-未-25-0.4	
A	φ300	1		3.20						1			1						1.00	CASE.1
	φ300	2		4.90						1			1					1.20		CASE.1
	φ300	3		4.90						1			1					1.00		CASE.1
	φ300	4		5.10						1			1					1.00		CASE.2
	φ300	5	2.10							1			1						1.00	CASE.1
	φ300	6		5.20						1			1					1.00		CASE.2
	φ300	7		5.00						1			1					1.00		CASE.3
	φ300	8			7.20						1			1						CASE.6
	φ300	9		2.50						1			1					1.20		CASE.1
	φ300	10	2.50							1			1					1.00		CASE.1
	φ300	11					1.00													CASE.7
	φ300	12	4.20							1			1				1.40			CASE.1
	φ300	13	2.30							1			1					1.00		CASE.1
	φ300	14	2.50							1			1					1.00		CASE.1
	φ300	15				5.50						1		1	5.50					CASE.8
	φ300	16				4.00						1		1	1.20	2.80				CASE.9
	φ300	22		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	23		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	24		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	25		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	26		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	27		4.20						1			1					1.40		CASE.1
	φ300	28		4.20						1			1					1.40		CASE.1
B	φ50	17	1.70							1			1					1.00		CASE.4
	φ50	18	18.80							1			1					1.00		CASE.4
	φ50	19	1.70							1			1				1.00			CASE.4
C	φ50	20						2.80		1			1							CASE.5
	φ50	21						2.50		1			1							CASE.5
		計	35.80	60.20	7.20	9.50	1.00	5.30		24	1	2	24		1	2	6.70	2.80	7.60	18.00

既設給水管撤去工床掘標準断面図 S=1／20

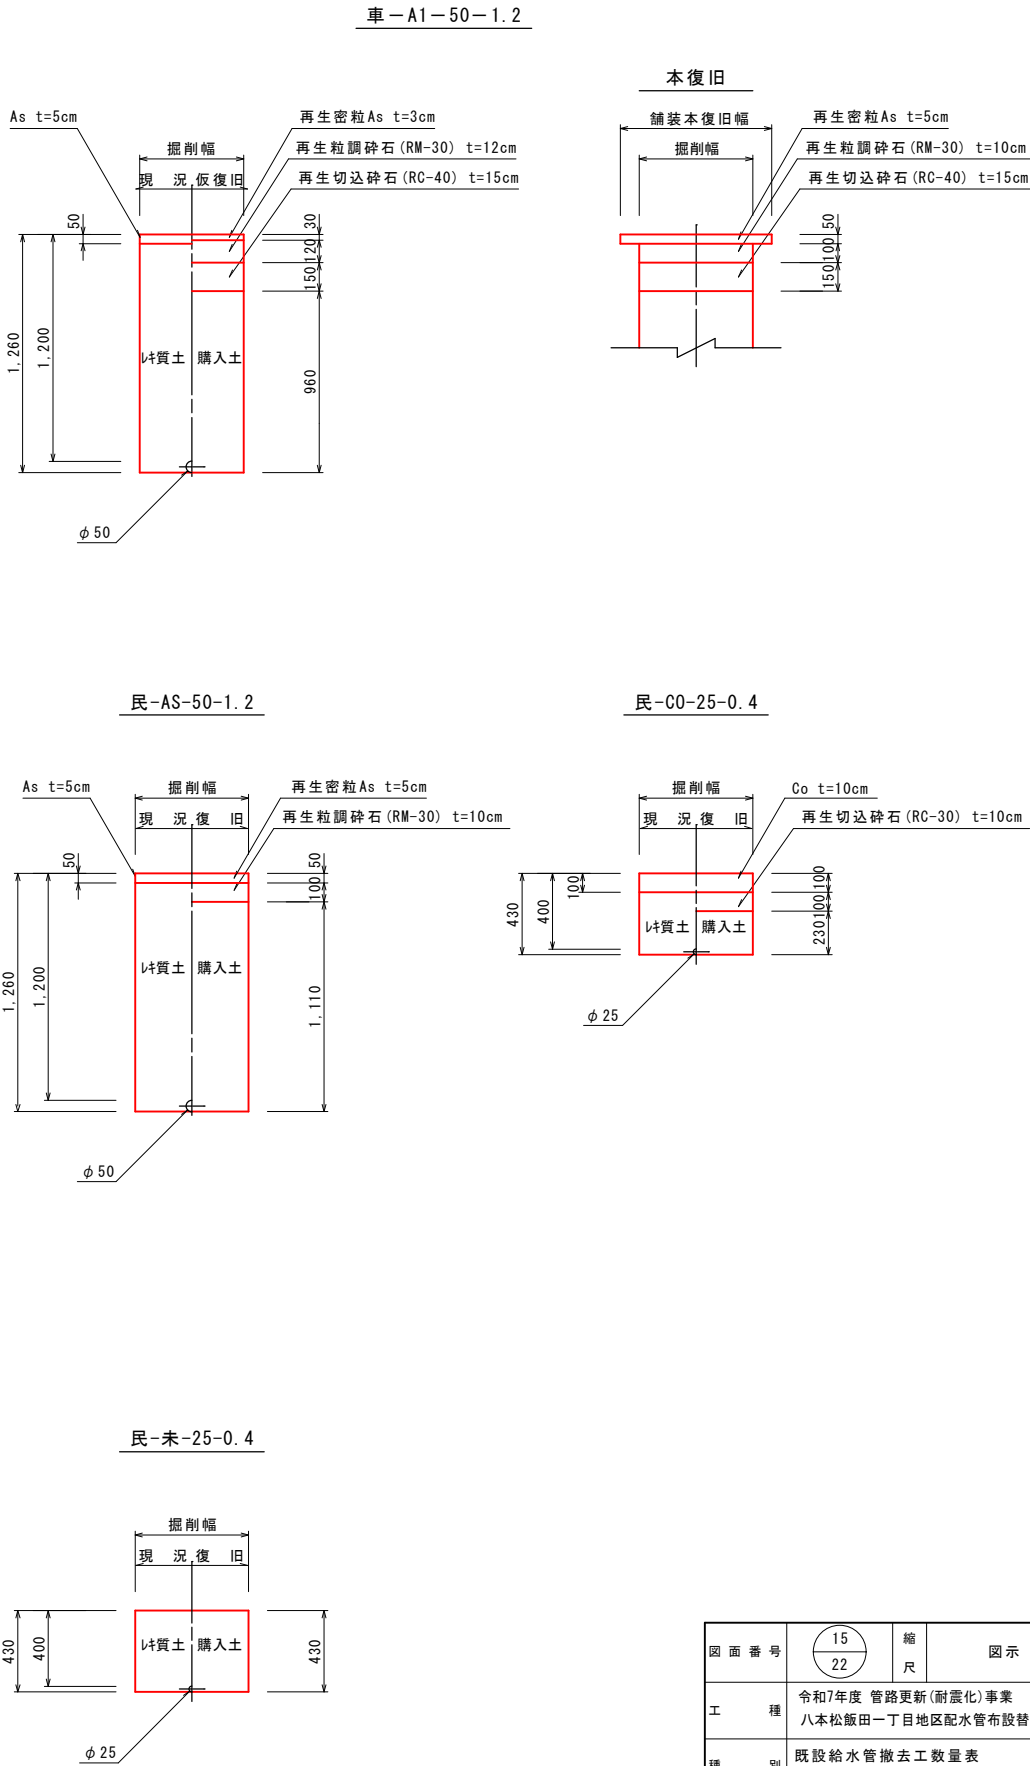

図面番号	15 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	既設給水管撤去工数量表 既設給水管撤去工床掘標準断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


既設管撤去・閉栓工及び既設ボックス撤去工平面図 S=1/500

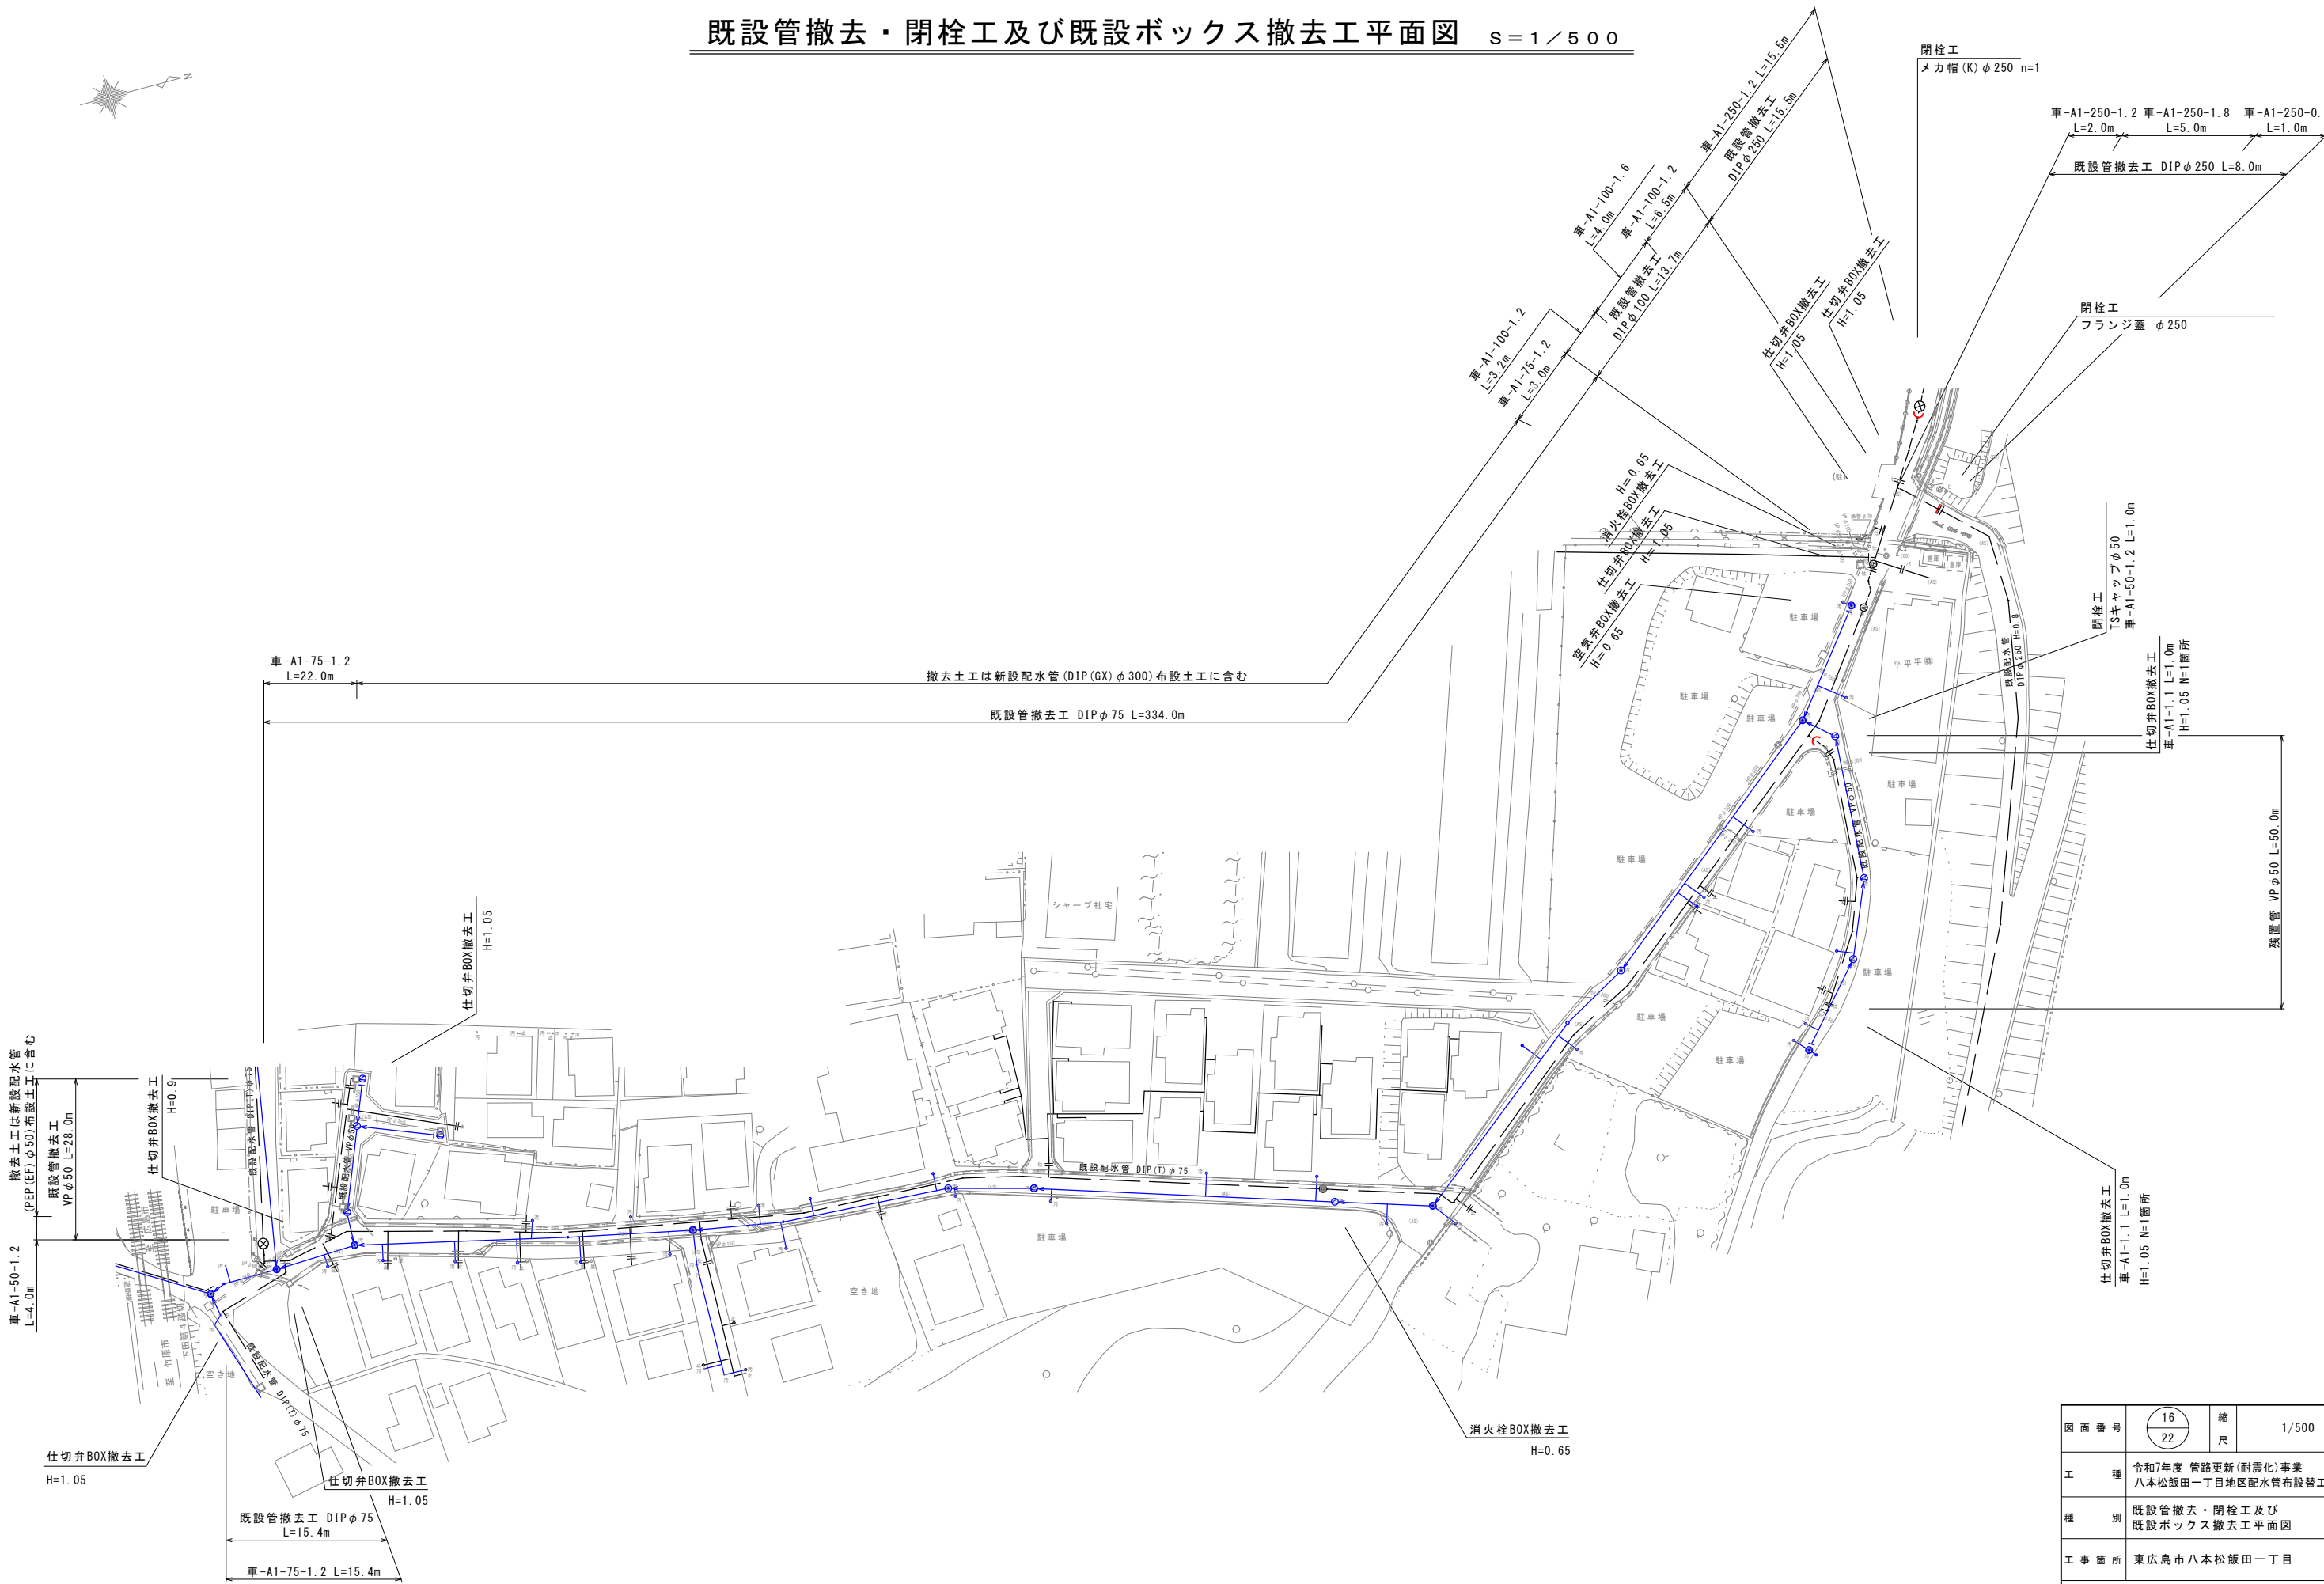

図面番号	16 22	縮尺	1/500
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	既設管撤去・閉栓工及び 既設ボックス撤去工平面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


$$S = 1/2 C$$

車-A1-D-H

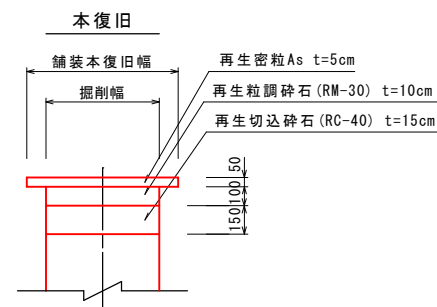

記 号	D	H	H1	H2	備 考
車-A1-50-1.2	50	1200	1260	960	
車-A1-75-1.2	75	1200	1290	990	
車-A1-100-1.2	100	1200	1320	1020	
車-A1-250-0.8	250	800	1070	770	
車-A1-250-1.2	250	1200	1470	1170	

車-A1-50-1.2

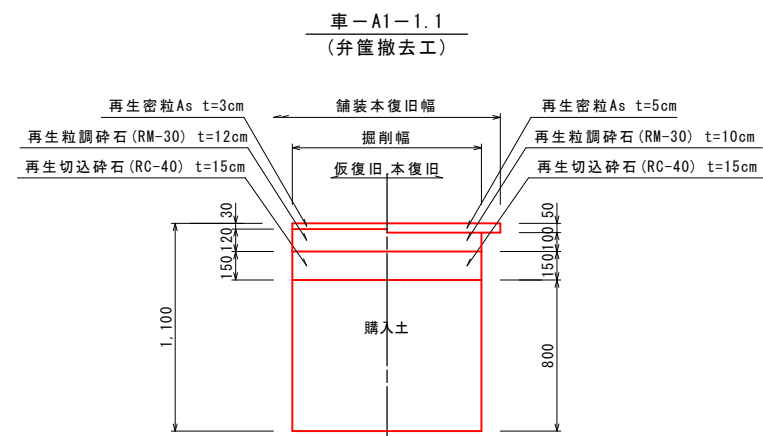

車-A1-1.1


記 号	D	H	H1	H2	(土 留 工)		備 考
					木矢板工	支保工	
車-A1-100-1.6	100	1600	1720	1420	L=2.1m	1段	
車-A1-250-1.8	250	1800	2070	1770	L=2.4m	2段	

図面番号		縮尺	1/20
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	既設管撤去・閉栓工及び 既設ボックス撤去工標準地掘断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


仮設配管平面図 S=1/500




横断図 S=1/100

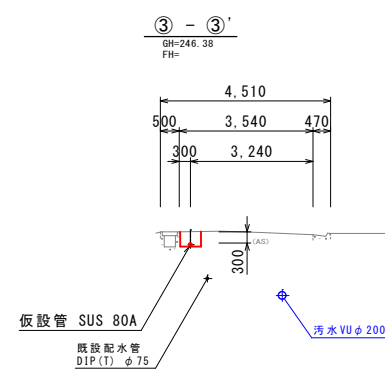


DL=240.00

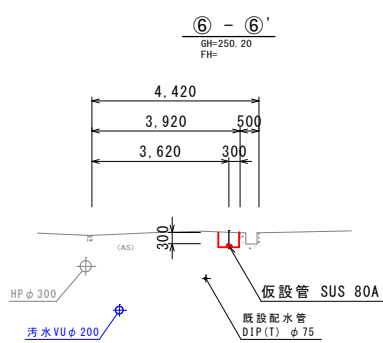


DL=245.00

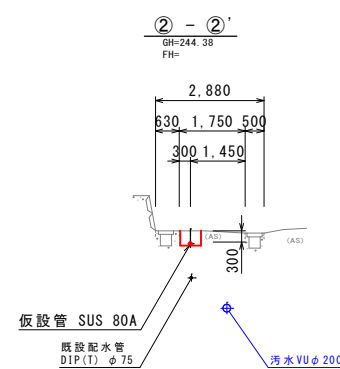


DL=240.00

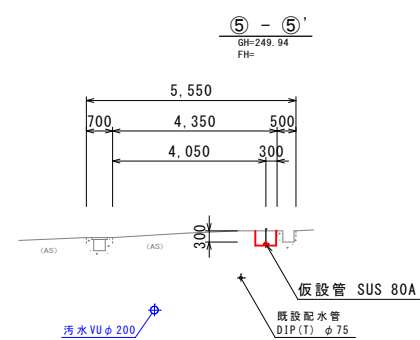

DL=245.00

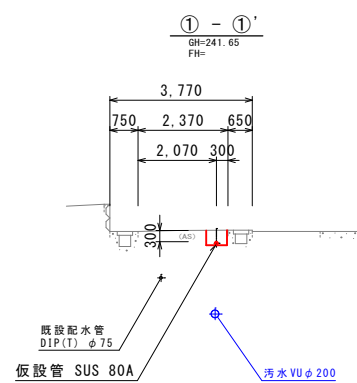


DL=235.00

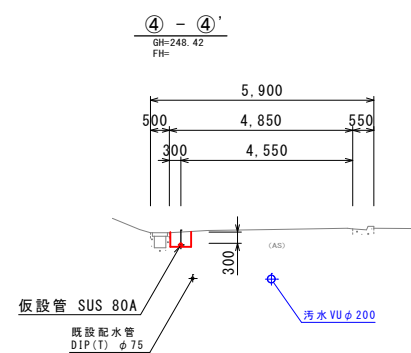



DL=245.00

仮設管標準床掘断面図 S=1/20

車-A1-D-H

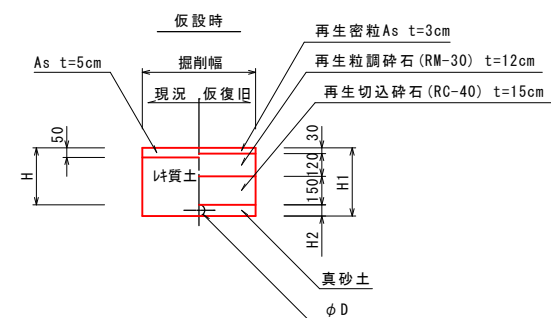

記 号	D	H	H1	H2	備 考
車-A1-75-0.3	75	300	390	90	
車-A1-50-0.3	50	300	360	60	

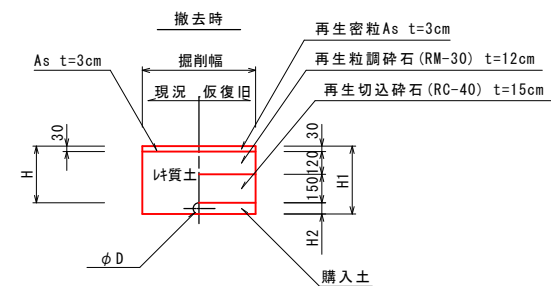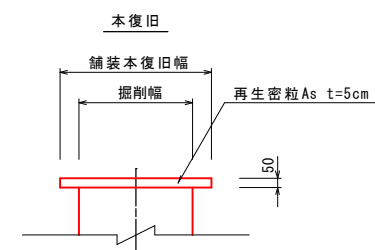


記 号	D	H	H1	H2	備 考
車-A1-75-0.3	75	300	390	90	
車-A1-50-0.3	50	300	360	60	


図面番号	20 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	横断面・仮設管標準床掘断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

仮設給水管切替工参考図 S=FREE


CASE. 1

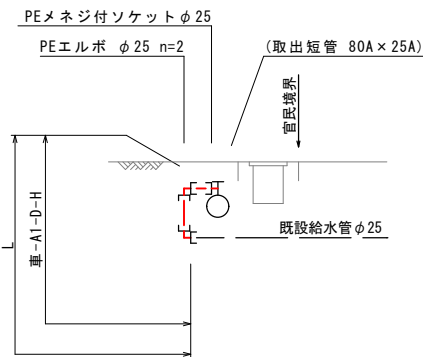


CASE. 2

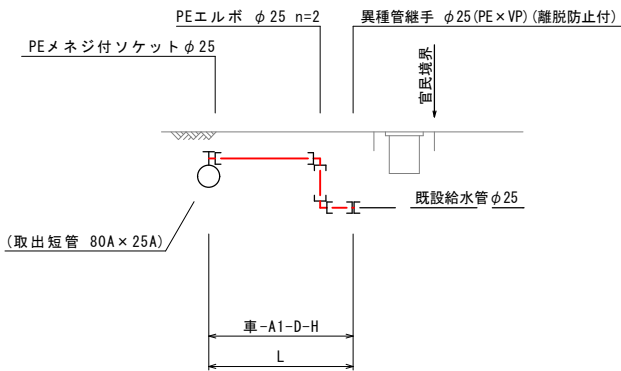


CASE. 3

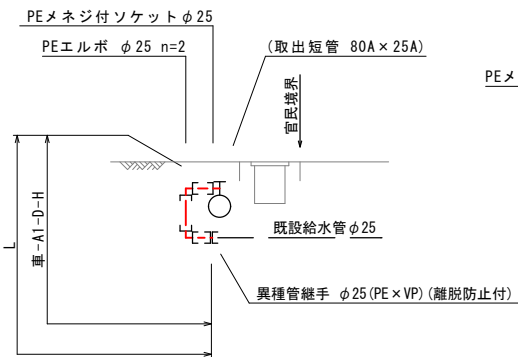


CASE. 4

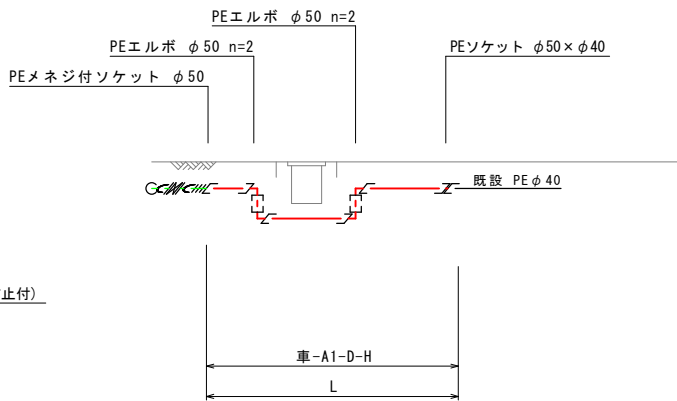


CASE. 5

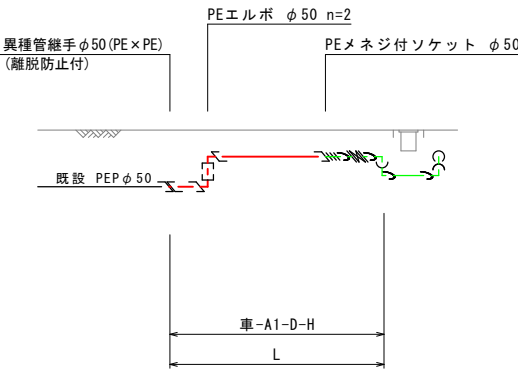


CASE. 6

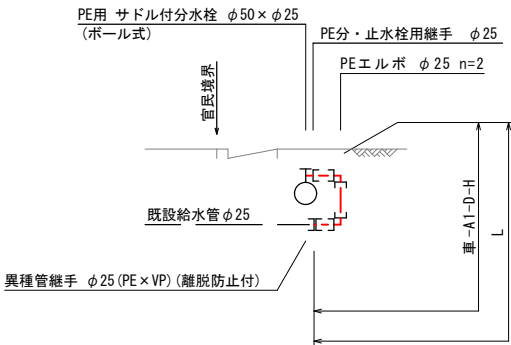

CASE. 7

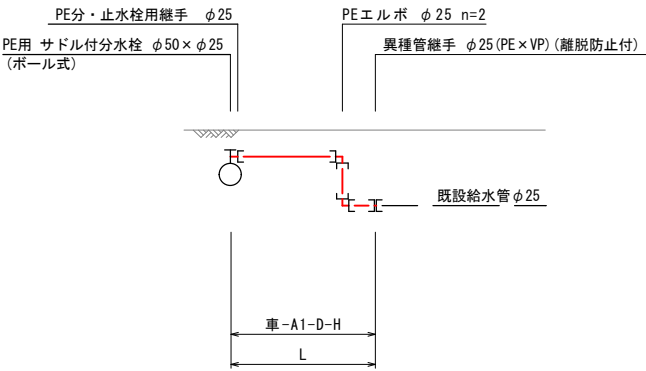


仮設給水管標準床掘断面図 S=1/20

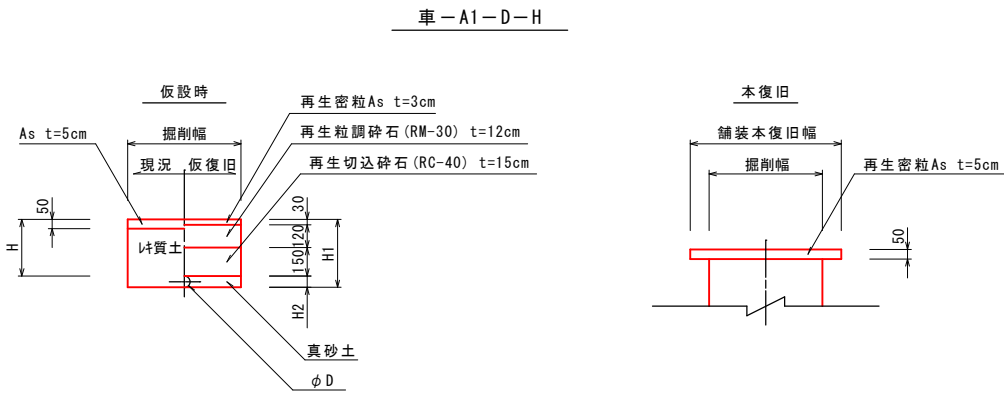

本管 口径	宅地 NO.	PE		挿設サドル付分水栓(ボール式)		PE メネジ付ソケット		PEエルボ	PEソケット	PE 分・止水栓用継手		異種管継手 (離脱防止付)		土工延長		備 考
		φ25	φ50	φ50×φ25		φ25	φ50	φ25	φ50	φ25		PE×VP φ25	PE×VP φ50	車-A1-25-0.3	車-A1-50-0.3	
80A	1	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	2	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	3	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	4	1.80 (2.70)				1		2				1		1.80		CASE. 2
80A	5	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	6	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	7		5.00 (5.80)				1		4	1					5.00	CASE. 4
80A	8	0.30 (1.00)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	9	1.50 (2.40)				1		2				1		1.50		CASE. 2
80A	10		2.00 (2.90)				1		2				1		2.00	CASE. 5
80A	11	1.50 (2.40)				1		2				1		1.50		CASE. 2
80A	12	0.30 (1.20)				1		2				1		1.00		CASE. 3
80A	13	0.30 (1.20)				1		2				1		1.00		CASE. 3
φ50	14	0.30 (1.20)		1				2		1		1		1.00		CASE. 6
φ50	15	2.00 (2.90)		1				2		1		1		2.00		CASE. 7
φ50	16	0.30 (1.20)		1				2		1		1		1.00		CASE. 6
	計	9.80 (18.60)	7.00 (8.70)	3		11	2	28	6	1	3	8	1	16.80	7.00	

記 号	D	H	H1	H2	備 考
車-A1-25-0.3	25	300	330	30	
車-A1-50-0.3	50	300	360	60	

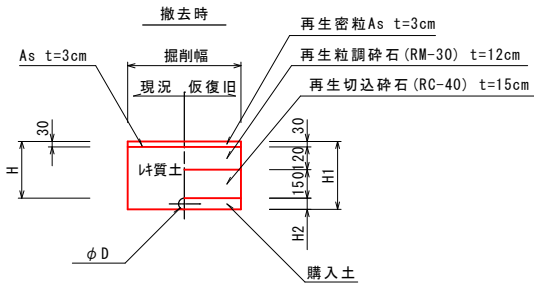


記 号	D	H	H1	H2	備 考
車-A1-25-0.3	25	300	330	30	
車-A1-50-0.3	50	300	360	60	


図面番号	21 22	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	仮設給水管切替工参考図 仮設給水管標準床掘断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

標準床掘断面図 S = 1 / 2 0

車-A1' -250-1.20 L=2.0m
(耐震補強金具設置箇所)
(不断水仕切弁設置箇所)

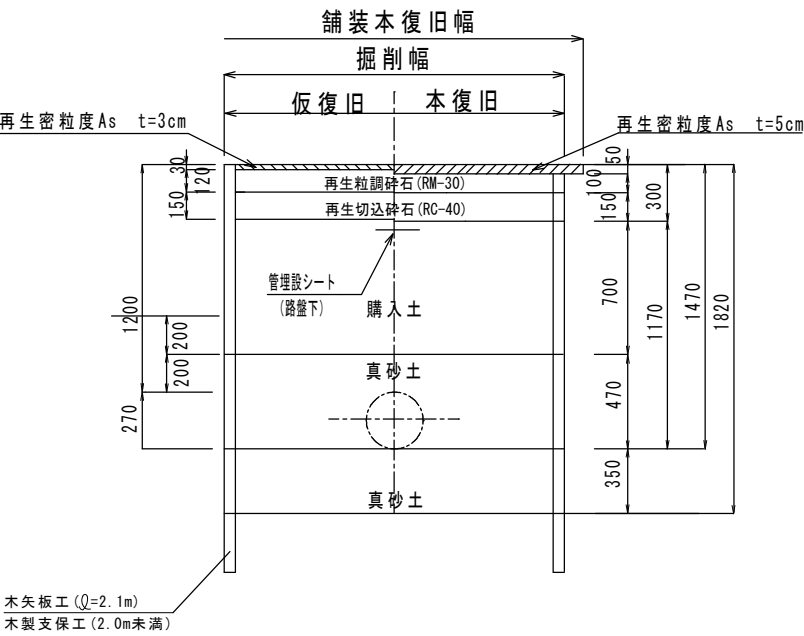


車-A1' -75-1.20 L=2.0m
(耐震補強金具設置箇所)
(不断水仕切弁設置箇所)

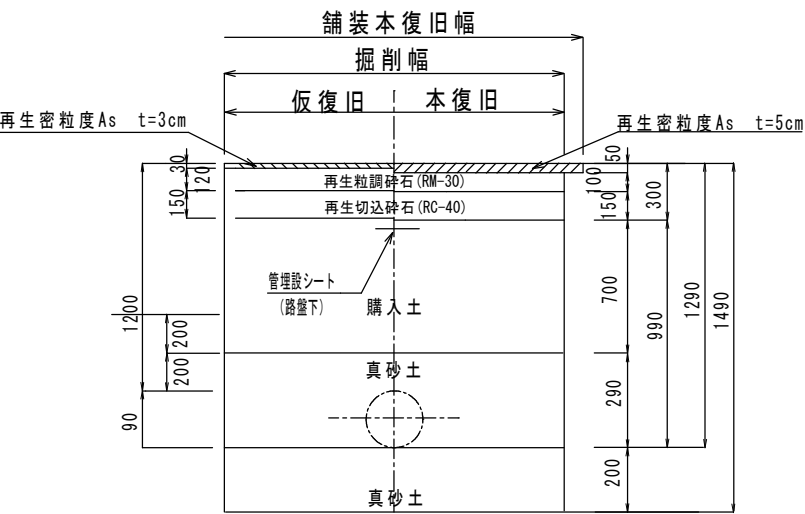

仮設管標準床掘断面図

車-A1' -75-1.20 L=2.0m
(耐震補強金具設置箇所)
(不断水仕切弁設置箇所)

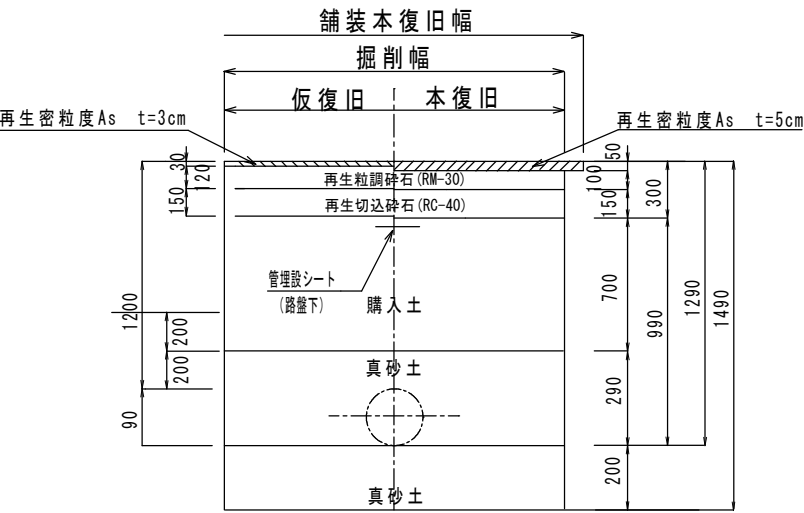

図面番号	22 22	縮尺	1/20
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	標準床掘断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

参 考 图 书

工事名称 : 令和7年度 管路更新(耐震化)事業
八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事

＜注意事項＞

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

- 3 本工事は広島県制定『土木工事共通仕様書』の規定のほか、

広島県水道広域連合企業団東広島事務所制定『設計・施工指針（施工指針編）』

同

『設計・施工指針（配管標準図集）』

四

『土工断面工事写真撮影例』

司

『立会・段階確認項目一覧表』

に基づいて実施することとしておりますので、これらの入手もお願いいたします。

入手先：広島県水道広域連合企業団ホームページよりダウンロードできます

ホームページ

＞事業者の皆様

＞関係規程・各種様式 一 東広島事務所

>各種様式等ダウンロード

(東広島事務所工務課でも CD を貸し出ししております。)

4 その他

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
建設発生土	黒瀬資源再利用センター株式会社	東広島市黒瀬町大多田字大十田 302-52	13.4 km

- ・当該工事により発生するAs 殻 Co 殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
As 殻	有限会社トラスト	東広島市西条町上三永 348-14	12.6 km

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
Co 殻	有限会社トラスト	東広島市西条町上三永 348-14	12.6 km

- ・当該工事により発生する建設汚泥は、汚泥の産業廃棄物処分業の中間処理の許可を受けている産業廃棄物中間処理施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
建設汚泥	有限会社トラスト	東広島市西条町上三永 348-14	12.6 km

総括情報表

			凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 44 東広島市 00-07.08.01(0)		
諸経費体系	N 水道(R02.01～)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 I C T補正区分 施工地域補正区分 週休補正区分 復興補正区分 現場環境改善費区分 緊急工事区分 積雪寒冷地区分 契約保証区分 前払金支出割合区分	01 開削及小口径推進工事等 00 補正なし 03 一般交通影響あり 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 率分額計上しない 00 通常工事 0 % 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
管路（水道）					Y1999 レベル1
φ 300管布設工（ D I P ）	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	1	式			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	750	m			SPK25040307 00
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	750	m			単第0 -0001 表 Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	270	m2			SQ004 00
管路掘削 バックホ 排出対策型	270	m2			単第0 -0002 表 Y4999 レベル4
	380	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削 ハックル 排出対策型	380	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
真砂詰工 ハックル 排出対策型	120	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハックル 排出対策型	120	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハックル 排出対策型 購入土	160	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハックル 排出対策型	160	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	272	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	272	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	272	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	272	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	272	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	272	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	15	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	15	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	15	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	380	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(残土) バックホウ 排出対策型 砂質土	380	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	380	m3			F01000 00
伏越工及び土留工	1	式			Y3999 レベル3
伏越工	5.7	m			Y4999 レベル4
伏越工	5.7	m			VSW001 00
矢板工 矢板長 L=1.80m	11.5	m			単第0 -0024 表 Y4999 レベル4
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=1.80m 転用	11.5	m			SQ010 00
矢板工 矢板長 L=2.10m	8.6	m			単第0 -0026 表 Y4999 レベル4
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=2.10m 転用	8.6	m			SQ010 00
矢板工 矢板長 L=2.40m	40.9	m			単第0 -0027 表 Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=2.40m 転用	40.9	m			SQ010 00 単第0 -0028 表
支保工 床掘深さ 2.0m未満	20.1	m			Y4999 レベル4
木製支保工設置工 木矢板 床掘深さ 2.0m未満	20.1	m			SQ020 00 単第0 -0029 表
木製支保工撤去工 木矢板 床掘深さ 2.0m未満	20.1	m			SQ020 00 単第0 -0030 表
支保工 床掘深さ 2.0m以上	40.9	m			Y4999 レベル4
木製支保工設置工 木矢板 床掘深さ 2.0m以上	40.9	m			SQ020 00 単第0 -0031 表
木製支保工撤去工 木矢板 床掘深さ 2.0m以上	40.9	m			SQ020 00 単第0 -0032 表
舗装本復旧工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	380	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	380	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表
舗装本復旧工【仮復旧部】 再生密粒AS、t=5cm AS(2.35)	729	m2			Y4999 レベル4
舗装本復旧工【車道・仮復旧部】 再生密粒13、t=5cm;機械、プライムコート As(2.35)	729	m2			VSW2120283 00 単第0 -0033 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	22	m3			F2000 00
処分費(受入地) 黒瀬資源再利用センター(株)	15	m3			F1000 00
舗装本復旧【影響部】 再生密粒AS、t=5cm AS(2.35)	234	m2			Y4999 レベル4
舗装本復旧工【車道・影響部】 再生密粒13、t=5cm;機械、プライムコート As(2.35)	234	m2			VSW2020284 00 単第0 -0039 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	12	m3			F2000 00
区画線設置(溶融式) 実線_白色W=15cm	3	m			Y4999 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	3	m			SDT00001 00
区画線設置(溶融式) 実線_白色W=45cm	1	m			単第0 -0040 表 Y4999 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	1	m			SDT00001 00
φ300管布設工(DIP)	1	式			単第0 -0041 表 Y3999 レベル3
グラウト管(直管) GX S種 φ300×6000 内面粉体塗装	39	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
グラウト管(S種管)GX形管 内面粉体塗装 φ300 長さ 6000mm	39	本			TQ000057 00

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管(直管) GX 1種 φ300×6000 内面 粉体塗装	20	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管 内面仕様 粉体塗装 管径長さ 300mm×6m	20	本			TQ100247 00
ダクタイル鋳鉄管(直管) NS形 1種 φ300×6000 内面粉体塗装	1	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクタイル鋳鉄管(1種管)NS形管 内面仕様 粉体塗装 管径長さ 300mm×6m	1	本			TQ0030 00
DCIP曲管 GX形 φ300×45°	10	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 GX形 φ300×45°	10	個			TQ100255 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP曲管 GX形 φ300×22° 1/2	5	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 GX形 φ300×22° 1/2	5	個			TQ100259 00
DCIP曲管 GX形 φ300×11° 1/4	5	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 GX形 φ300×11° 1/4	5	個			TQ100263 00
DCIP曲管 GX形 φ300×5° 5/8	8	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 GX形 φ300×5° 5/8	8	個			TQ100267 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP両受曲管 GX形 φ300×45°	9	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP両受曲管 GX形 φ300×45°	9	個			TQ100271 00
DCIP両受曲管 GX形 φ300×22° 1/2	6	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP両受曲管 GX形 φ300×22° 1/2	6	個			TQ100275 00
DCIP曲管 NS形 φ300×22° 1/2 内面粉体塗装;接合部含む	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 NS形 φ300×22° 1/2	1	個			TQ0084 00

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP二受T字管 GX形 φ300×φ300	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP二受T字管 GX形 φ300×φ300	1	個			TQ100319 00
DCIP二受T字管 GX形 φ300×φ100	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP二受T字管 GX形 φ300×φ100	3	個			TQ100313 00
DCIP二受T字管 NS形 φ300×φ100 内面粉体塗装;接合部含む	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP二受T字管 NS形 φ300×φ100	1	個			TQ0269 00

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP排水T字管 GX形 φ300×φ100	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクトイル鋳鉄管GX形 排水T字管 φ300	1	個			TQ101269 00
DCIP継ぎ輪 GX形 φ300	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP継ぎ輪 GX形 φ300	1	個			TQ100297 00
DCIP両受短管 GX形 φ300	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP両受短管 GX形 φ300	1	個			TQ100301 00

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ライナ GX形 φ300	31	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ライナ GX形 φ300	31	個			TQ100289 00
ライナ NS形 φ300 ライク心出し用ゴム含む	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ライナ NS形 φ300	1	個			TQ0414 00
切管用挿し口リング GX形 φ300 タッピンねじタイプ	42	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
切管用挿し口リング GX形 φ300 タッピンねじタイプ	42	個			TQ100309 00

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP接合材料 GX形 φ300	69	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP接合材料 GX形 φ300	69	個			TQ100305 00
鋳鉄管据付工 呼び径 300mm	373.7	m			Y4999 レベル4
鋳鉄管吊込み据付 (機械施工) 呼び径 300mm	373.7	m			SQ040 00
G X形継手工 直管 呼び径300mm	60	口			単第0 -0042 表 Y4999 レベル4
G X形継手接合 接合 直管 呼び径300mm	60	口			SQ000001 00
N S形継手工 直管 呼び径300mm	1	口			単第0 -0044 表 Y4999 レベル4
N S継手工 直管 呼び径 300mm	1	口			SQ055 00
					単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
G X 形継手工 異形管 呼び径300mm	69	□			Y4999 レベル4
G X 形継手接合 接合 異形管 呼び径300mm	69	□			SQ000001 00 単第0 -0046 表
N S 形継手工 異形管（継輪以外） 呼び径300mm	4	□			Y4999 レベル4
N S 継手工 異形管（継輪以外） 呼び径 3 0 0 mm	4	□			SQ055 00 単第0 -0047 表
鋳鉄管切断溝切り加工(G X 形) 切断・溝切り 2 工程 呼び径: φ 300mm	39	□			Y4999 レベル4
鋳鉄管切断溝切り加工(G X 形) タッピンねじ式専用工具 切断・溝切り 2 工程 呼び径: φ 300mm	39	□			SQ145 00 単第0 -0048 表
鋳鉄管溝切り加工(G X 形) 溝切りのみ 呼び径: φ 300mm	3	□			Y4999 レベル4
鋳鉄管切断溝切り加工(G X 形) タッピンねじ式専用工具 溝切りのみ 呼び径: φ 300mm	3	□			SQ145 00 単第0 -0049 表
鋳鉄管挿し口加工(GX形) タッピンねじ式 呼び径300mm	42	□			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
N S ・ S ・ G X 継手挿口加工 G X 継手 タッピンねじ式 呼び径：φ = 3 0 0 mm	42	口			SQ056 00 単第0 -0050 表
伸縮可とう管設置工 φ 300 伸縮量200mm U × S	1	基			Y4999 レベル4
伸縮可とう管設置工 呼び径 300mm U × S	1	基			SQ047 00 単第0 -0051 表
仕切弁設置工 300-GX受挿-1.13 東広島市型	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁設置工 300-GX受挿-1.13 東広島市型	1	箇所			VSW72230031 00 単第0 -0052 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ 300，土被り 1.13，高さ 0.70 東広島市型	1	箇所			VSΒ1003003 00 単第0 -0054 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] ，現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
仕切弁設置工（管材費） 300-GX受挿-1.13 東広島市型	1	箇所			VSW72230032 00 単第0 -0055 表
空気弁設置工 300-GX-0.62（耐震補強金具含む） 東広島市型	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁設置工 300-GX-0.62 (耐震補強金具含む) 東広島市型	1	箇所			VSWH7313011 00 単第0 -0056 表
空気弁BOX設置工【材工共】 口径 φ150～, 土被り 0.62, 高さ 0.50 東広島市型	1	箇所			VS2001501 00 単第0 -0062 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
空気弁設置工 (管材費) 300-GX-0.62 (耐震補強金具含む) 東広島市型	1	箇所			VSWH7313012 00 単第0 -0063 表
空気弁設置工 300-GX-0.7 (耐震補強金具含む) 東広島市型	1	箇所			Y4999 レベル4
空気弁設置工 300-GX-0.70 (耐震補強金具含む) 東広島市型	1	箇所			V000000100 00 単第0 -0064 表
空気弁BOX設置工【材工共】 口径 φ150～, 土被り 0.70, 高さ 0.55 東広島市型	1	箇所			V000000200 00 単第0 -0065 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
空気弁設置工 (管材費) 300-GX-0.7 (耐震補強金具含む) 東広島市型	1	箇所			V000001600 00 単第0 -0066 表

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁設置工 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型	2	箇所			Y4999 レベル4
空気弁設置工 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型	2	箇所			VSWH7313021 00 単第0 -0067 表
空気弁BOX設置工【材工共】 口径 φ150～, 土被り 1.15, 高さ 0.65 東広島市型	2	箇所			VSΒ2001503 00 単第0 -0068 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
空気弁設置工 (管材費) 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型	2	箇所			VSWH7313022 00 単第0 -0069 表
メカ帽取外し工 NS形 φ300	1	口			Y4999 レベル4
メカニカル継手工 取外し工 呼び径300mm 特殊押輪 (全数)	1	口			SQ044 00 単第0 -0070 表
ポリレンスリーブ被覆工 φ300【材工共】	375.9	m			Y4999 レベル4
ポリレンスリーブ被覆工 φ300【材工共】	375.9	m			VSE400300 00 単第0 -0071 表

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径 φ4.4mm【材工共】	375.9	m			Y4999 レベル4
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径 φ4.4mm【材工共】	375.9	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	373.4	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	373.4	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
支給品運搬 材料置き場～現場	1	回			YZZ01001004 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付トラック 4 t 積・2 . 9 t 片道運搬距離 11.6km	1	回			SQ601 00 単第0 -0075 表
消火栓設置工 φ300	1	式			Y2999 レベル2
消火栓設置工 φ300	1	式			Y3999 レベル3
空気弁付消火栓設置工 300-GX-0.8 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁付消火栓設置工 300-GX-0.8 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			VSWH7111511 00 単第0 -0076 表
空気弁付消火栓BOX設置工【材工共】 口径 φ150～, 土被り 0.80, 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			VSΒ3011501 00 単第0 -0079 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
空気弁付消火栓設置工 (管材費) 300-GX-0.8 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			VSWH7111512 00 単第0 -0080 表
消火栓設置工 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			Y4999 レベル4
消火栓設置工 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			VSWH7011521 00 単第0 -0081 表
消火栓BOX設置工【材工共】 口径 φ150～, 土被り 1.15, 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			VSΒ3001503 00 単第0 -0083 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
消火栓設置工 (管材費) 300-GX-1.15 (耐震補強金具含む) 東広島市型 区画線 (黄色ライン) W=15cm	1	箇所			VSWH7011522 00 単第0 -0084 表

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ 250管布設工 (D I P)					Y2999 レベル2
	1	式			
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	45	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	45	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	20	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	20	m2			単第0 -0002 表
管路掘削 バックホウ 排出対策型					Y4999 レベル4
	16	m3			
管路掘削 バックホウ 排出対策型					SQ005 00
	16	m3			単第0 -0004 表
管路掘削 人力					Y4999 レベル4
	15	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 現場制約あり	15	m3			SPK25040015 00 単第0 -0025 表
真砂詰工 ハック杓 排出対策型	14	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	14	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	13	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	13	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	20	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	20	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	20	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	20	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表

本工事費 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮復旧 t=3cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄなし 締固め後密度 2.35t/m3	20	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	20	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	1	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	1	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	1	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	31	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(残土) バックホウ 排出対策型 砂質土	31	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	31	m3			F01000 00
土留工	1	式			Y3999 レベル3
矢板工 矢板長 L=2.10m	15.6	m			Y4999 レベル4
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=2.10m 転用	15.6	m			SQ010 00
支保工 床掘深さ 2.0m未満	15.6	m			単第0 -0027 表 Y4999 レベル4
木製支保工設置工 木矢板 床掘深さ 2.0m未満	15.6	m			SQ020 00
木製支保工撤去工 軽量鋼矢板 (幅25cm) 床掘深さ 2.0m未満	15.6	m			単第0 -0085 表 SQ020 00
φ 250管布設工(DIP)	1	式			単第0 -0086 表 Y3999 レベル3
ダクタイル鋳鉄管(直管) GX 1種 φ250×5000 内面粉体塗装	1	本			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管 内面仕様 粉体塗装 管径長さ 250mm × 5m	1	本			TQ100021 00
DCIP曲管 GX形 φ250 × 45 °	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP曲管 GX形 φ250 × 45 °	3	個			TQ100041 00
DCIP両受曲管 GX形 φ250 × 45 °	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP両受曲管 GX形 φ250 × 45 °	1	個			TQ100081 00
DCIP受挿し受片落管 GX形 φ300 × φ250	1	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP受挿し片落管 GX形 φ300×φ250	1	個			TQ100331 00
DCIP挿し受片落管 GX形 φ300×φ250	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP挿し受片落管 GX形 φ300×φ250	1	個			TQ100343 00
DCIP継ぎ輪 GX形 φ250	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP継ぎ輪 GX形 φ250	1	個			TQ100221 00
ライナ GX形 φ250	1	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ライナ GX形 φ250	1	個			TQ100191 00
G-Link GX形 φ250	4	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
切管ユニット GX形 G-Linkセット φ250	4	個			TQ000081 00
継ぎ足しキー H = 500	2	本			Y4999 レベル4
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 継ぎ足しキー（反射板付 φ30） L=500	2	本			THSFA002628 00
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			TQ100305 00
DCIP接合材料 GX形 φ250	4	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP接合材料 GX形 φ250	4	個			TQ100241 00
鋳鉄管据付工 呼び径 250mm	4.9	m			Y4999 レベル4
鋳鉄管吊込み据付 (機械施工) 呼び径 250mm	4.9	m			SQ040 00
G X 形継手工 直管 呼び径250mm	1	口			Y4999 レベル4 単第0 -0087 表
G X 形継手接合 接合 直管 呼び径250mm	1	口			SQ000001 00
G X 形継手工 異形管 呼び径250mm	4	口			Y4999 レベル4 単第0 -0088 表

本工事費 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
G X形継手接合 接合 異形管 呼び径250mm	4	口			SQ000001 00 単第0 -0089 表
G X形継手工 異形管 (G-Link) 呼び径250mm	4	口			Y4999 レベル4
G X形継手接合 接合 異形管 (G - L i n k) 呼び径250mm	4	口			SQ000001 00 単第0 -0090 表
鋳鉄管切断工 呼び径: φ 250mm	2	口			Y4999 レベル4
鋳鉄管切断 エンジンカッター使用 呼び径: φ 2 5 0 mm	2	口			SQ140 00 単第0 -0091 表
耐震形不断水割T字管設置工【材工共】 φ 250 × φ 250 (DIP用) K形挿し口 ソフトシール仕切弁付	2	箇所			Y4999 レベル4
耐震形不断水T字管【工事費(平日昼間)】 K形挿し口 ソフトシール仕切弁付 (鋳鉄管 φ 250 × φ 250	2	箇所			F000000500 00
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
耐震形不断水割T字管【材料費】 K形挿し口 ソフトシール仕切弁付 (鋳鉄管 φ 250 × φ 250	2	組			F000000100 00

本工事費 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水仕切弁設置工【材工共】 φ250 7.5K (DIP用)	1	箇所			Y4999 レベル4
不断水仕切弁【工事費 (平日・昼間)】 φ250 7.5K (DIP用)	1	箇所			F000000400 00
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
不断水仕切弁【材料費】 φ250 7.5K (DIP)	1	組			F0056 00
仕切弁BOX設置工 H=0.50 (材工共)	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ250, 高さ 0.50 東広島市型	1	箇所			V000002100 00 単第0 -0092 表
仕切弁BOX設置工 H=0.90 (材工共)	2	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ250, 高さ 0.90 東広島市型	2	箇所			V000002300 00 単第0 -0093 表
耐震補強金具取付工【材工共】 φ250 K形	3	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
耐震補強金具取付工 φ 250	3	箇所			VTH1002501 00 単第0 -0094 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
耐震補強金具 K形鋳鉄管用 離脱防止性能3DKN φ 250	3	個			F000000300 00
ホリシリンスリーブ被覆工 φ 250【材工共】	4.9	m			Y4999 レベル4
ホリシリンスリーブ被覆工 φ 250【材工共】	4.9	m			VSE400250 00 単第0 -0096 表
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ 4.4mm【材工共】	6.8	m			Y4999 レベル4
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ 4.4mm【材工共】	6.8	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管理設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	6.8	m			Y4999 レベル4
管理設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	6.8	m			VSE500 00 単第0 -0073 表

本工事費 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ75管布設工 (P E P)					Y2999 レベル2
	1	式			
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	27	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	27	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	8	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	8	m2			単第0 -0002 表
管路掘削 ハックル 排出対策型					Y4999 レベル4
	10	m3			
管路掘削 ハックル 排出対策型					SQ005 00
	10	m3			単第0 -0004 表
真砂詰工 ハックル 排出対策型					Y4999 レベル4
	2	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	2	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	6	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	6	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	8	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	8	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	8	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	8	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	8	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	8	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.4	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.4	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.4	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	10	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	10	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	10	m3			F01000 00
φ 7 5 管布設工（PEP）	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管) PEP φ75×5000	2	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 片受タイプ φ75×5.0M	2	本			TQ000125 00
EF片受ベンド PEP φ75×45°	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45°ベンド 片受タイプ φ75	1	個			TQ000195 00
EF片受ベンド PEP φ75×22°1/2	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2°ベンド 片受タイプ φ75	1	個			TQ000205 00

本工事費 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
EF両受バンド PEP φ75×45°	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシリン管継手 EF45°バンド両受タイプ φ75	3	個			TQ000155 00
EF両受チーヌ PEP φ75×75°	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシリン管継手 EFチーヌ両受タイプ φ75×75	1	個			TQ000235 00
EFソケット PEP φ75	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシリン管継手 EFソケット φ75	3	個			TQ000135 00

本工事費 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ダクティル鋳鉄管異種管継手 NS-PEP型 φ100×φ75	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクティル鋳鉄管異種管継手 NS-PEP型 φ100×φ75	1	個			F000000600 00
ダクティル鋳鉄管異種管継手 GX-PEP型 φ100×φ75	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクティル鋳鉄管異種管継手 GX-PEP型 φ100×φ75	1	個			F000000700 00
メカニカルソケット PEP×DIP φ75 コアあり	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
メカニカルソケット PEP×DIP φ75 インナーコア有り	2	個			F000000800 00

本工事費 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIP接合材料 GX形 φ100	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP接合材料 GX形 φ100	1	個			TQ100235 00
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	11.1	m			Y4999 レベル4
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	11.1	m			V1000 00 単第0 -0097 表
ポリエチレン管据付工 φ75	8.7	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 75mm	8.7	m			SQ105 00 単第0 -0098 表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 φ75	18	口			Y4999 レベル4
ポリエチレン管(融着接合)継手工 φ75	18	口			VPE100075 00 単第0 -0099 表

本工事費 内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管切断工 φ 75	6	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 7 5 mm	6	□			SQ110 00
鋳鉄管据付工 呼び径 300mm	2.2	m			単第0 -0101 表 Y4999 レベル4
鋳鉄管吊込み据付 (機械施工) 呼び径 300mm	2.2	m			SQ040 00
G X 形継手工 異形管 呼び径100mm	1	□			単第0 -0042 表 Y4999 レベル4
G X 形継手接合 接合 異形管 呼び径100mm	1	□			SQ000001 00
N S 形継手工 異形管 (継輪以外) 呼び径100mm	1	□			単第0 -0102 表 Y4999 レベル4
N S 継手工 異形管 (継輪以外) 呼び径 1 0 0 mm	1	□			SQ055 00
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ 75	2	□			単第0 -0103 表 Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 75mm	2	口			SQ000035 00 単第0 -0104 表
鋳鉄管メカニカル継手工 φ 75	2	口			Y4999 レベル4
鋳鉄継手工(メカニカル形) φ 50- φ 100 メカニカルケット等	2	口			VSE10101 00 単第0 -0105 表
仕切弁設置工【材工共】 75-PE両挿-1.2 東広島市型	3	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁設置工 75-PE両挿-1.2 東広島市型	3	箇所			VSW72007531 00 単第0 -0106 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ 75, 土被り 1.20, 高さ 1.05 東広島市型	3	箇所			VSB1000753 00 単第0 -0108 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
仕切弁設置工(管材費) 75-PE両挿-1.2 東広島市型	3	箇所			VSW72007532 00 単第0 -0109 表
ポリエチレン管被覆工 φ 75【材工共】	7.2	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0042

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホリシリンスリーブ被覆工 φ75【材工共】	7.2	m			VSE400075 00 単第0 -0110 表
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	13.3	m			Y4999 レベル4
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	13.3	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	13.3	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	13.3	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
φ50管布設工 (P E P)	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	150	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	150	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表

本工事費 内訳表

頁0 -0043

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	44	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	44	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 ハック杓 排出対策型	42	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 ハック杓 排出対策型	42	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
真砂詰工 ハック杓 排出対策型	16	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	16	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	14	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	14	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	44	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0044

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	44	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm, 施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	44	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	44	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	44	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	44	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	2	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	2	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	2	m3			F02000 00

本工事費 内訳表

頁0 -0045

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	42	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	42	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	42	m3			F01000 00
伏越工	1	式			Y3999 レベル3
伏越工	5.4	m			Y4999 レベル4
伏越工	5.4	m			VSW001 00 単第0 -0024 表
φ 50管布設工（ PEP ）	1	式			Y3999 レベル3
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管) PEP φ 50 × 5000	14	本			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0046

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 片受タイプ φ50×5.0M	14	本			TQ000123 00
EF片受バンド PEP φ50×45°	6	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管継手 EF45°バンド 片受タイプ φ50	6	個			TQ000193 00
EF片受バンド PEP φ50×22 1/2°	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリエチレン管継手 EF22 1/2°バンド 片受タイプ φ50	3	個			TQ000203 00
EF片受バンド PEP φ50×11 1/4°	1	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0047

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシソ管継手 EF11 1/4°ベント片受タイ φ50	1	個			TQ000213 00
EF両受ベンド PEP φ50×45°	13	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシソ管継手 EF45°ベント両受タイ φ50	13	個			TQ000153 00
EF両受ベンド PEP φ50×22 1/2°	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシソ管継手 EF22 1/2°ベント両受タイ φ50	2	個			TQ000163 00
EFソケット PEP φ50°	1	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0048

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ホリシリン管継手 EFソケット φ 50	1	個			TQ000133 00
ダクティル鋳鉄管異種管継手 GX-PEP型 φ 100 × φ 50	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクティル鋳鉄管異種管継手 GX-PEP型 φ 100 × φ 50	2	個			F000000900 00
DCIP接合材料 GX形 φ 100	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP接合材料 GX形 φ 100	2	個			TQ100235 00
管明示粘着テープ 巾5cm × 20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	72.4	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0049

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	72.4	m			V1000 00 単第0 -0097 表
ポリエチレン管据付工 φ50	69.6	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 50mm	69.6	m			SQ105 00 単第0 -0111 表
ポリエチレン管(融着接合)継手工 φ50	56	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管(融着接合)継手工 φ50	56	□			VPE10050 00 単第0 -0112 表
ポリエチレン管切断工 φ50	18	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 50mm	18	□			SQ110 00 単第0 -0114 表
鋳鉄管据付工 呼び径 100mm	2.1	m			Y4999 レベル4
鋳鉄管吊込み据付(機械施工) 呼び径 100mm	2.1	m			SQ040 00 単第0 -0115 表

本工事費 内訳表

頁0 -0050

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
G X形継手工 異形管 呼び径100mm	2	口			Y4999 レベル4
G X形継手接合 接合 異形管 呼び径100mm	2	口			SQ000001 00 単第0 -0102 表
仕切弁設置工【材工共】 50-PE両挿-0.8 東広島市型	3	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁設置工 50-PE両挿-0.8 東広島市型	3	箇所			VSW72005011 00 単第0 -0116 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ50, 土被り 0.80, 高さ 0.65 東広島市型	3	箇所			VSB1000501 00 単第0 -0118 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
仕切弁設置工(管材費) 50-PE両挿-0.8 東広島市型	3	箇所			VSW72005012 00 単第0 -0119 表
仕切弁設置工【材工共】 50-PE両挿-0.84 東広島市型	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁設置工 50-PE両挿-0.84 東広島市型	1	箇所			V000002500 00 単第0 -0120 表

本工事費 内訳表

頁0 -0051

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ50, 土被り 0.84, 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			V000002600 00 単第0 -0121 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
仕切弁設置工(管材費) 50-PE両挿-0.84 東広島市型	1	箇所			V000002700 00 単第0 -0122 表
ホリシリンスリーブ被覆工 φ50【材工共】	8.1	m			Y4999 レベル4
ホリシリンスリーブ被覆工 φ50【材工共】	8.1	m			VSE400050 00 単第0 -0123 表
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ4.4mm【材工共】	74.5	m			Y4999 レベル4
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ4.4mm【材工共】	74.5	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管理設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	73.2	m			Y4999 レベル4
管理設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	73.2	m			VSE500 00 単第0 -0073 表

本工事費 内訳表

頁0 -0052

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ100排水管設置工					Y2999 レベル2
	1	式			
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	7	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	7	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	2	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	2	m2			単第0 -0002 表
管路掘削 ハックル 排出対策型					Y4999 レベル4
	2	m3			
管路掘削 ハックル 排出対策型					SQ005 00
	2	m3			単第0 -0004 表
真砂詰工 ハックル 排出対策型					Y4999 レベル4
	1	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0053

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	1	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	1	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	1	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	2	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	2	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0054

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.1	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.1	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.1	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	2	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	2	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	2	m3			F01000 00
排水管設置工（HIVP）	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0055

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ100	3.5	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ100	3.5	m			FTH116 00
ダクタイル鋳鉄管(直管) GX 1種 φ100×4000 内面粉体塗装	1	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ダクタイル鋳鉄管(1種管)GX形管 内面仕様 粉体塗装 管径長さ 100mm×4m	1	本			TQ100015 00
エルボ HIVP φ100	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 AS-21 φ100	3	個			TQ001701 00

本工事費 内訳表

頁0 -0056

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
メカニカルソケット DIP×VP φ100	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
メカニカルソケット φ100 ショート 鋳鉄管×塩ビ・鋼管	1	個			THSFA002259 00
DCIP接合材料 GX形 φ100	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
DCIP接合材料 GX形 φ100	1	個			TQ100235 00
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	3.5	m			Y4999 レベル4
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	3.5	m			V1000 00 単第0 -0097 表
硬質塩化ビニル管据付工 φ100	3.5	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0057

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 100mm	3.5	m			SQ100 00 単第0 -0124 表
硬質塩化ビニル管（TS）継手工 φ100	5	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 100mm TS継手	5	□			SQ101 00 単第0 -0125 表
硬質塩化ビニル管切断工 φ100	3	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 100mm	3	□			SQ110 00 単第0 -0126 表
鋳鉄管据付工 呼び径 100mm	1.3	m			Y4999 レベル4
鋳鉄管吊込み据付（機械施工） 呼び径 100mm	1.3	m			SQ040 00 単第0 -0115 表
G X 形継手工 異形管 呼び径100mm	1	□			Y4999 レベル4
G X 形継手接合 接合 異形管 呼び径100mm	1	□			SQ000001 00 単第0 -0102 表

本工事費 内訳表

頁0 -0058

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管切断工 呼び径: φ100mm	1	口			Y4999 レベル4
鋳鉄管切断 エンジンカッター使用 呼び径: φ100mm	1	口			SQ140 00 単第0 -0127 表
鋳鉄管メカニカル継手工 φ100	2	口			Y4999 レベル4
鋳鉄継手工(メカニカル形) φ50-φ100 メカニカル等	2	口			VSE10101 00 単第0 -0105 表
仕切弁設置工 100-GX両挿-0.8 東広島市型	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁設置工 100-GX両挿-0.8 東広島市型	1	箇所			VSW72110011 00 単第0 -0128 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ100, 土被り 0.80, 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			VSBI001001 00 単第0 -0130 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
仕切弁設置工(管材費) 100-GX両挿-0.8 東広島市型	1	箇所			VSW72110012 00 単第0 -0131 表

本工事費 内訳表

頁0 -0059

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホリフレンスリーブ被覆工 φ100【材工共】	2.8	m			Y4999 レベル4
ホリフレンスリーブ被覆工 φ100【材工共】	2.8	m			VSE400100 00 単第0 -0132 表
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	5.2	m			Y4999 レベル4
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	5.2	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	4.4	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	4.4	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
コンクリート等取り壊し復旧工	1	箇所			Y4999 レベル4
コンクリート等取り壊し復旧工 コンクリート 300*300*250	1	箇所			VSW300 00 単第0 -0133 表
φ50排水管設置工	1	式			Y2999 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0060

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	6	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	6	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	2	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	2	m2			単第0 -0002 表
管路掘削 バックホ 排出対策型					Y4999 レベル4
	2	m3			
管路掘削 バックホ 排出対策型					SQ005 00
	2	m3			単第0 -0004 表
真砂詰工 バックホ 排出対策型					Y4999 レベル4
	1	m3			
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 バックホ 排出対策型					VSW101028 00
	1	m3			単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0061

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻 バックホウ 排出対策型 購入土	0.3	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 バックホウ 排出対策型	0.3	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.1	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0062

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.1	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.1	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	2	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	2	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	2	m3			F01000 00
φ50排水管設置工（HIVP）	1	式			Y3999 レベル3
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ50	5.3	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0063

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ50	5.3	m			FTH115 00
エルボ HIVP φ50	8	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ50	8	個			TQ001697 00
メカニカルソケット PEP×VP インナーコア無し φ50	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
メカニカルソケット φ50 PEP×塩ビ インナーコア無し	2	個			THSFA002337 00 排水管用
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	5.3	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0064

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	5.3	m			V1000 00 単第0 -0097 表
硬質塩化ビニル管据付工 φ50	5.3	m			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 50mm	5.3	m			SQ100 00 単第0 -0136 表
硬質塩化ビニル管(T S)継手工 φ50	14	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 50mm T S継手	14	□			SQ101 00 単第0 -0137 表
硬質塩化ビニル管切断工 φ50	8	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 50mm	8	□			SQ110 00 単第0 -0138 表
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ50	2	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 50mm	2	□			SQ000035 00 単第0 -0139 表

本工事費 内訳表

頁0 -0065

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋳鉄管メカニカル継手工 φ 50	2	口			Y4999 レベル4
鋳鉄継手工（メカニカル形） φ 50- φ 100 メカニカルケット等	2	口			VSE10101 00 単第0 -0105 表
ホリシリンズ被覆工 φ 50【材工共】	2	m			Y4999 レベル4
ホリシリンズ被覆工 φ 50【材工共】	2	m			VSE400050 00 単第0 -0123 表
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ 4.4mm【材工共】	5.3	m			Y4999 レベル4
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径 φ 4.4mm【材工共】	5.3	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	4	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色：青,文字色：白	4	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
コンクリート等取り壊し復旧工	2	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0066

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート等取り壊し復旧工 コンクリート 300*300*250	2	箇所			VSW300 00 単第0 -0133 表
給水管分岐替工	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	190	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	190	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表
舗装版切断 コンクリート舗装版	15	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	15	m			SPK25040307 00 単第0 -0140 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	56	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	56	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0067

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 コンクリート舗装版	5	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	5	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 ハック杓 排出対策型	70	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 ハック杓 排出対策型	70	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
真砂詰工 ハック杓 排出対策型	25	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	25	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	31	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	31	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	53	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0068

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	53	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	53	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	53	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
路盤 仕上り厚10cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	3	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	3	m2			SQZ10 00 単第0 -0141 表
路盤 仕上り厚10cm,施工幅 1.8m未満 再生切込砕石	5	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	5	m2			SQZ10 00 単第0 -0142 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	53	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	53	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0069

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工 t=5cm,プライムコートあり 締固め後密度 2.35t/m3	3	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚5cm 締固め後密度 2.35t/m3	3	m2			SQ000017 00 単第0 -0143 表
コンクリート舗装工 t=10cm	5	m2			Y4999 レベル4
コンクリート舗装工 t=10cm	5	m2			VSW00700 00 単第0 -0144 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	3	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ排出対策型 AS	3	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	3	m3			F02000 00
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 CO	1	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0070

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工（コンクリート） バックホウ 排出対策型 CO	1	m3			V000002800 00 単第0 -0146 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 コンクリート殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	1	m3			F000001200 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	70	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	70	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	70	m3			F01000 00
給水管分岐替工	1	式			Y3999 レベル3
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ25	116.1	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0071

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用 ^ホ リィルン二層管 PE50 1種 φ25	116.1	m			THSFA002397 00
水道用 ^ホ リィルン二層管 PE50 1種 φ40	7.6	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用 ^ホ リィルン二層管 PE50 1種 φ40	7.6	m			THSFA002398 00
水道配水用ポリエチレン管(EF受口付直管) PEP φ50×5000	3	本			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用 ^ホ リィルン管 EF受口付直管 片受 ^タ 17° φ50×5.0M	3	本			TQ000123 00
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ25	7.2	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0072

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ25	7.2	m			FTH114 00
水道用ポリエチレン管金属継手 PE用継手 φ25 JWWA B116 WSA規格	50	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ポリエチレン管金属継手 PE用継手（砲金製）PE φ25 JWWA B116 WSA規格	50	個			F3500 00
水道用ポリエチレン管金属継手 PE用継手 φ40 JWWA B116 WSA規格	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ポリエチレン管金属継手 PE用継手（砲金製）PE φ40 JWWA B116 WSA規格	2	個			F3600 00
EF片受バンド PEP φ50×90°	2	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0073

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリレン管継手 EF90°ベント片受タイプ φ50	2	個			TQ000183 00
EF両受ベンド PEP φ50×90°	6	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道配水用ポリレン管継手 EF90°ベント両受タイプ φ50	6	個			TQ000143 00
HIソケット φ25	24	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ソケット HITS継手 φ25	24	個			TQ001641 00
ポリ式外分水栓 DIP用(鋳鉄製、分止水栓用ソケット付) φ300×φ25 JWWA B116 WSA規格	19	組			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0074

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ボール式サドル分水栓 DIP用(鋳鉄製 分止水栓用ソケット付) φ300×25 JWWA B116 WSA規格	19	個			F000001300 00
ボール式サドル分水栓 DIP用(鋳鉄製、分止水栓用ソケット付) φ300×φ40 JWWA B116 WSA規格	1	組			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ボール式サドル分水栓 DIP用(鋳鉄製 分止水栓用ソケット付) φ300×40 JWWA B116 WSA規格	1	個			F000001400 00
ボール式サドル分水栓 PEP用(鋳鉄製、分止水栓用ソケット付) φ50×φ25 JWWA B116 WSA規格	5	組			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ボール式サドル分水栓 PEP用(鋳鉄製 分止水栓用ソケット付) φ50×25 JWWA B116 WSA規格	5	個			F000001900 00
TSキャップ φ25	2	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0075

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ25					TQ002141 00
	2	個			
継ぎ足しキー L = 500					Y4999 レベル4
	2	本			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 継ぎ足しキー（反射板付 φ30） L=500					THSFA002628 00
	2	本			
異種管継手 φ25 × φ25 塩ビ × 塩ビ 離脱防止付					Y4999 レベル4
	24	個			
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
給水・配水分止水栓等材料 異種管継手（VP × VP 離脱防止付） φ25 × φ25					THSFA002543 00
	24	個			
メカニカルソケット φ50 PEP × VP コア有り					Y4999 レベル4
	3	個			
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0076

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
効ニカリット φ 50 PEP×塩ビ インナーあり	3	個			THSFA002307 00
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	25.8	m			Y4999 レベル4
管明示粘着テープ 巾5cm×20m t=0.20mm程度 地色:青色,文字色:白色,施工年度明示	25.8	m			V1000 00 単第0 -0097 表
ポリエチレン管据付工 φ 25	116.1	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 5 mm	116.1	m			SQ105 00 単第0 -0149 表
ポリエチレン管継手工 φ 25	124	口			Y4999 レベル4
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 5 mm	124	口			SQ106 00 単第0 -0150 表
ポリエチレン管切断工 φ 75	74	口			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 2 5 mm	74	口			SQ110 00 単第0 -0151 表

本工事費 内訳表

頁0 -0077

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ40	7.6	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 40mm	7.6	m			SQ105 00 単第0 -0152 表
ポリエチレン管継手工 φ40	5	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管継手工 呼び径 40 mm	5	□			SQ106 00 単第0 -0153 表
ポリエチレン管切断工 φ40	3	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 40 mm	3	□			SQ110 00 単第0 -0154 表
ポリエチレン管据付工 φ50	15.7	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 50mm	15.7	m			SQ105 00 単第0 -0155 表
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ50	17	□			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0078

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管（融着接合）継手工 φ 50	17	□			VPE10050 00 単第0 -0112 表
ポリエチレン管切断 φ 50	9	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 50mm	9	□			SQ110 00 単第0 -0156 表
硬質塩化ビニル管据付工 φ 25	7.2	m			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 2 5 mm	7.2	m			SQ100 00 単第0 -0157 表
硬質塩化ビニル管（ T S ）継手工 φ 25	50	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 2 5 mm T S 継手	50	□			SQ101 00 単第0 -0158 表
硬質塩化ビニル管切断工 φ 25	24	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 25mm	24	□			SQ110 00 単第0 -0159 表

本工事費 内訳表

頁0 -0079

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サドル分水栓設置工 鋳鉄管 φ300 給水管 φ25	19	箇所			Y4999 レベル4
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径300mm 配水管 25mm	19	箇所			SQ000039 00 単第0 -0160 表
サドル分水栓設置工 鋳鉄管 φ300 給水管 φ40	1	箇所			Y4999 レベル4
サドル分水栓建込み 鋳鉄管 呼び径300mm 配水管 40mm	1	箇所			SQ000039 00 単第0 -0161 表
サドル分水栓設置工 ポリエチレン管 φ50 給水管 φ25	5	箇所			Y4999 レベル4
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径50mm 配水管 25mm	5	箇所			SQ000039 00 単第0 -0162 表
耐震形不断水割T字管設置工【材工共】 φ300×φ50(DIP用) PE挿し口 ソフトシール弁付	3	箇所			Y4999 レベル4
耐震形不断水T字管【工事費(平日昼間)】 PE挿し口 ソフトシール仕切弁付 (鋳鉄管用) φ300×φ50	3	箇所			F000001600 00
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0080

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
耐震形不断水T字管【材料費】 PE挿し口 ソフトシール仕切弁付 (鋳鉄管用) φ 300 × φ 50	3	個			F000001500 00
止水栓設置工【材工共】 φ 25 止水栓ボックス含む 1次側:分止水栓用ソケット、2次側:GN・HIシモク	24	箇所			Y4999 レベル4
止水栓設置工 φ 25 止水栓ボックス含む 1次側分止水栓用ソケット2次側GNHIシモク	24	箇所			VSW74002511 00 単第0 -0163 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
止水栓設置工【管材費】 φ 25 1次側分止水栓ソケット2次側GNHIシモク	24	組			VSW74002512 00 単第0 -0165 表
青銅仕切弁設置工【材工共】 φ 40 ボックス含む 1次・2次側:分止水栓用ソケット	1	箇所			Y4999 レベル4
青銅仕切弁設置工 φ 40 1次・2次側:分止水栓用ソケット	1	箇所			VSV400040 00 単第0 -0166 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			V000003100 00 単第0 -0168 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0081

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
青銅仕切弁 φ40(丸ハンドル) 1次・2次側：分止水栓用ソケット	1	組			F3300 00
仕切弁BOX設置工【材工共】 H=0.70	3	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX設置工【材工共】 高さ 0.70 東広島市型	3	箇所			V4400 00
異種管継手工 VP×VP 離脱防止付 φ25	24	箇所			Y4999 単第0 -0169 表 レベル4
異種管継手取付工 口径 φ20, φ25	24	箇所			VSQ31001 00
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ50	3	口			Y4999 単第0 -0170 表 レベル4
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 50mm	3	口			SQ000035 00
鋳鉄管メカニカル継手工 φ50	3	口			Y4999 単第0 -0139 表 レベル4
鋳鉄継手工(メカニカル形) φ50-φ100 メカソケット等	3	口			VSE10101 00
					単第0 -0105 表

本工事費 内訳表

頁0 -0082

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホリシリンズ被覆工 φ50【材工共】	1	m			Y4999 レベル4
ホリシリンズ被覆工 φ50【材工共】	1	m			VSE400050 00 単第0 -0123 表
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	149.2	m			Y4999 レベル4
ケーシングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	149.2	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	99.4	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	99.4	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
給水管洗管工 φ25～φ13	27	箇所			Y4999 レベル4
給水洗管工 φ25 量水器取付・取外し	27	箇所			VQ000033 00 単第0 -0171 表
既設給水管撤去工	1	式			Y2999 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0083

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	19	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	19	m			単第0 -0001 表
舗装版切断 コンクリート舗装版					Y4999 レベル4
	15	m			
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	15	m			単第0 -0140 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	6	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	6	m2			単第0 -0002 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 コンクリート舗装版					Y4999 レベル4
	5	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	5	m2			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0084

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削 ハックル 排出対策型	13	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 ハックル 排出対策型	13	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
管路埋戻 ハックル 排出対策型 購入土	12	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハックル 排出対策型	12	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	4	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	4	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	4	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	4	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
路盤 仕上り厚10cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	2	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0085

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0141 表
路盤 仕上り厚10cm, 施工幅 1.8m未満 再生切込砕石	5	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚10cm	5	m2			SQZ10 00 単第0 -0142 表
仮復旧 t=3cm, プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	4	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	4	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
アスファルト舗装工 t=5cm, プライムコートあり 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚5cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			SQ000017 00 単第0 -0143 表
コンクリート舗装工 t=10 c m	5	m2			Y4999 レベル4
コンクリート舗装工 t =10cm	5	m2			VSW00700 00 単第0 -0144 表

本工事費 内訳表

頁0 -0086

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.3	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.3	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.3	m3			F02000 00
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 CO	1	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（コンクリート） バックホウ 排出対策型 CO	1	m3			V000002800 00 単第0 -0146 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 コンクリート殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	1	m3			F000001200 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	13	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0087

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工(残土) バックホ 排出対策型 砂質土	13	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	13	m3			F01000 00
既設給水管撤去工	1	式			Y3999 レベル3
既設給水管撤去工 VP φ25	35.8	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 VP φ25	35.8	m			V2222 00 単第0 -0172 表
既設給水管撤去工 PE φ25	60.2	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 PE φ25	60.2	m			V1111 00 単第0 -0173 表
既設給水管撤去工 PE φ40	7.2	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0088

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管撤去吊上積込工 PE φ 40	7.2	m			V3333 00 単第0 -0175 表
既設給水管撤去工 VP φ 50	9.5	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 VP φ 50	9.5	m			V4444 00 単第0 -0177 表
既設給水管撤去工 PEP (EF) φ 50	1	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 PEP (EF) φ 50	1	m			V5555 00 単第0 -0178 表
既設管切断工 VP φ 25	8	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 VP φ 25	8	□			V000003400 00 単第0 -0179 表
既設管切断工 PE φ 25	14	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 25	14	□			V000003500 00 単第0 -0181 表

本工事費 内訳表

頁0 -0089

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管切断工 PE φ 40	3	口			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 40	3	口			V000003600 00 単第0 -0182 表
既設管切断工 VP φ 50	4	口			Y4999 レベル4
既設管切断工 VP φ 50	4	口			V3700 00 単第0 -0183 表
既設管切断工 PEP (EF) φ 50	1	口			Y4999 レベル4
既設管切断工 PEP (EF) φ 50	1	口			V3800 00 単第0 -0185 表
既設止水栓撤去工 φ 25	24	箇所			Y4999 レベル4
既設止水栓撤去工 φ 25	24	箇所			V4500 00 単第0 -0186 表
既設仕切弁撤去工 φ 40	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0090

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設仕切弁撤去工 φ 40	1	箇所			V4700 00 単第0 -0188 表
既設仕切弁撤去工 φ 50	2	箇所			Y4999 レベル4
既設仕切弁撤去工 φ 50	2	箇所			V4600 00 単第0 -0189 表
既設仕切弁BOX撤去工 H = 0.65	1	箇所			Y4999 レベル4
既設仕切弁BOX撤去工 高さ 0.65 東広島市型	1	箇所			V000003700 00 単第0 -0190 表
既設仕切弁BOX撤去工 H = 1.05	2	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX撤去工 高さ 1.05 東広島市型	2	箇所			V000003900 00 単第0 -0191 表
現場発生品運搬 既設管	0.1	m3			Y4999 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0091

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 廃プラ (有)トラスト	0.1	m3			F4000 00
現場発生品運搬 仕切弁BOX コンクリート殻	0.3	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(コンクリート) バックホウ 排出対策型 CO	0.3	m3			V000002800 00
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					単第0 -0146 表 #0041
投棄料 コンクリート殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.3	m3			F000001200 00
既設管撤去・閉栓工	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	170	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	170	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表

本工事費 内訳表

頁0 -0092

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	53	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	53	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 ハック杓 排出対策型	71	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 ハック杓 排出対策型	71	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	59	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	59	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	53	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	53	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	53	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0093

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	53	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	53	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	53	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	3	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	3	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	3	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	71	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(残土) バックホウ 排出対策型 砂質土	71	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0094

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	71	m3			F01000 00
土留工					Y3999 レベル3
	1	式			
矢板工 矢板長 L=2.10m					Y4999 レベル4
	4	m			
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=2.10m 転用					SQ010 00
	4	m			単第0 -0192 表
矢板工 矢板長 L=2.40m					Y4999 レベル4
	5	m			
木矢板設置・撤去工 矢板長 L=2.40m 転用					SQ010 00
	5	m			単第0 -0028 表
支保工 床掘深さ 2.0m未満					Y4999 レベル4
	4	m			
木製支保工設置工 木矢板 床掘深さ 2.0m未満					SQ020 00
	4	m			単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0095

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
木製支保工撤去工 木矢板 床掘深さ 2.0m未満	4	m			SQ020 00 単第0 -0030 表
支保工 床掘深さ 2.0m以上	5	m			Y4999 レベル4
木製支保工設置工 木矢板 床掘深さ 2.0m以上	5	m			SQ020 00 単第0 -0031 表
木製支保工撤去工 木矢板 床掘深さ 2.0m以上	5	m			SQ020 00 単第0 -0032 表
既設管撤去・閉栓工	1	式			Y3999 レベル3
メカ帽 φ250 K形特殊押輪付（DIP用）	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
管帽 K形 呼び径 250 FCD製・特殊押輪付	1	セット			TQ101039 00
TSキャップ φ50	1	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0096

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 キャップ TS継手 φ50	1	個			TQ002147 00
フランジ蓋 φ250 7.5 k	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
フランジ蓋 φ250 7.5 k	1	個			F000001800 00
メカニカル継手工 φ250 K形	1	個			Y4999 レベル4
メカニカル継手工 据付工 呼び径250mm 特殊押輪 (全数)	1	口			SQ044 00
塩化ビニル管 (T S) 継手工 φ50	1	口			単第0 -0193 表 Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 50 mm T S 継手	1	口			SQ101 00 単第0 -0137 表

本工事費 内訳表

頁0 -0097

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
フランジ継手工 φ 250 7.5K	1	口			Y4999 レベル4
フランジ継手工 7.5K φ 250 SUS304, RF形	1	口			VSF10025011 00 単第0 -0194 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
フランジ継手工(管材費) 7.5K φ 250 SUS304, RF形	1	口			VSF10025012 00 単第0 -0196 表
ポリレンスリーブ被覆工【材工共】 φ 250	2	m			Y4999 レベル4
ポリレンスリーブ被覆工 φ 250【材工共】	2	m			VSE400250 00 単第0 -0096 表
既設管撤去工 DIP φ 250	23.5	m			Y4999 レベル4
撤去管吊上げ積み 機械施工 管径: φ 250 mm	23.5	m			SQ172 00 単第0 -0197 表
既設管撤去工 DIP φ 100	13.7	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0098

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
撤去管吊上げ積込み 機械施工 管径：φ 1 0 0 mm	13.7	m			SQ172 00 単第0 -0198 表
既設管撤去工 DIP φ 75	349.4	m			Y4999 レベル4
撤去管吊上げ積込み 機械施工 管径：φ 7 5 mm以下	349.4	m			SQ172 00 単第0 -0199 表
既設管撤去工 VP φ 50	28	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 VP φ 50	28	m			V4444 00 単第0 -0177 表
撤去管切断工 DIP φ 250	9	□			Y4999 レベル4
撤去鋳鉄管切断 エンジンカッター使用 呼び径：φ 2 5 0 mm	9	□			SQ170 00 単第0 -0201 表
撤去管切断工 DIP φ 100	5	□			Y4999 レベル4
撤去鋳鉄管切断 エンジンカッター使用 呼び径：φ 1 0 0 mm	5	□			SQ170 00 単第0 -0202 表

本工事費 内訳表

頁0 -0099

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管切断工 DIP φ 75	118	□			Y4999 レベル4
撤去鋳鉄管切断 エンジンカッター使用 呼び径：φ 7 5 mm	118	□			SQ170 00 単第0 -0203 表
既設管切断工 VP φ 50	10	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 VP φ 50	10	□			V3700 00 単第0 -0183 表
現場発生品運搬 スクラップ	7	t			Y4999 レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付トラック 4 t 積・2 . 9 t 片道運搬距離 5.9km	2	回			SQ601 00 単第0 -0205 表
鉄屑(ヘビーH1) 厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ1,200mm以下,質量1,000kg以下	-7	t			T100E007 00
現場発生品運搬 既設管	0.02	m3			Y4999 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0100

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 廃プラ (有)トラスト	0.02	m3			F4000 00
既設ボックス撤去工	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	8	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SPK25040307 00
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	2	m2			単第0 -0001 表 Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	2	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 バックホウ 排出対策型	2	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 バックホウ 排出対策型	2	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0101

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻 バックホウ 排出対策型 購入土	2	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 バックホウ 排出対策型	2	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	2	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	2	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	2	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.1	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0102

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.1	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.1	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	2	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	2	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	2	m3			F01000 00
既設ボックス撤去工	1	式			Y3999 レベル3
仕切弁BOX撤去工 H = 0.90	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0103

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁BOX撤去工 高さ 0.90 東広島市型	1	箇所			V000004000 00 単第0 -0206 表
仕切弁BOX撤去工 H = 1.05	8	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX撤去工 高さ 1.05 東広島市型	8	箇所			V000003900 00 単第0 -0191 表
消火栓BOX撤去工 H = 0.65	2	箇所			Y4999 レベル4
消火栓BOX撤去工 高さ 0.65 東広島市型	2	個所			V000004100 00 単第0 -0207 表
空気弁BOX撤去工 H = 0.65	1	箇所			Y4999 レベル4
空気弁BOX撤去工 高さ 0.65 東広島市型	1	個所			V000004200 00 単第0 -0208 表
現場発生品運搬 仕切弁BOX コンクリート殻	1	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（コンクリート） バックホウ 排出対策型 CO	1	m3			V000002800 00 単第0 -0146 表

本工事費 内訳表

頁0 -0104

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0041
投棄料 コンクリート殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	1	m3			F000001200 00
仮設配管工	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	870	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	870	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	520	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	520	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 バックホウ 排出対策型	180	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0105

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路掘削 バックホ 排出対策型	180	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表
管路掘削 人力	4	m3			Y4999 レベル4
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SPK25040015 00 単第0 -0025 表
真砂詰工 バックホ 排出対策型	23	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 バックホ 排出対策型	23	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 バックホ 排出対策型 購入土	25	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 バックホ 排出対策型	25	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クシャ-ラン	518	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	518	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0106

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	518	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	518	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	518	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	518	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	22	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	22	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	22	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	180	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0107

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処理工(残土) バックホ 排出対策型 砂質土	180	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	180	m3			F01000 00
仮設管	1	式			Y3999 レベル3
仮設管 直管 80A×4.000	67	本			Y4999 レベル4
仮設管 直管 80A×4.000	67	本			F0010 00
仮設管 直管 80A×2.000	17	本			Y4999 レベル4
仮設管 直管 80A×2.000	17	本			F0011 00
仮設管 直管 80A×1.000	25	本			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0108

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設管 直管 80A×1.000	25	本			F0012	00
仮設管 直管 50A×1.000	1	本			Y4999	レベル4
仮設管 直管 50A×1.000	1	本			F0013	00
仮設管 直管 80A×0.500	21	本			Y4999	レベル4
仮設管 直管 80A×0.500	21	本			F0014	00
仮設管 直管 80A×0.300	16	本			Y4999	レベル4
仮設管 直管 80A×0.300	16	本			F0015	00
仮設管 フレキ管 80A×1.000	17	個			Y4999	レベル4
仮設管 フレキ管 80A×1.000	17	個			F0016	00

本工事費 内訳表

頁0 -0109

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管 90°I形 80A	31	個			Y4999 レベル4
仮設管 90°I形 80A	31	個			F0017 00
仮設管 90°I形 50A	3	個			Y4999 レベル4
仮設管 90°I形 50A	3	個			F0018 00
仮設管 45°I形 80A	5	個			Y4999 レベル4
仮設管 45°I形 80A	5	個			F0019 00
仮設管 チーズ 80A×80A	5	個			Y4999 レベル4
仮設管 チーズ 80A×80A	5	個			F0020 00
仮設管 チーズ 80A×50A	3	個			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0110

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設管 チーズ 80A×50A	3	個			F0021	00
仮設管 レデュ-サ 80A×50A	1	個			Y4999	レベル4
仮設管 レデュ-サ 80A×50A	1	個			F0022	00
仮設管 取出短管 80A×25A	11	個			Y4999	レベル4
仮設管 取出短管 80A×25A	11	個			F0023	00
仮設管 接続短管 80A 受け×受け	3	個			Y4999	レベル4
仮設管 接続短管 80A 受け×受け	3	個			F0024	00
仮設管 接続短管 50A 受け×受け	1	個			Y4999	レベル4
仮設管 接続短管 50A 受け×受け	1	個			F0025	00

本工事費 内訳表

頁0 -0111

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管 接続短管 80A 挿し×挿し	1	個			Y4999 レベル4
仮設管 接続短管 80A 挿し×挿し	1	個			F0026 00
仮設管 接続短管 80A フランジ	4	個			Y4999 レベル4
仮設管 接続短管 80A フランジ	4	個			F0027 00
仮設管 接続短管 50A ネジ	4	個			Y4999 レベル4
仮設管 接続短管 50A ネジ	4	個			F0028 00
仮設管 ボールバルブ 80A	1	基			Y4999 レベル4
仮設管 ボールバルブ 80A	1	基			F0029 00
仮設管 ボールバルブ 50A	4	基			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0112

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設管 ボールバルブ 50A	4	基			F0030	00
仮設管 仮設消火栓 65A	2	基			Y4999	レベル4
仮設管 仮設消火栓 65A	2	基			F0031	00
仮設管 バルブボックス ヘッド φ125	6	個			Y4999	レベル4
仮設管 バルブボックス ヘッド φ125	6	個			F0032	00
仮設管 消火栓ボックス 450×350×320H	2	個			Y4999	レベル4
仮設管 消火栓ボックス 450×350×320H	2	個			F0033	00
仮設管 マルチジョイント 80A	1	個			Y4999	レベル4
仮設管 マルチジョイント80A	1	個			F0034	00

本工事費 内訳表

頁0 -0113

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ50	48.5	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ50	48.5	m			THSFA002399 00
水道用ホリシロ管金属継手 PEIホリ φ50	9	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシロ管金属継手 Iホリ JWWA B 116 φ50×90°	9	個			THSFA002413 00
PEメネジ付ソケット φ50	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
PEメネジ付ソケット φ50	2	個			F0036 00

本工事費 内訳表

頁0 -0114

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
異種管継手 φ50×φ50 PE×VP 離脱防止付	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
給水・配水分止水栓等材料 異種管継手（塩ビ×PE 離脱防止付） φ50×φ50	1	個			THSFA002549 00
継ぎ足しキー L=700	3	本			Y4999 レベル4
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 継ぎ足しキー（反射板付 φ30） L=700	3	本			THSFA002629 00
フランジ蓋 φ75 RF形 7.5K	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
フランジ蓋 φ75 RF形 7.5K	1	個			F0035 00
仮設管布設工 80A SUS	373.5	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0115

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考	
仮設管布設工 80A SUS	373.5	m			F0037	00
仮設管布設工 50A SUS	2.9	m			Y4999	レベル4
仮設管布設工 50A SUS	2.9	m			F0038	00
仮設管継手工 80A SUS	227	□			Y4999	レベル4
仮設管継手工 80A SUS	227	□			F0039	00
仮設管継手工 50A SUS	13	□			Y4999	レベル4
仮設管継手工 50A SUS	13	□			F0040	00
仮設管 取出短管設置工 80A SUS	11	基			Y4999	レベル4
仮設管 取出短管設置工 80A SUS	11	基			F0045	00

本工事費 内訳表

頁0 -0116

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管 マルチジョイント継手工 80A SUS	1	箇所			Y4999 レベル4
仮設管 マルチジョイント継手工 80A SUS	1	箇所			F0041 00
仮設管 ボールバルブ設置工 80A SUS ボックス設置含む	1	基			Y4999 レベル4
仮設管 ボールバルブ設置工 80A SUS ボックス設置含む	1	基			F0042 00
仮設管 ボールバルブ設置工 50A SUS ボックス設置含む	4	基			Y4999 レベル4
仮設管 ボールバルブ設置工 50A SUS ボックス設置含む	4	基			F0043 00
仮設管 消火栓設置工 80A SUS ボックス設置含む	2	基			Y4999 レベル4
仮設管 消火栓設置工 80A SUS ボックス設置含む	2	基			F0044 00
ポリエチレン管据付工 φ50	48.5	m			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0117

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 呼び径 50mm	48.5	m			SQ105 00 単第0 -0155 表
ポリエチレン管継手工 φ 50	20	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管継手工 呼び径 50 mm	20	□			SQ106 00 単第0 -0209 表
ポリエチレン管切断 φ 50	11	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 50mm	11	□			SQ110 00 単第0 -0156 表
異種管継手工 PE × VP 離脱防止付 φ 50	1	箇所			Y4999 レベル4
異種管継手取付工 口径 φ 50	1	箇所			VSQ31003 00 単第0 -0210 表
フランジ継手工 φ 75(7.5K)	6	□			Y4999 レベル4
フランジ継手工 7.5K φ 75 SUS304, RF形	6	□			VSF10007511 00 単第0 -0211 表

本工事費 内訳表

頁0 -0118

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ﾌﾗﾝｽﾞ 継手工 (管材費) 7.5K φ 75 SUS304, RF形	6	口			VSF10007512 00 単第0 -0213 表
青銅仕切弁設置工【材工共】 φ50 ボックス含む 1次・2次側:分止水栓用ｼｬｯﾄ	1	箇所			Y4999 レベル4
青銅仕切弁設置工 φ50 1次・2次側:分止水栓用ソケット	1	箇所			VSV400050 00 単第0 -0214 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 口径 φ50, 高さ 0.30 東広島市型	1	箇所			VSΒ1000403 00 単第0 -0216 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
青銅仕切弁設置工【管材費】 φ50 (丸ハンドル) 1次・2次側:分止水栓用ソケット	1	組			VSW74004022 00 単第0 -0217 表
不断水割T字管設置工【材工共】 φ100×φ75 F型 (DIP用) ソフトシール仕切弁 ボックス含む	1	箇所			Y4999 レベル4
不断水割T字管設置工 φ100×φ75 F型 (DIP用) ソフトシール仕切弁含む	1	箇所			V4800 00 単第0 -0218 表

本工事費 内訳表

頁0 -0119

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁BOX設置工【材工共】 高さ 1.05 東広島市型	1	箇所			VSΒ1000503 00 単第0 -0220 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
不断水割T字管【材料費】 φ100×φ75 F型(DIP用) ソフトシール仕切弁含む	1	組			V3900 00 単第0 -0221 表
不断水割T字管設置工【材工共】 φ75×φ75 F型(DIP用) ソフトシール仕切弁 ボックス含む	1	箇所			Y4999 レベル4
不断水割T字管設置工 φ75×φ75 F型(DIP用) ソフトシール仕切弁含む	1	箇所			V4000 00 単第0 -0222 表
仕切弁BOX設置工【材工共】 高さ 1.05 東広島市型	1	箇所			VSΒ1000503 00 単第0 -0220 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
不断水割T字管【材料費】 φ75×φ75 F型(DIP用) ソフトシール仕切弁含む	1	組			V4100 00 単第0 -0224 表
不断水仕切弁設置工【材工共】 φ75 7.5K(DIP用) ボックス含む	1	箇所			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0120

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不断水仕切弁設置工【工事費（平日昼間）】 φ75 7.5K（DIP用）	1	組			F0051 00
仕切弁BOX設置工【材工共】 高さ 1.05 東広島市型	1	箇所			VSB1000503 00 単第0 -0220 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
不断水仕切弁【材料費】 φ75 7.5K（DIP用）	1	組			F0046 00
耐震補強金具取付工【材工共】 φ75 T形	2	箇所			Y4999 レベル4
耐震補強金具取付工 φ 75	2	箇所			VTH1000751 00 単第0 -0225 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
耐震補強金具 φ75 T形鋳鉄管用（離脱防止性能3DkN）	2	個			THSFA003062 00 分割型（離脱防止金具）
仮設管撤去工	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0121

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管撤去工 80A SUS	373.5	m			Y4999 レベル4
仮設管撤去工 80A SUS	373.5	m			V0001 00 単第0 -0227 表
仮設管撤去工 50A SUS	2.9	m			Y4999 レベル4
仮設管撤去工 50A SUS	2.9	m			V0002 00 単第0 -0228 表
仮設管取外工 80A SUS	227	口			Y4999 レベル4
仮設管取外し工 80A SUS	227	口			V0003 00 単第0 -0229 表
仮設管取外し工 50A SUS	13	口			Y4999 レベル4
仮設管取外し工 50A SUS	13	口			V0004 00 単第0 -0230 表
仮設管 取出短管取外し工 80A SUS	11	基			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0122

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管取出短管取外し工 80A SUS	11	基			V0009 00 単第0 -0231 表
仮設管 マルチジョイント取外し工 80A SUS	1	箇所			Y4999 レベル4
仮設管マルチジョイント取外し工 80A SUS	1	箇所			V0005 00 単第0 -0232 表
仮設管 ボールバルブ撤去工 80A SUS ボックス設置含む	1	基			Y4999 レベル4
仮設管ボールバルブ撤去工 80A SUS	1	基			V0006 00 単第0 -0233 表
仮設管 ボールバルブ撤去工 50A SUS ボックス設置含む	4	基			Y4999 レベル4
仮設管ボールバルブ撤去工 50A SUS	4	基			V0007 00 単第0 -0234 表
仮設管 消火栓撤去工 80A SUS ボックス設置含む	2	基			Y4999 レベル4
仮設管消火栓撤去工 80A SUS	2	基			V0008 00 単第0 -0235 表

本工事費 内訳表

頁0 -0123

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設管撤去工 PE φ 50	48.5	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 PE φ 50	48.5	m			V6666 00 単第0 -0236 表
フランジ継手取外し工 φ 75	4	口			Y4999 レベル4
フランジ継手取外し工 呼び径：φ 7 5 (8 0) mm J W W A 7 . 5 K	4	口			SQ048 00 単第0 -0237 表
青銅仕切弁撤去工 φ 50	1	箇所			Y4999 レベル4
青銅仕切弁撤去工 口径 φ 50	1	箇所			V4200 00 単第0 -0238 表
仕切弁BOX撤去工 H = 0.3m	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX撤去工 高さ 0.3 東広島市型	1	箇所			V0011 00 単第0 -0239 表
フランジ継手工【材工共】 φ 75(7.5K)_パッキンあり	1	口			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0124

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工 7.5K φ 75 SUS304,ﾊﾟｯｷﾝあり RF	1	口			VSF10007531 00 単第0 -0240 表
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
ﾌﾗﾝｼﾞ 継手工(管材費) 7.5K φ 75 SUS304,ﾊﾟｯｷﾝ有り RF	1	口			VSF10007532 00 単第0 -0241 表
仕切弁BOX撤去工 H = 1.05m	2	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX撤去工 高さ 1.05 東広島市型	2	箇所			V0010 00 単第0 -0242 表
仮設管切断工 PE φ 50	17	口			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 50	17	口			V4300 00 単第0 -0243 表
現場発生品運搬 仮設管	0.04	m3			Y4999 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0125

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
投棄料 廃プラ (有)トラスト	0.04	m3			F4000 00
仮設給水管切替工	1	式			Y2999 レベル2
管路土工	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版	48	m			Y4999 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	48	m			SPK25040307 00 単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版	29	m2			Y4999 レベル4
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	29	m2			SQ004 00 単第0 -0002 表
管路掘削 ハックル 排出対策型	9	m3			Y4999 レベル4
管路掘削 ハックル 排出対策型	9	m3			SQ005 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0126

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真砂詰工 ハック杓 排出対策型	1	m3			Y4999 レベル4
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	1	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	1	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	1	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	29	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	29	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	29	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	29	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2 . 3 5 t / m3	29	m2			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0127

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	29	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	1	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(舗装版) バックホウ 排出対策型 AS	1	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	1	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	9	m3			Y4999 レベル4
残土処理工(残土) バックホウ 排出対策型 砂質土	9	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	9	m3			F01000 00

本工事費 内訳表

頁0 -0128

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設給水管分岐替工					Y3999 レベル3
	1	式			
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ25	18.6	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ25	18.6	m			THSFA002397 00
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ50	8.7	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシロ二層管 PE50 1種 φ50	8.7	m			THSFA002399 00
給水・配水分止水栓等材料 ホリ式サドル分水栓 PE用 φ50×φ25	3	組			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0129

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
給水・配水分止水栓等材料 ホ-ル式ホ-ル分水栓 水道用ホ-リレソ管用 φ50×φ25	3	組			THSFA002495 00 仮設管分岐用
PEメネジ付ソケット φ25	11	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
PEメネジ付ソケット φ25	11	個			F0052 00
PEメネジ付ソケット φ50	2	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
PEメネジ付ソケット φ50	2	個			F0036 00
PEレホ φ25	28	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0130

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ホリシリン管金属継手 IILホリシリン JWWA B 116 φ 25 × 90 °	28	個			THSFA002411 00
PEIILホリシリン φ 50	6	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシリン管金属継手 IILホリシリン JWWA B 116 φ 50 × 90 °	6	個			THSFA002413 00
PEソケット φ 50 × φ 40	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用ホリシリン管金属継手 ソケット JWWA B 116 φ 50 × φ 40	1	個			THSFA002427 00
PE分止水栓用継手 φ 25	3	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042

本工事費 内訳表

頁0 -0131

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ポリエチレン管金属継手 分止水栓用サット JWWA B 116 φ 25	3	個			THSFA002429 00
異種管継手 φ 25 × φ 25 PE × VP 離脱防止付	8	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
給水・配水分止水栓等材料 異種管継手（PE × 塩ビ 離脱防止付） φ 25 × φ 25	8	個			THSFA002543 00
異種管継手 φ 50 × φ 50 PE × VP 離脱防止付	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
給水・配水分止水栓等材料 異種管継手（塩ビ × PE 離脱防止付） φ 50 × φ 50	1	個			THSFA002549 00
ポリエチレン管据付工 φ 25	18.6	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 2 5 mm	18.6	m			SQ105 00
					単第0 -0149 表

本工事費 内訳表

頁0 -0132

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管据付工 φ 50	8.7	m			Y4999 レベル4
ポリエチレン管据付工 呼び径 40mm	8.7	m			SQ105 00 単第0 -0244 表
サドル分水栓設置工 PE φ 50 給水管 φ 25	3	箇所			Y4999 レベル4
サドル分水栓建込み ポリエチレン管 呼び径50mm 配水管 25mm	3	箇所			SQ000039 00 単第0 -0162 表
ポリエチレン管継手工 φ 25	70	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管継手工 呼び径 2 5 mm	70	□			SQ106 00 単第0 -0150 表
ポリエチレン管継手工 φ 40	1	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管継手工 呼び径 4 0 mm	1	□			SQ106 00 単第0 -0153 表
ポリエチレン管継手工 φ 50	15	□			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0133

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポリエチレン管継手工 呼び径 50mm	15	口			SQ106 00 単第0 -0209 表
ポリエチレン管切断工 φ25	36	口			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 25mm	36	口			SQ110 00 単第0 -0151 表
ポリエチレン管切断工 φ50	8	口			Y4999 レベル4
ポリエチレン管切断 呼び径 50mm	8	口			SQ110 00 単第0 -0245 表
異種管継手工 PE×VP 離脱防止付 φ25	8	箇所			Y4999 レベル4
異種管継手取付工 口径 φ20, φ25	8	箇所			VSQ31001 00 単第0 -0170 表
異種管継手工 PE×VP 離脱防止付 φ50	1	箇所			Y4999 レベル4
異種管継手取付工 口径 φ50	1	箇所			VSQ31003 00 単第0 -0210 表

本工事費 内訳表

頁0 -0134

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
給水管洗管工 φ 25 ~ φ 13	15	箇所			Y4999 レベル4
給水洗管工 φ 25 量水器取付・取外し	15	箇所			VQ000033 00 単第0 -0171 表
仮設給水管撤去工	1	式			Y3999 レベル3
仮設給水管撤去工 φ 25	18.6	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 PE φ 25	18.6	m			V1111 00 単第0 -0173 表
仮設給水管撤去工 φ 50	8.7	m			Y4999 レベル4
既設管撤去吊上積込工 PE φ 50	8.7	m			V6666 00 単第0 -0236 表
既設管切断工 PE φ 50	1	口			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 50	1	口			V4300 00 単第0 -0243 表

本工事費 内訳表

頁0 -0135

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設管切断工 PE φ 25	6	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 25	6	□			V000003500 00 単第0 -0181 表
既設管切断工 VP φ 25	8	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 VP φ 25	8	□			V000003400 00 単第0 -0246 表
既設管切断工 PE φ 40	1	□			Y4999 レベル4
既設管切断工 PE φ 40	1	□			V000003600 00 単第0 -0182 表
現場発生品運搬 既設管	0.01	m3			Y4999 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 廃プラ (有)トラスト	0.01	m3			F4000 00

本工事費 内訳表

頁0 -0136

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
φ 50仮排水管設置工 (HIVP)					Y2999 レベル2
	1	式			
管路土工					Y3999 レベル3
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	1	m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	1	m			単第0 -0001 表
舗装版破碎 舗装厚 10cm以下 アスファルト舗装版					Y4999 レベル4
	0.3	m2			
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下					SQ004 00
	0.3	m2			単第0 -0002 表
管路掘削 バックホ 排出対策型					Y4999 レベル4
	0.4	m3			
管路掘削 バックホ 排出対策型					SQ005 00
	0.4	m3			単第0 -0004 表
真砂詰工 バックホ 排出対策型					Y4999 レベル4
	0.1	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0137

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
真砂詰工(管上20cm迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	0.1	m3			VSW101028 00 単第0 -0005 表
管路埋戻 ハック杓 排出対策型 購入土	0.2	m3			Y4999 レベル4
埋戻工(管上20cm～路床天迄) B<1.0 ハック杓 排出対策型	0.2	m3			VSW112028 00 単第0 -0010 表
下層路盤 仕上り厚15cm,施工幅 1.8m未満 再生クラッシャー	0.3	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚15cm	0.3	m2			SQZ10 00 単第0 -0011 表
上層路盤 仕上り厚12cm,施工幅 1.8m未満 再生粒調砕石	0.3	m2			Y4999 レベル4
路盤工 施工幅 1.8m未満 一層仕上り厚12cm	0.3	m2			SQZ10 00 単第0 -0013 表
仮復旧 t=3cm,プライムコートなし 締固め後密度 2.35t/m3	0.3	m2			Y4999 レベル4
アスファルト舗装工(人力) 車道及び路肩 仕上厚3cm 締固め後密度 2.35t/m3	0.3	m2			SQ000017 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0138

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 バックホウ排出対策型 AS	0.02	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（舗装版） バックホウ 排出対策型 AS	0.02	m3			VSW604028 00 単第0 -0017 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料 アスファルト殻(密度2.35t/m3) (有)トラスト	0.02	m3			F02000 00
発生土処理 バックホウ排出対策型 建設発生土	0.4	m3			Y4999 レベル4
残土処理工（残土） バックホウ 排出対策型 砂質土	0.4	m3			VSW605028 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費(リサイクルプラント) 砂・砂質土・礫質土 黒瀬資源再利用センター(株)	0.4	m3			F01000 00
φ50仮設排水管設置工（HIVP）	1	式			Y3999 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0139

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ50	1.5	m			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ50	1.5	m			FTH115 00
エルボ HIVP φ50	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90°エルボ HITS継手 φ50	1	個			TQ001697 00
HITSキャップ φ50	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
HITSキャップ φ50	1	個			F0054 00

本工事費 内訳表

頁0 -0140

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
HIバルブソケット メタル入り φ 50	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
メタル付バルブソケット φ 50 HIVP	1	個			THSFA002359 00
メカニカルキャップ PEP インナーコア無し φ 75	1	個			Y4999 レベル4
【管材費】 共通仮設費[対象/2] , 現場管理費[対象/2] 一般管理費[対象]					#0042
メカニカルキャップ φ 75 PEP インナーコア無し	1	個			THSFA002342 00 排水管用
塩化ビニル管据付工 φ 50	1.5	m			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径 50 mm	1.5	m			SQ100 00
塩化ビニル管 (T S) 継手工 φ 50	3	口			単第0 -0136 表 Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0141

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管継手工 呼び径 50mm TS継手	3	□			SQ101 00 単第0 -0137 表
硬質塩化ビニル管切断工 φ50	2	□			Y4999 レベル4
硬質塩化ビニル管切断 呼び径 50mm	2	□			SQ110 00 単第0 -0138 表
ポリエチレン管メカニカル継手工 φ75	1	□			Y4999 レベル4
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設 呼び径 75mm	1	□			SQ000035 00 単第0 -0104 表
鋼管ねじ込み接合工 φ50	1	□			Y4999 レベル4
小口径管ねじ込み接合 呼び径 50mm	1	□			SQ000033 00 単第0 -0247 表
仕切弁BOX設置工(材料支給) N=0.45	1	箇所			Y4999 レベル4
仕切弁BOX設置工(材料支給) 高さ 0.45 東広島市型	1	箇所			V0012 00 単第0 -0248 表

本工事費 内訳表

頁0 -0142

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ホリフレンスリーブ被覆工 φ75【材工共】	1	m			Y4999 レベル4
ホリフレンスリーブ被覆工 φ75【材工共】	1	m			VSE400075 00 単第0 -0110 表
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	1.5	m			Y4999 レベル4
ケーティングワイヤ設置工 被覆外径φ4.4mm【材工共】	1.5	m			VSE700 00 単第0 -0072 表
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】	0.5	m			Y4999 レベル4
管埋設シート工 巾15cm 2倍折込式【材工共】 地色:青,文字色:白	0.5	m			VSE500 00 単第0 -0073 表
舗装版切断排水	1	式			Y2999 レベル2
舗装版切断排水	1	式			Y3999 レベル3
舗装版切断排水処理 舗装版切断排水	3	m3			Y4999 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0143

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
汚泥吸排車運搬					V000004300 00
	1	式			単第0 -0249 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
汚泥処分費 舗装切断（カッター）排水 （有）トラスト					F5000 00
	3	m3			
交通管理工					Y1K0109 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1K010901 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1K01090101 レベル4
	532	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	532	人			
直接工事費					
運搬費					Z0001

本工事費 内訳表

頁0 -0144

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費					YZZ01 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ01001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ01001004 レベル4
	1	式			
仮設管運搬費 10 t 往復					F0055 00
	1	式			
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			
通水試験工 φ 300 給水車不要					YZZ06001001 レベル4
	1	式			
通水試験 管径：8 0 0 mm以下 既設管で注水する					SQ400 00
	0.3	日			単第0 -0251 表

本工事費 内訳表

頁0 -0145

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
通水試験工 φ250 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.01	日			SQ400 00 単第0 -0251 表
通水試験工 φ75 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.01	日			SQ400 00 単第0 -0251 表
通水試験工 φ50 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.06	日			SQ400 00 単第0 -0251 表
通水試験工 仮設管 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.3	日			SQ400 00 単第0 -0251 表
通水試験 管径：800mm以下 既設管で注水する	0.04	日			SQ400 00 単第0 -0251 表

本工事費 内訳表

頁0 -0146

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
通水試験工 給水管 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験（給水管） φ 25	24	箇所			VQ106 00 ポリエチレン管継手を準用 単第0 -0252 表
通水試験（給水管） φ 40	1	箇所			VQ107 00 ポリエチレン管継手を準用 単第0 -0253 表
通水試験（給水管） φ 50	3	箇所			VQ108 00 ポリエチレン管メカニカル継手を準用 単第0 -0254 表
通水試験工 仮設給水管 給水車不要	1	式			YZZ06001001レベル4
通水試験（給水管） φ 25	14	箇所			VQ106 00 ポリエチレン管継手を準用 単第0 -0252 表
通水試験（給水管） φ 50	2	箇所			VQ109 00 ポリエチレン管継手を準用 単第0 -0255 表
共通仮設費率分額 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費.....
共通仮設費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0147

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
純工事費					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					対象額合計... 処分費.....
工事原価					
一般管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正..... 対象額合計... 処分費.....
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額...
一般管理費計					
* * 工事価格計 * *					
* * 消費税相当額計 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 請負工事費計 * *					

施工単価表

頁0 -0148

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0001 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0149

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0001 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0150

舗装版取壊し積込工
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

單第0 -0002 表

m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型1次基準	3.350	時間			単第0-0003 表
諸雑費	1	式			
* * * 合計 * * *	100	m2			
* * * 単位当たり * * *	1	m2			
A=1 舗装厚 0cm超え10cm以下 C=2 排出ガス対策型1次基準			B=3	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	

施工単価表

頁0 -0151

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0003 表

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型1次基準

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0153

真砂詰工(管上20cm迄)

$$\underline{B < 1.0}$$

VSW101028

單第0 -0005 表

バックホウ 排出対策型

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0154

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002

DID区間有り 距離11.0km以下(8.5km超)

単第0 -0006 表

1

標準単価:

m3 当り

1,808.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=32 距離11.0km以下(8.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

管路埋戻		SQ006		単第0 -0007 表	
BH投入・タンバ締固め		クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)		100	m3 当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
土木一般世話役		2.5	人		
普通作業員		6.8	人		
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準		7.6	時間		単第0-0008 表
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ~ 8 0 kg		3	日		単第0-0009 表
諸雑費		1	式		
*** 合計 ***		100	m3		
*** 単位当たり ***		1	m3		
A=1 C=3	BH投入・タンバ締固め クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)			B=1 D=3	材料別途計上 排出ガス対策型2次基準

施工単価表

頁0 -0156

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0008 表

クローラ[標準]山積0.28m³ (平積0.2m³)

排出ガス対策型2次基準

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0157

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0009 表

質量 60 ~ 80 kg

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0158

埋戻工(管上20cm～路床天迄)
B < 1.0

VSW112028

單第0 -0010 表

1 m3 当り

バックホウ 排出対策型

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚15cm

単第0 -0011 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 40～0mm	19.050	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ～ 8 0 kg	0.450	日			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=15 一層仕上り厚 (cm)			B=8 RC-40		

施工単価表

頁0 -0160

タンパ運転 (賃料)

S9000017

單第0 -0012 表

目 当り

質量 60 ~ 80 kg

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚12cm

単第0 -0013 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生粒度調整碎石 30～0mm	15.240	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=12 一層仕上り厚 (cm)			B=9 再生粒度調整碎石 (RM-30)		

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)
車道及び路肩 仕上厚3cm

SQ000017
締固め後密度 2 . 3 5 t / m3

単第0 -0014 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	7.544	t			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0015 表
振動コンパクト運転 質量40~60kg	0.800	日			単第0-0016 表
諸雑費	6	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=8 再生密粒度As混合物 (13) D=3 瀝青材料散布なし F=2 小型車割増あり		

施工単価表

頁0 -0163

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0014 表

車道及び路肩 仕上厚3cm

締固め後密度 2.35 t/m³

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0164

機-23 振動ローラ運転
(舗装用)ハンドガイド式 0.5~0.6t

S9000001

單第0 -0015 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0165

振動コンパクタ運転
質量 40 ~ 60 kg

S9000003

單第0 -0016 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0166

残土処理工（舗装版）

VSW604028

單第0 -0017 表

バックホウ 排出対策型

As

100

m3

当り

施工単価表

頁0 -0167

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離12.6 km DID区間有り

SQ007

4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0018 表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・4 t 積級

S9050

単第0 -0019 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	32.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.29	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t (良)	1.29	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4 t 積級 C=32 軽油消費量 (L / 日) E=1 路面状況：良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=1 運転労務数量 (人 / 日) D=1.29 機械損料数量 (供用日 / 日) F=1		

施工単価表

頁0 -0169

残土処理工（残土）

VSW605028

單第0 -0020 表

バックホウ 排出対策型

砂質土

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0170

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離0.5km DID区間有り

SQ007

單第0 -0021 表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 42.39% 労務構成比: 38.74% 材料構成比: 18.87% 市場単価構成比: 0.00%
SPK25040007 土量50,000m3未満
単第0 -0022 表 1 m3 当り
標準単価: 240.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	42.39%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	38.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	18.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0172

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0023 表

1

標準単価:

m3 当り

2,217.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0173

伏越工

VSW001

單第0 -0024 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0174

床掘り

SPK25040015

單第0 -0025 表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価：

10,668.00000

[illegible]

施工単価表

木矢板設置・撤去工

SQ010

単第0 -0026 表

矢板長 L=1.80m

転用

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
矢板損料 L=2.0m , t =3.0cm	10.8	m3			
土木一般世話役	1.00	人			
型わく工	2.08	人			
普通作業員	19.80	人			設置
普通作業員	14.56	人			撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置・撤去 C=1 転用 E=112000000 矢板損料【登録単価CODE】(m3)			B=2 矢板長 L=1.80m D=2 矢板損料(各種)		

施工単価表

木矢板設置・撤去工
矢板長 L=2.10m

SQ010

単第0 -0027 表

転用

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
矢板損料 L=3.6m , t=4.5cm	18.9	m3			
土木一般世話役	1.00	人			
型わく工	2.08	人			
普通作業員	25.00	人			設置
普通作業員	18.20	人			撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置・撤去 C=1 転用 E=113000000 矢板損料【登録単価CODE】(m3)			B=3 矢板長 L=2.10m D=2 矢板損料(各種)		

施工単価表

木矢板設置・撤去工

SQ010

単第0 -0028 表

矢板長 L=2.40m

転用

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
矢板損料 L=3.6m , t=4.5cm	21.6	m3			
土木一般世話役	1.00	人			
型わく工	2.08	人			
普通作業員	25.00	人			設置
普通作業員	18.20	人			撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置・撤去 C=1 転用 E=113000000 矢板損料【登録単価CODE】(m3)			B=4 矢板長 L=2.40m D=2 矢板損料(各種)		

施工単価表

木製支保工設置工
木矢板

SQ020
床掘深さ 2.0m未満

単第0 -0029 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
腹起し材損料 (太鼓落) L = 3m	6.5	m3			
切梁材損料 (丸太) L = 3m	0.50	m3			
型わく工	3.05	人			
普通作業員	4.46	人			
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=6.5 腹起し材使用量 C=1 設置 E=1 転用			B=0.5 切梁材使用量 D=1 木矢板 2.0m未満		

施工単価表

頁0 -0179

木製支保工撤去工

木矢板

床掘深さ

SQ020
2.0m未滿

單第0 -0030 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

木製支保工設置工
木矢板

SQ020
床掘深さ 2.0m以上

単第0 -0031 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
腹起し材損料 (太鼓落) L = 3m	13.0	m3			
切梁材損料 (丸太) L = 3m	1.1	m3			
型わく工	5.12	人			
普通作業員	9.54	人			
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=13 腹起し材使用量 C=1 設置 E=1 転用			B=1.1 切梁材使用量 D=2 木矢板 2.0m以上		

施工単価表

頁0 -0181

木製支保工撤去工

木矢板

床掘深さ

SQ020
2.0m以上

單第0 -0032 表

100

m 当日

[illegible]

施工単価表

舗装本復旧工【車道・仮復旧部】

VSW2120283

単第0 -0033 表

再生密粒13、t=5cm;機械、プライムコート

As(2.35)

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚5mm	100	m2			単第0-0034 表
不陸整正工 施工幅 1.8m以上	100	m2			単第0-0035 表
舗装版取壊し積込工 舗装厚 0cm超え10cm以下	100	m2			単第0-0037 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離12.6 k m D I D 区間有り 4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)	3	m3			単第0-0018 表
管路掘削 クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)	2	m3			単第0-0038 表
発生土運搬費(2t積、4t積) 運搬距離0.5 k m D I D 区間有り 4 t 積 土砂	2	m3			単第0-0021 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	2	m3			単第0-0022 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D I D 区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	2	m3			単第0-0023 表
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工単価表

頁0 -0183

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

単第0 -0034 表

1層当り平均仕上厚5mm

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.04%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0184

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比: 1.62%

SPK25040244
1層当り平均仕上厚5mm
労務構成比: 14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0034 表

1
標準単価:

m2 当り
1,912.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	76.32%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.78%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上3.0m以下 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=5 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):5.000(mm)					

施工単価表

不陸整正工

SQZ12

単第0 -0035 表

施工幅 1.8m以上

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.580	人			
機-28 振動ローラ運転 (賃料) 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t	0.160	日			単第0-0036 表
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ～ 8 0 kg	0.160	日			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 施工幅 1.8m以上 C=0 補足材整正厚 (cm) B=1～10時入力			B=11 材料計上なし		

施工単価表

頁0 -0186

機-28_振動ローラ運転 (賃料)
搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

S9202

單第0 -0036 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

舗装版取壊し積込工
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

単第0 -0037 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.420	人			
普通作業員	0.630	人			
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型2次基準	3.350	時間			単第0-0008 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 舗装厚 0cm超え10cm以下 C=3 排出ガス対策型2次基準			B=3	バックホウ山積0.28m3(平積0.20m3)	

施工単価表

頁0 -0189

舗装本復旧工【車道・影響部】
再生密粒13、t=5cm;機械、ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

VSW2020284

單第0 -0039 表

100 m2 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0040 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_熔融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0191

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0040 表

実線 15cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0041 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0193

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0041 表

実線 45cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0195

機-01_トラック(クレーン装置付)運転
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

S9056

單第0 -0043 表

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0196

G X 形継手接合
接合 直管

SQ000001

單第0 -0044 表

口 当り

呼び径300mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0197

NS 継手工

SQ055

單第0 -0045 表

口 当り

直管 呼び径 300 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0198

G X 形継手接合 接合 異形管

SQ000001

單第0 -0046 表

口 当り

呼び径300mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0199

NS 継手工

SQ055

單第0 -0047 表

口 当り

異形管（継輪以外） 呼び径 300 mm

[illegible]

施工単価表

鋳鉄管切断溝切り加工(G X 形)
タッピンねじ式専用工具

SQ145
切断・溝切り 2 工程 呼び径: φ 300mm

単第0 -0048 表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.460	人			
鋳鉄管溝切り機損料 タッピンねじ式専用工具	0.260	日			
溝切り・切断刃損耗費	1.000	式			
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 G X 形 C=6 呼び径: φ 300mm			B=2 切断・溝切り 2 工程		

施工単価表

鋳鉄管切断溝切り加工(G X 形)
タッピンねじ式専用工具

SQ145
溝切りのみ 呼び径: φ 300mm

単第0 -0049 表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.175	人			0.25*0.7
普通作業員	0.322	人			0.46*0.7
鋳鉄管溝切り機損料 φ 7 5 ~ φ 4 5 0	0.182	日			0.26*0.7
溝切り・切断刃損耗費	0.700	式			1*0.7
諸雑費	1	%			#09
*** 単位当たり ***	1	口			
A=2 G X 形 C=6 呼び径: φ 300mm			B=3 溝切りのみ		

施工単価表

頁0 -0202

NS・S・GX継手挿口加工

SQ056

單第0 -0050 表

G X継手 タップンねじ式

呼び径 : $\phi = 300 \text{ mm}$

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0203

伸縮可とう管設置工

SQ047

單第0 -0051 表

呼び径 300mm

$$\underline{U \times S}$$

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0204

仕切弁設置工
300-GX受挿-1.13

VSW72230031

單第0 -0052 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0205

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)

呼び径 300mm

SQ150

單第0 -0053 表

基 当り

たて型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0206

仕切弁BOX設置工【材工共】

VSB1003003

單第0 -0054 表

箇所 当り

口径 $\phi 300$, 土被り 1.13 , 高さ 0.70

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0207

仕切弁設置工（管材費）

VSW72230032

單第0 -0055 表

箇所 当り

300-GX受挿-1.13

東広島市型[illegible]

施工単価表

頁0 -0208

空気弁設置工

VSWH7313011

单第0 -0056 表

300-GX-0.62 (耐震補強金具含む)

東広島市型

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0209

空気弁及び空気弁座設置

SQ164

單第0 -0057 表

人力施工 呼び径 13~25mm

空気弁設置

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0210

フランジ耐震補強金具取付工
φ 75 (フランジ耐震補強金具設置のみ)

VFH20007510

單第0 -0058 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0211

フランジ継手工（フランジ耐震補強金具設置）

SQ048

單第0 -0059 表

呼び径：φ 7 5 (8 0) mm

J W W A 7.5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0212

フランジ耐震補強金具取付工

VFH1000751

單第0 -0060 表

φ 75 (フランジ 継手 + フランジ 耐震補強金具設置)

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0213

フランジ継手工 (フランジ 継手 + フランジ 耐震補強) SQ048
呼び径 : $\phi 75 (80) \text{ mm}$ J W W A 7.5 K

單第0 -0061 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0214

空気弁BOX設置工【材工共】

VSB2001501

單第0 -0062 表

箇所 当り

口径 $\phi 150 \sim$, 土被り 0.62 , 高さ 0.50

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0215

空気弁設置工（管材費）
300-GX-0.62（耐震補強金具含む）

VSWH7313012

単第0 -0063 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIPフランジ付T字管 GX形 φ300×φ75	1	個			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用補修弁(ホ-ル式)7.5K GF形 φ75、H=100（レバー）	1	基			
空気弁FCD製ワンツ形(7.5K) 急速空気弁 内面粉体 管径 25mm 乙	1	個			
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			
ワンツ用ゴ-ムパ-ツ（GF形1号） φ75 SBR	2	枚			
補修弁用ワンツ耐震補強金具 φ75（1次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホ-ルトナット含む
補修弁用ワンツ耐震補強金具 φ75（2次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホ-ルトナット含む
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0216

空気弁設置工

V000000100

单第0 -0064 表

300-GX-0.70 (耐震補強金具含む)

東広島市型

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0217

空気弁BOX設置工【材工共】

V000000200

單第0 -0065 表

箇所 当り

口径 $\phi 150 \sim$, 土被り 0.70 , 高さ 0.55

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0218

空気弁設置工（管材費）
300-GX-0.7（耐震補強金具含む）

V000001600

単第0 -0066 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIPフランジ付T字管 GX形 φ300×φ75	1	個			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用補修弁（ホ-ル式）7.5K GF形 φ75、H=100（レバー）	1	基			
空気弁FCD製ワンツ形（7.5K） 急速空気弁 内面粉体 管径 25mm 乙	1	個			
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			
ワンツ用ゴ-ムパ-ツ（GF形1号） φ75 SBR	2	枚			
補修弁用ワンツ耐震補強金具 φ75（1次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホ-ルトナット含む
補修弁用ワンツ耐震補強金具 φ75（2次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホ-ルトナット含む
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0219

空気弁設置工

VSWH7313021

单第0 -0067 表

300-GX-1.15 (耐震補強金具含む)

東広島市型

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0220

空気弁BOX設置工【材工共】

VSB2001503

單第0 -0068 表

箇所 当り

口径 $\phi 150 \sim$, 土被り 1.15 , 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0221

空気弁設置工（管材費）
300-GX-1.15（耐震補強金具含む）

VSWH7313022

単第0 -0069 表

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIPフランジ付T字管 GX形 φ300×φ75	1	個			
DCIPフランジ短管 φ 75×300mm 7.5K GF 内面エポキシ粉体塗装	1	本			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用補修弁（ホ-ル式）7.5K GF形 φ75、H=150（レバー）	1	基			
空気弁FCD製フランジ形（7.5K） 急速空気弁 内面粉体 管径 25mm 乙	1	個			
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			
フランジ用ゴムパッキン（GF形1号） φ75 SBR	3	枚			
フランジ耐震補強金具 φ75 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（1次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（2次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0222

メカニカル継手工
取外し工 呼び径300mm

SQ044

單第0 -0070 表

口 当り

特殊押輪 (全数)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0223

ホ° リエチレンスリーブ 被覆工
φ 300【材工共】

VSE400300

單第0 -0071 表

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0224

吹-テ-ンク ワ-ヤ-設置工
被覆外径φ4.4mm【材工共】

VSE700

單第0 -0072 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0225

管埋設シート工

VSE500

單第0 -0073 表

巾15cm 2倍折込式【材工共】

地色:青,文字色:白

100

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0226

管明示シート工（青地，白文字）

SQ061

單第0 -0074 表

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0227

現場発生品及び支給品運搬

SQ601

單第0 -0075 表

クレーン装置付トラック 4 t 積・2 . 9 t 片道運搬距離 11.6km

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0228

空気弁付消火栓設置工

VSWH7111511

單第0 -0076 表

300-GX-0.8 (耐震補強金具含む)

東広島市型 区画線（黄色ライン）W=15cm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0229

消火栓設置
設置 機械施工

SQ000037

單第0 -0077 表

箇所 当り

地下式 双口

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0078 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
路面標示用塗料(JISK5665_3種1号) 溶融,鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18%_黄	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=2 黄色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0231

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0078 表

実線 15cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0232

空気弁付消火栓BOX設置工【材工共】

VSB3011501

單第0 -0079 表

箇所 当り

口径 $\phi 150 \sim$, 土被り 0.80 , 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0233

空気弁付消火栓設置工（管材費）
300-GX-0.8（耐震補強金具含む）

VSWH7111512

単第0 -0080 表

東広島市型 区画線（黄色ライン）W=15cm

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIPフランジ付T字管 GX形 φ300×φ75	1	個			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用補修弁（ホル式）7.5K GF形 φ75、H=150（レバー）	1	基			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用 地下式消火栓 急排型空気弁付 単口	1	基			
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			
フランジ用ゴムパッキン（GF形1号） φ75 SBR	2	枚			
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（1次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホルナット含む
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（2次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ホルナット含む
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0234

消火栓設置工

VSWH7011521

单第0 -0081 表

300-GX-1.15 (耐震補強金具含む)

東広島市型 区画線（黄色ライン）W=15cm

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0235

消火栓設置
設置 機械施工

SQ000037

單第0 -0082 表

箇所 当り

地下式 单口

[illegible]

施工単価表

頁0 -0236

消火栓BOX設置工【材工共】

VSB3001503

單第0 -0083 表

箇所 当り

口径 $\phi 150 \sim$, 土被り 1.15 , 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0237

消火栓設置工（管材費）
300-GX-1.15（耐震補強金具含む）

VSWH7011522

単第0 -0084 表

東広島市型 区画線（黄色ライン）W=15cm

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
DCIPフランジ付T字管 GX形 φ300×φ75	1	個			
DCIPフランジ短管 φ 75×300mm 7.5K GF 内面エポキシ粉体塗装	1	本			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用補修弁（ホ-ル式）7.5K GF形 φ75、H=150（レバー）	1	基			
仕切弁・空気弁・消火栓等材料 水道用 地下式消火栓 単口	1	基			
DCIP接合材料 GX形 φ300	1	個			
フランジ用ゴムパッキン（GF形1号） φ75 SBR	3	枚			
フランジ耐震補強金具 φ75 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（1次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
補修弁用フランジ耐震補強金具 φ75（2次側） 離脱防止性能3DKN	1	組			ボルトナット含む
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

木製支保工設置工
木矢板

SQ020
床掘深さ 2.0m未満

単第0 -0085 表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
腹起し材損料 (太鼓落) L = 3m	13.0	m3			
切梁材損料 (丸太) L = 3m	1.1	m3			
型わく工	3.05	人			
普通作業員	4.46	人			
諸雑費	3	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=13 腹起し材使用量 C=1 設置 E=1 転用			B=1.1 切梁材使用量 D=1 木矢板 2.0m未満		

施工単価表

頁0 -0239

木製支保工撤去工
軽量鋼矢板 (幅25cm)

床掘深さ SQ020 2.0m未満

單第0 -0086 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0240

鑄鉄管吊込み据付（機械施工）

SQ040

單第0 -0087 表

10

m 当り

呼び径 250mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0241

G X 形継手接合
接合 直管

SQ000001

單第0 -0088 表

口 当り

呼び径250mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0242

G X 形継手接合 接合 異形管

SQ000001

單第0 -0089 表

口 当り

呼び径250mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0243

G X形継手接合

SQ000001

單第0 -0090 表

接合 異形管(G-Link)

呼び径250mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0244

鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

呼び径：φ 250 mm

單第0 -0091 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0245

仕切弁BOX設置工【材工共】

V000002100

單第0 -0092 表

箇所 当り

口径 $\phi 250$, 高さ 0.50

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0246

仕切弁BOX設置工【材工共】

V000002300

單第0 -0093 表

箇所 当り

口径 $\phi 250$, 高さ 0.90

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0247

耐震補強金具取付工

VTH1002501

單第0 -0094 表

1 箇所 当り

$$\varphi \quad 250$$

施工単価表

頁0 -0248

メカニカル継手工
据付工 呼び径250mm

SQ044

單第0 -0095 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0249

ホ リエレンスリーブ 被覆工
φ250【材工共】

VSE400250

單第0 -0096 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0250

管明示粘着テープ
巾5cm×20m t=0.20mm程度

V1000

單第0 -0097 表

地色:青色,文字色:白色,施工年度明示

20

m

当り

施工単価表

頁0 -0251

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0098 表

呼び径 75 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0252

ポリエチレン管（融着接合）継手工
φ75

VPE100075

單第0 -0099 表

2 □ 当り

施工単価表

頁0 -0253

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径75mm

SQ108

單第0 -0100 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0254

ポリエチレン管切断
呼び径 75 mm

SQ110

單第0 -0101 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0255

G X 形継手接合 接合 異形管

SQ000001

單第0 -0102 表

口 当り

呼び径100mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0256

NS 継手工

SQ055

單第0 -0103 表

異形管（継輪以外） 呼び径 100 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0257

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設
呼び径 75mm

SQ000035

單第0 -0104 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0258

鑄鉄継手工（メカニカル形）
 φ50-φ100

VSE10101

單第0 -0105 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0259

仕切弁設置工

75-PE両挿-1.2

VSW72007531

單第0 -0106 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0260

弁設置 (人力施工)

SQ154

單第0 -0107 表

基 当り

管径：φ 75 mm

[illegible]

施工単価表

仕切弁BOX設置工【材工共】
口径 φ75,土被り 1.20,高さ 1.05

VS81000753

単第0 -0108 表

東広島市型

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁用 鉄蓋 φ250 円形1号 東広島市形	1	組			
レジンコンクリート製マンホール φ250 調整リング H=50	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ250 上部壁 H=150	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ250 中間壁 H=200	2	個			
レジンコンクリート製マンホール φ350-φ250 下部壁 H=300	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ550 底板 H=40	1	個			
普通作業員	0.12	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0262

仕切弁設置工（管材費）

VSW72007532

單第0 -0109 表

箇所 当り

75-PE両挿-1.2

東広島市型

施工単価表

頁0 -0263

ホ° リエフンスリーブ 被覆工
φ75【材工共】

VSE400075

單第0 -0110 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0264

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0111 表

呼び径 50 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0265

ポリエチレン管（融着接合）継手工
φ50

VPE10050

單第0 -0112 表

2 □ 当り

施工単価表

頁0 -0266

ポリエチレン管（融着接合）継手工
呼び径50mm

SQ108

單第0 -0113 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0267

ポリエチレン管切断
呼び径 50 mm

SQ110

單第0 -0114 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0269

仕切弁設置工

50-PE両挿-0.8

VSW72005011

單第0 -0116 表

箇所 当り

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0270

弁設置（人力施工）

VSQ154

單第0 -0117 表

基 当り

管径：φ 50 mm

施工単価表

頁0 -0271

仕切弁BOX設置工【材工共】

VSB1000501

單第0 -0118 表

箇所 当り

口径 $\phi 50$, 土被り 0.80, 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0272

仕切弁設置工（管材費）

VSW72005012

單第0 -0119 表

箇所 当り

50-PE両挿-0.8

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0273

仕切弁設置工
50-PE両挿-0.84

V000002500

單第0 -0120 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0274

仕切弁BOX設置工【材工共】

V000002600

单第0 -0121 表

箇所 当り

口径 $\phi 50$, 土被り 0.84 , 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0275

仕切弁設置工（管材費）

V000002700

單第0 -0122 表

箇所 当り

50-PE両挿-0.84

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0276

ホ リエレンスリーブ 被覆工
φ50【材工共】

VSE400050

單第0 -0123 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0277

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0124 表

呼び径 100 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0278

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0125 表

呼び径 100 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0279

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0126 表

口 当り

呼び径 100 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0280

鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

呼び径 : $\phi 100 \text{ mm}$

單第0 -0127 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0282

鑄鉄製仕切弁設置(機械施工)

SQ150

單第0 -0129 表

呼び径 100mm以下

たて型

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0283

仕切弁BOX設置工【材工共】

VSB1001001

單第0 -0130 表

箇所 当り

口径 $\phi 100$, 土被り 0.80, 高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0284

仕切弁設置工（管材費）

VSW72110012

單第0 -0131 表

箇所 当り

100-GX両挿-0.8

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0285

ホ リエレンスリーブ 被覆工
φ100【材工共】

VSE400100

單第0 -0132 表

100

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0286

コンクリート等取り壊し復旧工

VSW300

單第0 -0133 表

1 箇所 当り

コンクリート 300*300*250

施工単価表

頁0 -0287

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0134 表

m3 当り

人力施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0288

モルタル練
高炉

SPK25040158

単第0 -0135 表

1
標準単価： 102,720.00000
m3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 82.04% 材料構成比： 17.96% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	12.48%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.48%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0289

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0136 表

呼び径 50 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0290

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0137 表

呼び径 50 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0291

硬質塩化ビニル管切断
呼び径 50mm

SQ110

單第0 -0138 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0292

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設
呼び径 50mm

SQ000035

單第0 -0139 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0293

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0140 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.11%

労務構成比:

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,264.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	8.92%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.35%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0294

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0140 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 13.11%

勞務構成比：

50.94%

材料構成比: 35.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,264.80000

[illegible]

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0141 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生粒度調整碎石 30～0mm	12.700	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 60～80kg	0.450	日			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚 (cm)			B=9 再生粒度調整碎石 (RM-30)		

施工単価表

路盤工
施工幅 1.8m未満

SQZ10
一層仕上り厚10cm

単第0 -0142 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.780	人			
再生クラッシャー 30～0mm	12.700	m3			
タンバ運転 (賃料) 質量 6 0 ～ 8 0 kg	0.450	日			単第0-0012 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.8m未満 C=10 一層仕上り厚 (cm)			B=7 RC-30		

施工単価表

アスファルト舗装工(人力)
車道及び路肩 仕上厚5cm

SQ000017
締固め後密度 2 . 3 5 t / m3

単第0 -0143 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	126	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t 普通型	0.400	日			単第0-0015 表
振動コンパクタ運転 質量40~60kg	0.800	日			単第0-0016 表
諸雑費	17	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=5 仕上厚 (cm) C=1 車道及び路肩 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=8 再生密粒度As混合物 (13) D=2 プライムコート F=2 小型車割増あり		

施工単価表

頁0 -0298

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0143 表

車道及び路肩 仕上厚5cm

締固め後密度 2.35 t/m³

100

m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0299

コンクリート舗装工

VSW00700

單第0 -0144 表

1 m2 当り

t = 10cm

施工単価表

頁0 -0300

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0145 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 36.06% 材料構成比: 63.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 34,148.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.19%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.90%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.94%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0301

残土処理工（コンクリート）

V000002800

單第0 -0146 表

バックホウ 排出対策型

CO

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0302

発生土運搬費(2t積、4t積)
運搬距離0.5km DID区間有り

SQ007
4 t 積 As塊・Co塊 (無筋)

單第0 -0147 表

10 m3 当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.05%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離19.5km以下(10.5km超)
労務構成比: 39.87%

単第0 -0148 表
材料構成比: 16.08%

1
標準単価: 4,846.90000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.87%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=57 運搬距離19.5km以下(10.5km超)		

施工単価表

頁0 -0304

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0149 表

呼び径 25 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0305

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0150 表

呼び径 25 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0306

ポリエチレン管切断
呼び径 25 mm

SQ110

單第0 -0151 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0307

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0152 表

呼び径 40mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0308

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0153 表

呼び径 40 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0309

ポリエチレン管切断
呼び径 40 mm

SQ110

單第0 -0154 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0310

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0155 表

呼び径 50mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0311

ポリエチレン管切断
呼び径 50mm

SQ110

單第0 -0156 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0312

硬質塩化ビニル管据付工

SQ100

單第0 -0157 表

呼び径 25 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0313

硬質塩化ビニル管継手工

SQ101

單第0 -0158 表

呼び径 25 mm

TS 継手

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0314

硬質塩化ビニル管切断
呼び径 25mm

SQ110

單第0 -0159 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0315

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0160 表

鑄鉄管 呼び径300mm

配水管 25mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0316

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0161 表

鑄鉄管 呼び径300mm

配水管 40mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0317

サドル分水栓建込み

SQ000039

單第0 -0162 表

ポリエチレン管 呼び径50mm

配水管 25mm

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0318

止水栓設置工

VSW74002511

單第0 -0163 表

φ25 止水栓ボックス含む

1次側分止水栓用ソケット2次側GNHIシモク

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0319

止水栓取付

SQ452

單第0 -0164 表

止水栓口径：φ 25 mm

PP用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0320

止水栓設置工【管材費】

VSW74002512

單第0 -0165 表

φ 25

1次側分止水栓ソケット2次側GNHIシモク

組 当り

施工単価表

頁0 -0321

青銅仕切弁設置工

VSV400040

單第0 -0166 表

1次・2次側：分止水栓用ソケット

箇所 当り

φ 40

施工単価表

頁0 -0322

止水栓取付

SQ452

單第0 -0167 表

止水栓口径：φ 40 mm

PP用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0323

仕切弁BOX設置工【材工共】

V000003100

単第0 -0168 表

高さ 0.65

東広島市型

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁用 鉄蓋 φ 250 円形 1 号 東広島市形	1	組			
薄肉管 (VU) (JIS K6741) PE 呼び径 200 (216 × 6.5)	0.5	m			
レジンコンクリート製マンホール φ 250 調整リング H=50	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 250 上部壁 H=150	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 350 - φ 250 下部壁 H=300	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 550 底板 H=40	1	個			
普通作業員	0.1	人			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0324

仕切弁BOX設置工【材工共】

V4400

單第0 -0169 表

箇所 当り

高さ 0.70

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0325

異種管継手取付工

VSQ31001

單第0 -0170 表

箇所 当り

口径 $\varphi 20, \varphi 25$

[illegible]

施工単価表

頁0 -0326

給水洗管工
φ25

VQ000033
量水器取付・取外し

單第0 -0171 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0327

既設管撤去吊上積込工

V2222

單第0 -0172 表

1 m 当り

VP $\varnothing$ 25

[illegible]

施工単価表

頁0 -0328

既設管撤去吊上積込工
PEφ25

V1111

單第0 -0173 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0329

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0174 表

呼び径 25 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0330

既設管撤去吊上積込工
PE φ 40

V3333

單第0 -0175 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0331

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0176 表

呼び径 40 mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0332

既設管撤去吊上積込工

V4444

單第0 -0177 表

1 m 当り

VP $\varnothing$ 50

[illegible]

施工単価表

頁0 -0333

既設管撤去吊上積込工

V5555

單第0 -0178 表

1 m 当り

PEP (EF) ϕ 50

[illegible]

施工単価表

頁0 -0334

既設管切断工

V000003400

單第0 -0179 表

1 口 当り

VP $\varnothing$ 25

[illegible]

施工単価表

頁0 -0335

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0180 表

口 当り

呼び径 25 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0336

既設管切断工
PE φ 25

V000003500

單第0 -0181 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0337

既設管切断工
PE φ 40

V000003600

單第0 -0182 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0338

既設管切断工
VP φ 50

V3700

單第0 -0183 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0339

硬質塩化ビニル管切断

SQ110

單第0 -0184 表

口 当り

呼び径 50 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0340

既設管切断工
PEP (EF) φ50

V3800

單第0 -0185 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0341

既設止水栓撤去工

V4500

單第0 -0186 表

箇所 当り

φ 25

施工単価表

頁0 -0342

止水栓取付

止水栓口径：φ 25 mm

SQ452

單第0 -0187 表

箇所 当り

止水栓口径：φ 25 mm P P用

[illegible]

施工単価表

頁0 -0343

既設仕切弁撤去工

V4700

單第0 -0188 表

箇所 当り

φ 40

施工単価表

頁0 -0344

既設仕切弁撤去工

V4600

單第0 -0189 表

箇所 当り

φ 50

[illegible]

施工単価表

頁0 -0345

既設仕切弁BOX撤去工

V000003700

單第0 -0190 表

箇所 当り

高さ 0.65

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0346

仕切弁BOX撤去工
高さ 1.05

V000003900

單第0 -0191 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

木矢板設置・撤去工

SQ010

単第0 -0192 表

矢板長 L=2.10m

転用

100

m

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
矢板損料 L=3.6m , t=4.5cm	18.9	m3			
土木一般世話役	1.00	人			
型わく工	2.08	人			
普通作業員	25.00	人			設置
普通作業員	18.20	人			撤去
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置・撤去 C=1 転用 E=113000000 矢板損料【登録単価CODE】(m3)			B=3 矢板長 L=2.10m D=2 矢板損料(各種)		

施工単価表

頁0 -0348

メカニカル継手工
据付工 呼び径250mm

SQ044

單第0 -0193 表

口 当り

特殊押輪 (全数)

[illegible]

施工単価表

頁0 -0349

フアンジ 継手工

7.5K $\varnothing$ 250

VSF10025011

單第0 -0194 表

口 当り

SUS304, RF形

[illegible]

施工単価表

頁0 -0350

フランジ継手工
呼び径：φ 250 mm

SQ048
J W W A 7 . 5 K

單第0 -0195 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0351

フランス 継手工（管材費）

VSF10025012

單第0 -0196 表

7.5K $\varnothing$ 250

SUS304, RF形

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0352

撤去管吊上げ積込み 機械施工

管径： $\varnothing 250$ mm

單第0 -0197 表

1 m 当り

施工単価表

頁0 -0353

撤去管吊上げ積込み 機械施工

管径：φ 100 mm

單第0 -0198 表

1 m 当り

施工単価表

頁0 -0354

撤去管吊上げ積込み

機械施工

SQ172

管径：φ 75 mm以下

單第0 -0199 表

1 m 当り

施工単価表

鋳鉄管吊込み据付（機械施工）
呼び径 75mm以下

SQ040

単第0 -0200 表

10

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.060	人			
普通作業員	0.130	人			
機-01_トラック(クレーン装置付)運転 ベーストラック4～4.5t積_吊能力2.9t	1.210	時間			単第0-0043 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 呼び径 75mm以下			B=1 標準クレーン		

施工単価表

頁0 -0356

撤去鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

SQ170

呼び径：φ 2 5 0 mm

單第0 -0201 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0357

撤去鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

呼び径 : $\phi 100 \text{ mm}$

單第0 -0202 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0358

撤去鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

呼び径：φ 75mm

單第0 -0203 表

1 口 当り

施工単価表

頁0 -0359

鑄鉄管切断 エンジンカッター使用

呼び径：φ 75mm

單第0 -0204 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0360

現場発生品及び支給品運搬

SQ601

單第0 -0205 表

クレーン装置付トラック 4 t 積・2.9 t 片道運搬距離 5.9km

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0361

仕切弁BOX撤去工
高さ 0.90

V000004000

單第0 -0206 表

箇所 当り

施工単価表

頁0 -0362

消火栓BOX撤去工

V000004100

單第0 -0207 表

高さ 0.65

東広島市型

個所 当り

施工単価表

頁0 -0363

空気弁BOX撤去工
高さ 0.65

V000004200

單第0 -0208 表

個所 当り

施工単価表

頁0 -0364

ポリエチレン管継手工

SQ106

單第0 -0209 表

呼び径 50 mm

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0365

異種管継手取付工

VSQ31003

單第0 -0210 表

箇所 当り

口径 $\phi 50$

施工単価表

頁0 -0366

フアンジ 継手工

7.5K $\varnothing$ 75

VSF10007511

單第0 -0211 表

口 当り

SUS304, RF形

施工単価表

頁0 -0367

フランジ継手工

SQ048

單第0 -0212 表

呼び径：φ 7 5 (8 0) mm

J W W A 7 . 5 K

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0368

フランス 継手工（管材費）

VSF10007512

單第0 -0213 表

口 当り

7.5K $\varnothing$ 75

SUS304, RF形

[illegible]

施工単価表

頁0 -0369

青銅仕切弁設置工

VSV400050

單第0 -0214 表

φ 50

1次・2次側：分止水栓用ソケット

箇所 当り

施工単価表

頁0 -0370

止水栓取付

止水栓口径：φ 5 0 mm

SQ452

單第0 -0215 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0371

仕切弁BOX設置工【材工共】

VSB1000403

單第0 -0216 表

箇所 当り

口径 $\phi 50$, 高さ 0.30

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0372

青銅仕切弁設置工【管材費】

VSW74004022

單第0 -0217 表

φ50 (丸ハンドル)

1次・2次側:分止水栓用ソケット

組 当り

施工単価表

頁0 -0373

不断水割T字管設置工
φ100×φ75 F型(DIP用)

V4800

ソフトシール仕切弁含む

單第0 -0218 表

箇所 当り

施工単価表

頁0 -0374

不斷水連絡

SQ058

單第0 -0219 表

本管呼び径 $\phi 100 \times$ 取出呼び径 $\phi 75$

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.270	人			
配管工	0.590	人			
普通作業員	1.680	人			
不断水穿孔機械損料 φ 75mm用	0.210	運転日			
諸雑費	5.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=6 本管呼び径 φ 1 0 0 × 取出呼び径 φ 7 5			B=3202000000 不断水穿孔機械損料【登録単価CODE】(日)		

施工単価表

頁0 -0375

仕切弁BOX設置工【材工共】

VS81000503

単第0 -0220 表

高さ 1.05

東広島市型

1

箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仕切弁用 鉄蓋 φ 250 円形 1 号 東広島市形	1	組			
レジンコンクリート製マンホール φ 250 調整リング H=50	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 250 上部壁 H=150	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 250 中間壁 H=200	2	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 350- φ 250 下部壁 H=300	1	個			
レジンコンクリート製マンホール φ 550 底板 H=40	1	個			
普通作業員	0.12	人			
* * * 単位当たり * * *	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0376

不断水割T字管【材料費】

V3900

單第0 -0221 表

φ100×φ75 F型(DIP用)

ソフトシール仕切弁含む

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0377

不断水割T字管設置工
φ75×φ75 F型(DIP用)

V4000

ソフトシール仕切弁含む

單第0 -0222 表

箇所 当り

施工単価表

頁0 -0378

不斷水連絡

SQ058

單第0 -0223 表

箇所 当り

本管呼び径 $\phi 75 \times$ 取出呼び径 $\phi 75$

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.270	人			
配管工	0.560	人			
普通作業員	1.630	人			
不断水穿孔機械損料 φ 75mm用	0.210	運転日			
諸雑費	5.00	%			#09
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 本管呼び径 φ 7 5 × 取出呼び径 φ 7 5			B=3202000000 不断水穿孔機械損料【登録単価CODE】(日)		

施工単価表

頁0 -0379

不斷水割T字管【材料費】

V4100

單第0 -0224 表

φ75×φ75 F型 (DIP用)

ソフトシール仕切弁含む

組 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0380

耐震補強金具取付工

VTH1000751

單第0 -0225 表

箇所 当り

φ 75

施工単価表

頁0 -0381

メカニカル継手工
据付工 呼び径75mm以下

SQ044

單第0 -0226 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0382

仮設管撤去工
80A SUS

V0001

單第0 -0227 表

1 m 当り

施工単価表

頁0 -0383

仮設管撤去工
50A SUS

V0002

單第0 -0228 表

1 m 当り

施工単価表

頁0 -0384

仮設管取外し工
80A SUS

V0003

單第0 -0229 表

口 当り

施工単価表

頁0 -0385

仮設管取外し工
50A SUS

V0004

單第0 -0230 表

口 当り

施工単価表

頁0 -0386

仮設管取出短管取外し工
80A SUS

V0009

單第0 -0231 表

基 当り

施工単価表

頁0 -0387

仮設管マルチジョイント取外し工
80A SUS

V0005

單第0 -0232 表

箇所 当り

施工単価表

頁0 -0388

仮設管ボールバルブ撤去工
80A SUS

V0006

單第0 -0233 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0389

仮設管ボールバルブ撤去工
50A SUS

V0007

單第0 -0234 表

基 当り

施工単価表

頁0 -0390

仮設管消火栓撤去工

V0008

單第0 -0235 表

基 当り

80A SUS

施工単価表

頁0 -0391

既設管撤去吊上積込工
PEφ50

V6666

單第0 -0236 表

1 m 当り

施工単価表

頁0 -0392

フランジ継手取外し工
呼び径：φ 75 (80) mm

SQ048

J W W A 7 . 5 K

單第0 -0237 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0393

青銅仕切弁撤去工

V4200

單第0 -0238 表

1 箇所 当り

口径 $\varnothing 50$

[illegible]

施工単価表

頁0 -0394

仕切弁BOX撤去工
高さ 0.3

V0011

單第0 -0239 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0395

フアンジ 継手工

7.5K $\varnothing$ 75

VSF10007531

單第0 -0240 表

口 当り

SUS304,パッキンあり RF

[illegible]

施工単価表

頁0 -0396

フランス 継手工（管材費）

VSF10007532

單第0 -0241 表

7.5K $\varnothing$ 75

SUS304,パッキン有り RF

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0397

仕切弁BOX撤去工
高さ 1.05

V0010

單第0 -0242 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0398

既設管切断工
PE φ 50

V4300

單第0 -0243 表

1 口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0399

ポリエチレン管据付工

SQ105

單第0 -0244 表

呼び径 40mm

10

m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0400

ポリエチレン管切断
呼び径 50mm

SQ110

單第0 -0245 表

口 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0401

既設管切断工

V000003400

單第0 -0246 表

1 口 当り

VP $\varnothing$ 25

[illegible]

施工単価表

頁0 -0402

小口径管ねじ込み接合

SQ000033

單第0 -0247 表

口 当り

呼び径 50mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0403

仕切弁BOX設置工（材料支給）

V0012

單第0 -0248 表

箇所 当り

高さ 0.45

東広島市型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0404

污泥吸排車運搬

V000004300

單第0 -0249 表

1 式 当り

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0405

汚泥吸排車運転

V9999

單第0 -0250 表

積載質量3.1~3.5t 吸入管径75mm

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0406

通水試験
管径：800mm以下

SQ400
既設管で注水する

單第0 -0251 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0407

通水試験（給水管）

VQ106

單第0 -0252 表

φ 25

ポリエチレン管継手を準用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0408

通水試験（給水管）

VQ107

單第0 -0253 表

φ 40

ポリエチレン管継手を準用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0409

通水試験（給水管）

VQ108

單第0 -0254 表

φ 50

ポリエチレン管メカニカル継手を準用

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0410

通水試験（給水管）

VQ109

單第0 -0255 表

φ 50

ポリエチレン管継手を準用


箇所 当り

[illegible]

平面図(1) S=1/250
(Aルート)






横断図 S=1/100

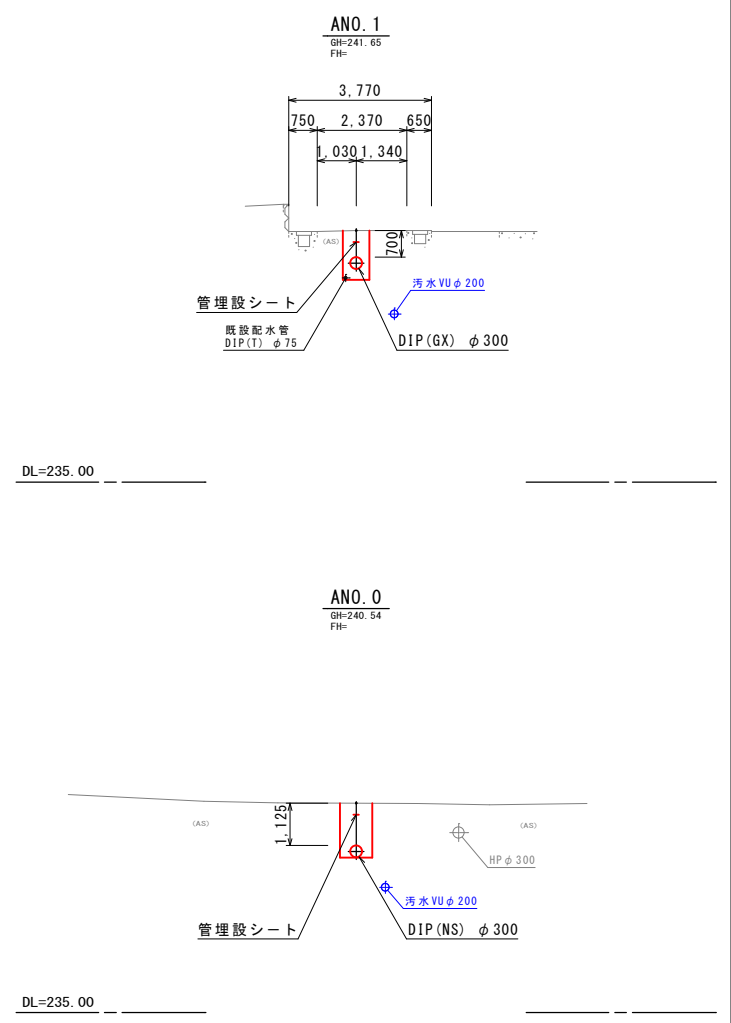

A-1 詳細図 S=1/100

A-2 詳細図 S=1/100

A-3 詳細図 S=1/100

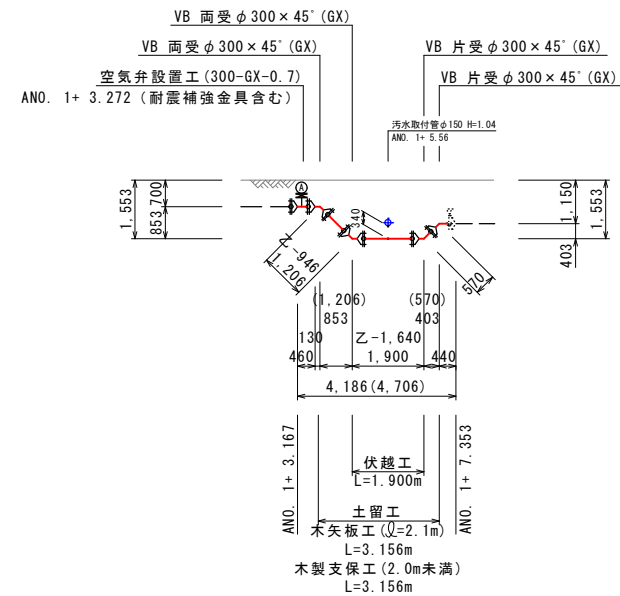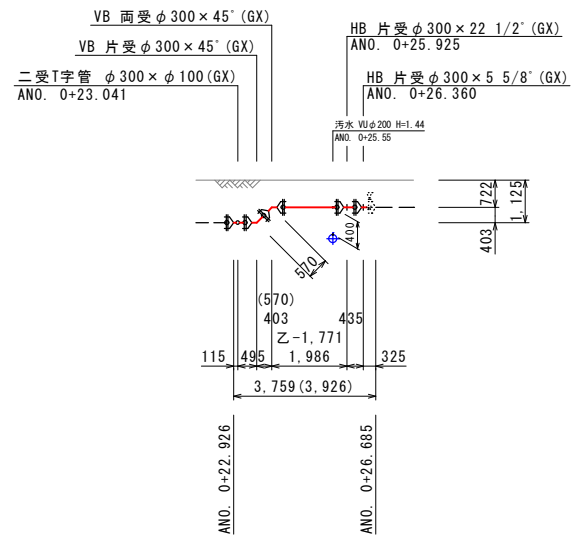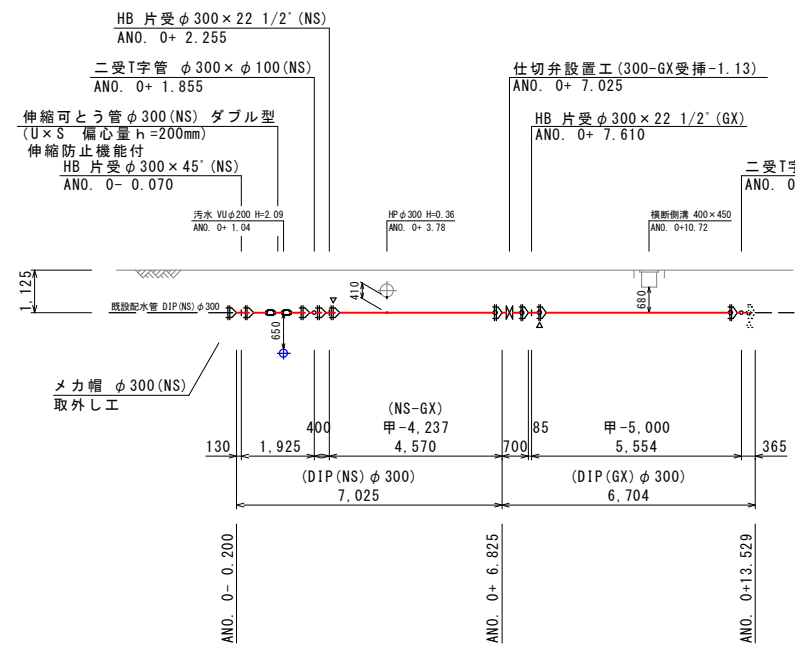


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管に
サンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様




凡例
--- NS形ライナ
--- GX形ライナ

図面番号	1 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(1)・横断図・詳細図 A-ト (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			






平面図(2) S=1/250
(Aルート)

横断図 S=1/100

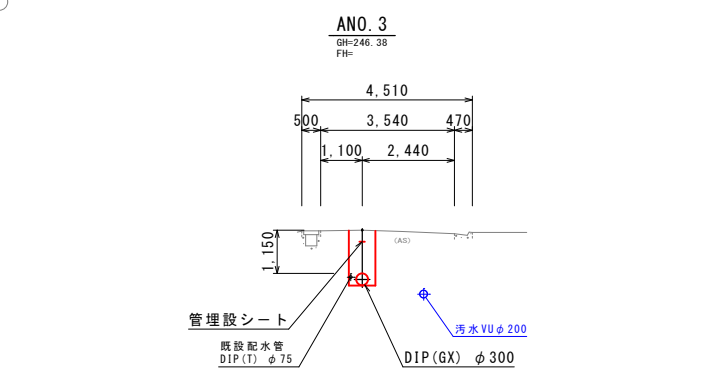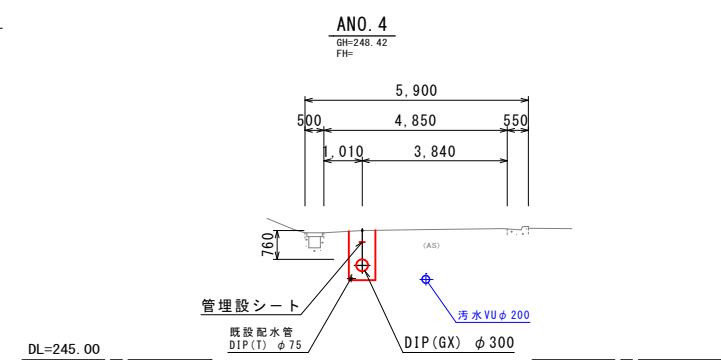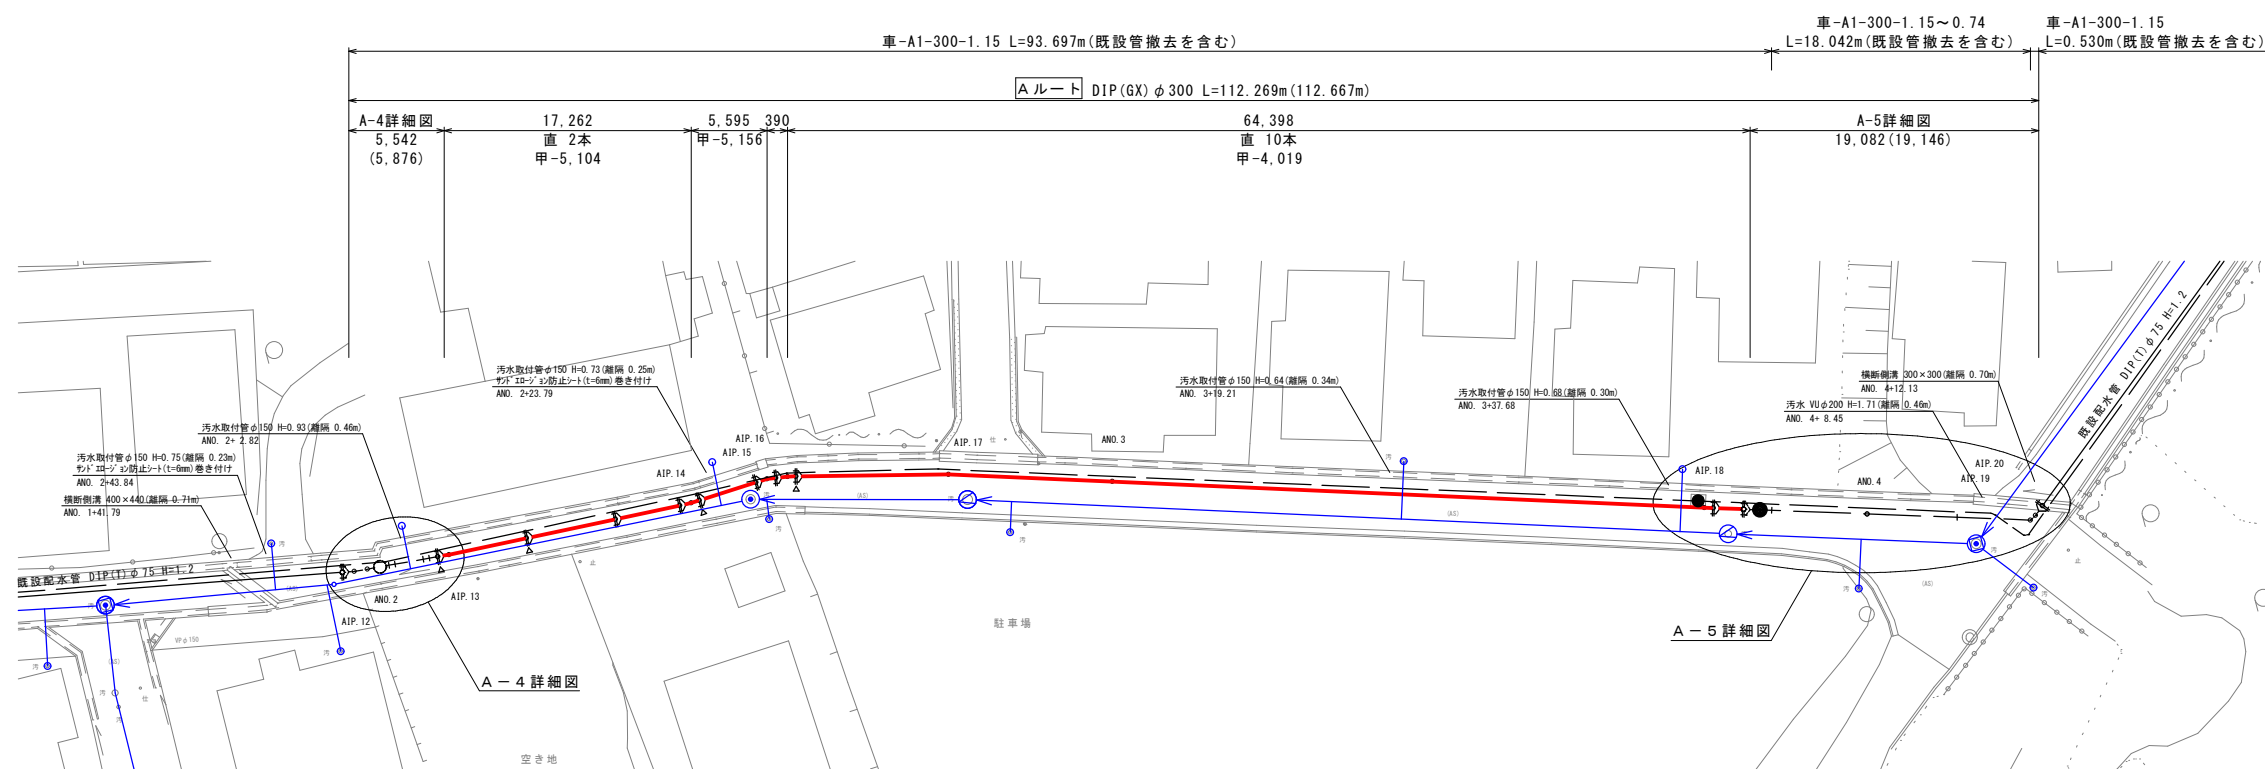


A-4詳細図 S=1/100

A-5詳細図 S=1/100

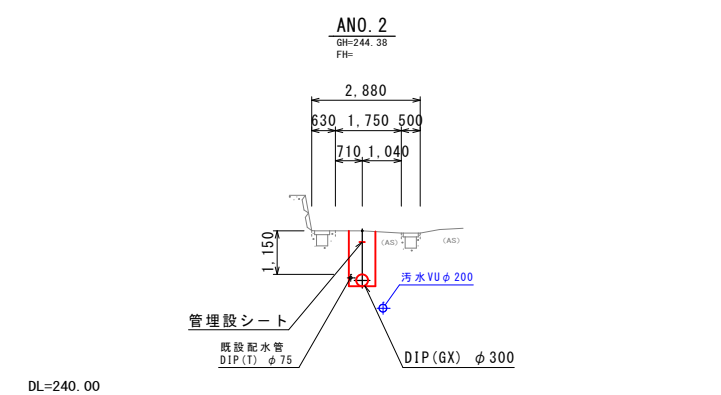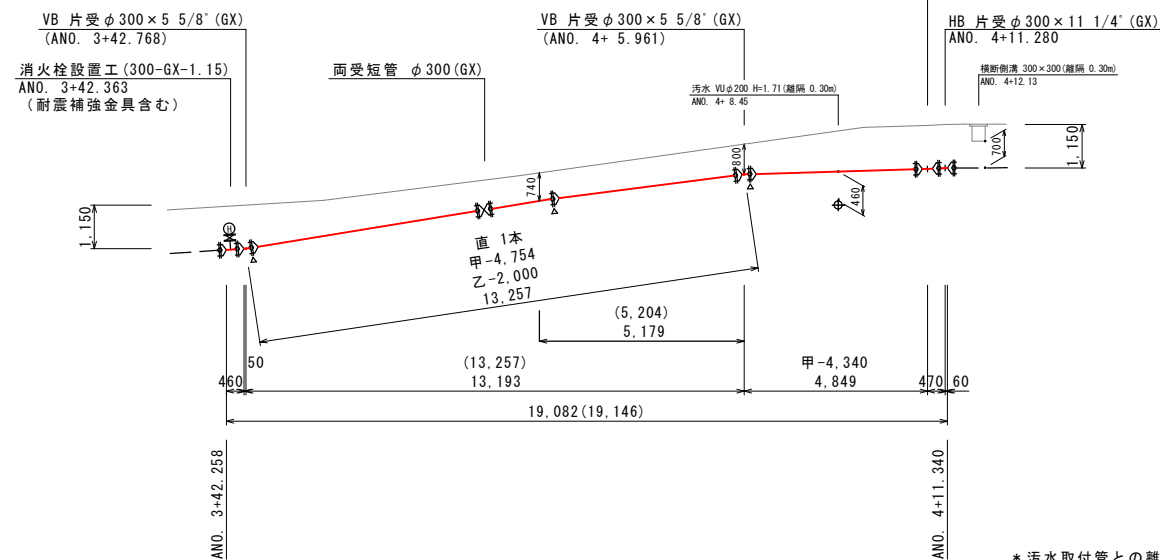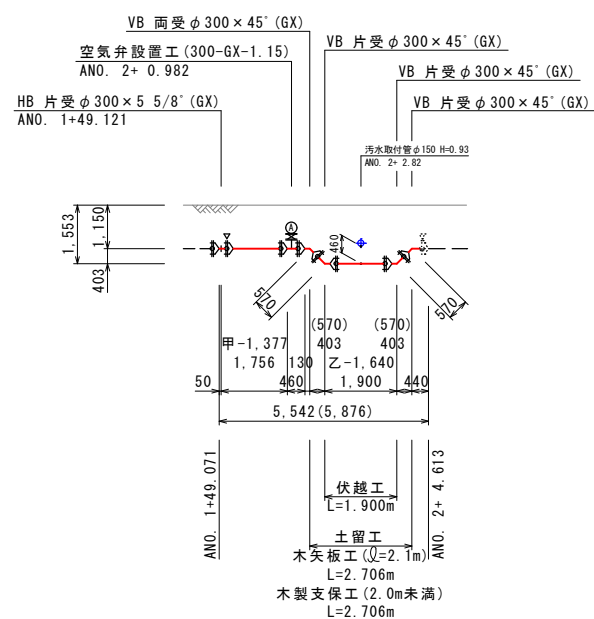

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様


凡例








* 汚水取付管との距離が300mm以上確保できない箇所は配水管に
「サット・エロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)」を巻き付けること。

図面番号	2 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(2)・横断図・詳細図 AⅧ-1 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

平面図(3) S=1/250
(Aルート)

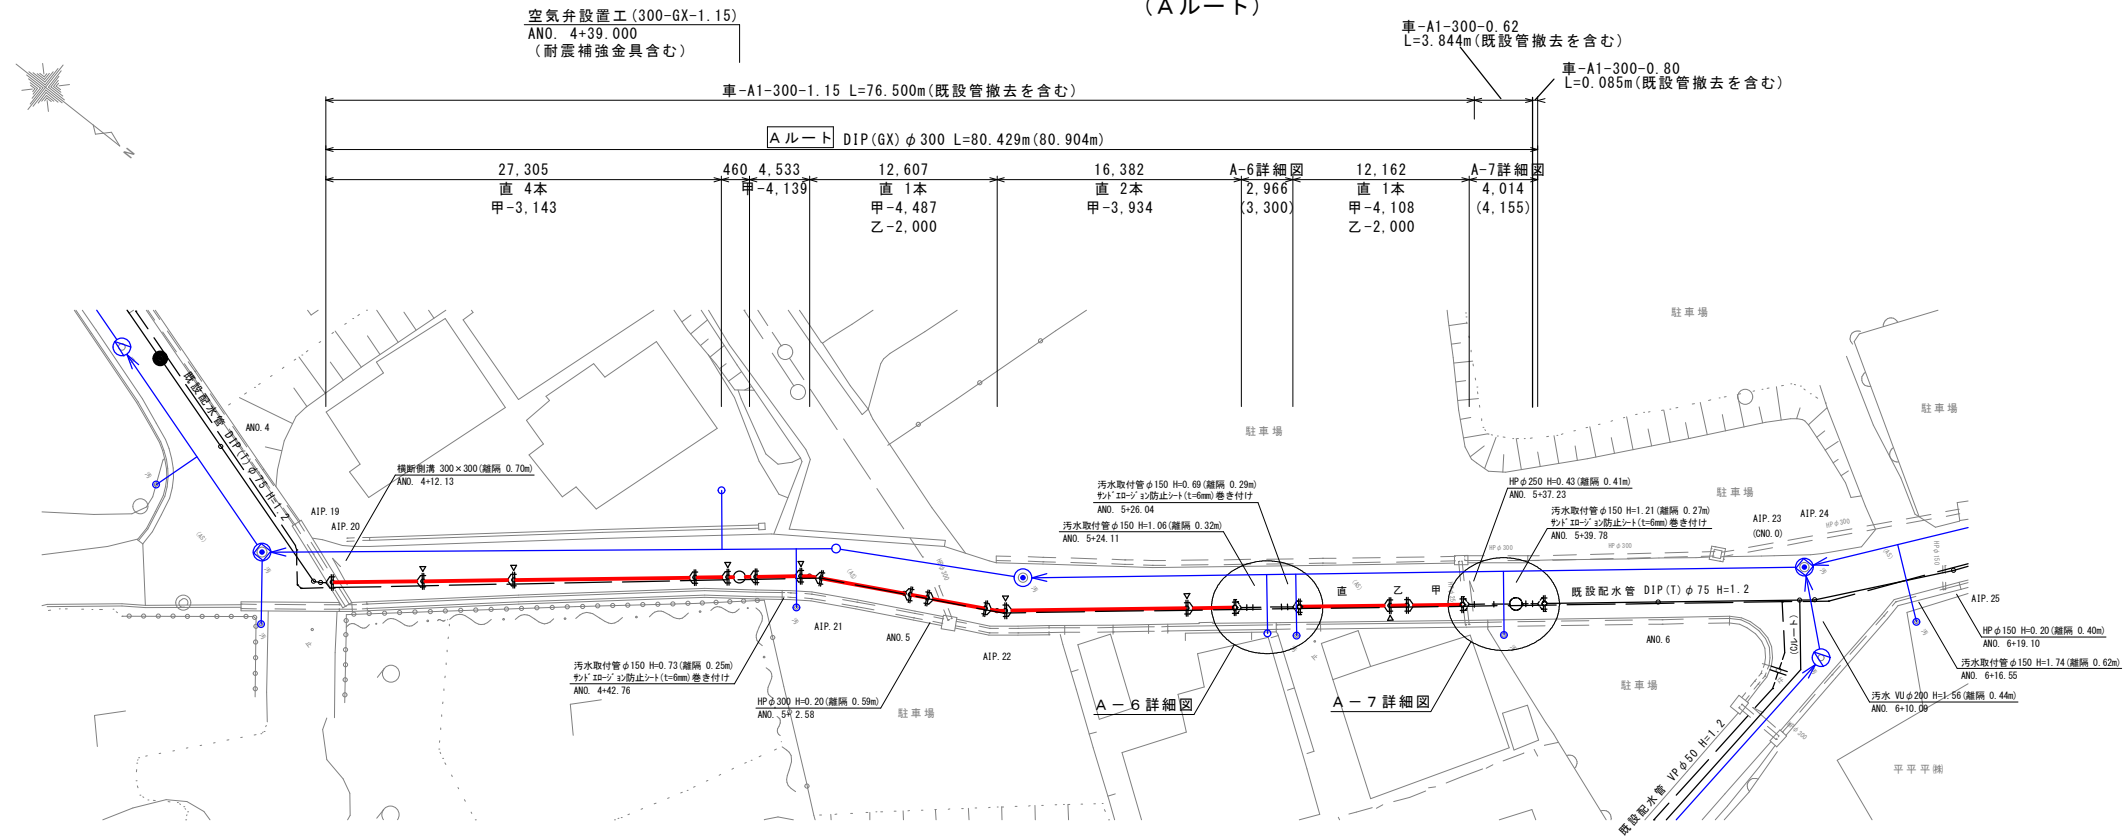

横断図 S=1/100

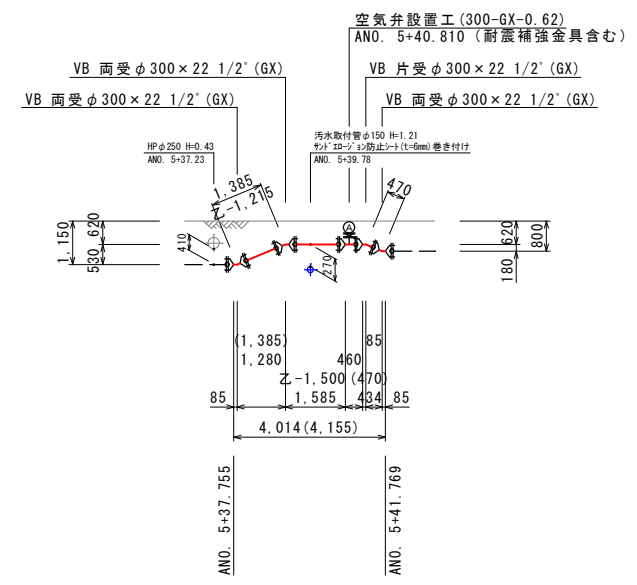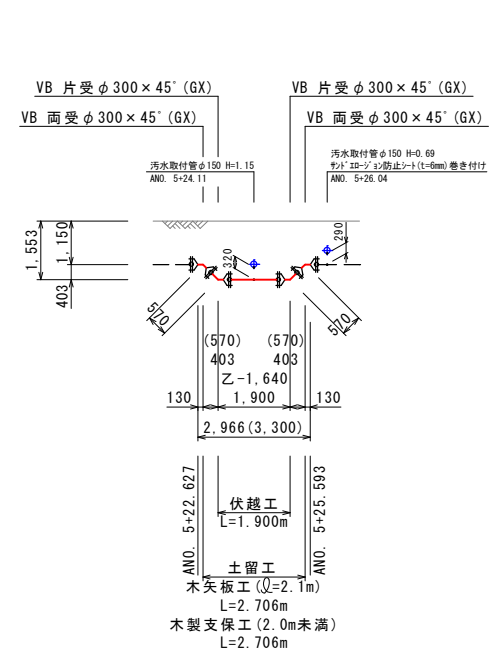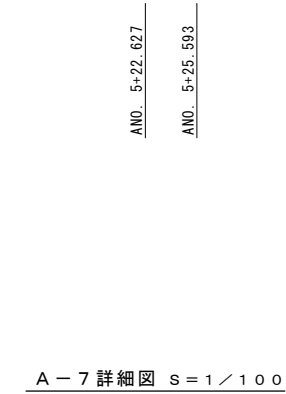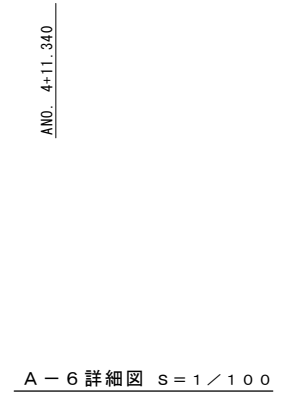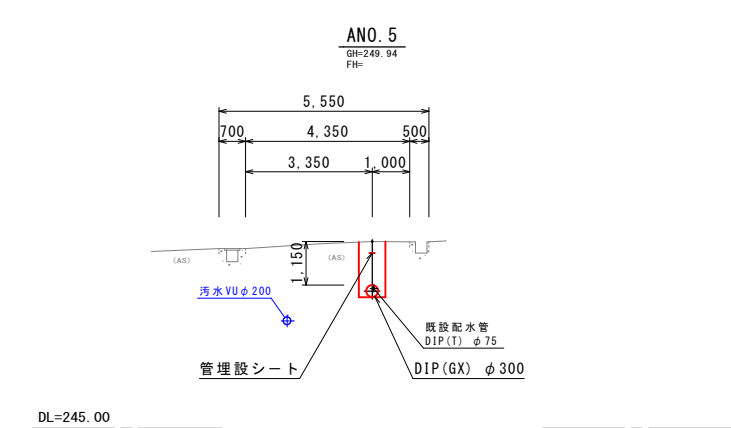

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様


凡例
GX形ライナ

* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管にサンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。


図面番号	3 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(3)・横断図・詳細図 A&B (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

平面図(4) S=1/250

(Aルート)

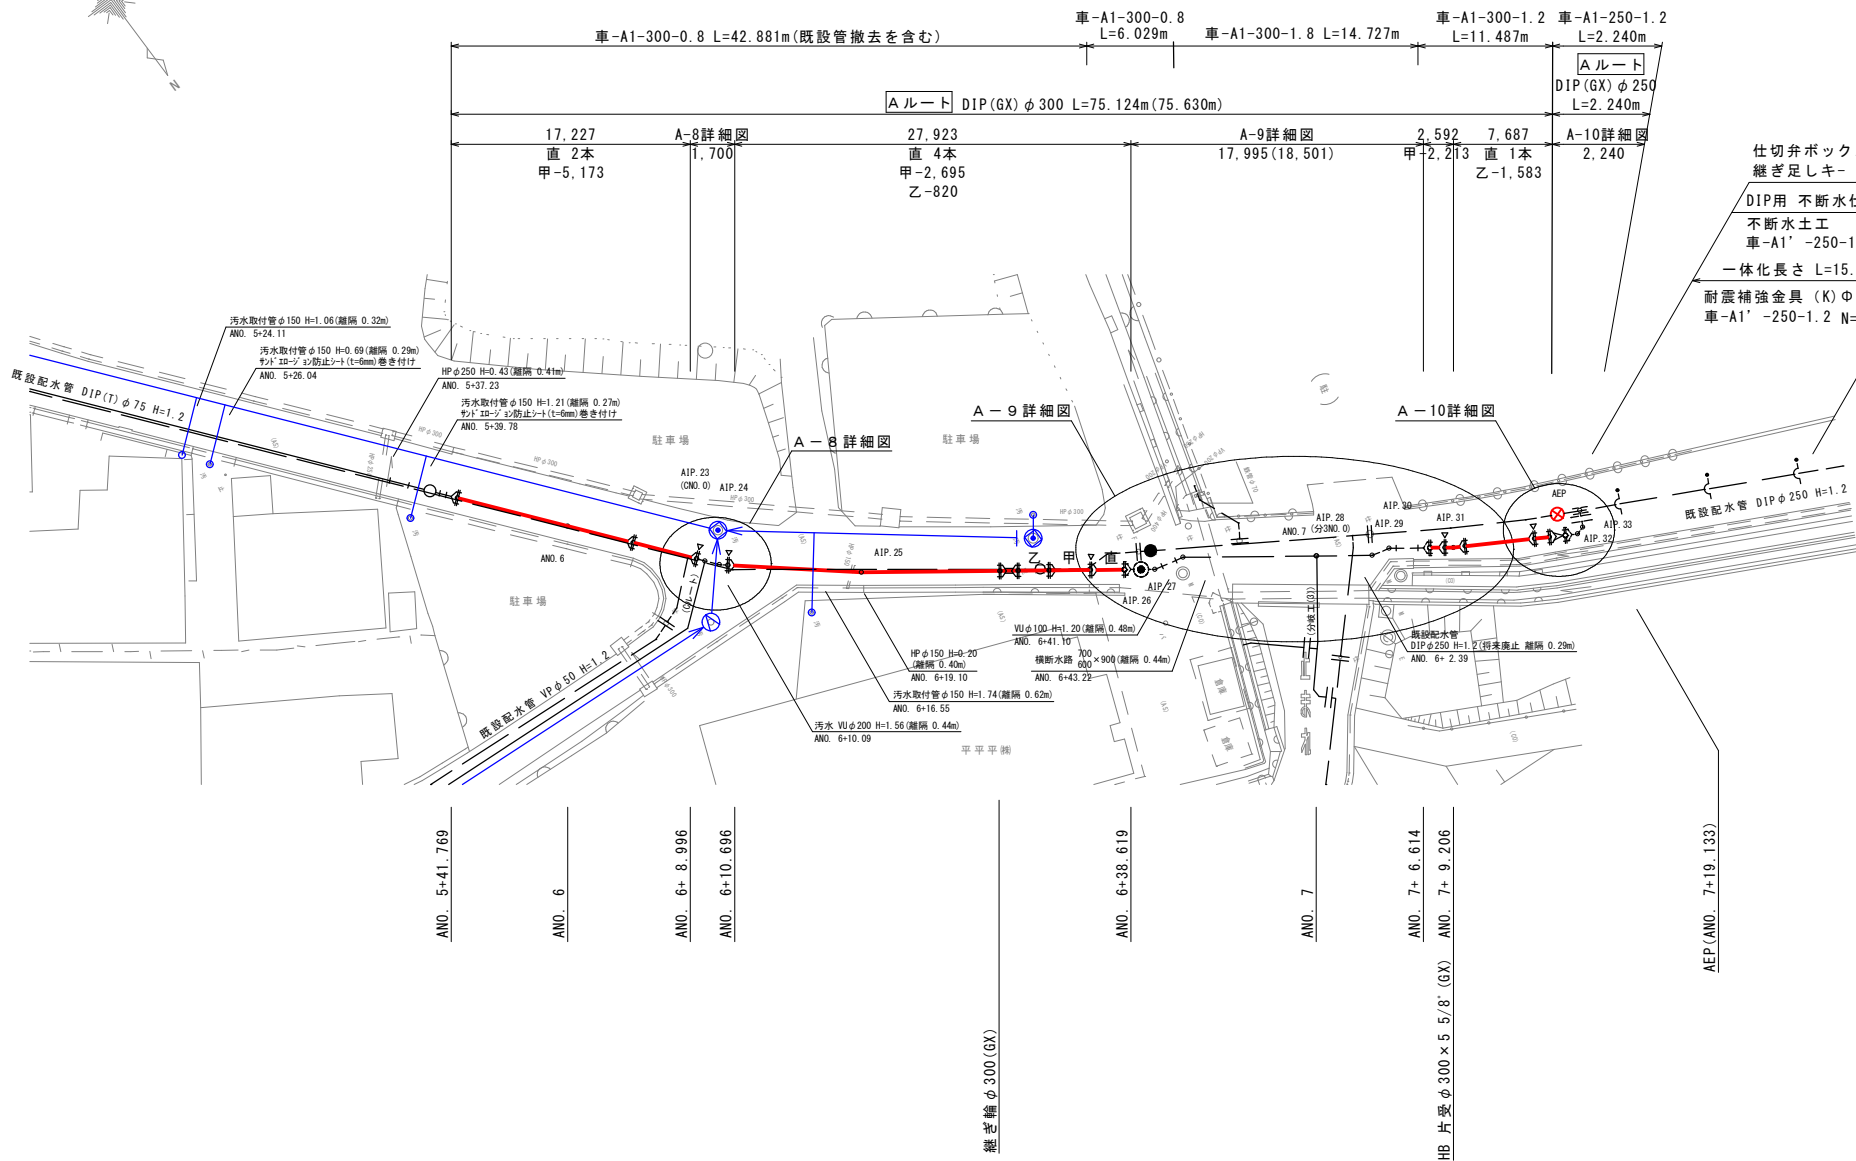


横断図 S=1/100

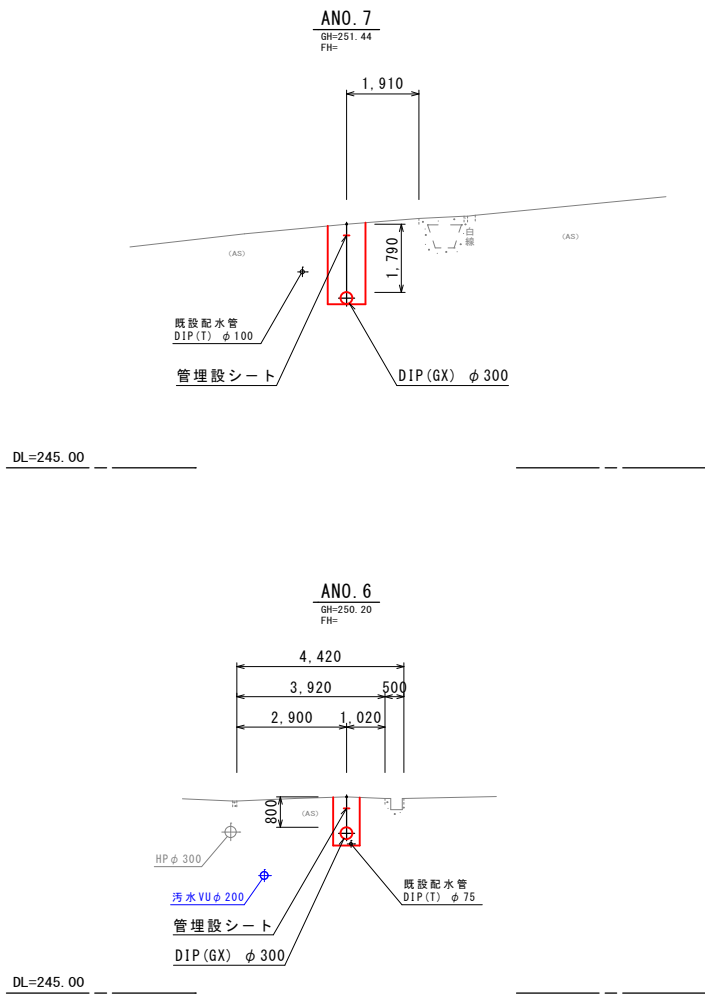

A-9詳細図 S=1/100

A-10詳細図 S=1/100

A-8詳細図 S=1/100

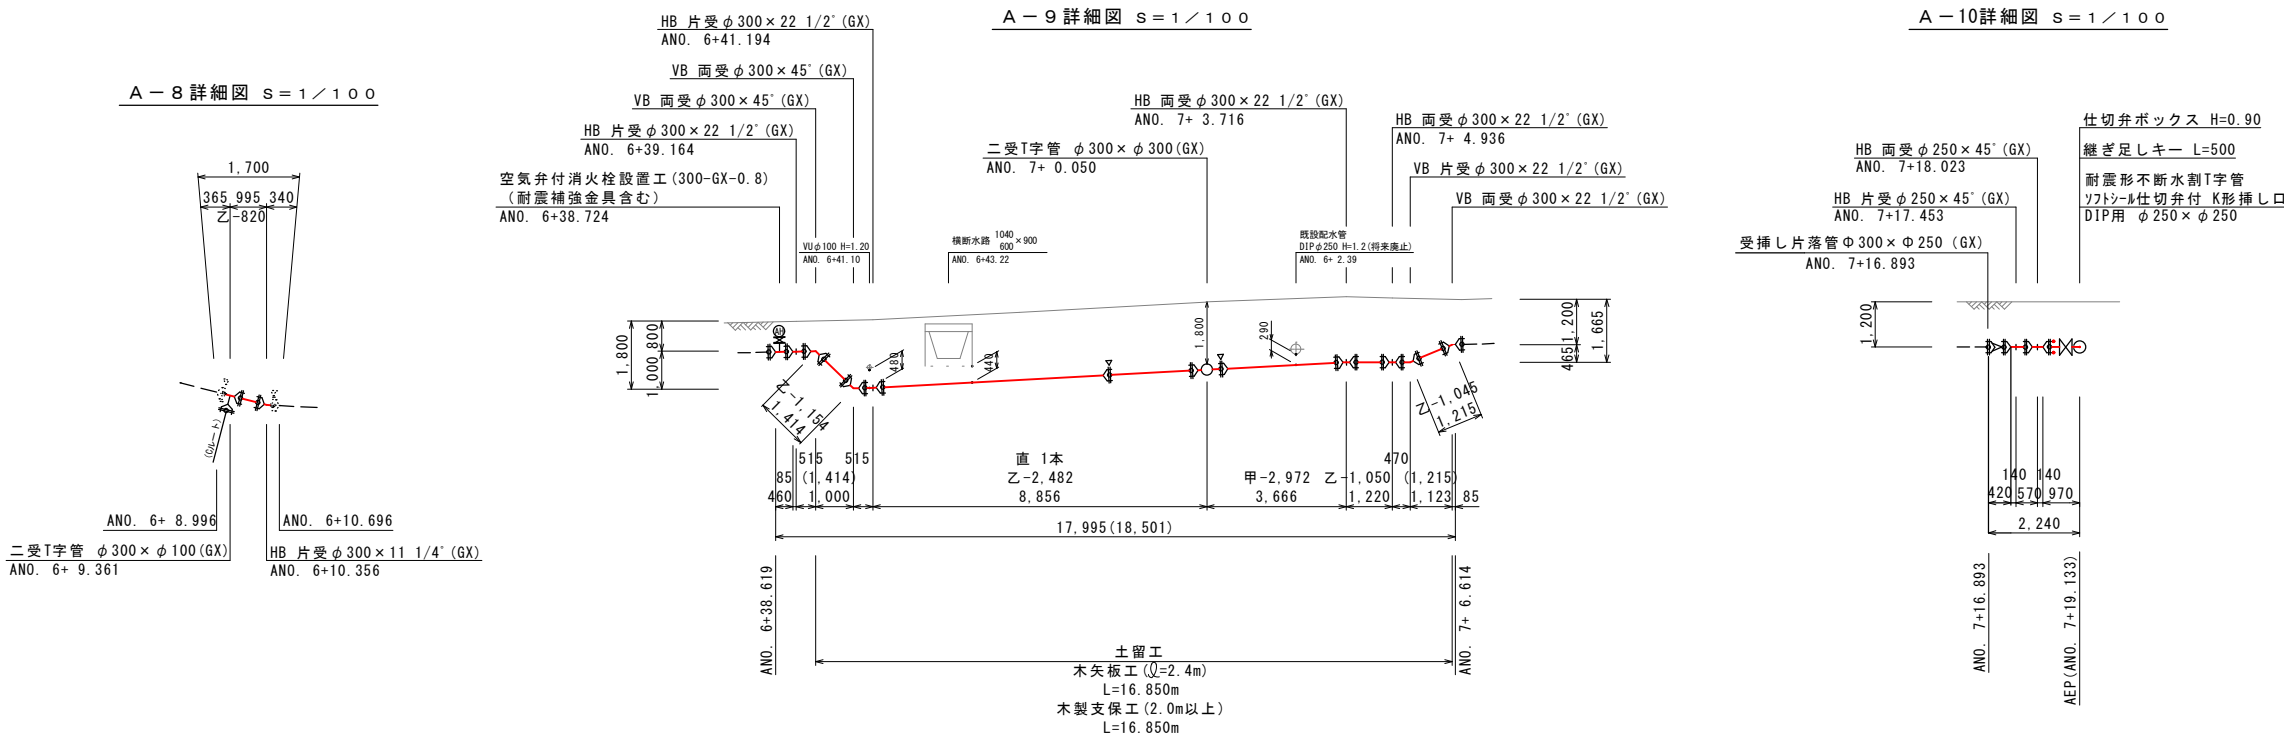


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管に
サンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

設計水圧
DIP 1.18MPa
PEP 0.88MPa
フランジ 7.5K仕様

凡例
● : GX形 ライナ
● : GX形 G-Link
● : K形 耐震補強金具

図面番号	4 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(4)・横断図・詳細図 A-ト (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

(B ルート)

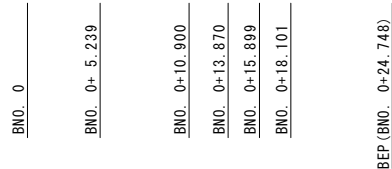

HB 片受 $\phi 50 \times 11 \frac{1}{4}$ ' (EF)
 BNO. 0+ 3.754

HB 片受 $\phi 50 \times 22 \frac{1}{2}$ ' (EF)
 BNO. 0+ 3.524

VB 両受 $\phi 50 \times 45$ ' (EF)

VB 両受 $\phi 50 \times 45$ ' (EF)

仕切弁設置工 (50-PE両挿-0.8)
 BNO. 0+ 4.899

EFソケット $\phi 50$

HP $\phi 150$ H=0.30
 BNO. 0+ 5.95

横断側溝 300×550
 BNO. 0+ 2.90

9'タイル舗装鉄管異種管継手 (GX-PEP型) $\phi 100 \times \phi 50$

(二受T字管 $\phi 300 \times \phi 100$ (GX))
 (ANO. 0+ 23.041)

1.255
 1.255
 1.255

710

200

45800

1.255

643
 455
 240
 680

甲-2.384
 2.474
 230
 110

235

5,239 (5,427)

BNO. 0

BNO. 0+ 5.239

VB 両受 $\phi 50 \times 45^\circ$ (EF)

汚水取付管 $\phi 150$ H=0.83
B.N.O. 0+12.36

VB 片受 $\phi 50 \times 45^\circ$ (EF)

500 800 1,300

707 707

500 500

乙-1.480 1,700

110 160

2.970
(3.384)

B.N.O. 0+10.900

伏越工
L=1.700m

B.N.O. 0+13.870


Technical drawing of a double-leaf door assembly. The top part shows a plan view of the door leaves with dimensions: 270 mm for the leaf width, 270 mm for the leaf width, and 191 mm for the leaf width. The total width is 2,202 mm (2,360 mm). The drawing includes labels for the door leaves: VB 両受 $\phi 50 \times 45^\circ$ (EF) and VB 片受 $\phi 50 \times 45^\circ$ (EF). The drawing also shows the door frame and the door handle. The bottom part shows a side view of the door assembly with dimensions: 110 mm for the door leaf thickness, 2,202 mm for the door leaf width, and 2,360 mm for the door leaf width. The drawing includes labels for the door leaves: BNO. 0+15.899 and BNO. 0+18.101.

[illegible]


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管にサントイローション防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

図面番号		縮 尺	図示
工 種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種 別	平面図(5)・横断図・詳細図 B&t (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

平面図(6) S=1/250
(Cルート)

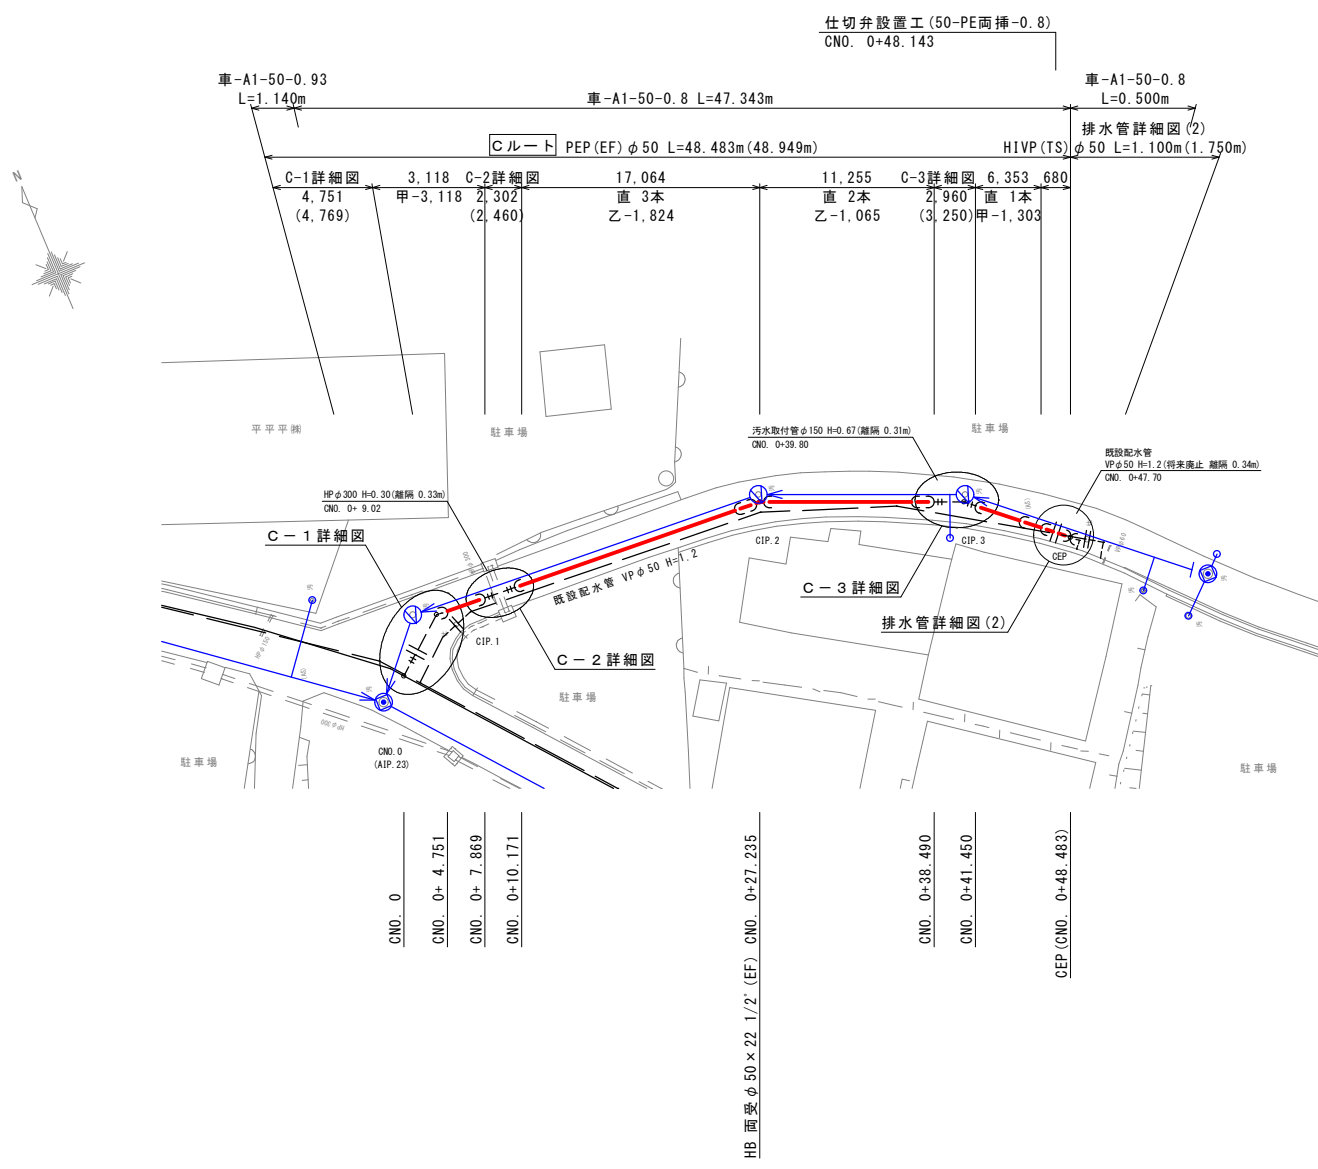

横断図 S=1/100

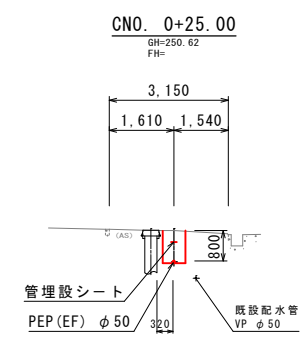





DL=245.00

C-1詳細図 S=1/100

C-2詳細図 S=1/100

C-3詳細図 S=1/100

排水管詳細図(2) S=1/100

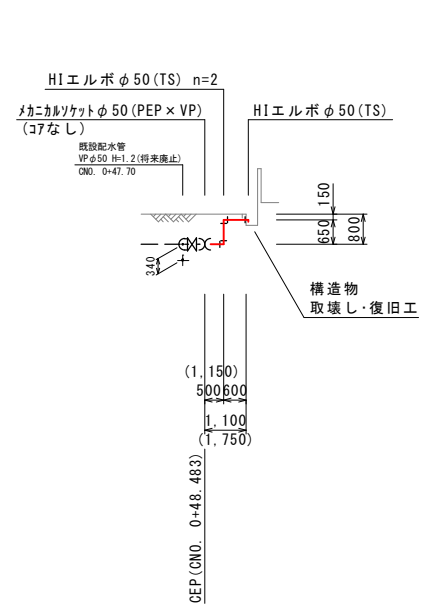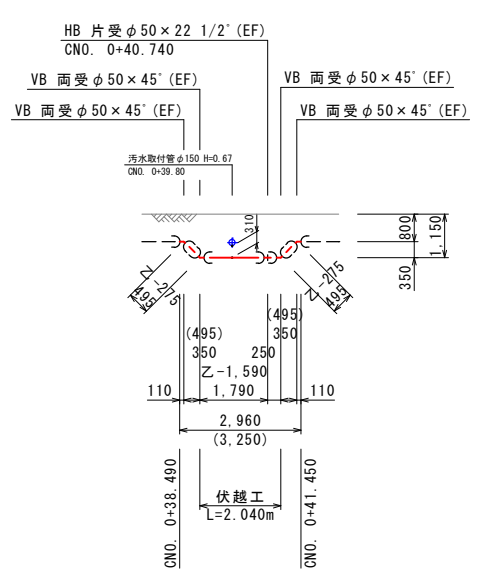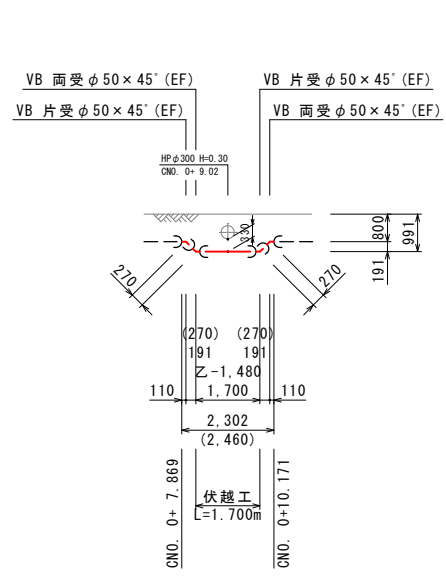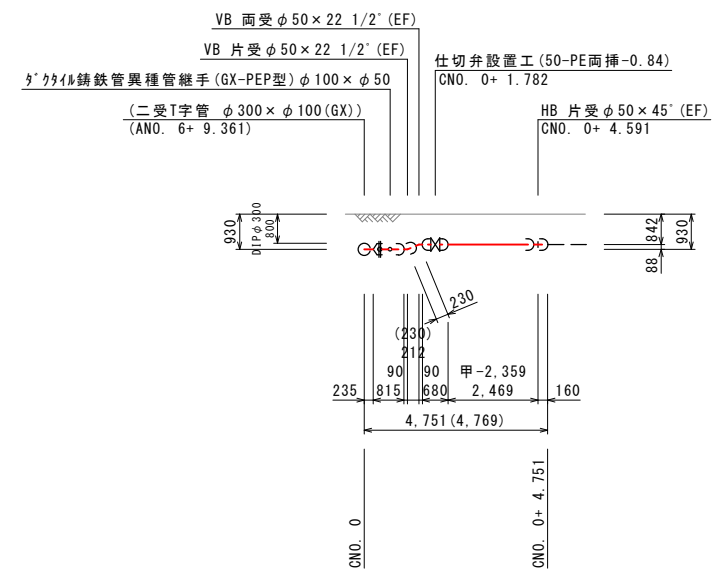


* 汚水取付管との離隔が300mm以上確保できない箇所は配水管にサンドエロージョン防止シート(t=6mm, L=300mm)を巻き付けること。

設計水圧	
DIP	1.18MPa
PEP	0.88MPa
フランジ	7.5K仕様

図面番号	6 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	平面図(6)・横断図・詳細図 C&D (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


分岐工詳細図 S=1/100

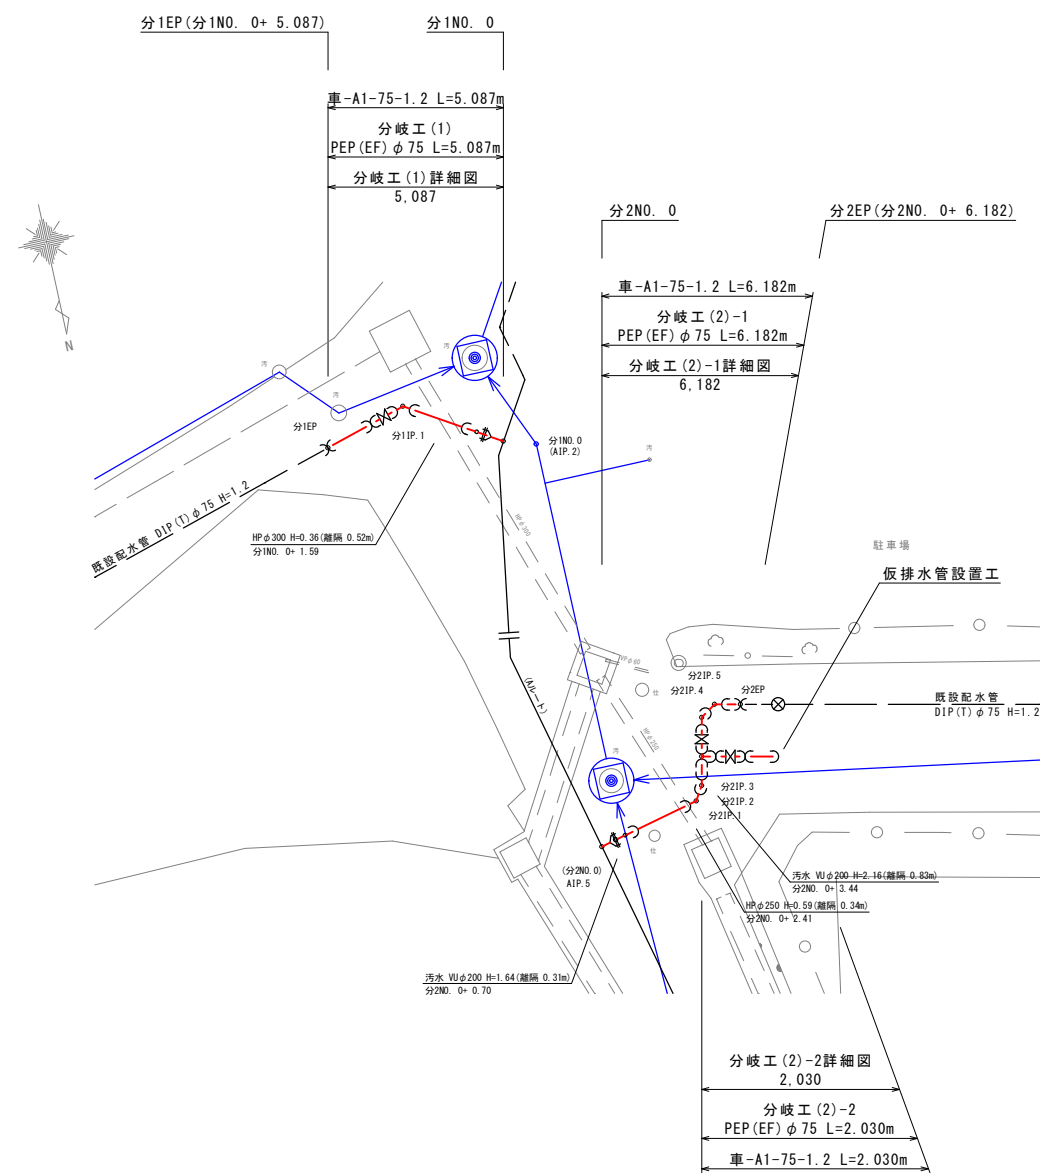

分岐工 (1) 詳細図 S=1/100

分2N0. 0+ 3.992


分岐工 (2)-1 詳細図 S=1/100

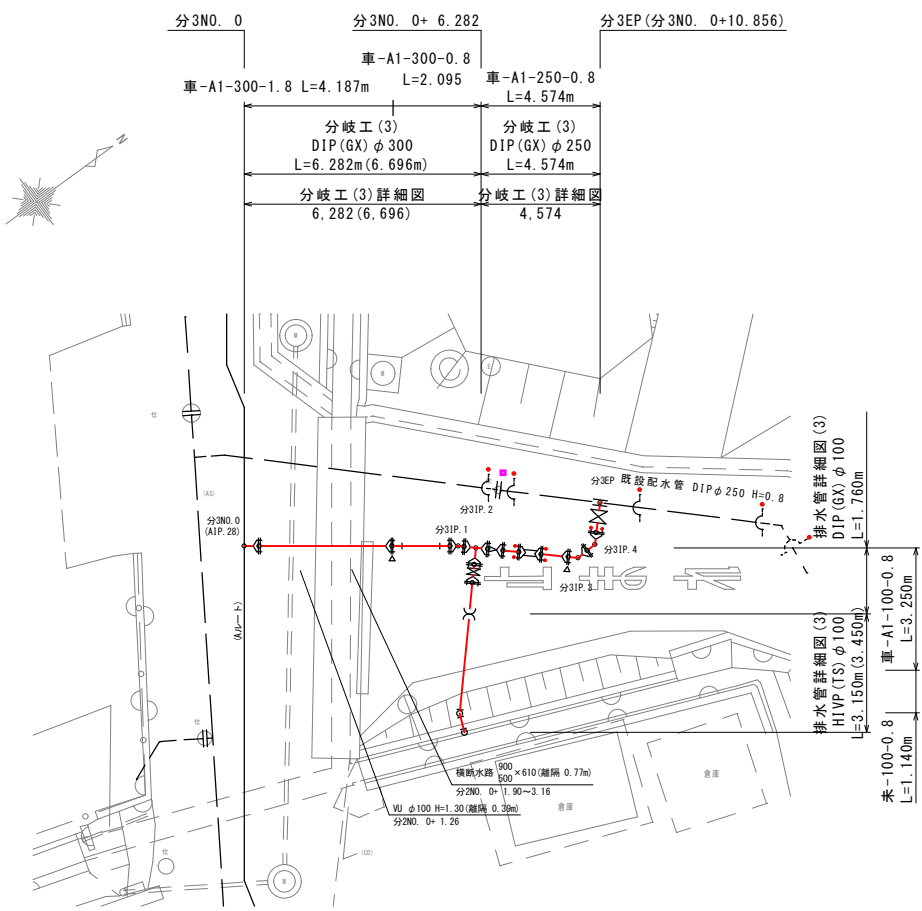





分岐工 (2)-2 詳細図 S=1/100

分岐工 (3) 詳細図 S=1/100

仮排水管設置工 S=FREE
(分岐工 (2)-2)

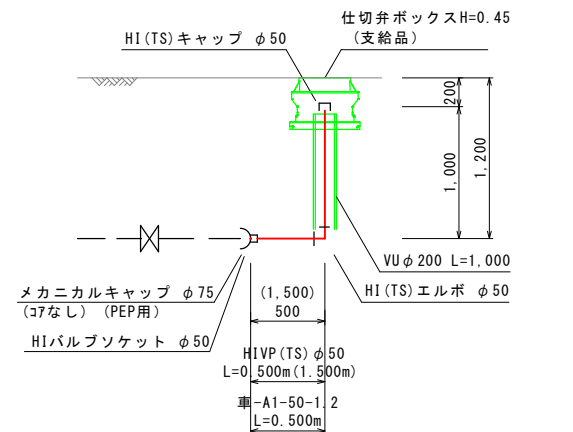

排水管詳細図 (3) S=1/100

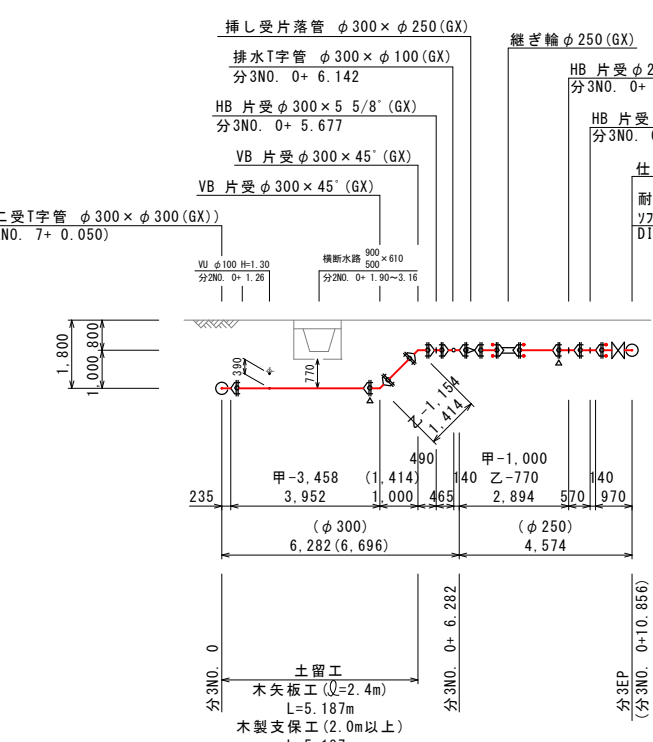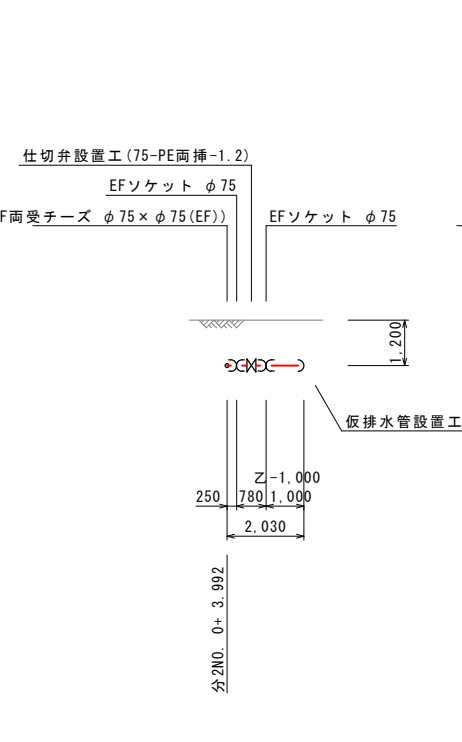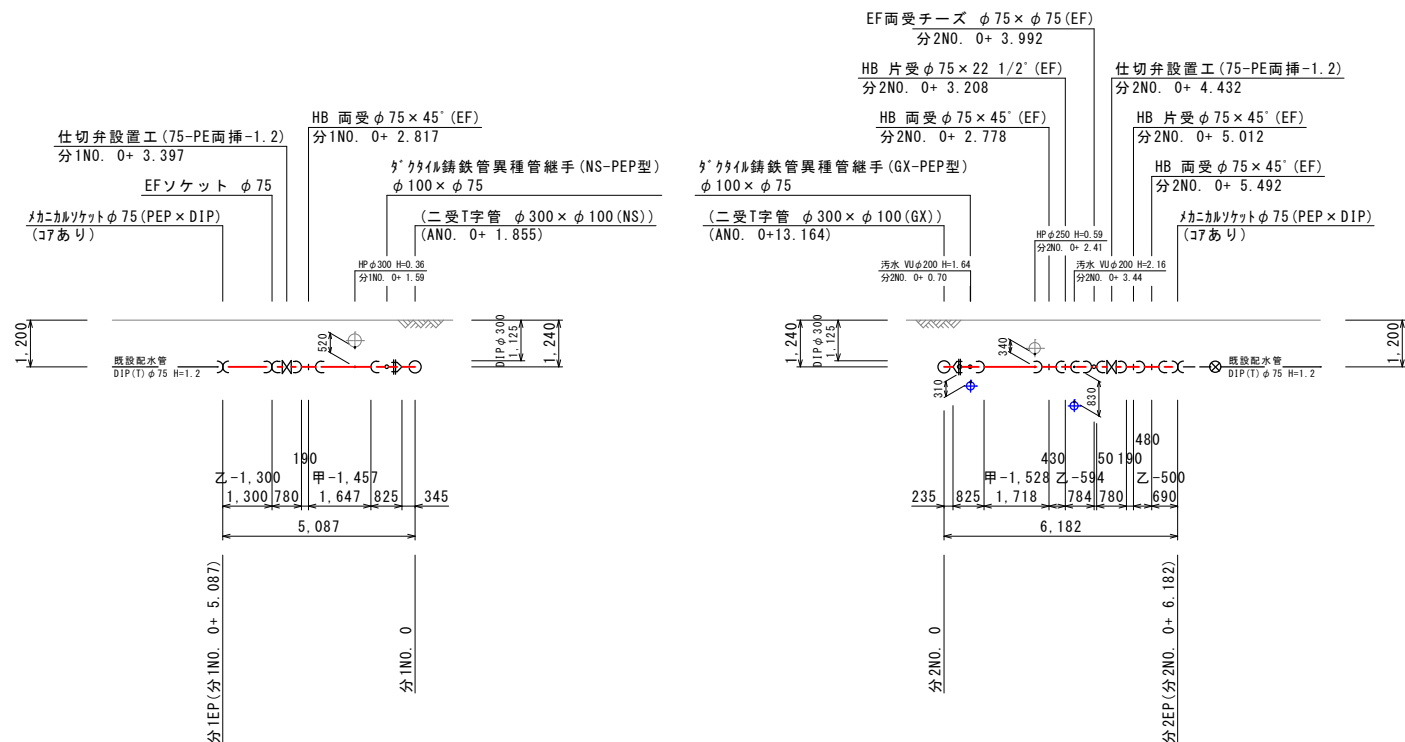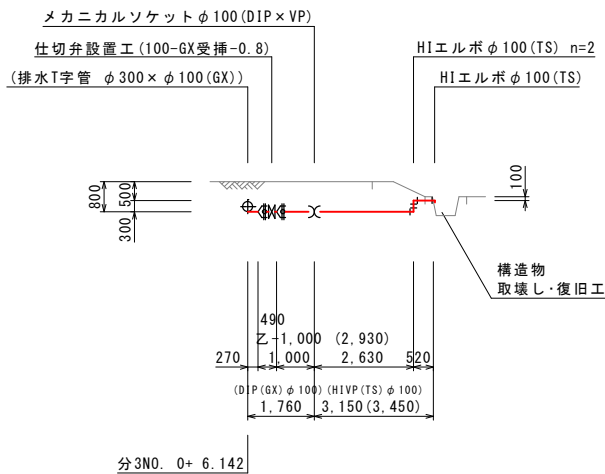


設計水圧


DIP	1.18MPa
PEP	0.88MPa
フランジ	7.5K仕様

図面番号	7 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八木松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	分岐工詳細図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八木松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			




標準床掘断面図 S = 1 / 2 0

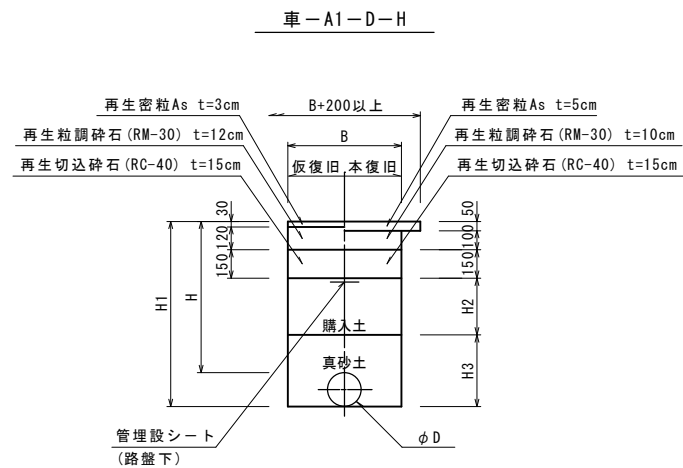

記 号	D	B	H	H1	H2	H3	備 考
車-A1-300-1.13	300	850	1130	1450	630	520	DIP(NS)
車-A1-300-0.7	300	700	700	1020	200	520	
車-A1-300-0.8	300	700	800	1120	300	520	
車-A1-300-1.13	300	700	1130	1450	630	520	
車-A1-250-0.8	250	650	800	1070	300	470	
車-A1-250-1.2	250	650	1200	1470	700	470	
車-A1-100-0.8	100	600	800	920	300	320	
車-A1- 75-1.2	75	600	1200	1290	700	290	
車-A1- 50-0.8	50	600	800	860	300	260	
車-A1- 50-0.93	50	600	930	990	430	260	
車-A1- 50-1.26	50	600	1260	1320	760	260	

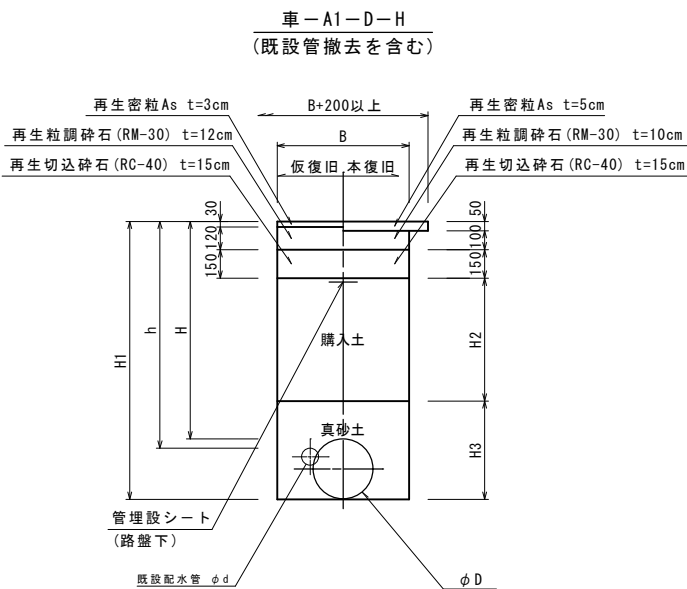


記 号	D	d	B	H	h	H1	H2	H3	備 考
車-A1-300-0.62	300	75	700	620	1200	1290	120	870	
車-A1-300-0.7	300	75	700	700	1200	1290	200	790	
車-A1-300-0.8	300	75	700	800	1200	1290	300	690	
車-A1-300-1.15~0.74	300	75	700	950	1200	1290	450	540	(平均H=0.95)
車-A1-300-1.15	300	75	700	1150	1200	1470	650	520	
車-A1-50-0.6	50	50	600	600	1200	1260	100	860	
車-A1-50-0.61	50	50	600	610	1200	1260	110	850	
車-A1-50-0.8	50	50	600	800	1200	1260	300	660	

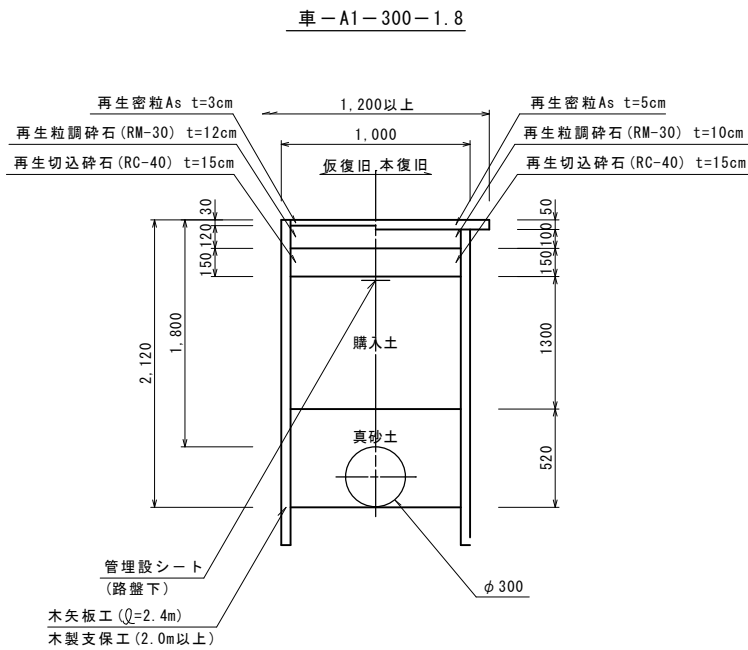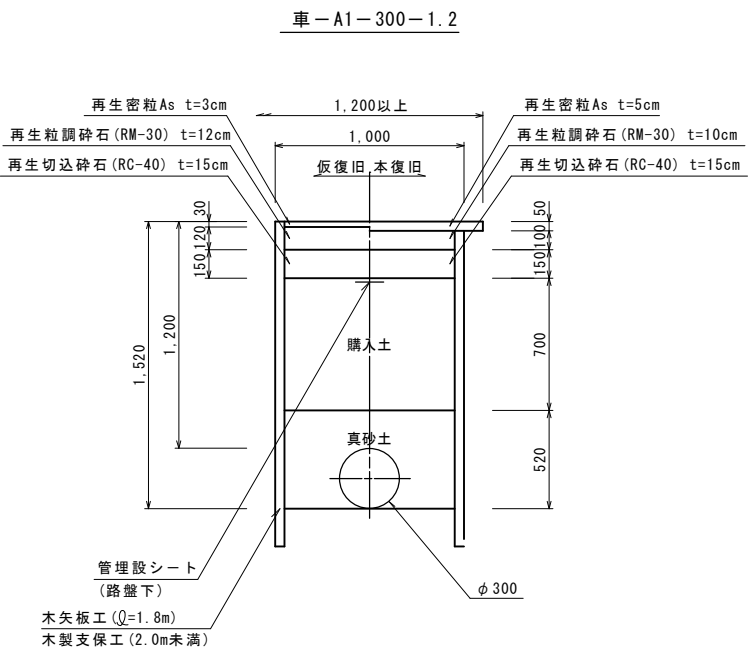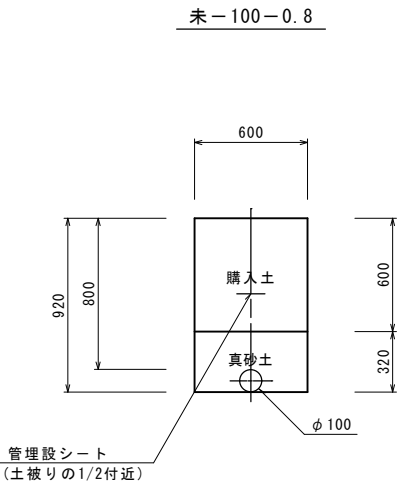


図面番号	8 15	縮尺	1/20
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	標準床掘断面図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

給水管床掘標準断面図 S = 1 / 2 0

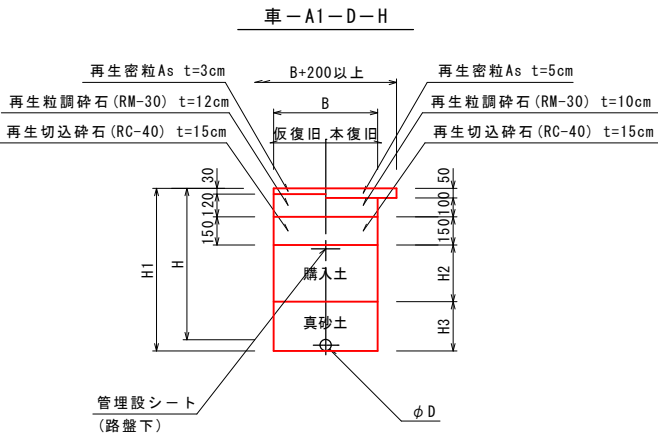


記 号	D	B	H	H1	H2	H3	備 考
車-A1-25-0.8	25	600	800	830	300	230	
車-A1-50-0.8	50	600	800	860	300	260	

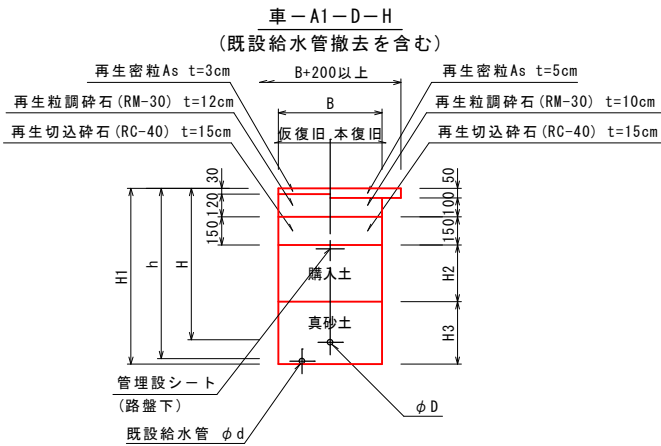




記 号	D	d	B	H	h	H1	H2	H3	備 考
車-A1-25-0.7(0.8)	25	25	600	700	800	830	200	330	
車-A1-25-0.7(1.2)	25	25	600	700	1200	1230	200	730	
車-A1-25-0.8(1.2)	25	25	600	800	1200	1230	300	630	
車-A1-25-1.13(0.8)	25	25	600	1130	800	1160	630	230	
車-A1-25-1.15(0.8)	25	25	600	1150	800	1180	650	230	
車-A1-25-1.15(1.0)	25	25	600	1150	1000	1180	650	230	
車-A1-25-1.15(1.2)	25	25	600	1150	1200	1230	650	280	
車-A1-40-1.15(0.8)	40	40	600	1150	800	1200	650	250	
車-A1-50-1.15(1.2)	50	50	600	1150	1200	1260	650	310	

* () 内は既設給水管土被りを示す

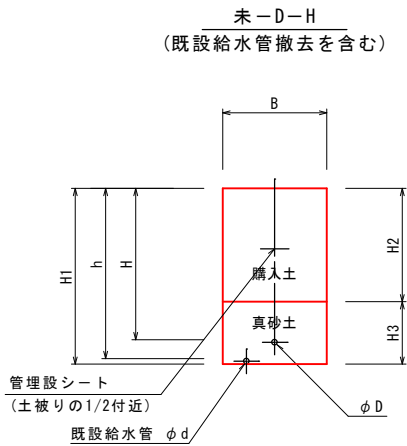

記 号	D	d	B	H	h	H1	H2	H3	備 考
未-25-0.6(0.6)	25	25	600	600	600	630	400	230	
未-25-0.7(0.8)	25	25	600	700	800	830	500	330	
未-25-1.15(0.8)	25	25	600	1150	800	1180	950	230	

* () 内は既設給水管土被りを示す

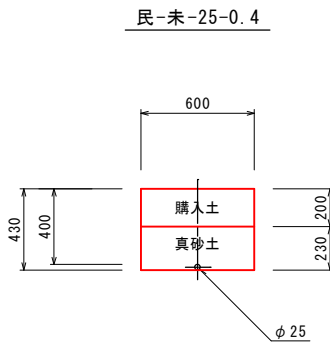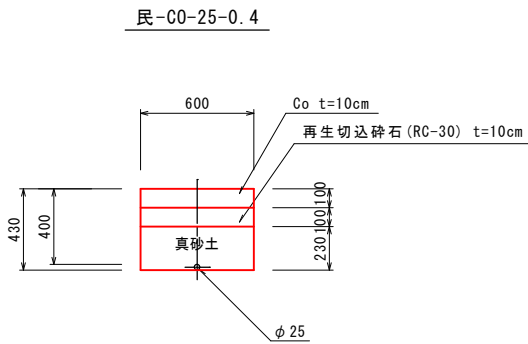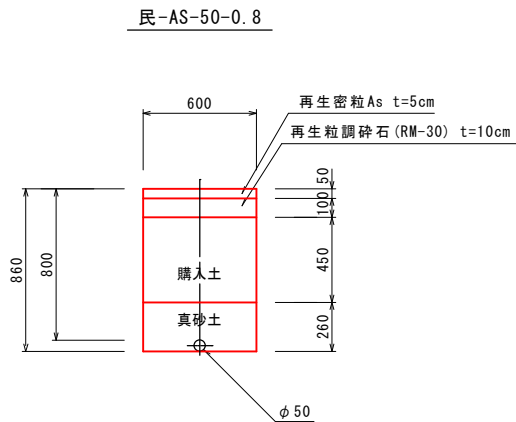


図面番号	縮尺	図示
9 15		
工 種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事	
種 別	給水管床掘標準断面図 (積算参考図)	
工 事 箇 所	東広島市八本松飯田一丁目	
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所		

既設給水管撤去工数量表


ルート	本管口径	宅地NO.	既設給水管撤去工					残置管 VPφ25	既設 止水栓撤去 φ25	既設仕切弁撤去		既設止水栓φ77撤去		既設仕切弁φ77撤去		撤去土工延長				備 考
			VPφ25	PEφ25	PEφ40	VPφ50	PEP(E)φ50			φ40	φ50	H=0.4用		材料H=0.65	材料H=1.05	車-A1-50-1.2	民-AS-50-1.2	民-C0-25-0.4	民-未-25-0.4	
A	φ300	1		3.20					1			1							1.00	CASE.1
	φ300	2		4.90					1			1					1.20			CASE.1
	φ300	3		4.90					1			1					1.00			CASE.1
	φ300	4		5.10					1			1					1.00			CASE.2
	φ300	5	2.10						1			1						1.00		CASE.1
	φ300	6		5.20					1			1					1.00			CASE.2
	φ300	7		5.00					1			1						1.00		CASE.3
	φ300	8			7.20					1				1						CASE.6
	φ300	9		2.50					1			1						1.20		CASE.1
	φ300	10	2.50						1			1						1.00		CASE.1
	φ300	11					1.00													CASE.7
	φ300	12	4.20						1			1					1.40			CASE.1
	φ300	13	2.30						1			1						1.00		CASE.1
	φ300	14	2.50						1			1						1.00		CASE.1
	φ300	15				5.50					1			1	5.50					CASE.8
	φ300	16				4.00					1			1	1.20	2.80				CASE.9
	φ300	22		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	23		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	24		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	25		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	26		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	27		4.20					1			1						1.40		CASE.1
	φ300	28		4.20					1			1						1.40		CASE.1
B	φ50	17	1.70						1			1						1.00		CASE.4
	φ50	18	18.80						1			1						1.00		CASE.4
	φ50	19	1.70						1			1					1.00			CASE.4
C	φ50	20						2.80	1			1								CASE.5
	φ50	21						2.50	1			1								CASE.5
		計	35.80	60.20	7.20	9.50	1.00	5.30	24	1	2	24		1	2	6.70	2.80	7.60	18.00	

既設給水管撤去工床掘標準断面図 S=1／20


車-A1-50-1.2

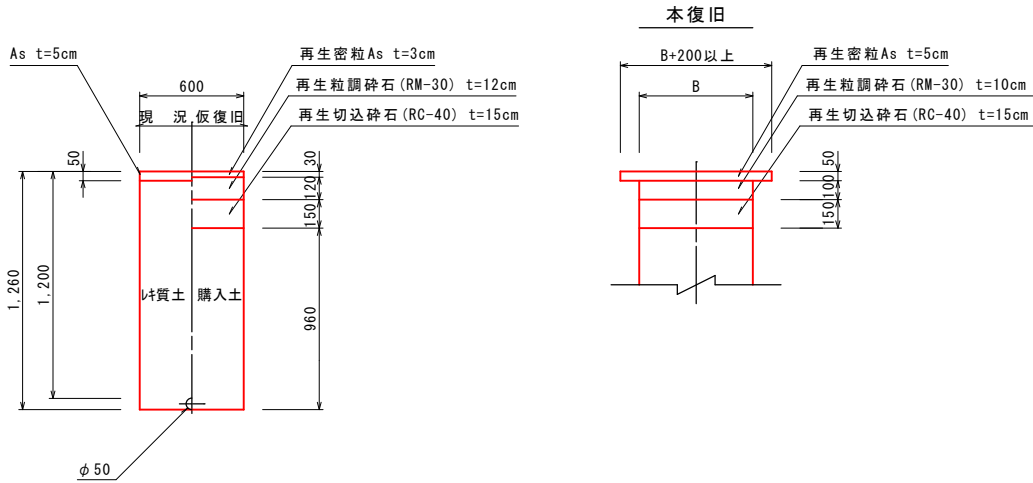


民-AS-50-1.2

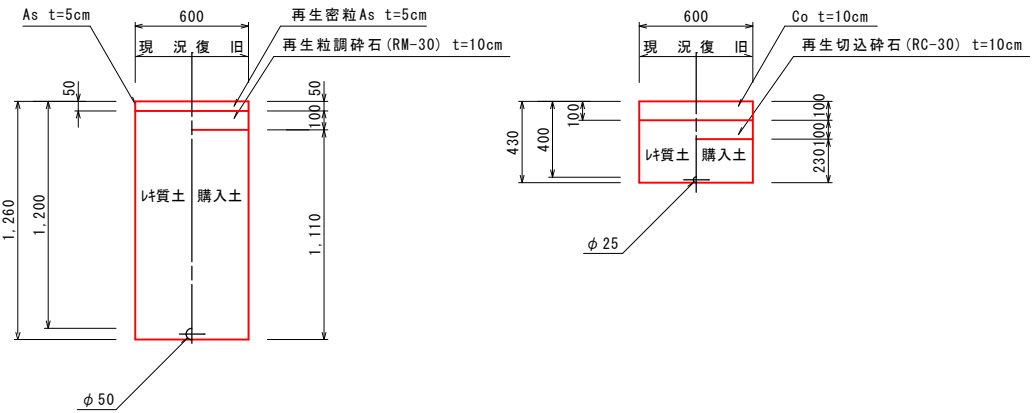

民-C0-25-0.4

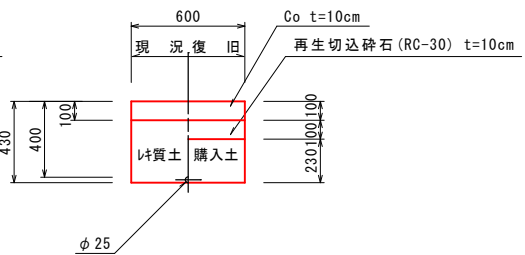



民-未-25-0.4

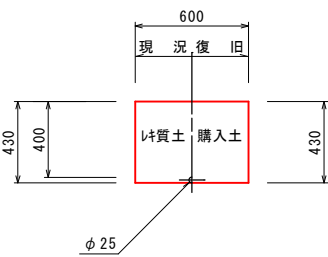

図面番号	10 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	既設給水管撤去工数量表(積算参考図) 既設給水管撤去工床掘標準断面図		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			



既設管撤去・閉栓工及び既設ボックス撤去工標準床掘断面図 S = 1 / 2 0

車-A1-D-H
(既設管撤去工)

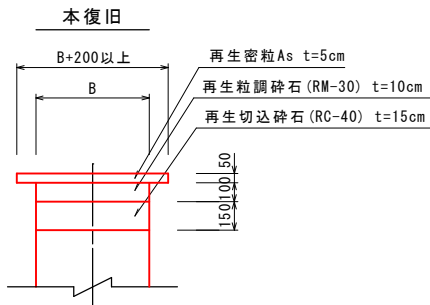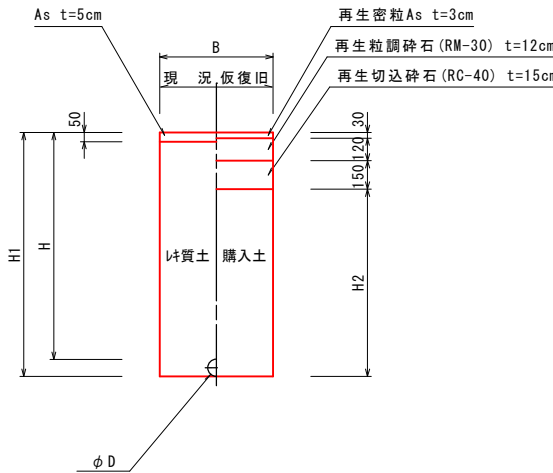


記 号	D	B	H	H1	H2	備 考
車-A1- 50-1.2	50	600	1200	1260	960	
車-A1- 75-1.2	75	600	1200	1290	990	
車-A1-100-1.2	100	600	1200	1320	1020	
車-A1-250-0.8	250	650	800	1070	770	
車-A1-250-1.2	250	650	1200	1470	1170	

車-A1-D-H
(既設管撤去工)

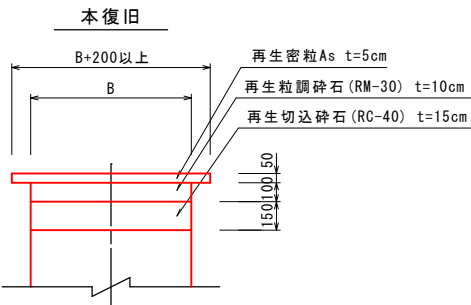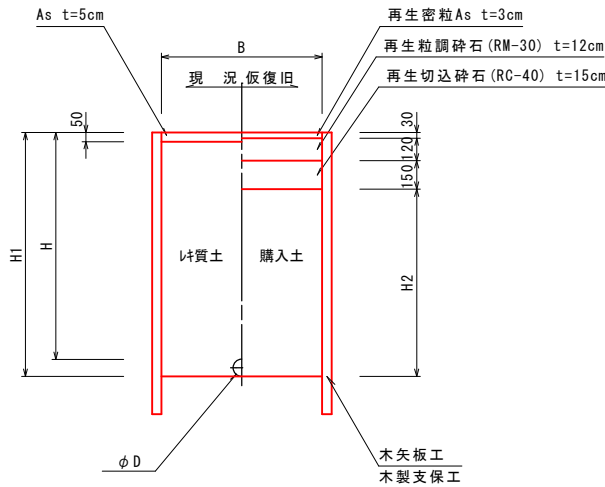


記 号	D	B	H	H1	H2	(土留工)		備 考
						木矢板工	支保工	
車-A1-100-1.6	100	850	1600	1720	1420	L=2.1m	1段	
車-A1-250-1.8	250	850	1800	2070	1770	L=2.4m	2段	

車-A1-50-1.2
(閉栓工)

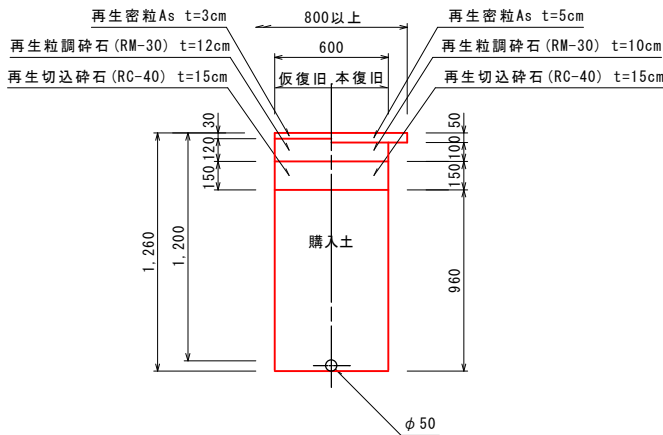


車-A1-1.1
(弁篋撤去工)

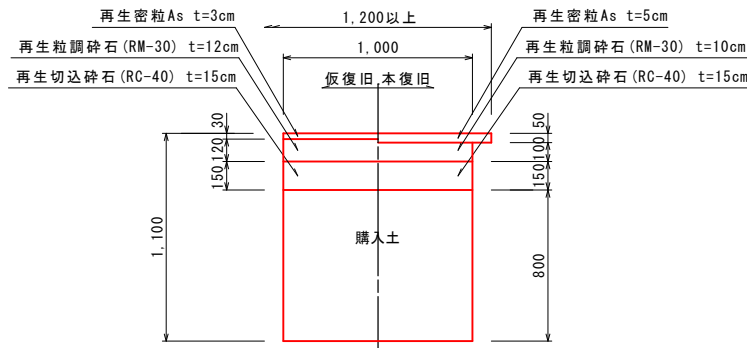


図面番号	11 15	縮尺	1/20
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	既設管撤去・閉栓工及び既設ボックス 撤去工標準床掘断面図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			


横断図 S=1/100

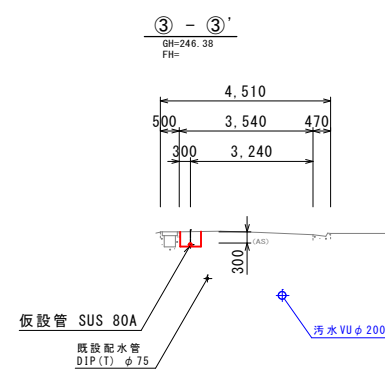


DL=240.00

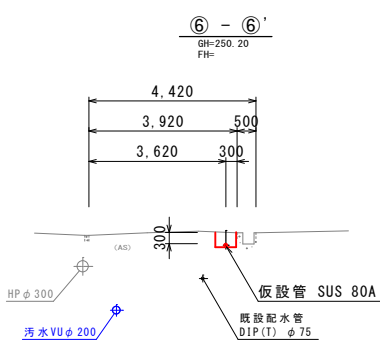


DL=245.00

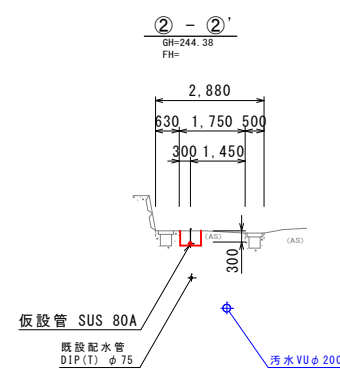


DL=240.00

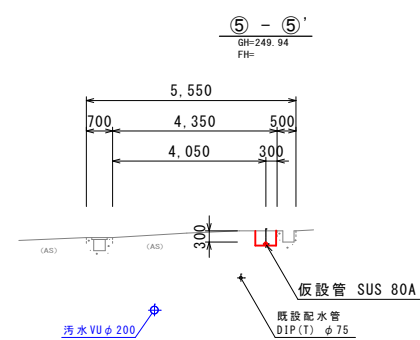

DL=245.00

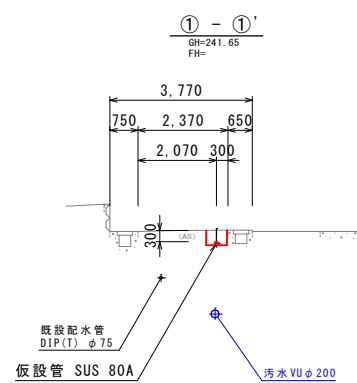



DL=235.00

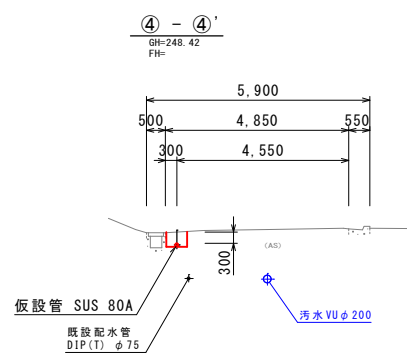


DL=245.00

仮設管標準床掘断面図 S=1/20

車-A1-D-H

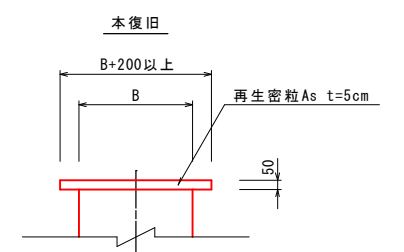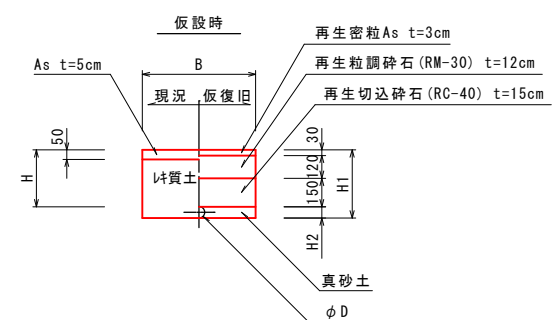

記号	D	B	H	H1	H2	備考
車-A1-75-0.3	75	600	300	390	90	
車-A1-50-0.3	50	600	300	360	60	

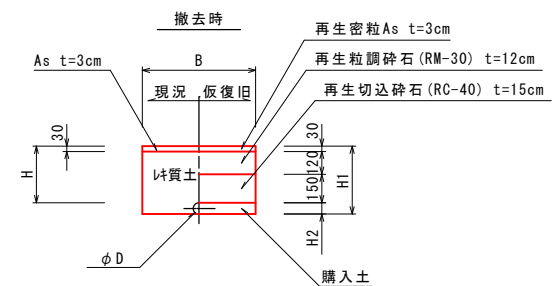


記号	D	B	H	H1	H2	備考
車-A1-75-0.3	75	600	300	390	90	
車-A1-50-0.3	50	600	300	360	60	


図面番号	縮尺	図示
令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事	12 15	
種類	横断図・仮設管標準床掘断面図 (積算参考図)	
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目	
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所		

仮設給水管切替工参考図 S=FREE


CASE. 1

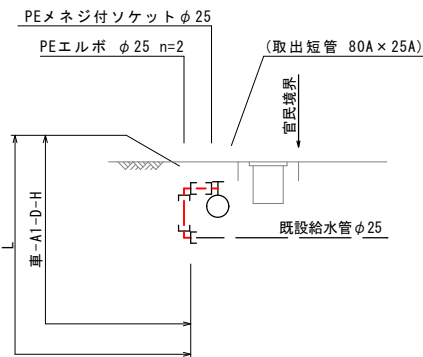


CASE. 2

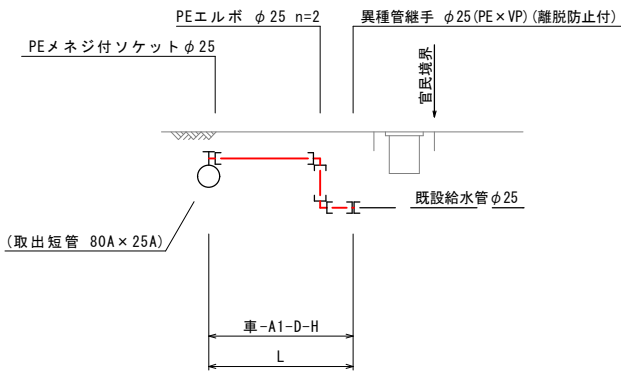


CASE. 3

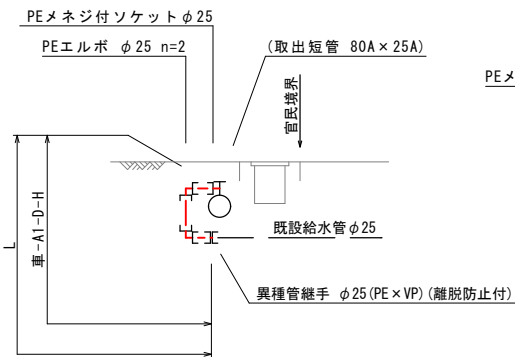


CASE. 4

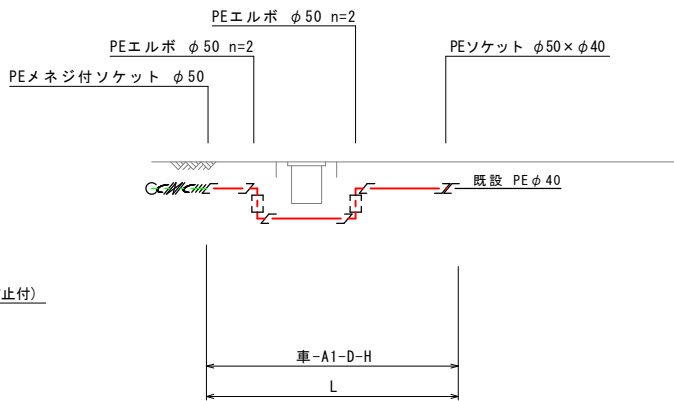


CASE. 5

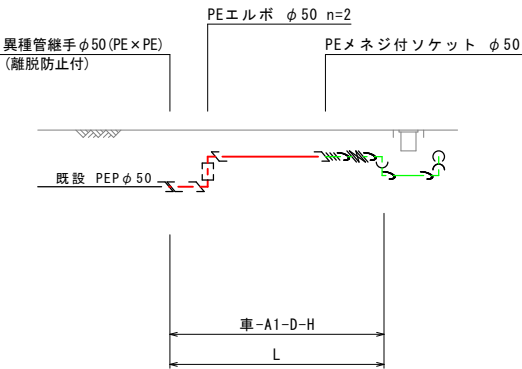


CASE. 6

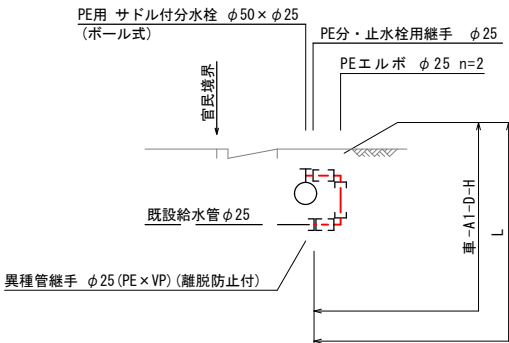


CASE. 7

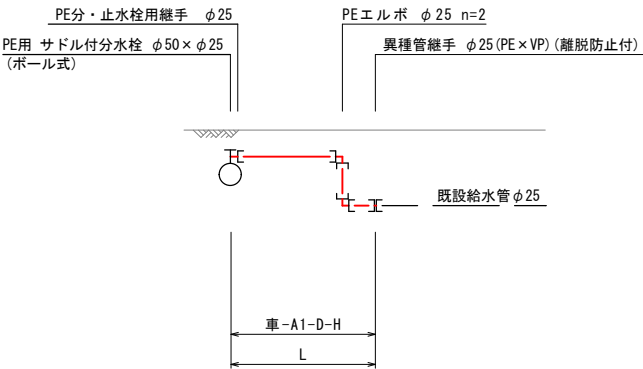

仮設給水管標準床掘断面図 S=1/20

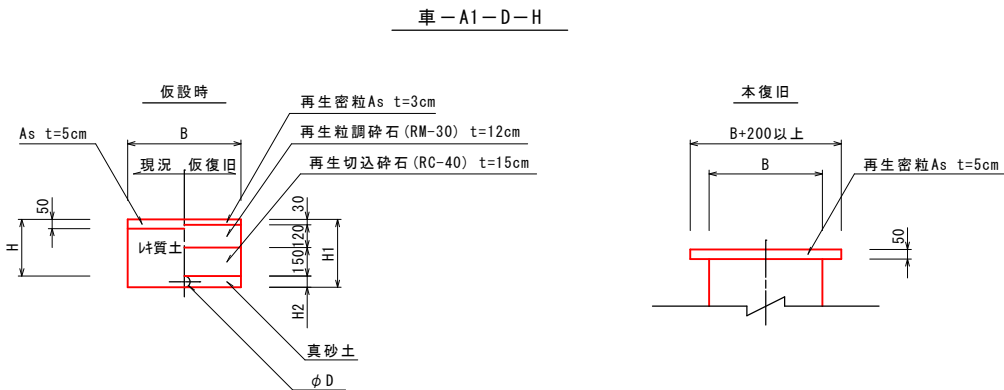

記 号	D	B	H	H1	H2	備 考
車-A1-25-0.3	25	600	300	330	30	
車-A1-50-0.3	50	600	300	360	60	

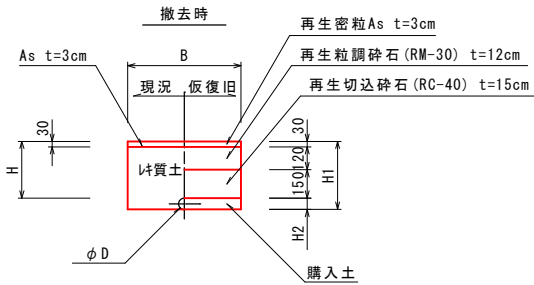

記 号	D	B	H	H1	H2	備 考
車-A1-25-0.3	25	600	300	330	30	
車-A1-50-0.3	50	600	300	360	60	

本管 口径	宅地 NO.	PE		挿設サドル付分水栓(ボール式)		PE メネジ付ソケット		PEエルボ	PEソケット	PE 分・止水栓用継手		異種管継手 (離脱防止付)		土工延長		備 考
		φ25	φ50	φ50×φ25		φ25	φ50	φ25	φ50	φ25		φ25	φ50	車-A1-25-0.3	車-A1-50-0.3	
80A	1	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	2	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	3	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	4	1.80 (2.70)				1		2						1.80		CASE. 2
80A	5	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	6	0.30 (0.80)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	7		5.00 (5.80)				1		4	1					5.00	CASE. 4
80A	8	0.30 (1.00)				1		2						1.00		CASE. 1
80A	9	1.50 (2.40)				1		2						1.50		CASE. 2
80A	10		2.00 (2.90)				1		2						2.00	CASE. 5
80A	11	1.50 (2.40)				1		2						1.50		CASE. 2
80A	12	0.30 (1.20)				1		2						1.00		CASE. 3
80A	13	0.30 (1.20)				1		2						1.00		CASE. 3
φ50	14	0.30 (1.20)		1				2		1		1		1.00		CASE. 6
φ50	15	2.00 (2.90)		1				2		1		1		2.00		CASE. 7
φ50	16	0.30 (1.20)		1				2		1		1		1.00		CASE. 6
	計	9.80 (18.60)	7.00 (8.70)	3		11	2	28	6	1	3	8	1	16.80	7.00	


図面番号	13 15	縮尺	図示
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	仮設給水管切替工参考図 仮設給水管標準床掘断面図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			

標準床掘断面図 S = 1 / 20

車-A1' -250-1.20 L=2.0m

(耐震補強金具設置箇所)

(不斷水仕切弁設置箇所)

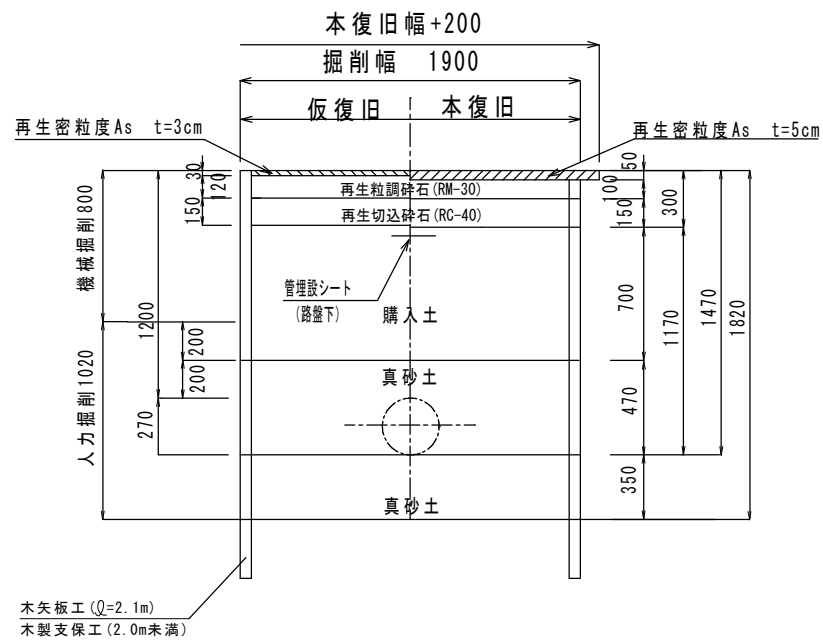


仮設管標準床掘断面図

車-A1' -75-1.20 L=2.0m

(耐震補強金具設置箇所)


(不斷水仕切弁設置箇所)

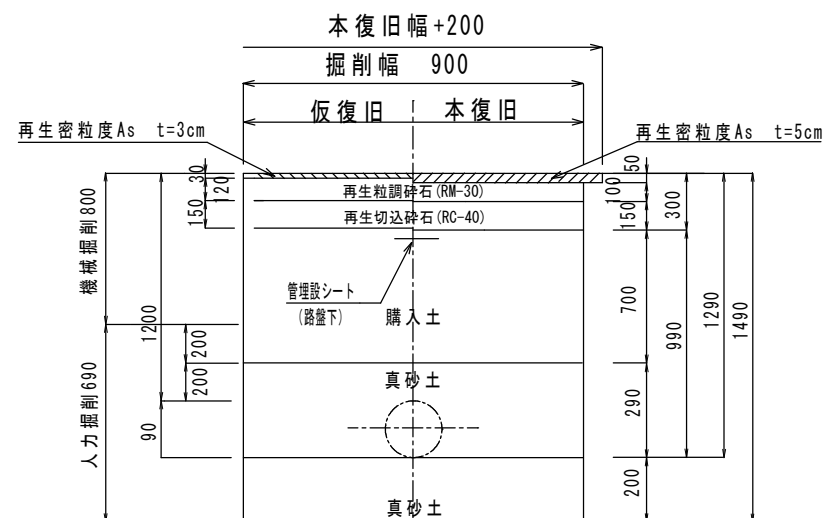

車-A1' -75-1.20 L=2.0m


(耐震補強金具設置箇所)

(不斷水仕切弁設置箇所)

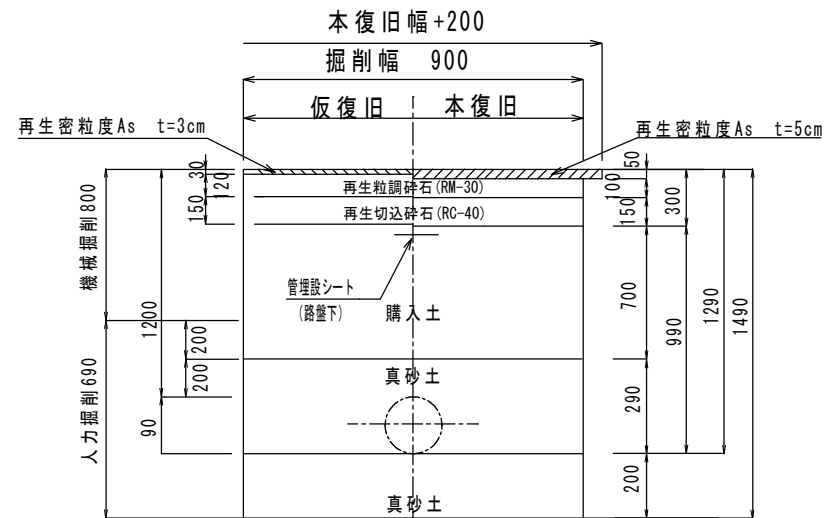

図面番号		縮尺	1/20
工 種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八木松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種 別	標準床掘断面図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八木松飯田一丁目		
広島県水道・道・域連合企業団 東広島事務所			

路面復旧図 $s = 1 / 500$
(1工区 参考図)

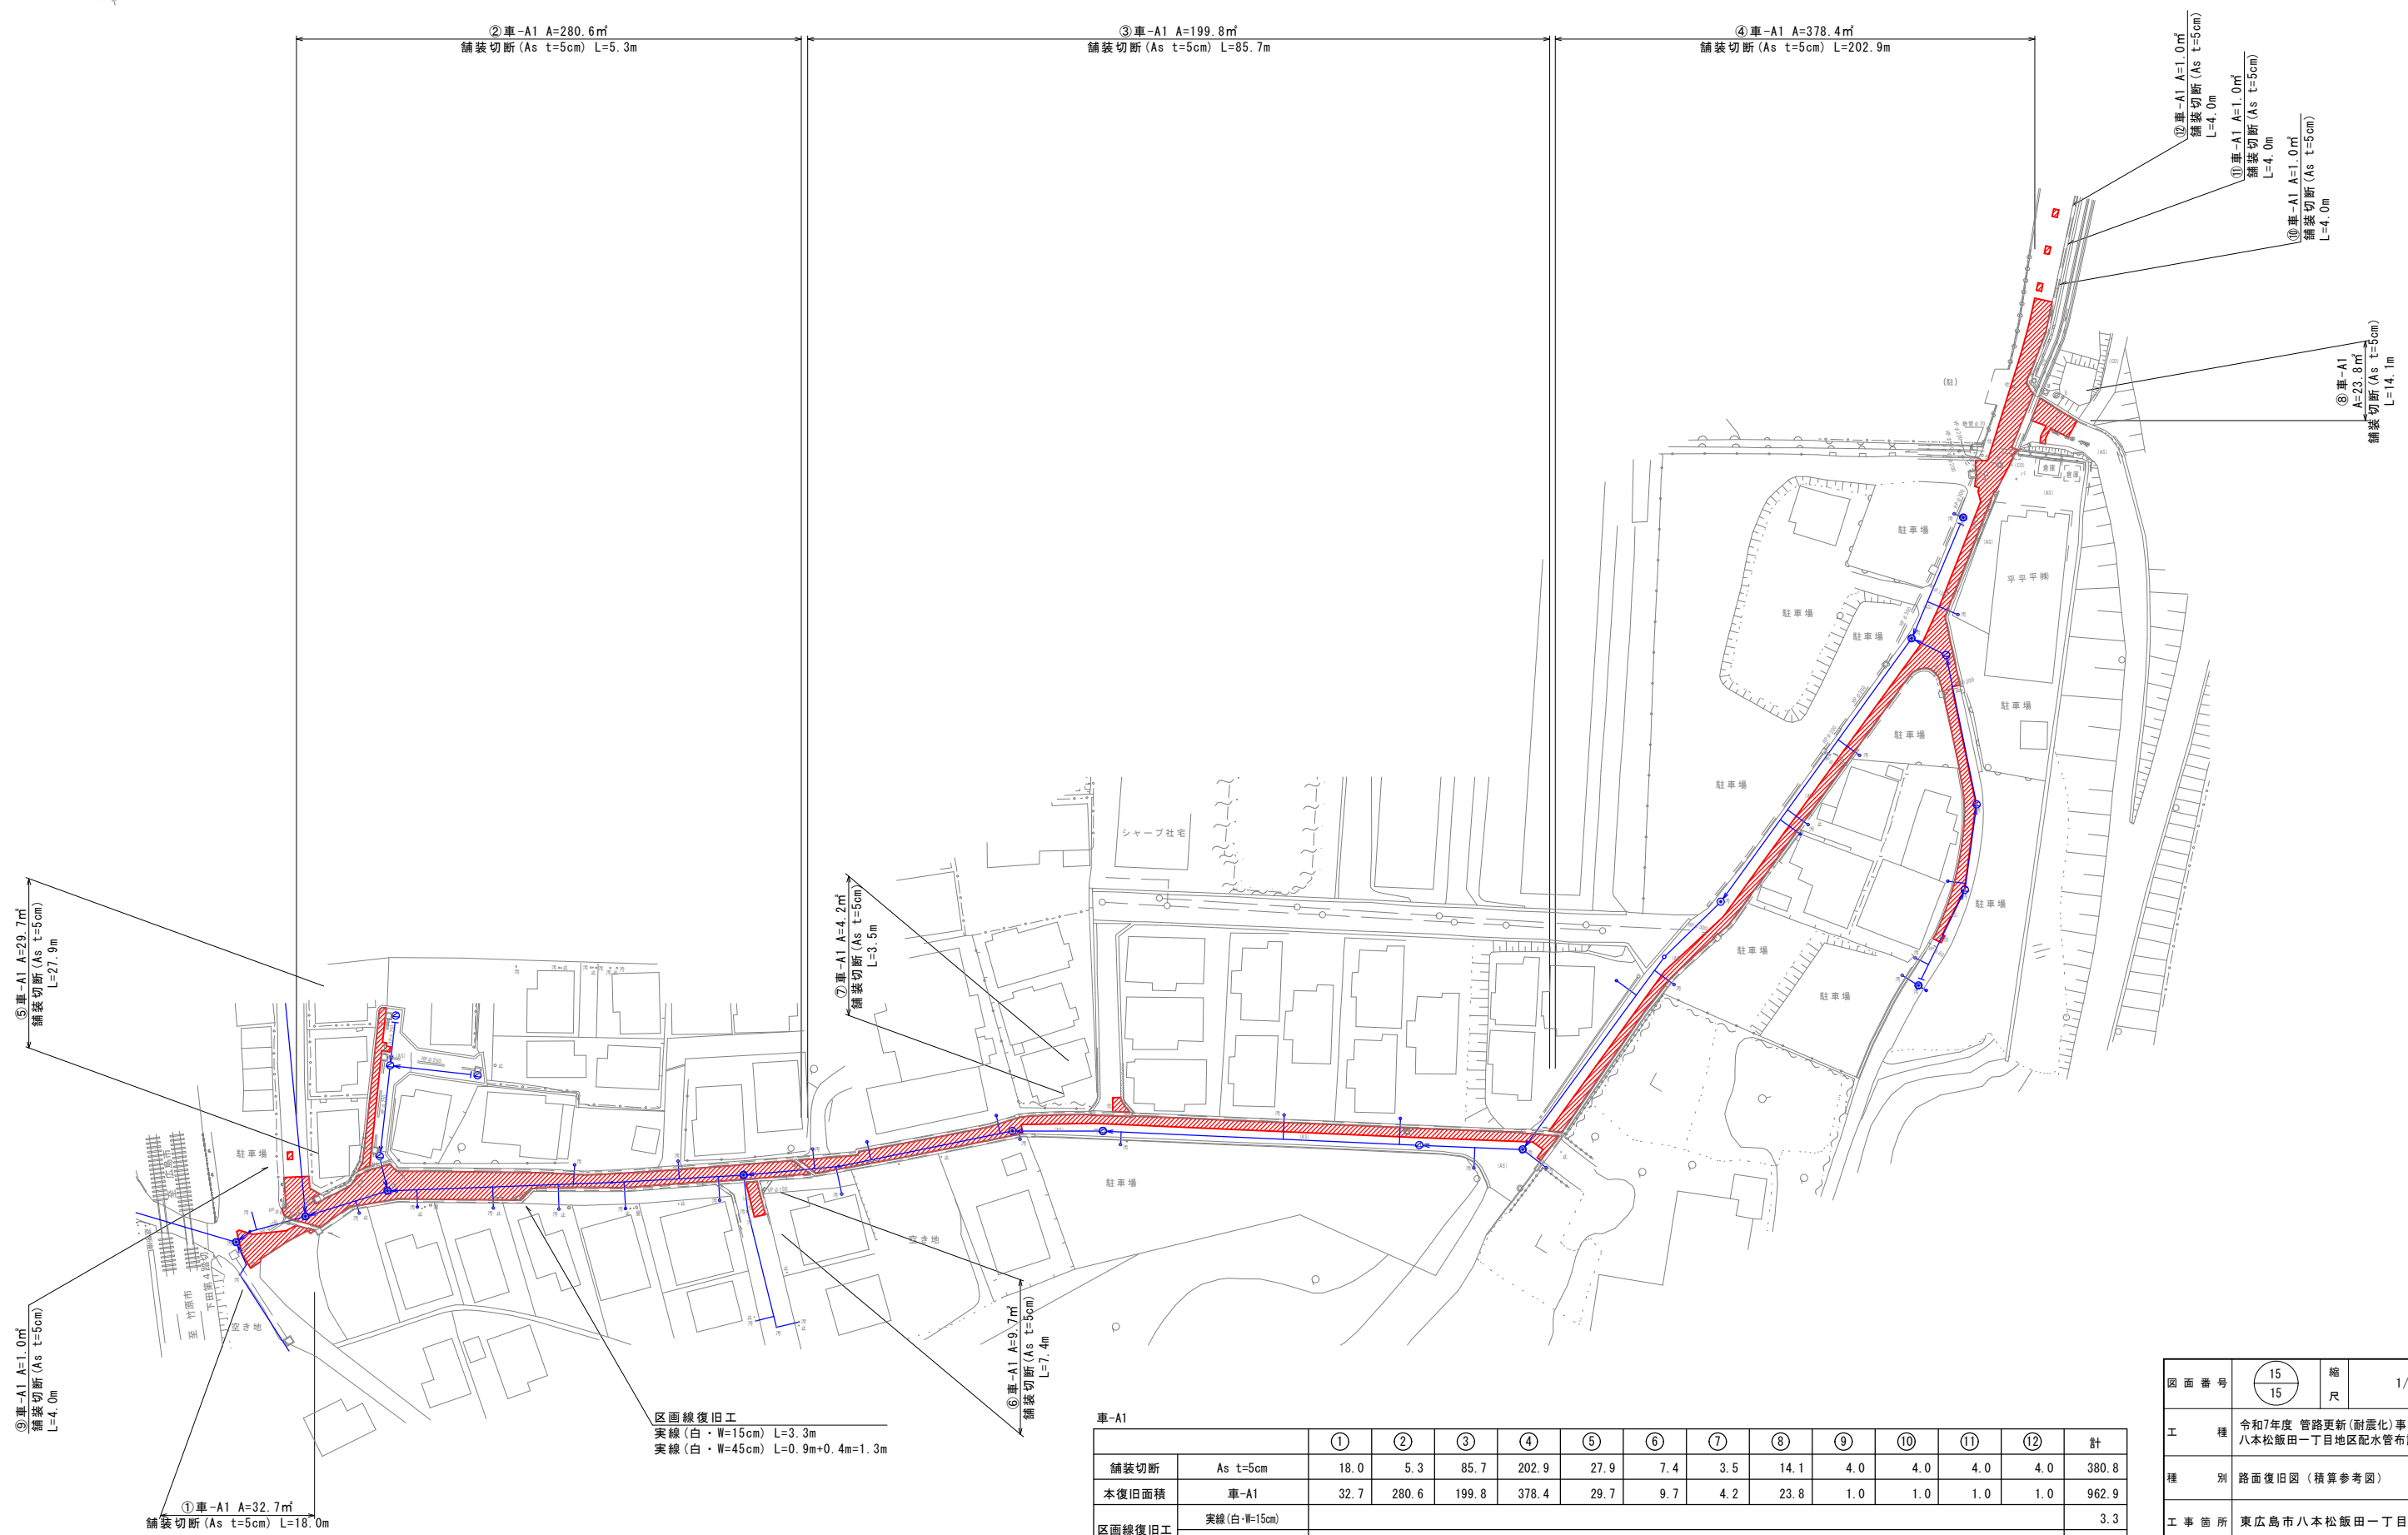

車-A1		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	計
舗装切断	As t=5cm	18.0	5.3	85.7	202.9	27.9	7.4	3.5	14.1	4.0	4.0	4.0	4.0	380.8
本復旧面積	車-A1	32.7	280.6	199.8	378.4	29.7	9.7	4.2	23.8	1.0	1.0	1.0	1.0	962.9
区画線復旧工	実線 (白・W=15cm)													3.3
	実線 (白・W=45cm)													1.3

図面番号	15 15	縮尺	1/500
工種	令和7年度 管路更新(耐震化)事業 八本松飯田一丁目地区配水管布設替工事		
種別	路面復旧図 (積算参考図)		
工事箇所	東広島市八本松飯田一丁目		
広島県水道広域連合企業団 東広島事務所			