

溝形フランジ継手チェックシート (メタルタッチの場合)


年 月 日

工事名 工 区	
配管図 No. 測 点 No.	
呼び径・管種	

現場代理人	主任技術者

継手施工者()

呼び圧力

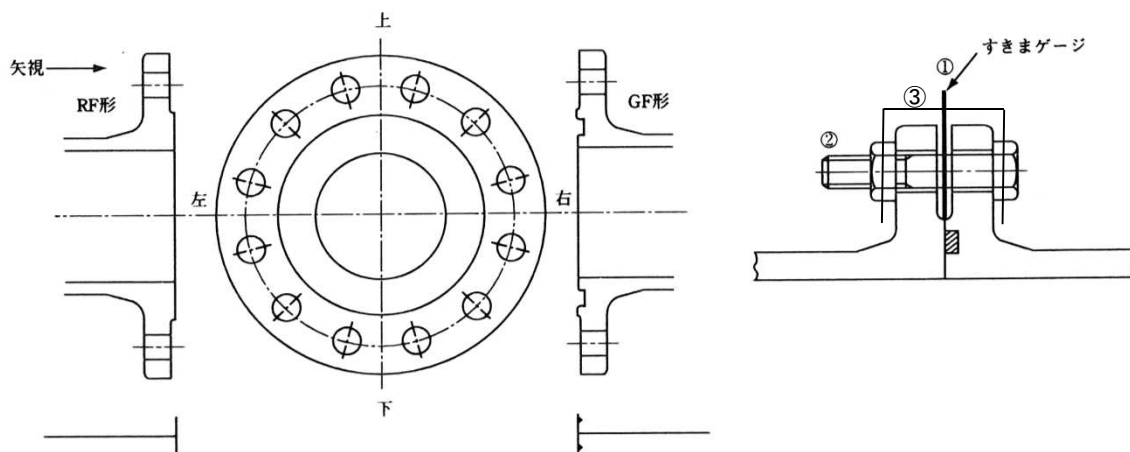

製 品 名 お よ び 形 状								
製 品 No.								
略 図								
継 手 No.								
清 掃								
接着剤使用の有無								
①すきまゲージ (1mm厚) によるチェック	上							
	右							
	下							
	左							
②ボルト	数							
	トルク (N・m)							
③耐震補強金具 (※注)	数							
	トルク (N・m)							
判 定								

判定基準 ①すきまゲージによるチェック : フランジ面間の1mm厚のすきまゲージが入らないこと。
 ②③ボルトの締め付けトルク : ボルト径に対する所定のトルク以上。

その他 ※注 : 特別な理由 (指示) がないものを除き、基本はフランジ継手部 (RF-GF形:メタルタッチ) に設置するものとする。
 フランジ部 (補修弁の1次側・2次側も含めて) に耐震補強金具 (離脱防止性能3DkN) を設置するものとする。